

وزارة الكهرباء والطاقة

قرار وزارى رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦

صادر بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢

وزير الكهرباء والطاقة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهربة الريف والمعدل بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٤ ؛

وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف والمؤرخة فى ٢٩/١٠/٢٠٠٥ ؛

قرر :

مادة ١ - يتم تنفيذ البرجين رقمى (١ ، ٢) طراز (T45/90+5) من الخط الكهربائى المراغة/شمال سوهاج جهد ٦٦ ك. ف ، وذلك طبقاً للمذكرة الإيضاحية والرسومات الهندسية والمساحية التى تبين مسار الخط وبيان أسماء الملاك الظاهرين التى يمر فيها والمرفقة بهذا القرار ويكون تنفيذ الأعمال طبقاً للجدول الآتى :

٢	الطراز	رقم البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل
١	T45/90+5	١	٢,٨ × ٥ × ٥	٤
٢	T45/90+5	٢	٢,٨ × ٥ × ٥	٤

عمل خرسانة عادية وخرسانة مسلحة لكل قاعدة .

تركيب حديد أبراج بارتفاع من ٢٧ متراً إلى ٣٠ متراً .

شد الموصلات وتركيب العازلات لكل برج .

مادة ٢ - على هيئة كهربة الريف استكمال الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام القانون

رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتعديلاته .

مادة ٣ - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة

دكتور / حسن أحمد يونس

وزارة الكهرباء والطاقة

هيئة كهربة الريف

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار وزير الكهرباء والطاقة

رقم ٥ لسنة ٢٠٠٦

بشأن تنفيذ وإقامة البرجين رقمى (١ ، ٢) من الخط الهوائى

المراغة / شمال سوهاج جهد ٦٦ ك. ف

تقوم هيئة كهربة الريف بتنفيذ الخط الهوائى الكهربائى المراغة/شمال سوهاج
جهد ٦٦ ك. ف .

وقد تم نهو تنفيذ وإنشاء عدد (٥٨) برجاً من إجمالى أبراج الخط البالغ عددها (٦٠) برجاً
وعند استكمال الأعمال التنفيذية اعترض كل من :

١ - السيد / محمد مرتضى هاشم على رشوان وابنه أحمد .

٢ - السيد / السيد هاشم على رشوان .

على إقامة البرج رقم (١) طراز T45/90+5 .

٣ - السيد / حسن محمد محمود منصور .

على إقامة البرج رقم (٢) طراز T45/90+5 .

وقد بذلت الهيئة عدة محاولات لتنفيذ هذه الأبراج بطريقة ودية حيث تم الآتى :

بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٧ عقد اجتماع لجنة التعويضات لتقرير قيمة التعويض

ولكن لم يوافق المعارضون على التعويض .

بتاريخ ٢٠٠٥/٨/٣٠ تم مخاطبة السيد اللواء أ. ح السكرتير العام لمحافظة سوهاج

للمساعدة فى نهو الاعتراض وتمكين الهيئة من التنفيذ .

بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٤ تم مخاطبة السيد اللواء محافظ سوهاج لتمكين الهيئة

من التنفيذ .

بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥ ورد خطاب السيد اللواء أ. ح السكرتير العام ويفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتمكن من التنفيذ .

بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٥ تم عقد اجتماع بمكتب السيد اللواء أ. ح السكرتير العام بحضور أحد المعارضين ولم يوافق على التنفيذ .

ونظراً لأنه قد تم تنفيذ الأبراج السابقة لهذه الأبراج وبالتالى فإن تعديل المسار سيكلف الهيئة استثمارات باهظة دون مبرر .

ولما كان إقامة هذه الأبراج من الأهمية لاستكمال الخط الكهربائى المشار إليه كما أن الدراسة التى تم إعدادها قد أوضحت عدم وجود بديل لتنفيذ الأبراج المعارض عليها لاستكمال العمل ولا توجد خطورة أو ضرر جسيم للأرض المملوكة للمعارض وذلك طبقاً للمواصفات الفنية المعمول بها فى الهيئة .

ولما كان الخط المشار إليه من منشآت قطاع الكهرباء طبقاً لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ والذي ينص فى المادة الثانية منه على أن :

« يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يتحمل فوقه إذا كان مبنياً وفوقه أو تحته إذا كان أرضاً مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية كما يلتزم بأن يقبل تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات » .

كما ينص فى المادة الرابعة على أنه « إذا لم يقبل مالك العقار أو صاحب الحق فيه كتابة مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية فلا يجوز وضعها إلا بمقتضى قرار يصدر من وزير الكهرباء ويتضمن هذا القرار وصف الأعمال التى يراد إجراؤها وبياناً تفصيلاً عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ الأعمال فيه ويرفق به :

١ - كشف بأسماء الملاك وأصحاب الحقوق فى العقار .

٢ - الرسومات الهندسية للأعمال .

كما ينص فى المادة الخامسة على أن « ينشر القرار المشار إليه فى المادة السابقة وملحقاته فى الوقائع المصرية كما يودع القرار مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه مكتب الشهر العقارى الآثار التى تترتب على شهر العقد المنشأ لحق عينى » .

ولما كان تنفيذ هذه الأبراج ذا أهمية كبيرة لتغذية محطة محولات شمال سوهاج لمواجهة زيادة الأحمال بالمحافظة ، فمن ثم وإعمالاً لنص المادة (٤) من القانون المشار إليه فقد أعد مشروع القرار الوزارى المرفق لتمكين الهيئة من تنفيذ وإقامة وشد أسلاك عدد (٢) برج المشار إليهما من أبراج الخط الكهربائى المراغة/شمال سوهاج جهد ٦٦ ك. ف طبقاً للمسار المحدد بالخريطة المساحية وأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة .

رجاء فى حالة موافقة سيادتكم التفضل بتوقيعه وإصداره .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / جمال الدين محمود الببلاوى


Section	T45/50		T45/50+5	
	Steel grade			
	37	52	37	52
	Wt.kg	Wt.kg	Wt.kg	Wt.kg
T45/50+1	160.8	214.8	160.8	214.8
T50/50+5	265.4	160	265.4	160
T50/50+4	53.6	04	172.8	04
T50/50+5	367.2	39.6	303.2	224.4
T50/50+5	--	132	--	132
T50/50+5	306.8	307.6	297	307.6
T50/50+5	--	147.8	--	147.8
T50/50+5	638.4	---	638.4	---
T50/50+5	---	128.4	---	128.4
T50/50+5	---	153.4	---	153.4
T50/50+5	---	102.4	---	162.4
T50/50+5	642.4	35.8	652.4	55.8
T45/50+50+5	--	--	577.6	--
T45/50+50+5	--	72.2	--	72.2
T45/50+50+5	--	303.6	--	303.6
T45/50+50+5	--	97.2	--	305.6
T45/50+50+5	--	503.6	--	305.6
T45/50+50+5	--	48.4	--	143.4
T45/50+50+5	2.4	--	13.1	--
T45/50+50+5	6.2	9.1	43.3	3.1
T45/50+50+5	13.2	--	13.6	--
T45/50+50+5	61.5	1.19	86.4	1.9
T45/50	54.4	163.8	54.4	163.8
FL 11	4.4	--	4.4	--
FL 12	3.1	4	3.3	4
FL 20	30	--	30	--
TOTAL WT	3049.2	4703.2	4551.54	5090.3

GENERAL SUPERVISION ENGINEER
ELECTRICAL DESIGN INSTITUTE

DESIGNER
CHECKER
APPROVED
DATE

TOWER TYPE
T45/50+T45/50+5


SCALE
1:100
DATE

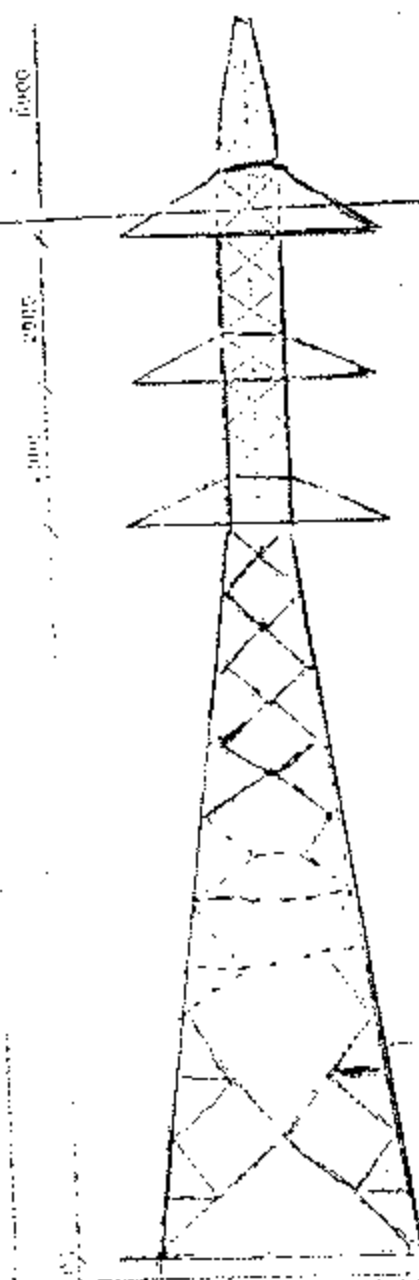



BOLT	NO. FOR TOWER (T12/20)	NO. FOR TOWER (T12/20)
M16*55	122	130
M16*45	200	294
M16*40	352	370
M16*30	301	357
M20*50	28	28
M20*45	45	46
M20*60	62	62
M20*55	28	28
M16*20	16	16
M20*70	56	56
M20*80	4	6
M20*55	80	80
M20*75	183	250
WEL. 10*10*10	75	38
WEL. 10*10*10	31	31
WEL. 10*10*10	2	2
WEL. 10*10*10	1	1
WEL. 10*10*10	12	12
WEL. 10*10*10	12	12
WEL. 10*10*10	101	101
SHIMMER	2	2

TOTAL WT. OF TOWER T 45/20 = 7.122 TON

TOTAL WT. OF TOWER T 45/20 = 10.24131 TON

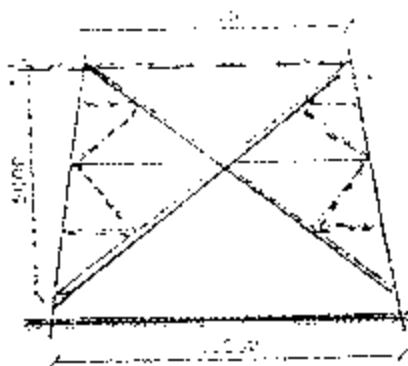

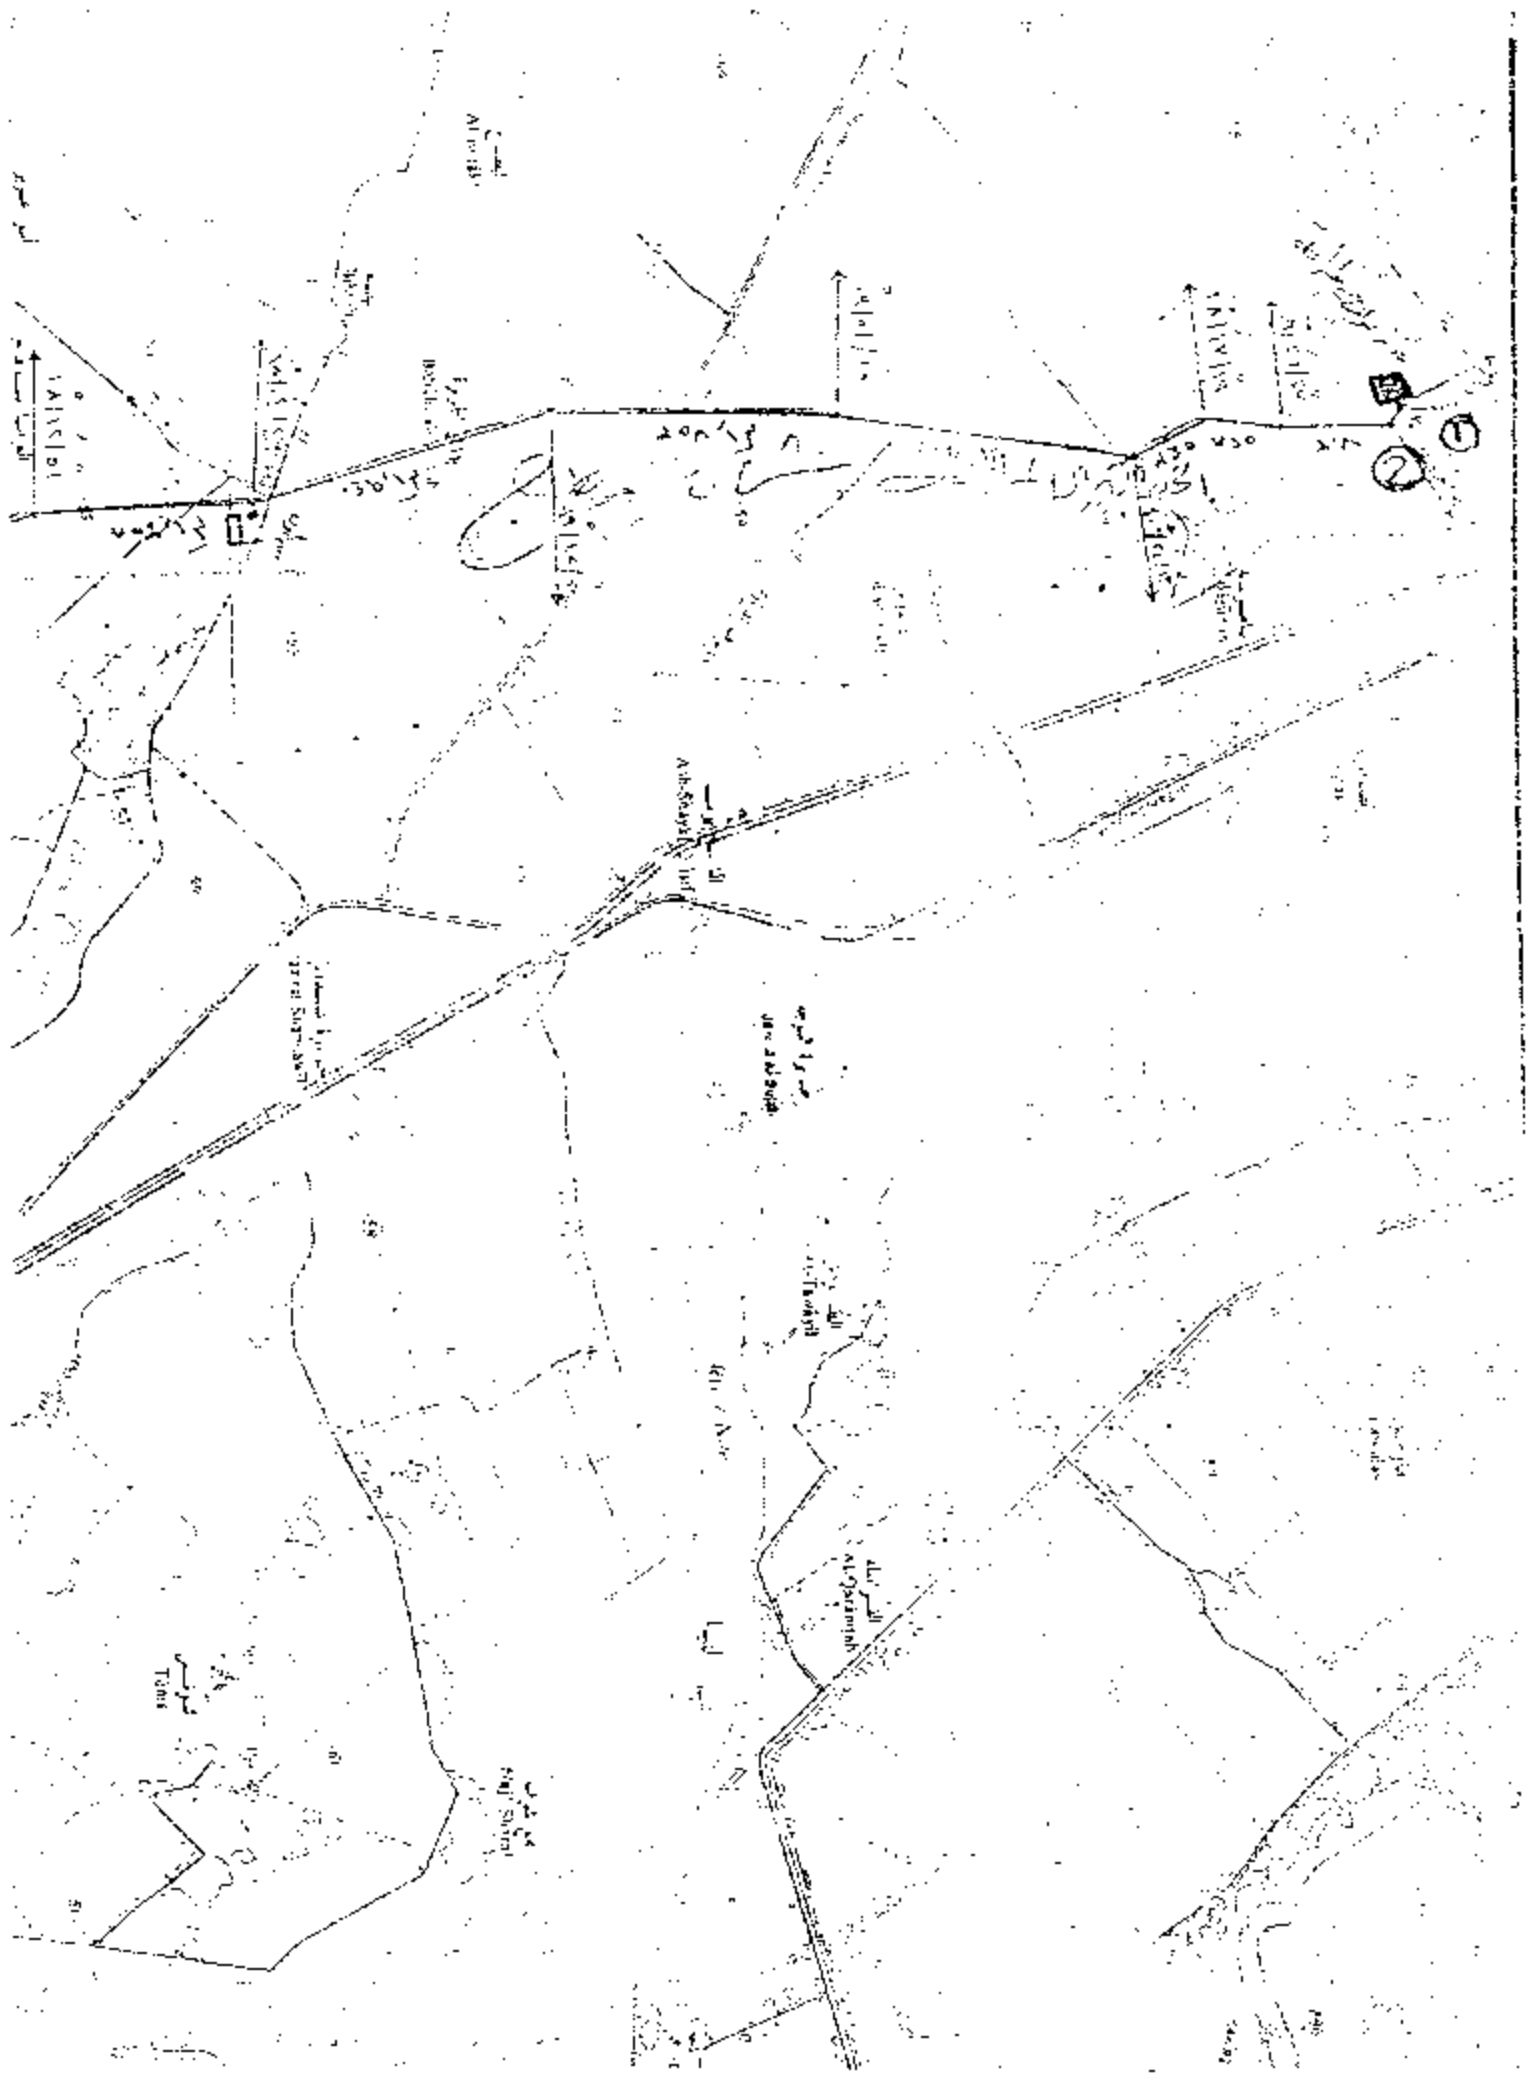

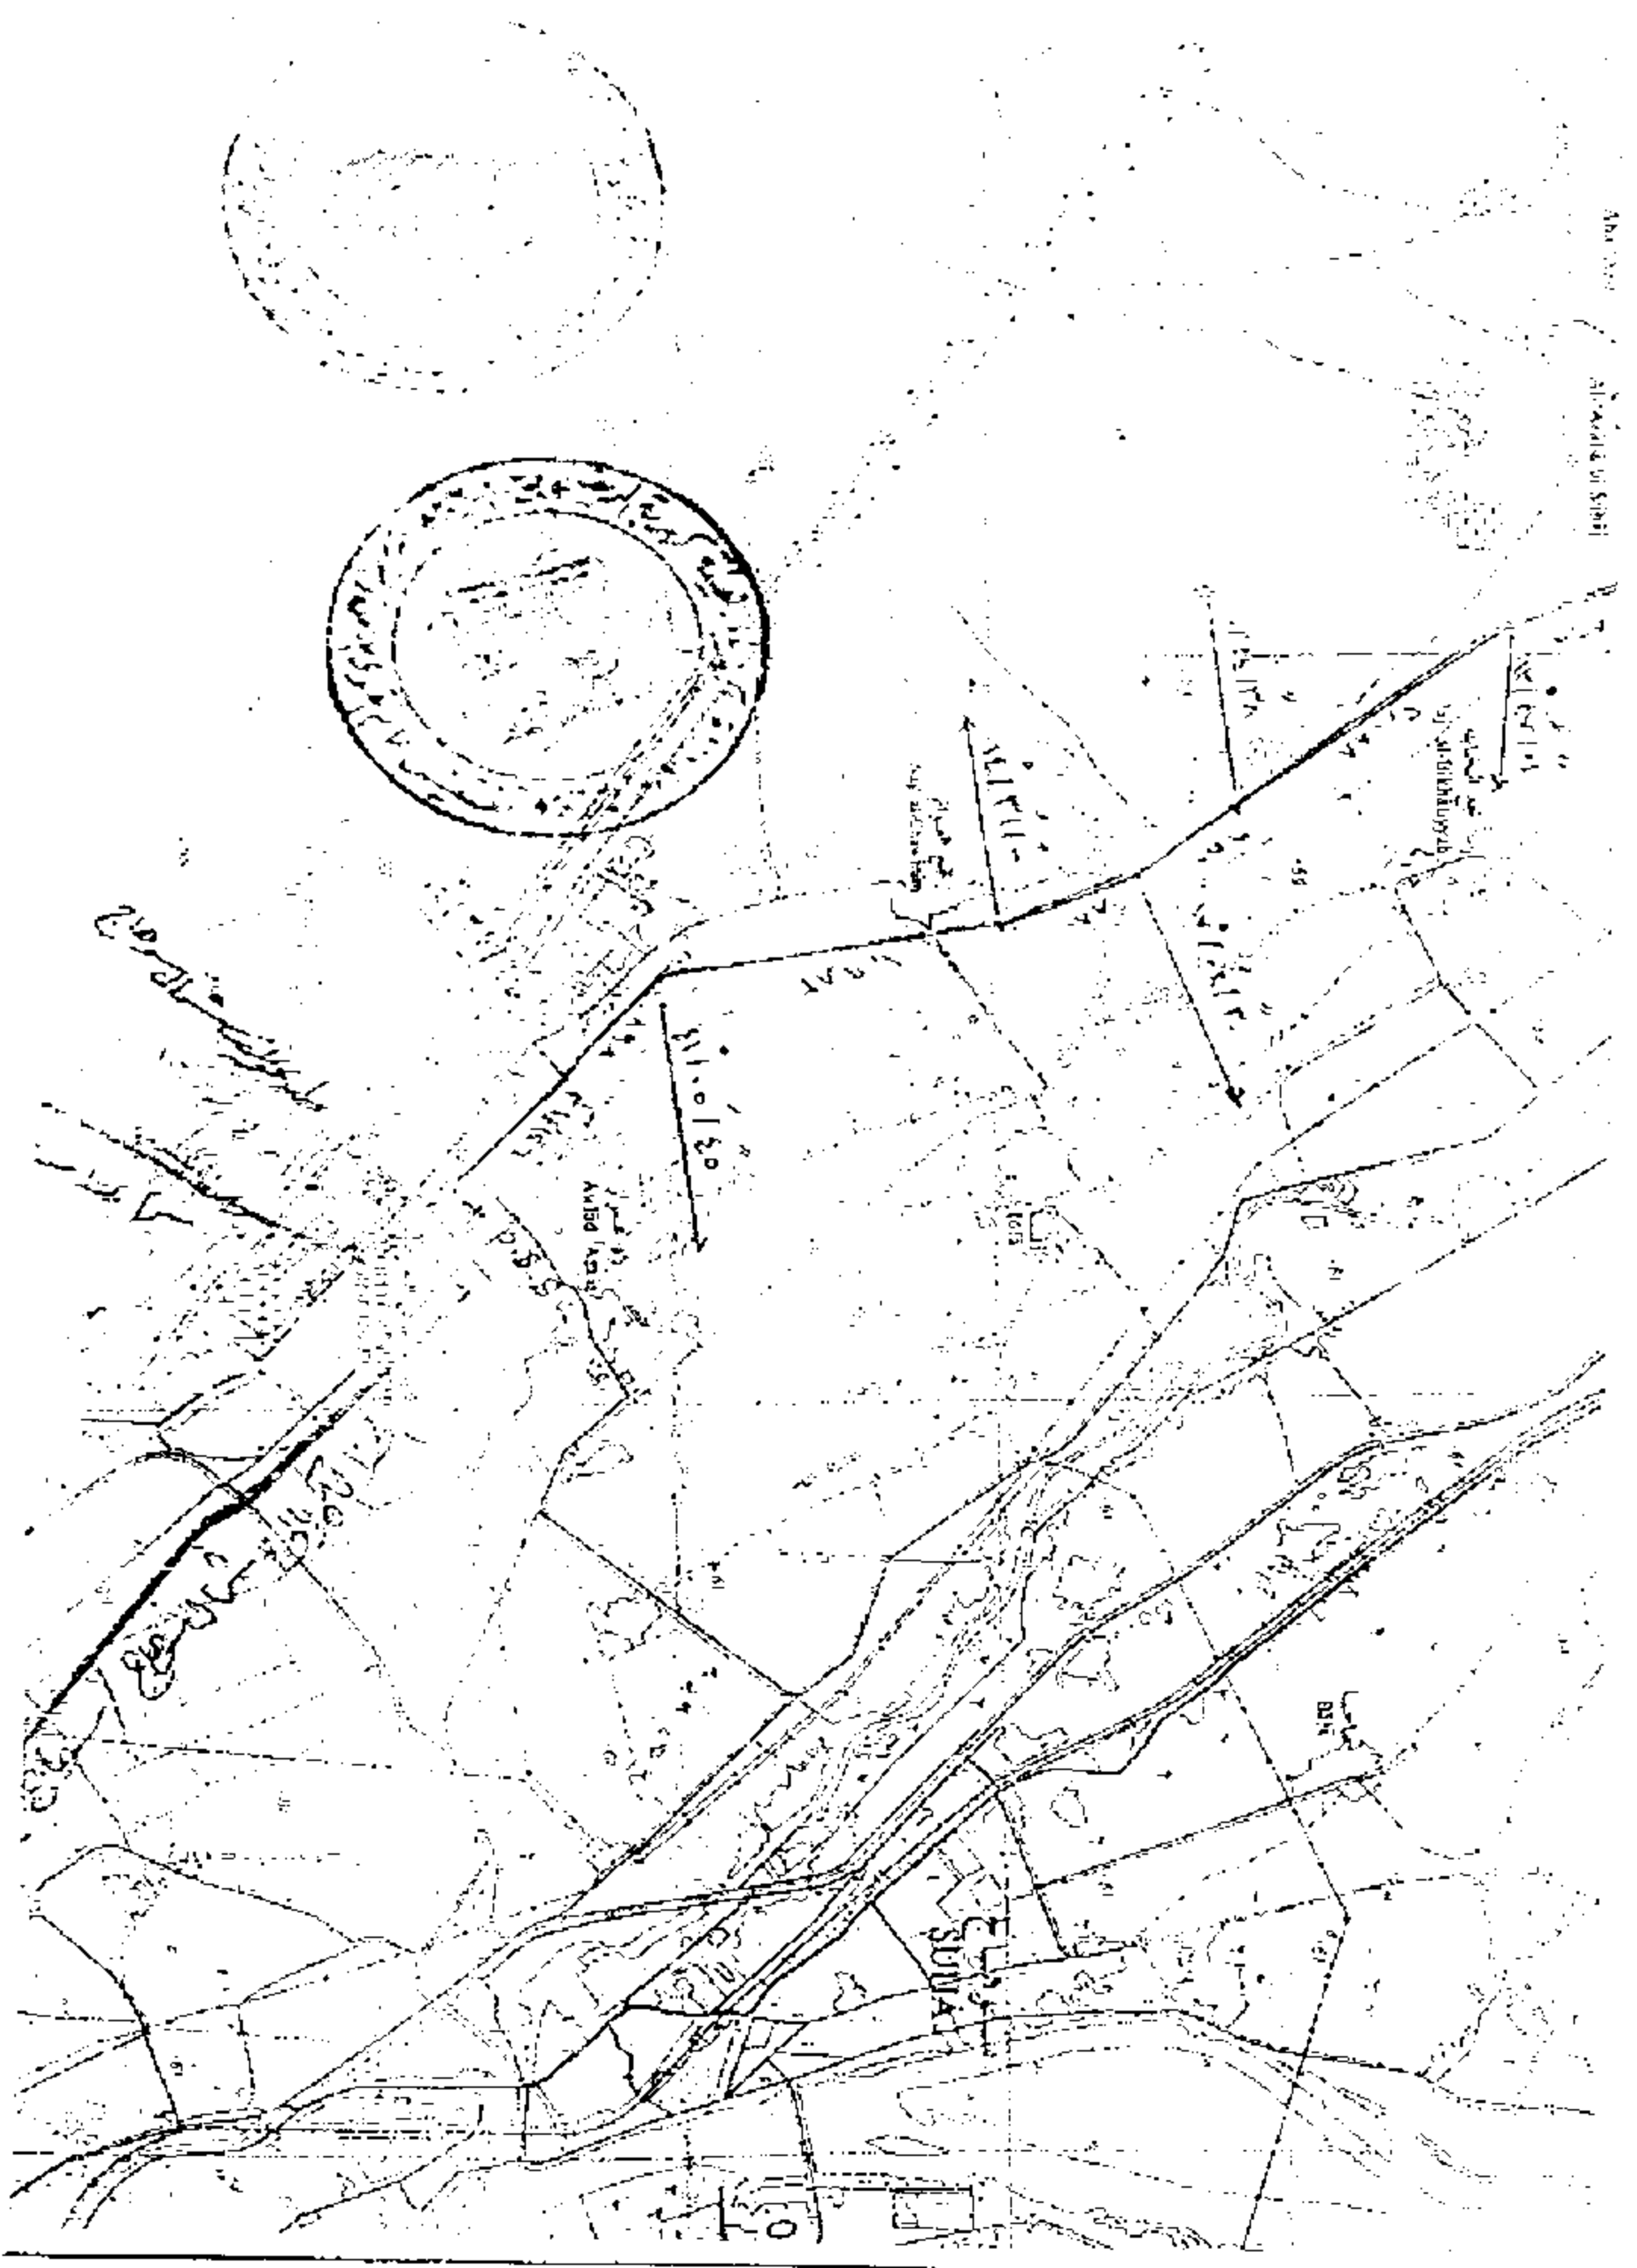

كشف

باسماء الملاك الظاهرين لمواقع الابراج (٢٠١)

والمعترضين على تنفيذ الابراج وشد الموصلات

للمخط الهوائى : المراجعة / شمال سوهاج

رقم البرج	الطراز	اسم صاحب الأرض والمعترض
١	T45/90+5	محمد مرتضى هاشم على رشوان وابنه أحمد . السيد هاشم على رشوان .
٢	T45/90+5	حسن محمد محمود منصور .