

وزارة الكهرباء والطاقة

قرار وزارى رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠٨

صادر بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٠٨

وزير الكهرباء والطاقة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٨ ؛

قرر :

مادة ١ - يتم تنفيذ وإقامة وشد أسلاك الأبراج أرقام (٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦)
للخط الكهربائى التحدى/الانطلاق جهد ٦٦ ك. ف بمحافظه البحيرة ،
وذلك على الأراضى التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية
وكشف الملاك الظاهرين لتلك الأراضى والرسومات الهندسية المرفقة .

ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى :

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل	المنطقة الواقع بها البرج
١	٧	S	٢,٦٥ × ٧,٦ × ٧,٦	٤	مركز بدر - النجاح - محافظة البحيرة
٢	١٢	SDRI	٢,٢٥ × ٨,٨ × ٨,٨	٤	مركز بدر - النجاح - محافظة البحيرة
٣	١٣	S+5	٢,٦٥ × ١٤,٤ × ١٤,٤	٤	مركز بدر - النجاح - محافظة البحيرة
٤	٢٤	S	٢,٦٥ × ٧,٦ × ٧,٦	٤	مركز بدر - الشروق - محافظة البحيرة
٥	٢٥	S	٢,٦٥ × ٧,٦ × ٧,٦	٤	مركز بدر - الشروق - محافظة البحيرة
٦	٢٦	S+5	٢,٦٥ × ١٤,٤ × ١٤,٤	٤	مركز بدر - الشروق - محافظة البحيرة

أعمال حفر لكل برج .

أعمال خرسانة عادية لكل برج .

أعمال خرسانة مسلحة لكل برج .

أعمال عزل بالهوتامين لكل برج .

تركيب حديد الأبراج العلوى بارتفاع من ٢٧ حتى ٤٦ متراً .

أعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات وسلك الأرضى .

مادة ٢ - على الشركة المصرية لنقل الكهرباء استكمال الإجراءات المقررة وفقاً لأحكام

القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتعديلاته .

مادة ٣ - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة

دكتور / حسن أحمد يونس

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

مذكرة

للعرض على السيد الدكتور الوزير

الموضوع : تنفيذ وإقامة الأبراج أرقام (٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦)

وشد الموصلات ومرور الأسلاك بين هذه الأبراج بخط التحدى/الانطلاق جهد ٦٦ ك. ف بحافظة البحيرة والمعترض عليها من قبل ملاك الأراضي المار بها هذه الأسلاك .

الخلفية : تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالياً بتنفيذ الخط الكهربائى المشار إليه وعند التنفيذ اعترض ملاك الأراضي المار بها هذه الأبراج على التنفيذ .

المعروض : بذلت عدة محاولات مع ملاك الأراضي لتنفيذ وإقامة الأبراج المشار إليها ولكن دون جدوى .

قد ترون سيادتكم التفضل بالموافقة نحو إصدار القرار اللازم لتنفيذ وإقامة هذه الأبراج بالقوة الجبرية .

المطلوب : التفضل بالنظر .. وفى حالة الموافقة .. التفضل بتوقيع مشروع القرار المرفق .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / حسن جابر محمد جابر نجم

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ الأبراج

وشد الموصلات والأسلاك بين هذه الأبراج

وذلك للخط الكهربائي التحدى / الانطلاق جهد ٦٦ ك. ف

م	اسم صاحب الأرض المعترض على التنفيذ	رقم البرج	طراز البرج	المنطقة الواقع بها البرج
١	السيد / مسعد محمد السحالي .	٧	S	محافظة البحيرة مركز بدر - النجاح
٢	السيد / محمد مشعل .	١٢	SDRI	محافظة البحيرة مركز بدر - النجاح
٣	السيد / ماجد هارون النصار . والسيد / بهيج عبده عوض .	١٣	S+5	محافظة البحيرة مركز بدر - النجاح
٤	السيد / محمود على أبو الخير . السيد / يحيى زكريا بركات .	٢٤	S	محافظة البحيرة مركز بدر - الشروق
٥	السيد / محمد عبد الرؤوف العشرى .	٢٥	S	محافظة البحيرة مركز بدر - الشروق
٦	السيد / أحمد زكريا أبو اليسر .	٢٦	S+5	محافظة البحيرة مركز بدر - الشروق

هذا بالإضافة إلى اعتراض المواطنين المار بأراضيهم الأسلاك الكهربائية ، وهم :

السيد / رأفت بشرى برتلة (مركز بدر - الانطلاق - محافظة البحيرة)
بين البرجين (١٢ ، ١٣) .


السيد / أحمد زكريا أبو اليسر (مركز بدر - الانطلاق - محافظة البحيرة)
بين البرجين (٢٥ ، ٢٦) .


وآخرين .

بيان الأعمال المطلوب تنفيذها

- ١ - أعمال حفر لكل برج .
 - ٢ - أعمال خرسانة عادية لكل برج .
 - ٣ - أعمال خرسانة مسلحة لكل برج .
 - ٤ - أعمال عزل بالبوتامين لكل برج .
 - ٥ - تركيب حديد الأبراج العلوى بارتفاع من ٢٧ متراً وحتى ٤٦ متراً .
 - ٦ - أعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات وسلك الأرضى .
- ويكون تنفيذ الأعمال طبقاً للآتى :

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل
١	٧	S	$٢,٦٥ \times ٧,٦ \times ٧,٦$	٤
٢	١٢	SDRI	$٢,٢٥ \times ٨,٨ \times ٨,٨$	٤
٣	١٣	S+5	$٢,٦٥ \times ١٤,٤ \times ١٤,٤$	٤
٤	٢٤	S	$٢,٦٥ \times ٧,٦ \times ٧,٦$	٤

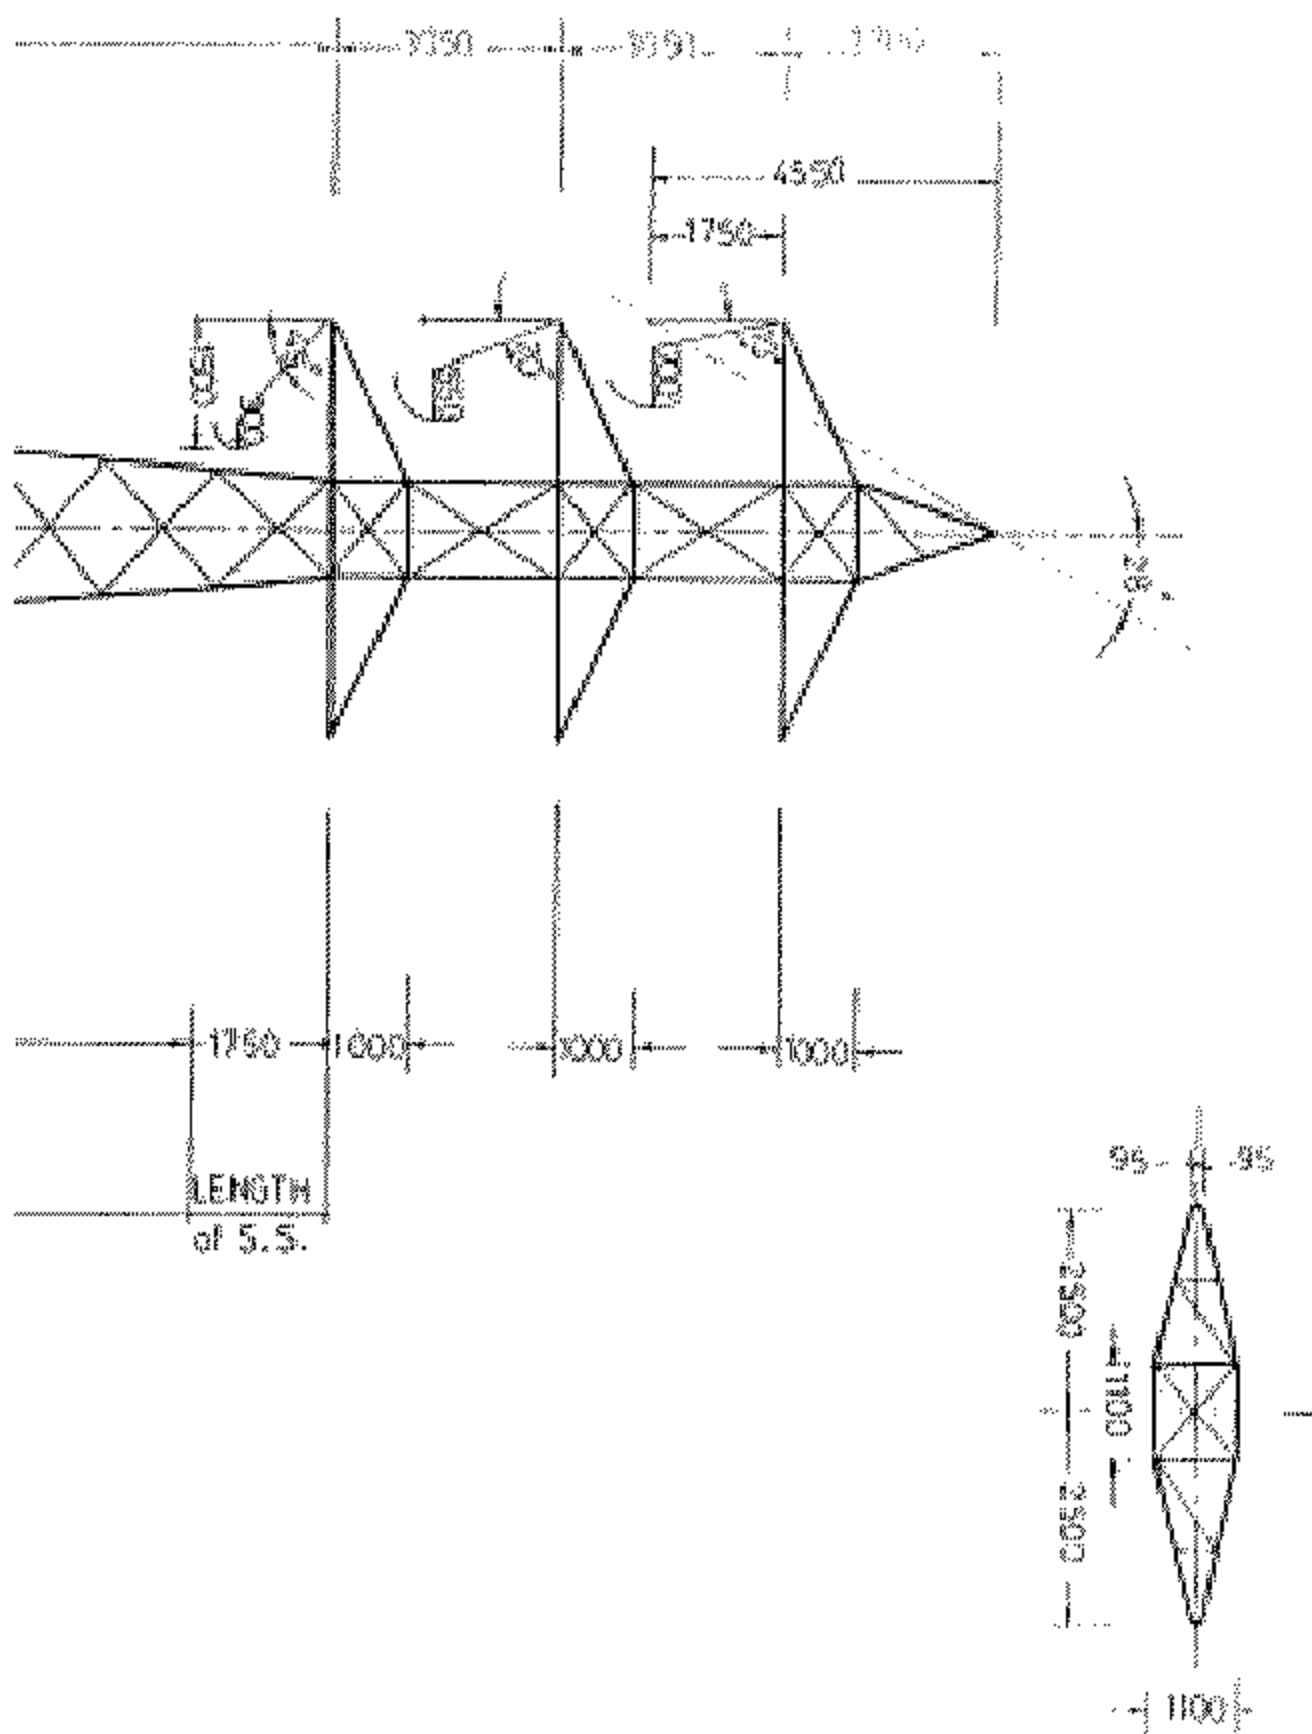

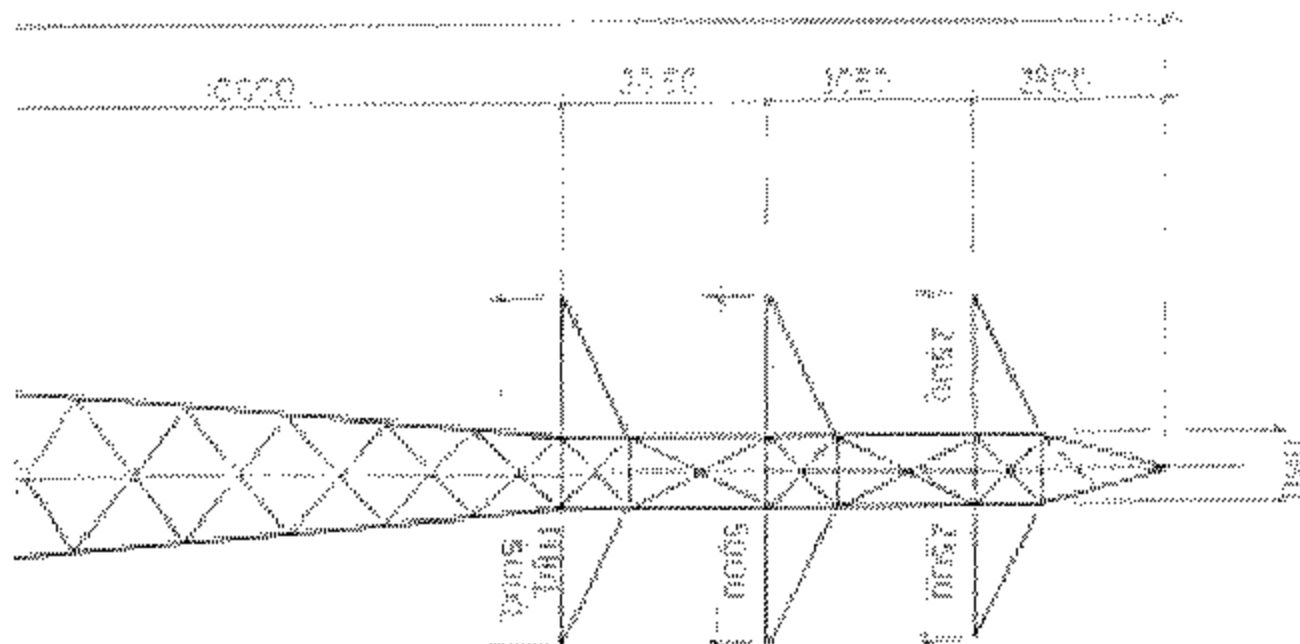


Handwritten signature and date: ١٢/٨/٢٠٠٨

Handwritten signature: ك

Handwritten text: ١٢/٨/٢٠٠٨
 وزارة النقل
 إدارة الطرق
 إدارة الطرق
 إدارة الطرق



TOWER 5 + 5

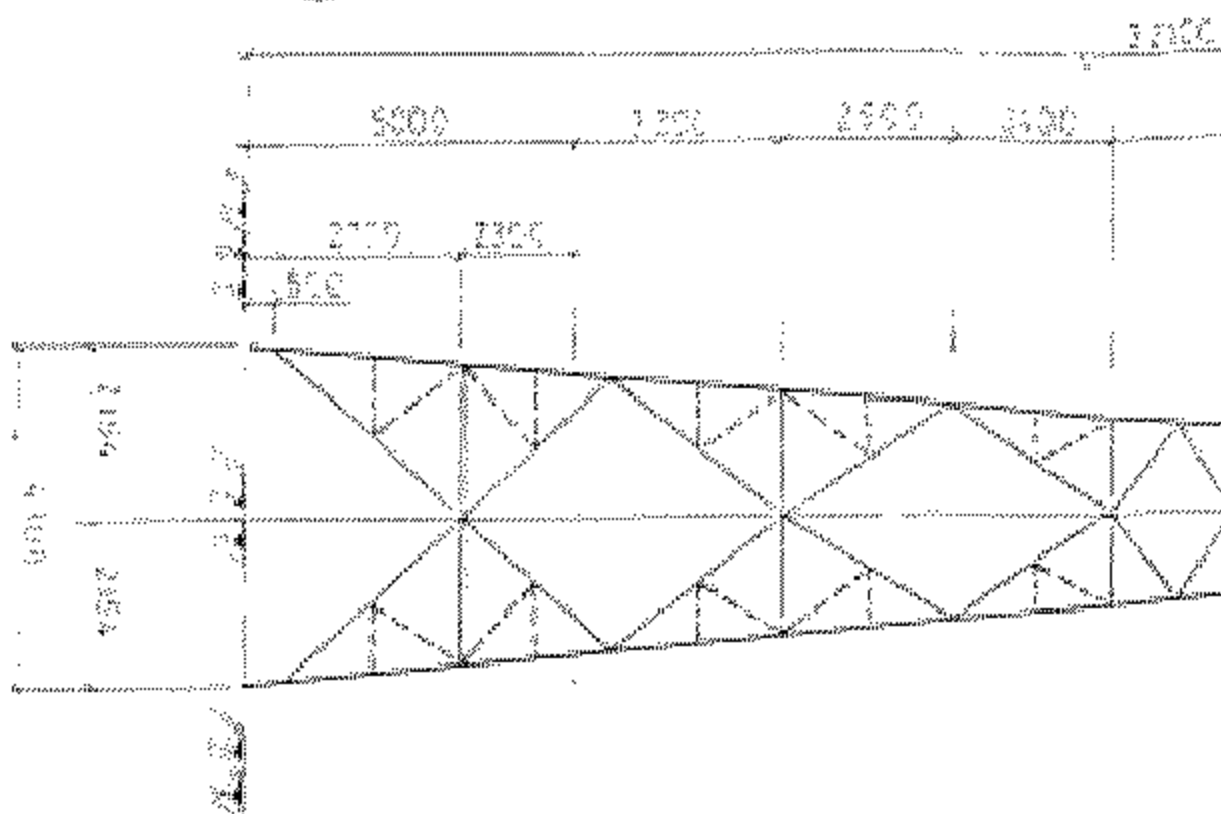

١٢/٨/٢٠٠٨
١٢/٨/٢٠٠٨

