

قرارات

وزارة الكهرباء والطاقة

قرار وزارى رقم ٥٦٦ لسنة ٢٠١٢

صادر بتاريخ ٢٤/١١/٢٠١٢

وزير الكهرباء والطاقة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء

والمعدل بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ بتحويل هيئة كهرباء مصر

إلى شركة مساهمة مصرية ؛

وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛

وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٢ ؛

قرر:

مادة ١ - يتم تنفيذ وإقامة الأبراج (دخول/خروج) أرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ،

٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،

٢٢ ، ٢٣ ، ٥١) ومرور الموصلات بين الأبراج (دخول/خروج) أرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ،

٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ،

٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٥٢) لتنفيذ فتح خط القاهرة ٥٠٠/السادات جهد ٢٢٠ ك. ف.

(دخول/خروج) على محطة محولات أبو غالب الجديدة بمركز إمبابة - محافظة الجيزة ، وذلك على الأرض التى تمربها هذه الأبراج طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى :

أعمال حفر لكل برج .

أعمال إحلال للتربة .

أعمال خرسانة عادية مسلحة لكل برج .

أعمال عزل بالبيوتامين لكل برج .

أعمال ردم تربة الحفر .

تركيب الحديد العلوى للأبراج بارتفاع ٤٥ متراً .

تركيب العازلات وشد الموصلات .

مادة ٢ - على الشركة المصرية لنقل الكهرباء استكمال الإجراءات المقررة

وفقاً لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه وتعديلاته .

مادة ٣ - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة

مهندس / محمود سعد بليغ

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

مذكرة

للعرض على السيد المهندس الوزير

الموضوع : تنفيذ وإقامة أبراج (دخول/خروج) أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٥١) ومرور الموصلات بين الأبراج (دخول/خروج) أرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٥٢) لتنفيذ فتح خط القاهرة ٥٠٠/السادات جهد ٢٢٠ ك. ف. (دخول/خروج) على محطة محولات أبو غالب الجديدة بمحافظة الجيزة .

الخلفية : تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء حالياً بتنفيذ الخط الكهربائى المشار إليه وعند البدء فى تنفيذ الأبراج المشار إليها بعاليه اعترض ملاك الأراضى الزراعية المار بها هذه الأبراج على التنفيذ .

المعروض : بذلت عدة محاولات لإقناع الملاك المعترضين على التنفيذ وإبداء استعداد الشركة لدفع التعويضات المناسبة ولكن باءت كل المحاولات بالفشل وما زال العمل متوقفاً .
قد ترون سيادتكم التفضل بإصدار قرار تنفيذ مد الكابل المشار إليه بالقوة الجبرية .
المطلوب : التفضل بالنظر .. وفى حالة الموافقة .. التفضل بتوقيع القرار المرفق .

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / فتح الله محمد لطفى شلبي

كشف**بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ الأبراج وشد الموصلات**

المنطقة الواقع بها البرج	طراز البرج		أرقام أبراج الخروج	أرقام أبراج الدخول	اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ
	أبراج الخروج	أبراج الدخول			
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	SDR I	SDR I	١	١	السيد/ أحمد عامر (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S60 E4	S30 E4	٢	٢	السيد/ أشرف فرج زكى (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	SDR II	S2 E4	٣	٣	السيد/ أشرف فرج زكى (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S2	S2	٤	٤	السيد/ أسامة يوسف شلبى (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S2 E4	S2 E4	٥	٥	السيد/ أسامة يوسف شلبى (دخول) السيد/ سعيد فتحى حسين (خروج) (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S2 E4	SDR II	٦	٦	السيد/ طلعت ثابت ونيس (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S60 E8	S60 E4	٧	٧	السيد/ صبحى سليمان (وآخرون)

الوقائع المصرية - العدد ٢٩٤ فى ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠١٢ ٧


المنطقة الواقع بها البرج	طراز البرج		أرقام أبراج الخروج	أرقام أبراج الدخول	اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ
	أبراج الدخول	أبراج الخروج			
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	SDR I	SDR I	٨	٨	السيد / محمد الشناوى (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	SDR I	SDR I	١٩	١٩	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	SDR II	SDR II	٢٠	٢٠	السيد / سامى شعبان رجب حافظ (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S60 E8	S60 E8	٢١	٢١	السيد / سعيد محمد أحمد أبو داغر (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	S60 E4	S60 E4	٢٢	٢٢	السيد / محمد صالح محمد أمين السيد / أمين محمود حسن أمين (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	ST90	ST90 E4	٢٣	٢٣	السيد / محمد عبد الله عبد الغنى السيد / زكريا عبد الله عبد الغنى (وآخرون)
محافظة الجيزة أبو غالب - منشأة القناطر - القطا	ST90 E8	ST90	٥٢	٥١	السيد / أحمد عامر (وآخرون)


٨ الوقائع المصرية - العدد ٢٩٤ فى ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠١٢

عدد الأرجل	أبعاد الحفر	طراز البرج		أرقام أبراج الخروج	أرقام أبراج الدخول	اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ
		أبراج الخروج	أبراج الدخول			
4	38×38×3.40	SDR I	SDR I	١	١	السيد/ أحمد عامر (وآخرون)
4	38×38×3.40	S60 E4	S30 E4	٢	٢	السيد/ أشرف فرج زكى (وآخرون)
4	38×38×3.40	SDR II	S2 E4	٣	٣	السيد/ أشرف فرج زكى (وآخرون)
4	38×38×3.40	S2	S2	٤	٤	السيد/ أسامة يوسف شلبى (وآخرون)
4	38×38×3.40	S2 E4	S2 E4	٥	٥	السيد/ أسامة يوسف شلبى (دخول) السيد/ سعيد فتحى حسين (خروج) (وآخرون)
4	38×38×3.40	S2 E4	SDR II	٦	٦	السيد/ طلعت ثابت ونيس (وآخرون)
4	38×38×3.40	S60 E8	S60 E4	٧	٧	السيد/ صبحى سليمان (وآخرون)
4	38×38×3.40	SDR I	SDR I	٨	٨	السيد/ محمد الشناوى (وآخرون)
4	38×38×3.40	S30	S30	٩	٩	السيد/ محمد الشناوى (وآخرون)
4	38×38×3.40	SDR II	SDR I	١٠	١٠	السيد/ عادل عطية السيد (وآخرون)
4	38×38×3.40	SDR II	SDR II	١١	١١	السيد/ عبد الرحمن سمودى (وآخرون)
4	38×38×3.40	SDR II	SDR II	١٢	١٢	السيد/ طارق سعيد علام (وآخرون)

الوقائع المصرية - العدد ٢٩٤ فى ٢٧ ديسمبر سنة ٢٠١٢ ٩

المنطقة	عدد الأرجل	أبعاد الحفر	طراز البرج		أرقام أبراج الخروج	أرقام أبراج الدخول	اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ
			أبراج الخروج	أبراج الدخول			
	4	38×38×3.40	SDR II	SDR II	١٣	١٣	السيد / محمود الصعيدي (وآخرون)
	4	38×38×3.40	ST45 E4	ST45	١٤	١٤	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	D60 TOR	D60 TOR	١٥	١٥	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	D60 TOR	D60 TOR	١٦	١٦	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	ST45	ST45	١٧	١٧	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	S2 E4	SDR I	١٨	١٨	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	SDR I	SDR I	١٩	١٩	السيدة / نادية الفيل (وآخرون)
	4	38×38×3.40	SDR II	SDR II	٢٠	٢٠	السيد / سامى شعبان رجب حافظ (وآخرون)
	4	38×38×3.40	S60 E8	S60 E8	٢١	٢١	السيد / سعيد محمد أحمد أبو داغر (وآخرون)
	4	38×38×3.40	S60 E4	S60 E4	٢٢	٢٢	السيد / محمد صالح محمد أمين السيد / أمين محمود حسن أمين (وآخرون)
	4	38×38×3.40	ST90	ST90 E4	٢٣	٢٣	السيد / محمد عبد الله عبد الغنى السيد / زكريا عبد الله عبد الغنى (وآخرون)
	4	38×38×3.40	ST90 E8	ST90	٥٢	٥١	السيد / أحمد عامر (وآخرون)

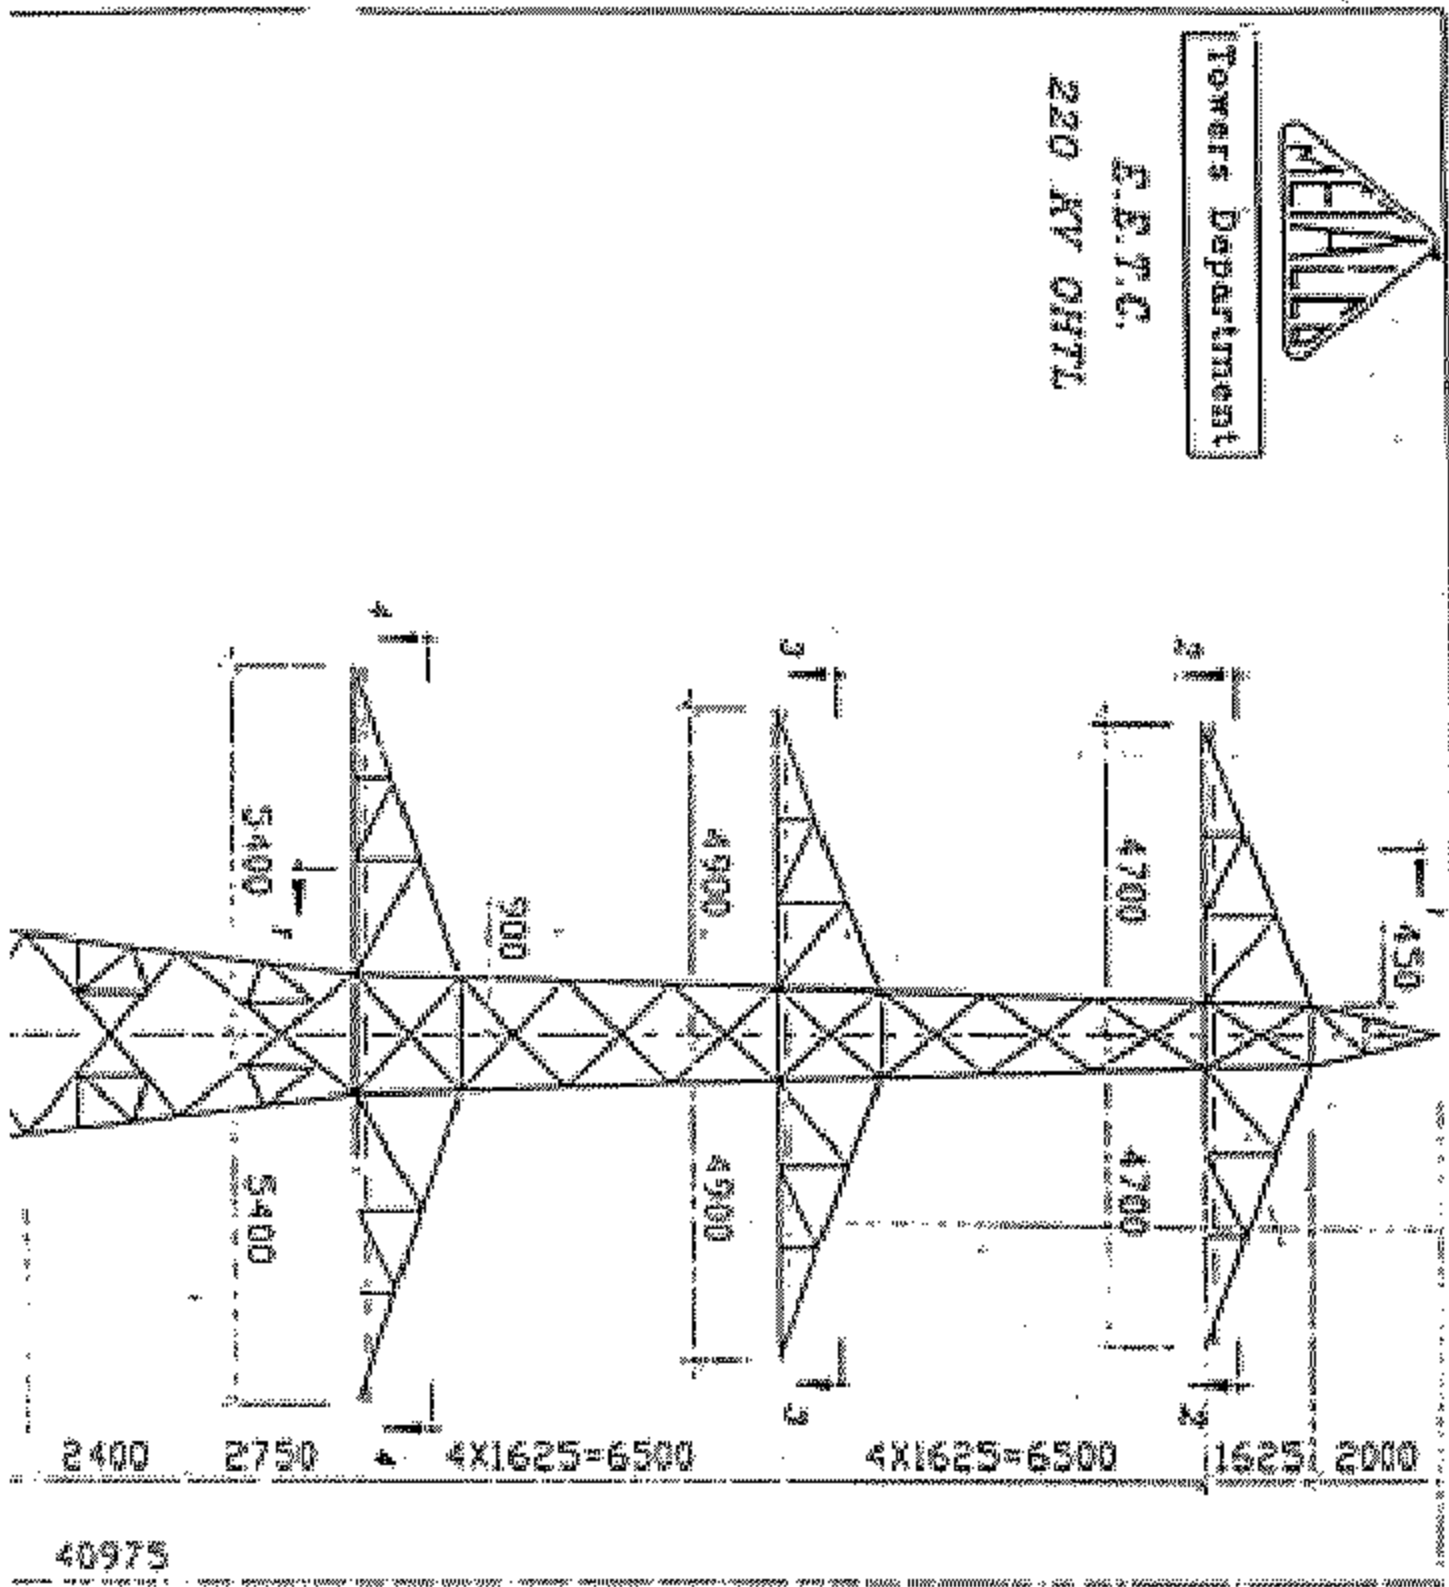

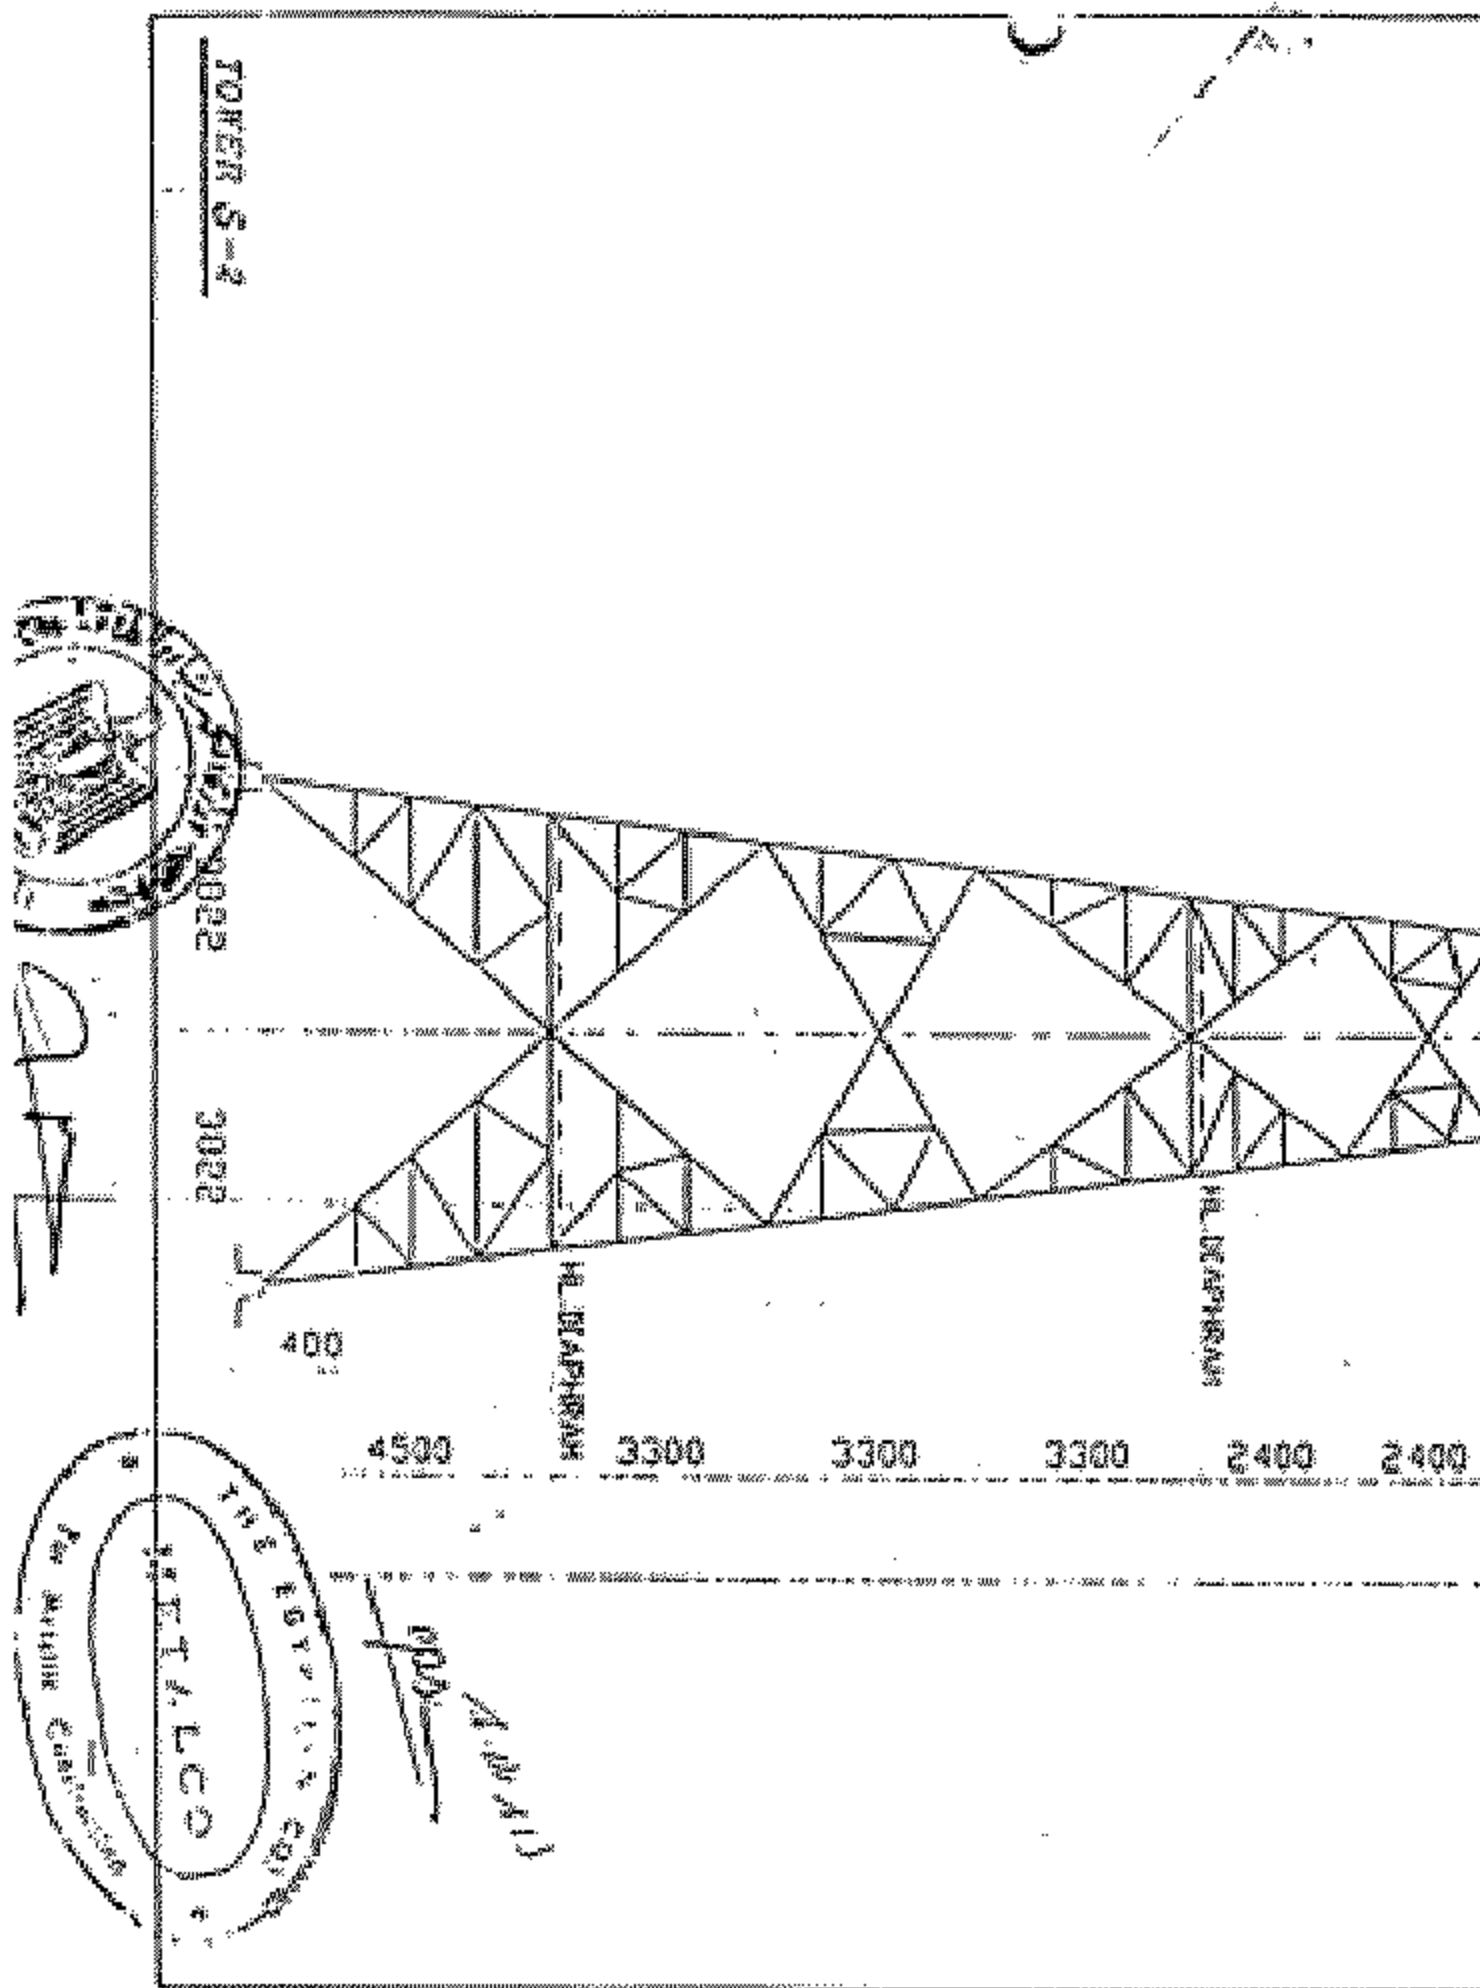




Towers Department

E.E.T.C.

220 KV OHTL

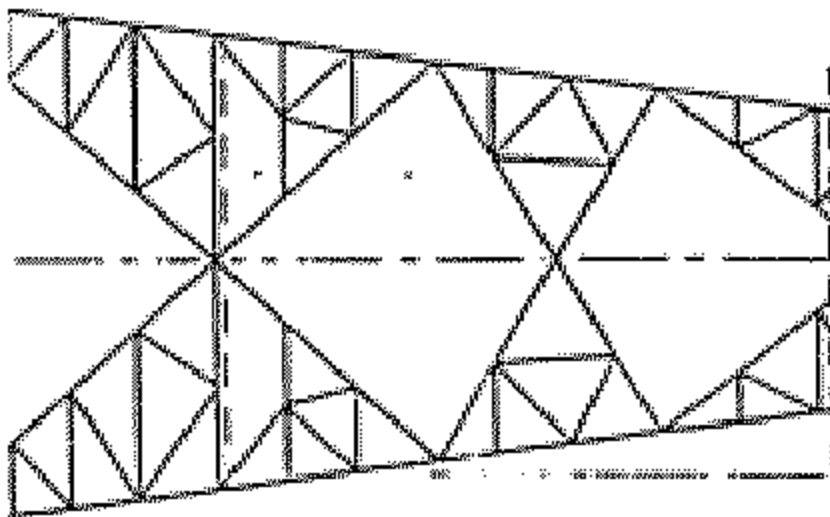



4500


44975(FOR S-2-E4)

50FOR S-DR1D


-DR1D

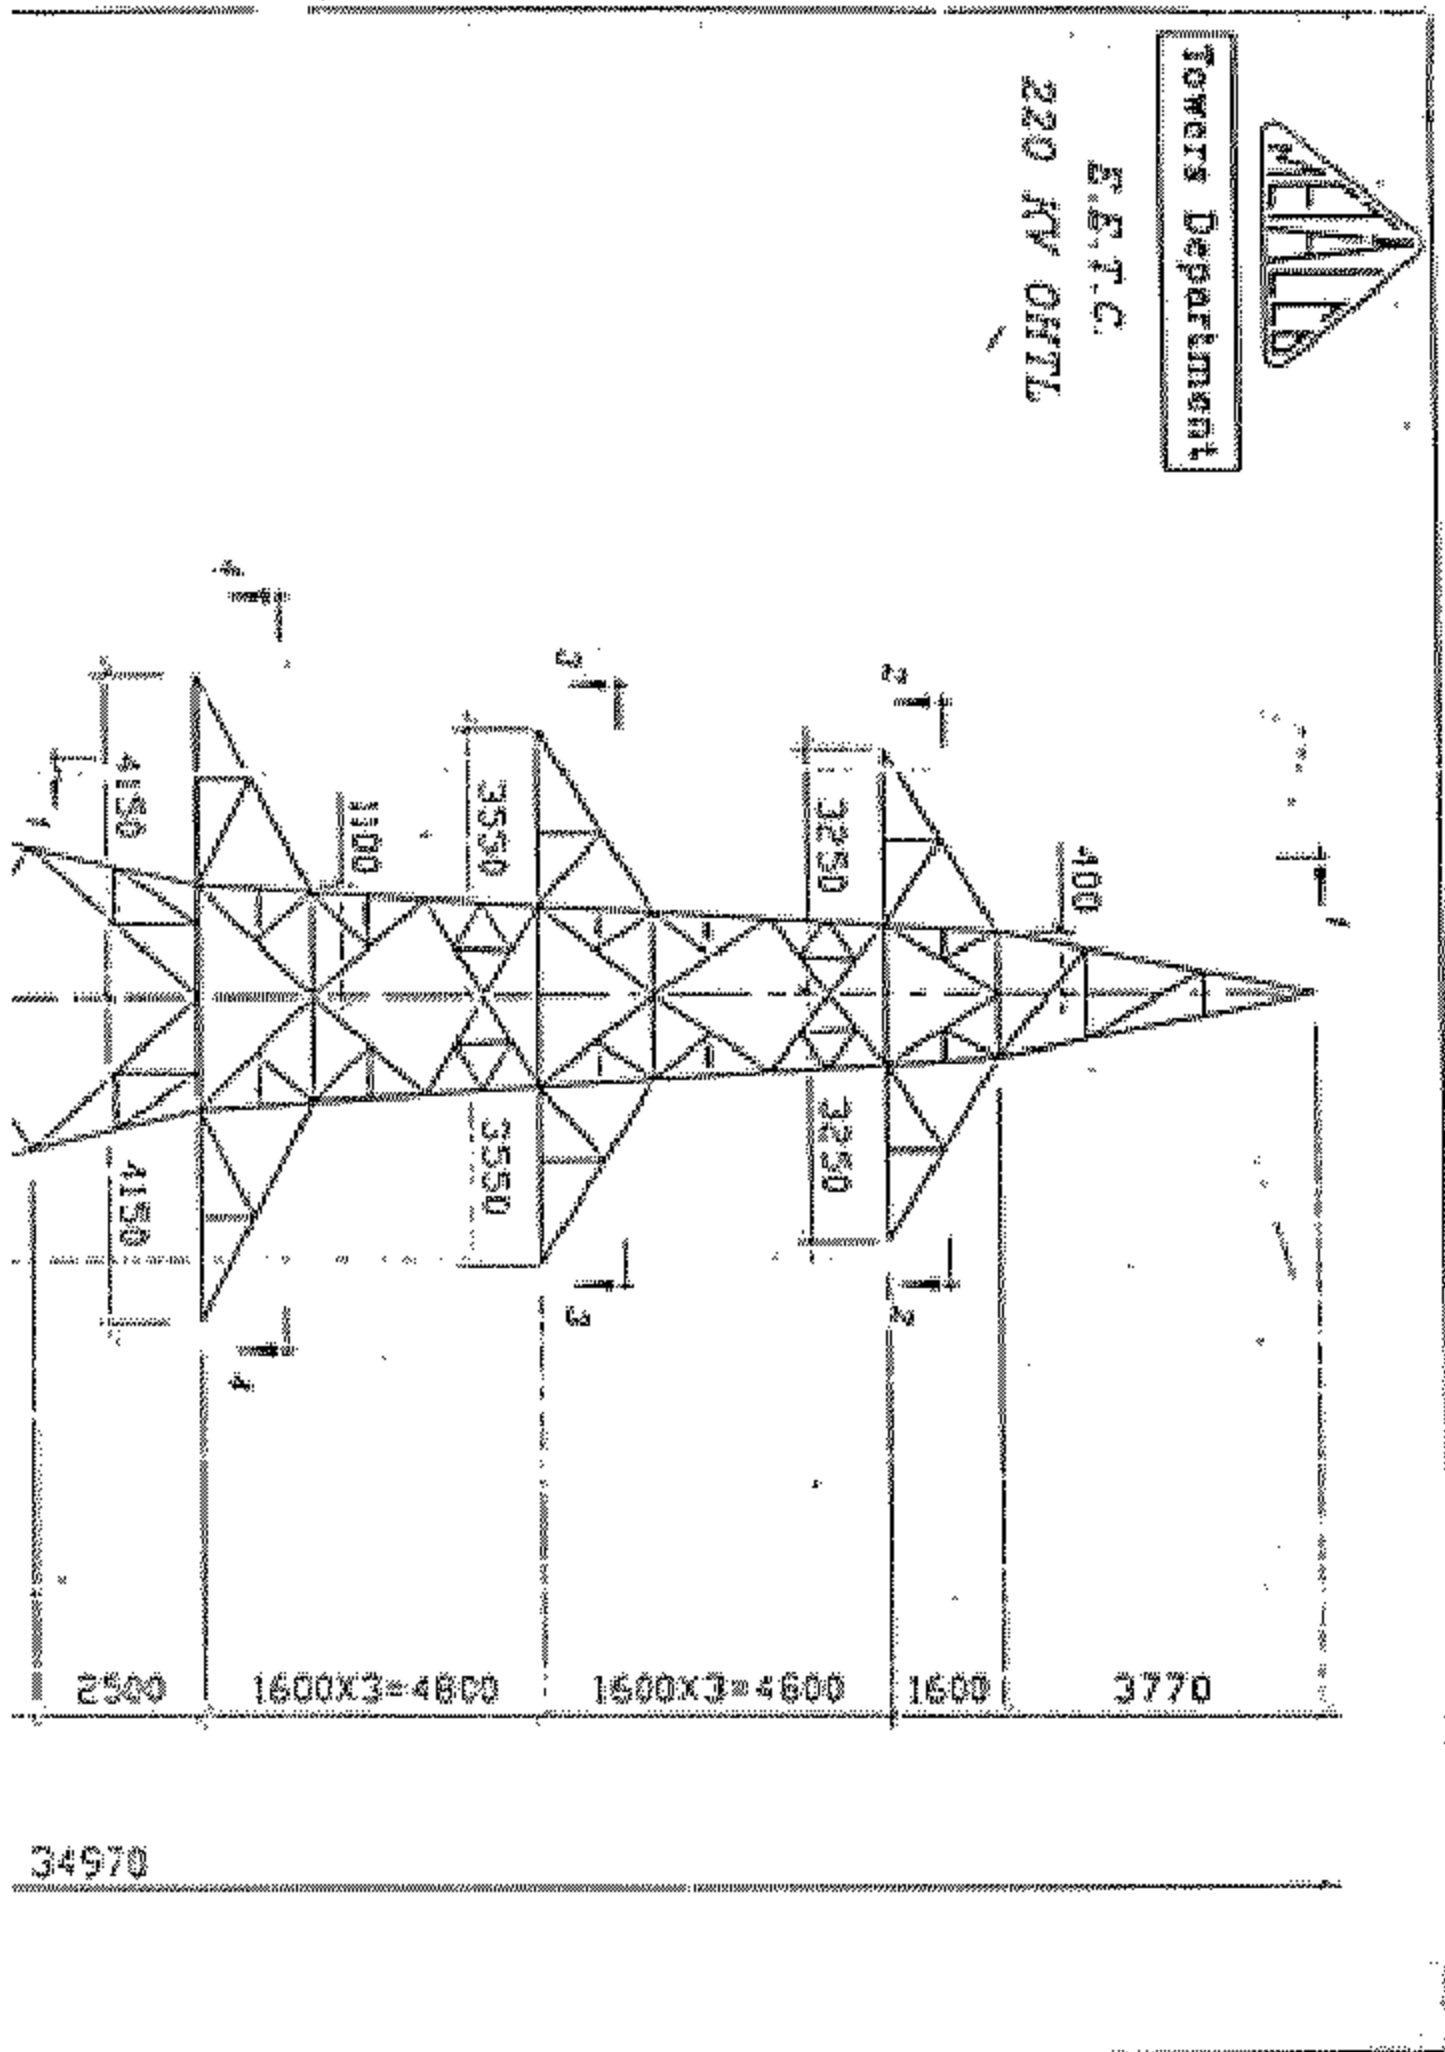


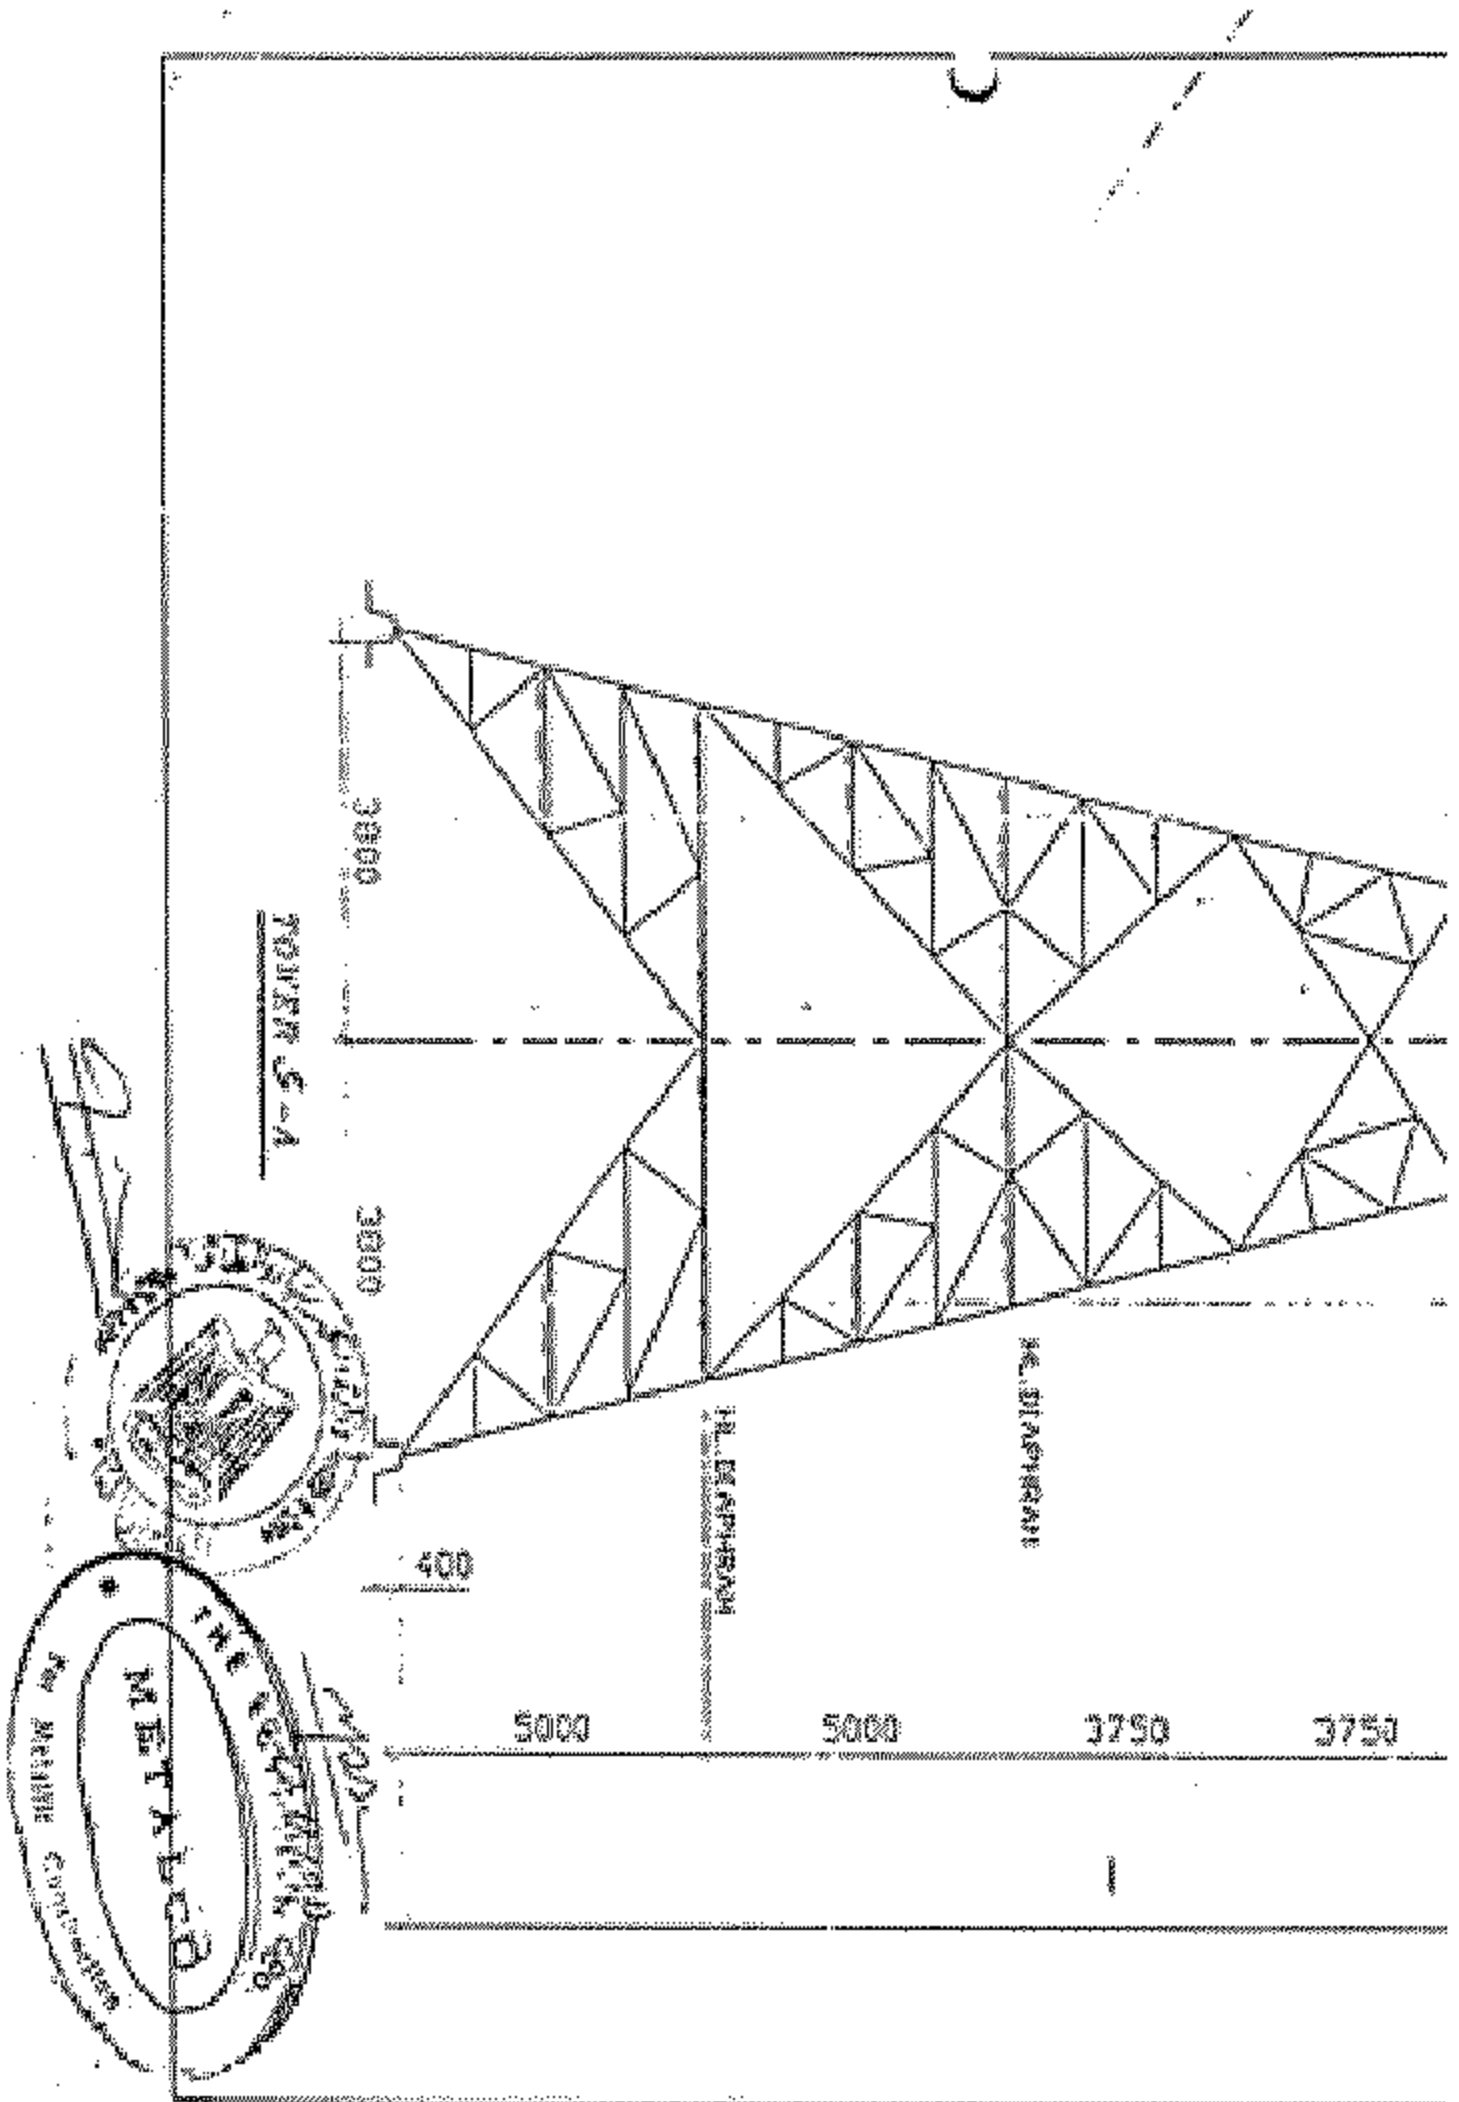


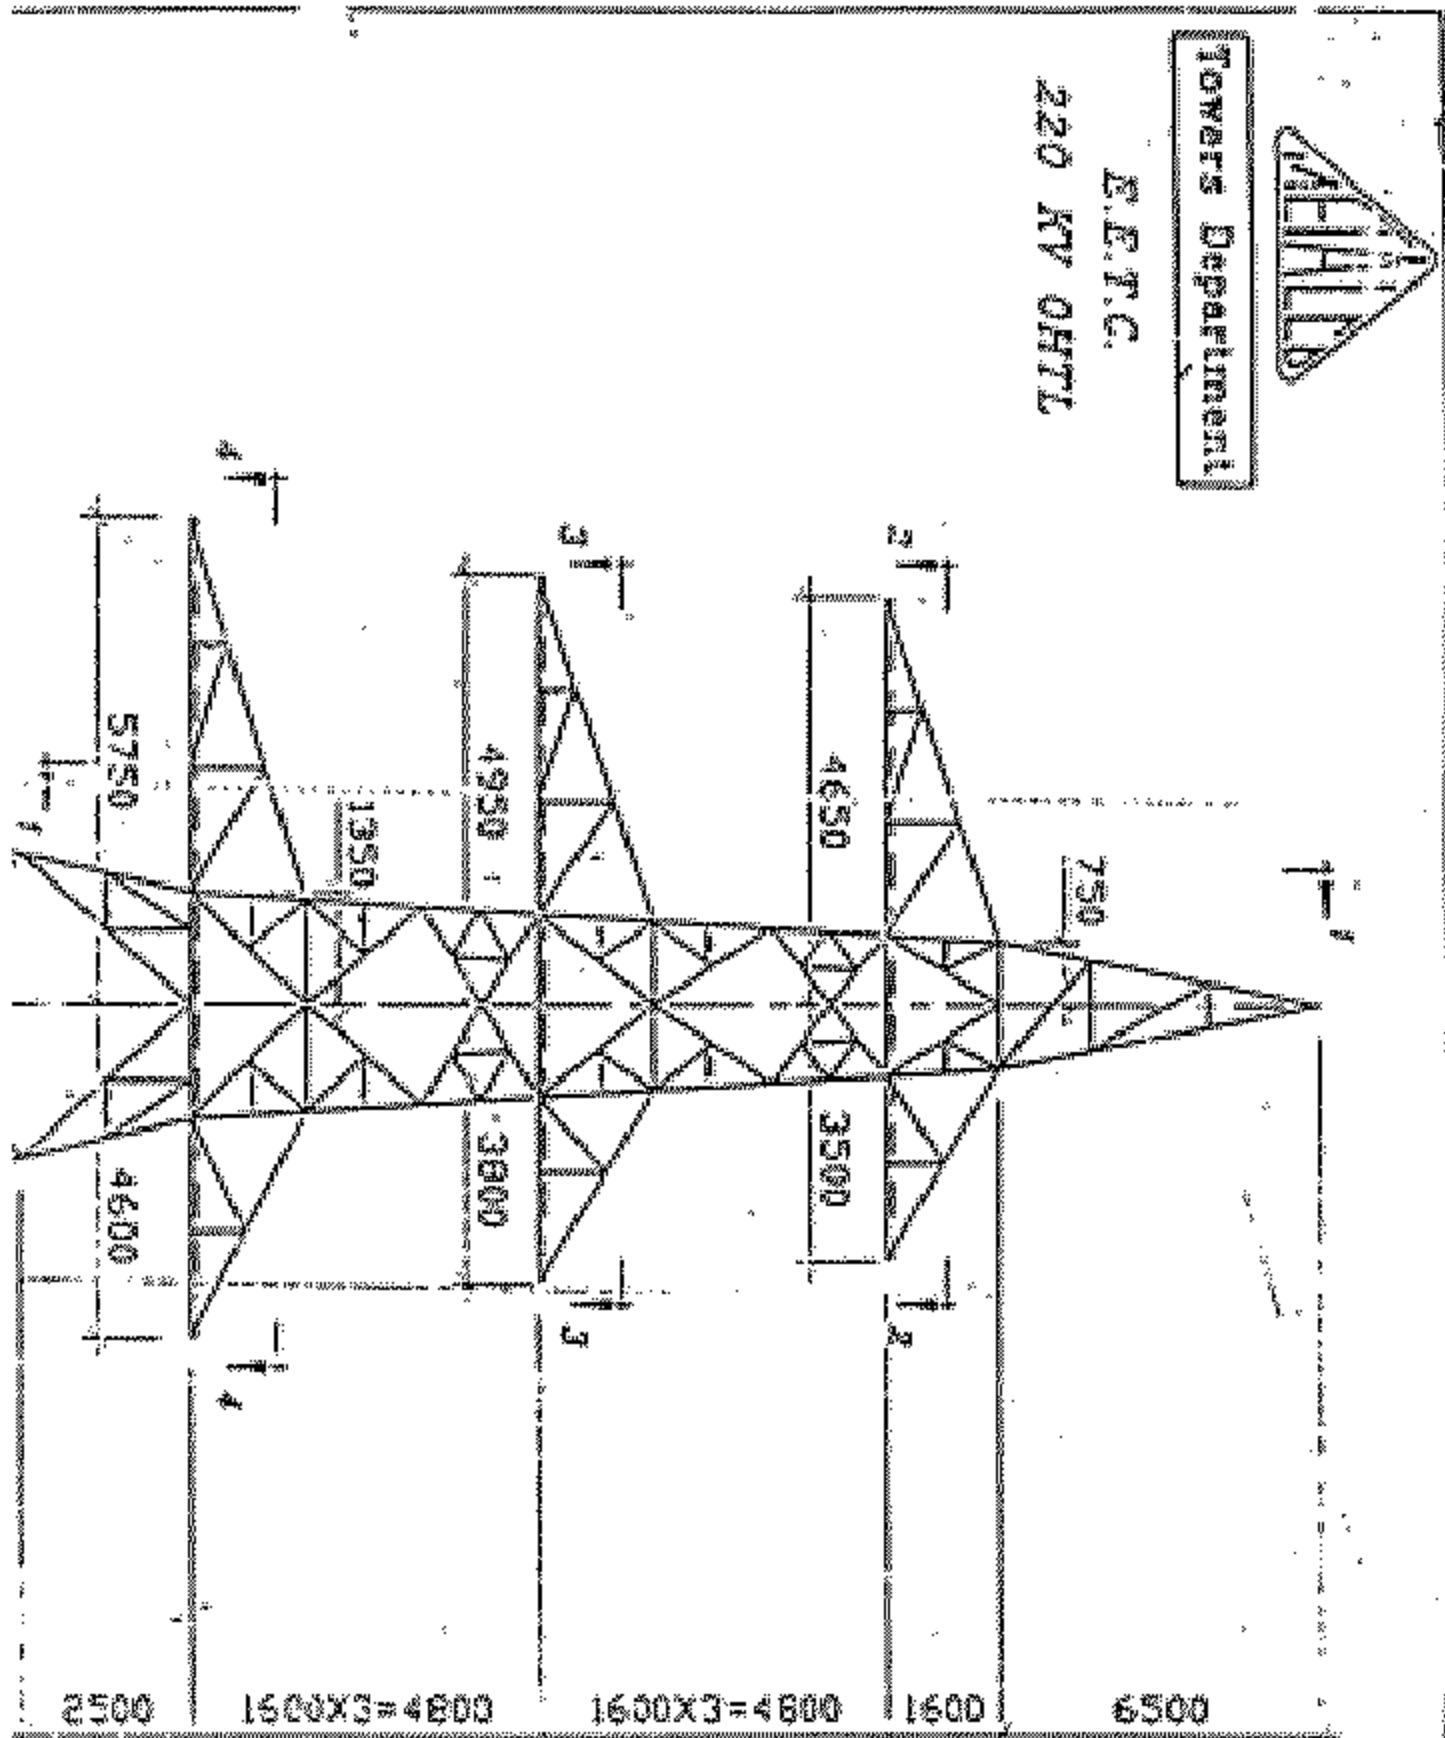



37700

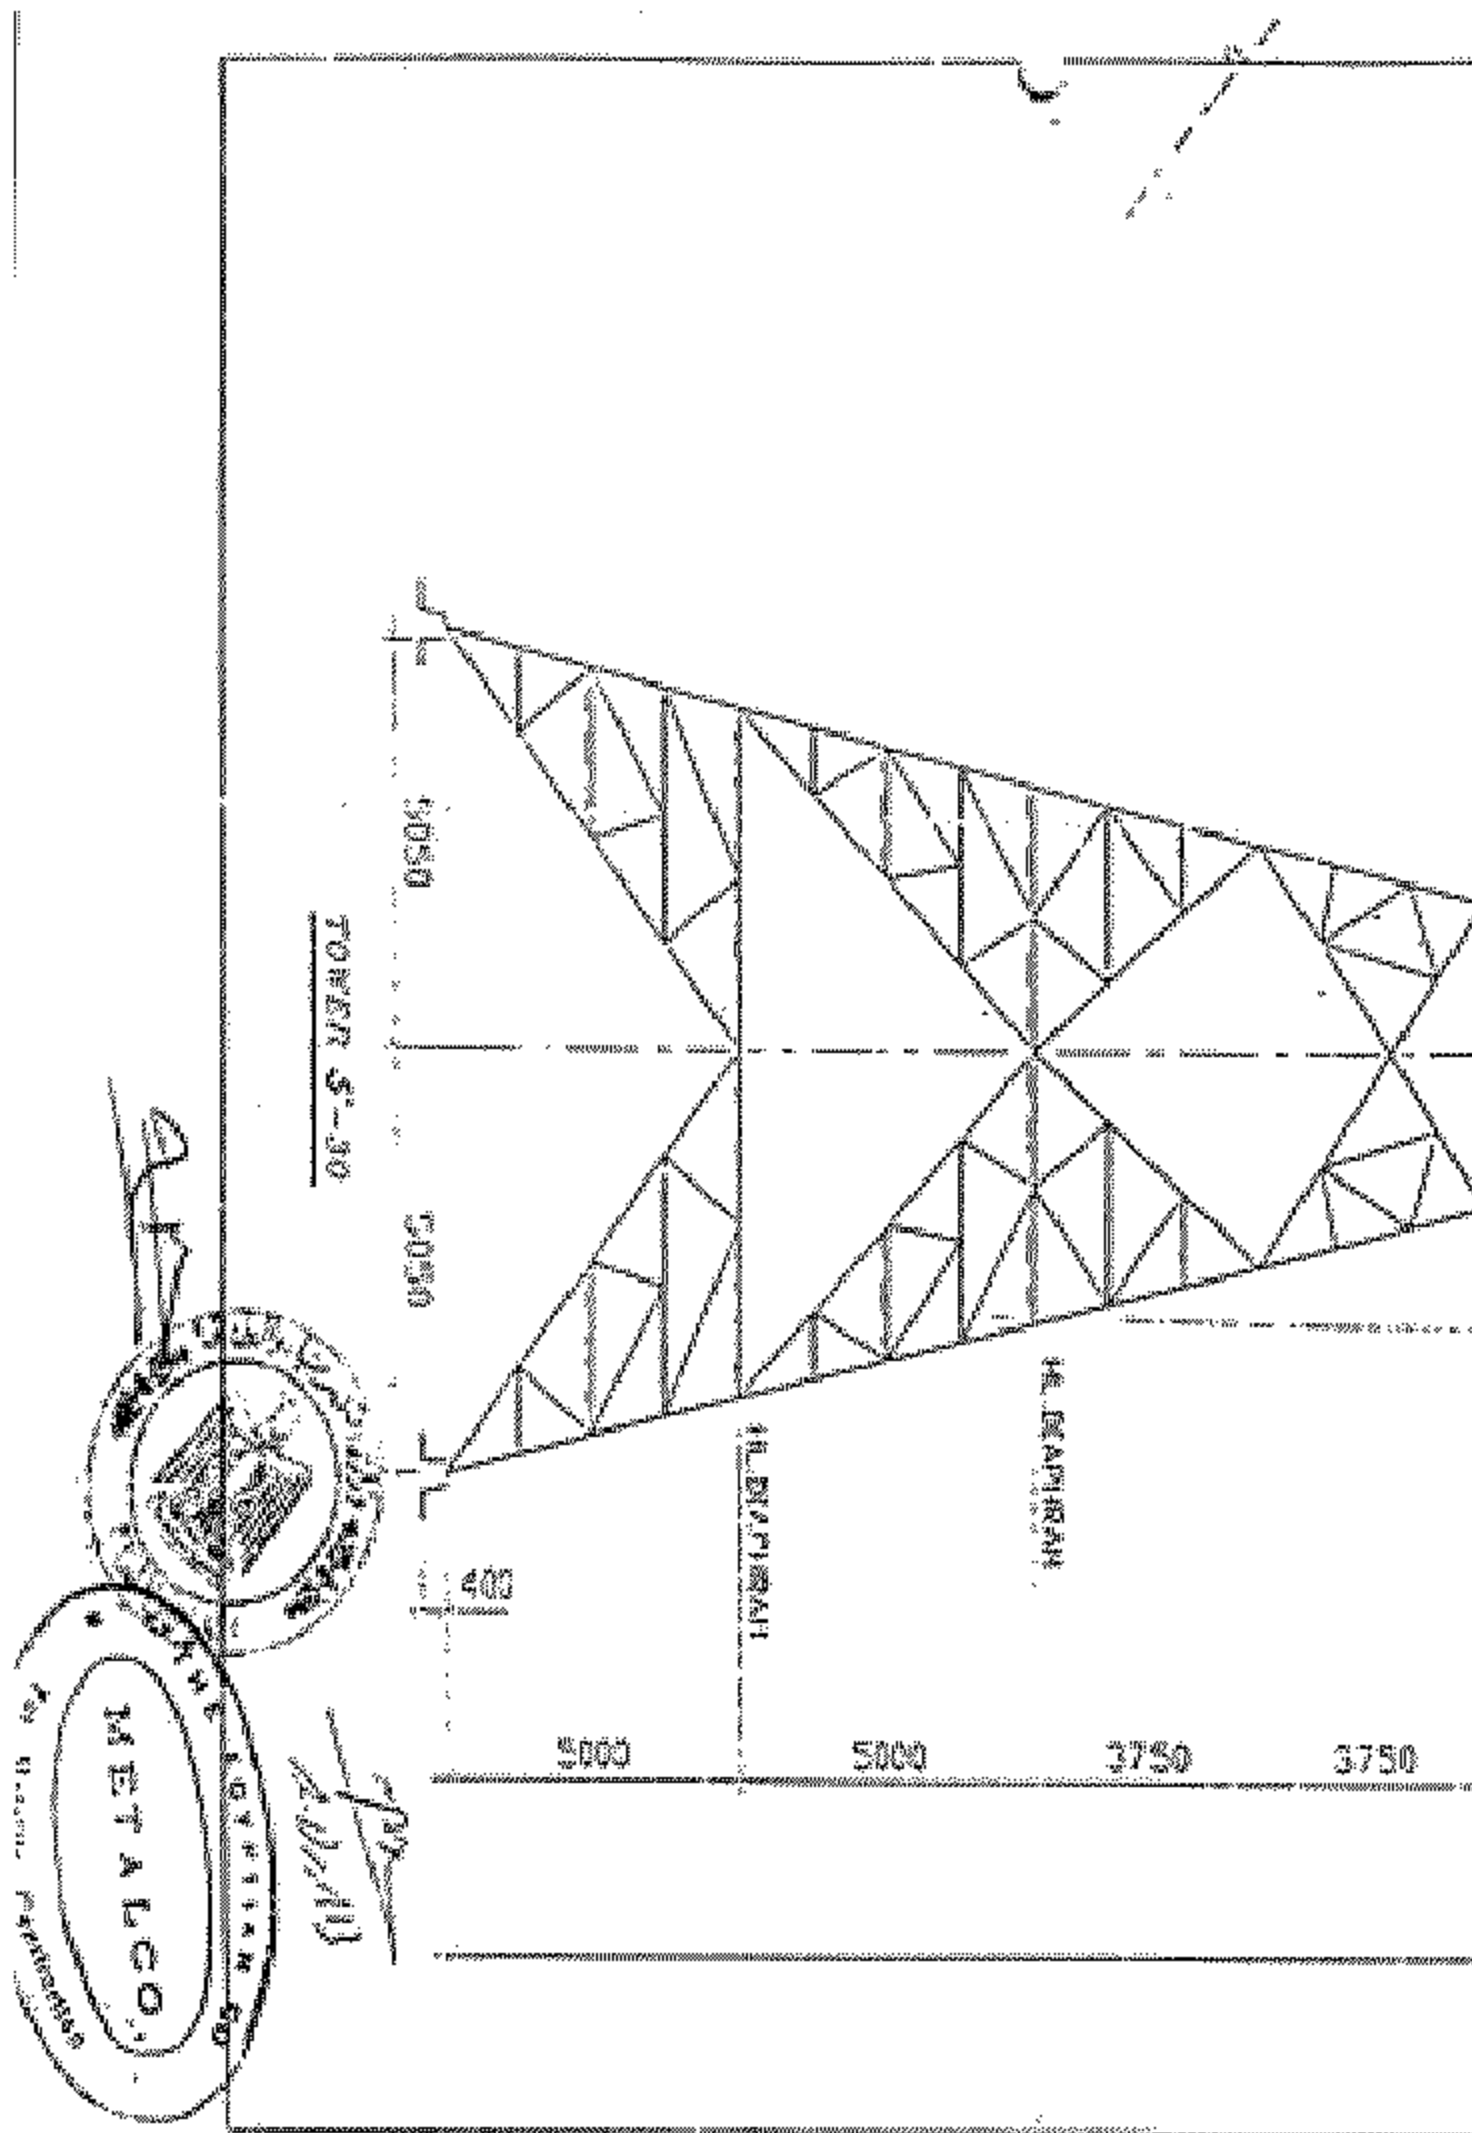


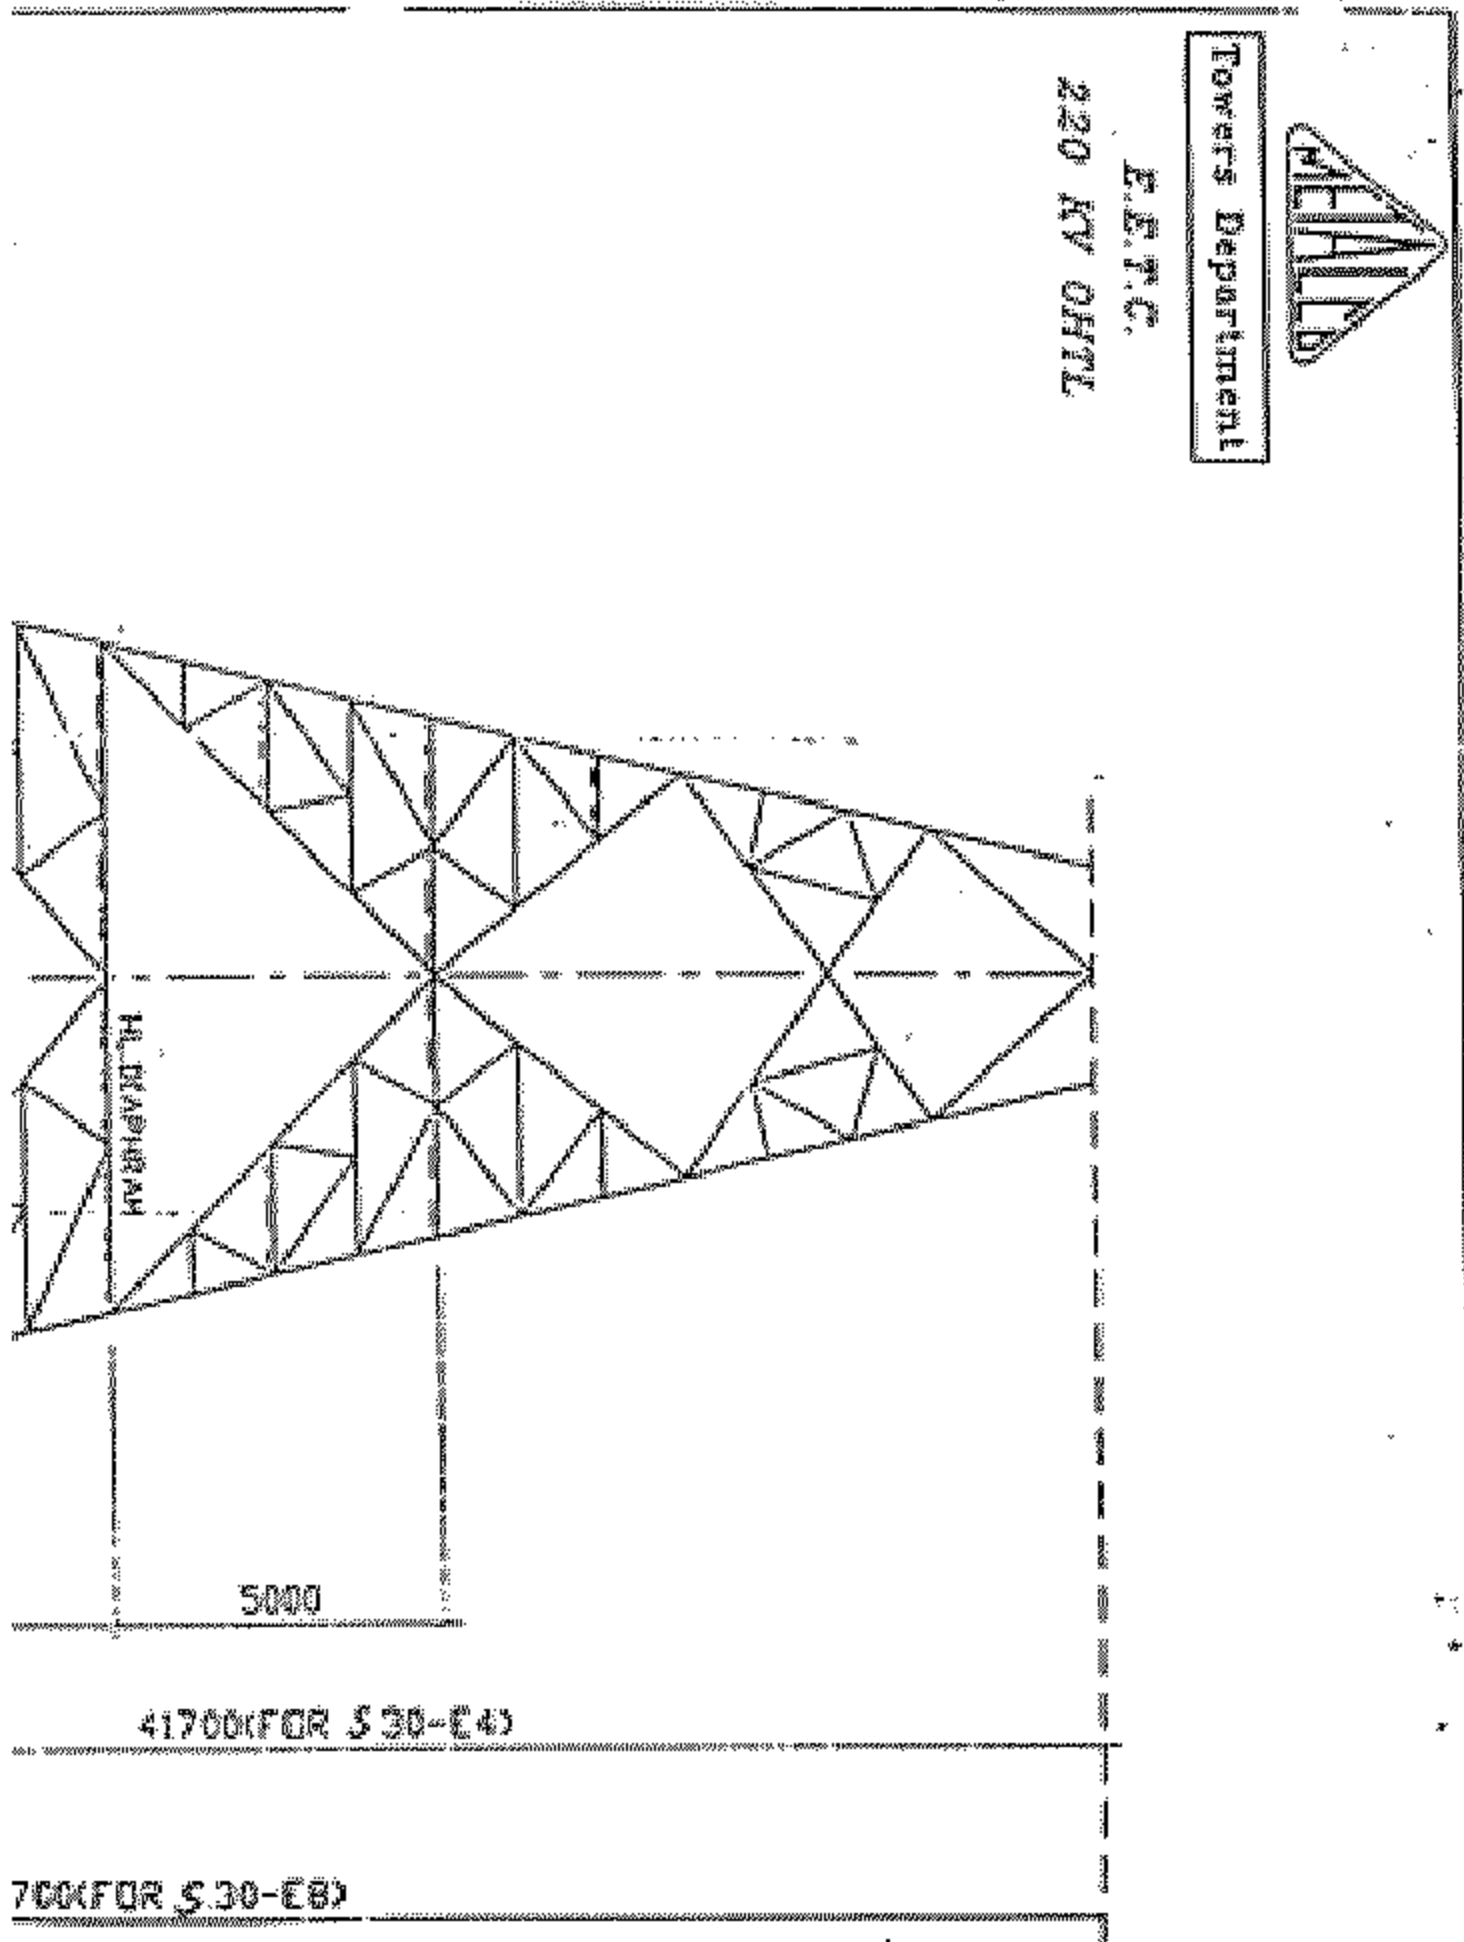


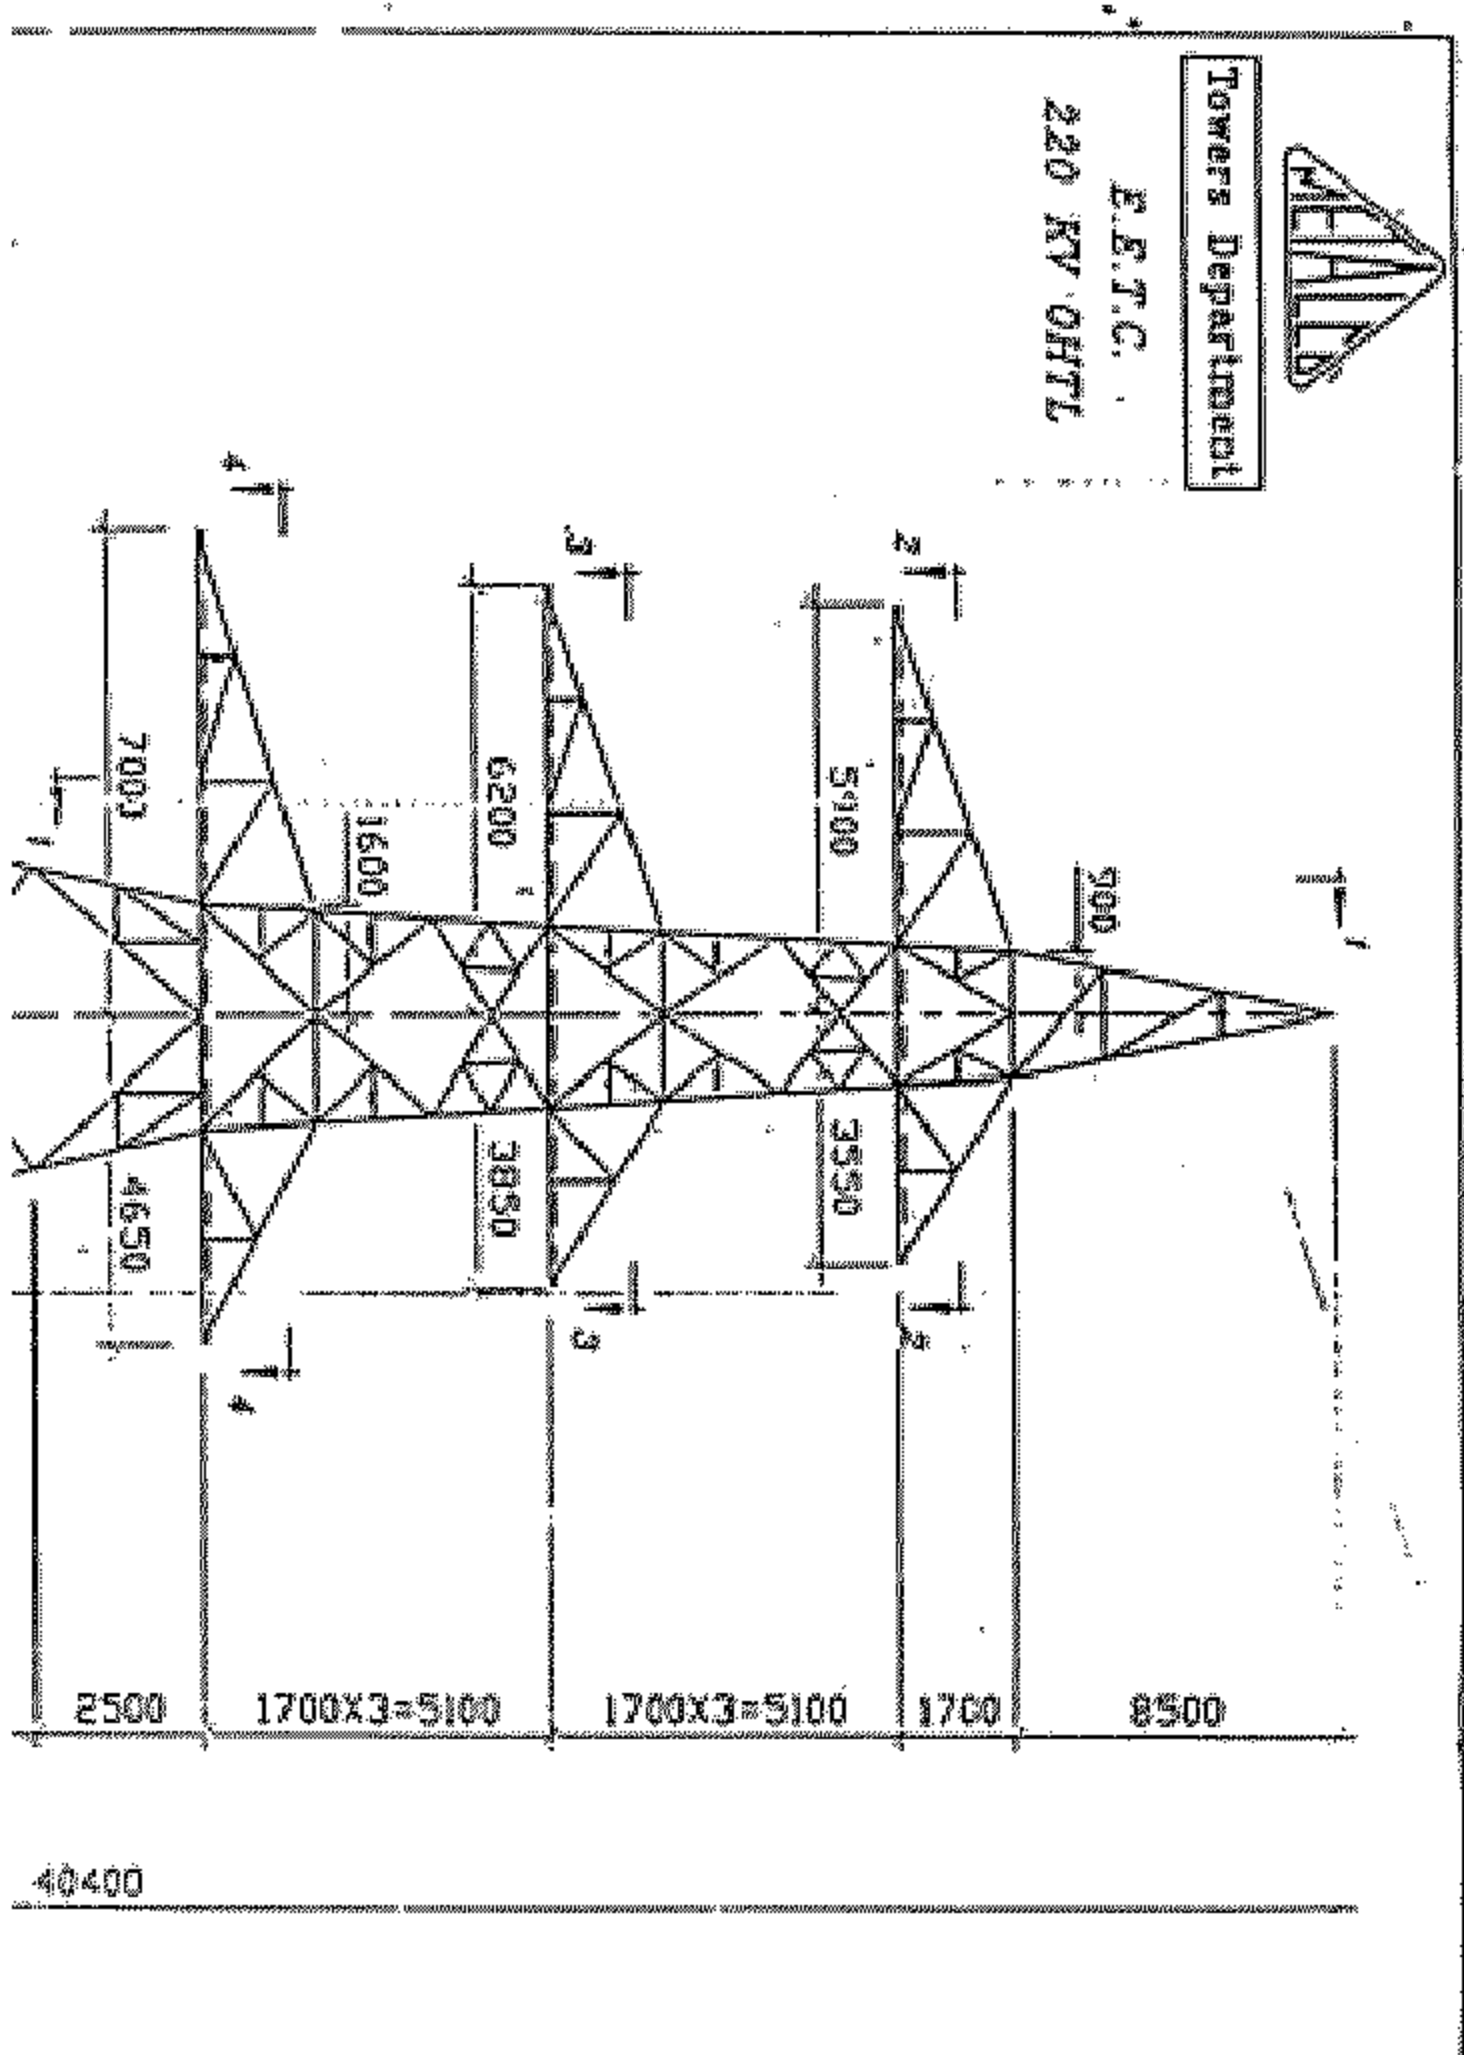

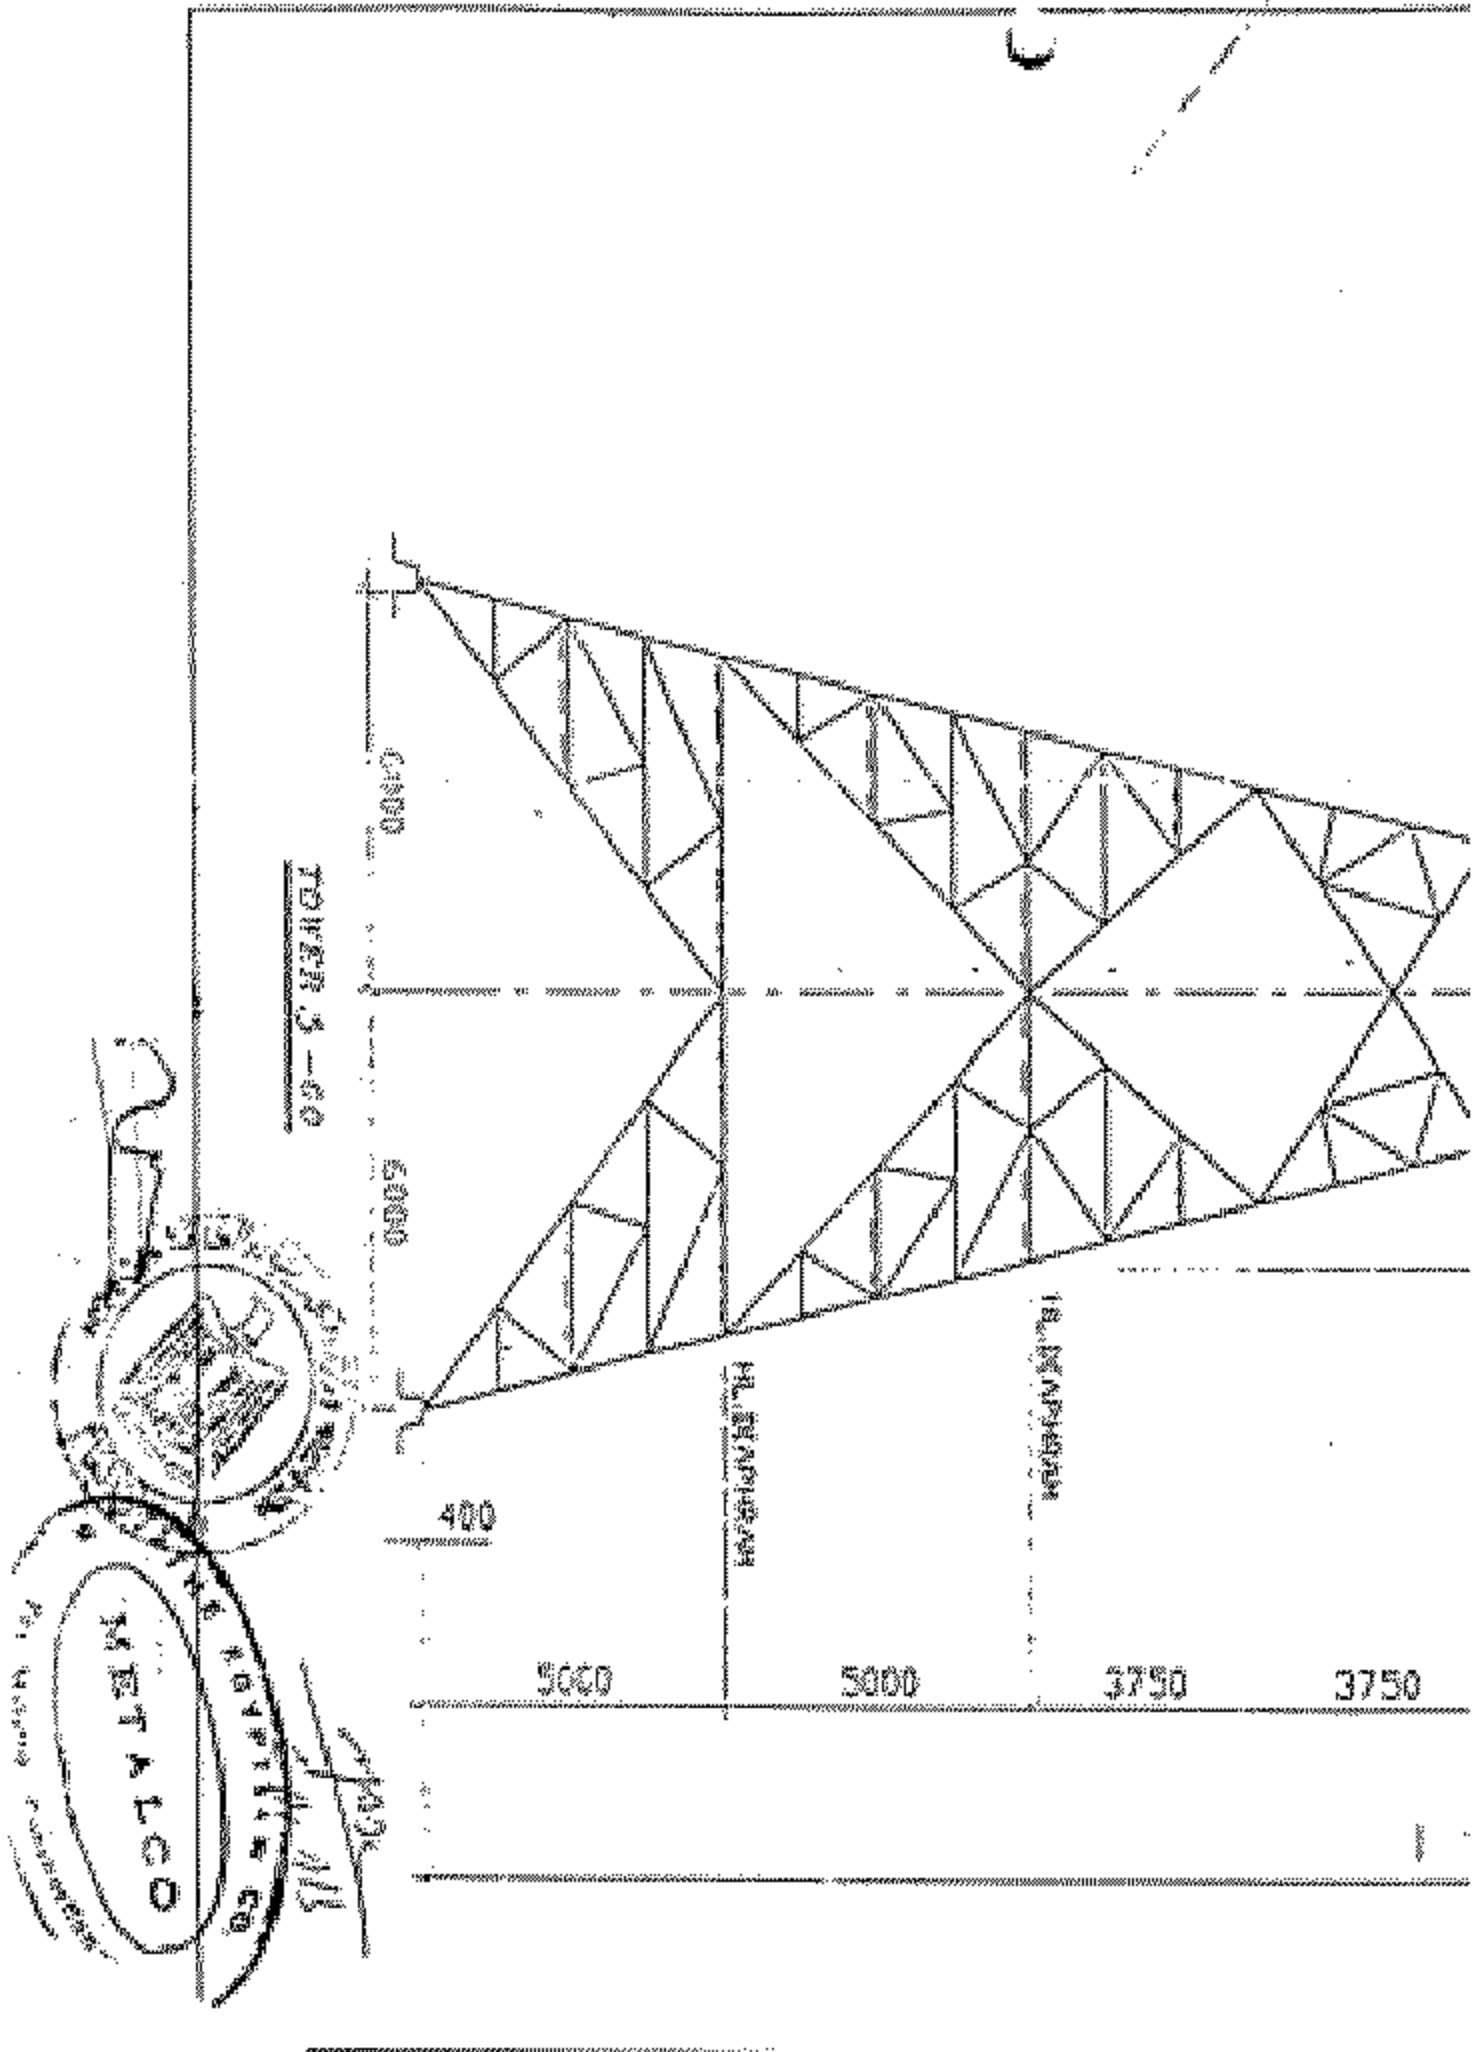

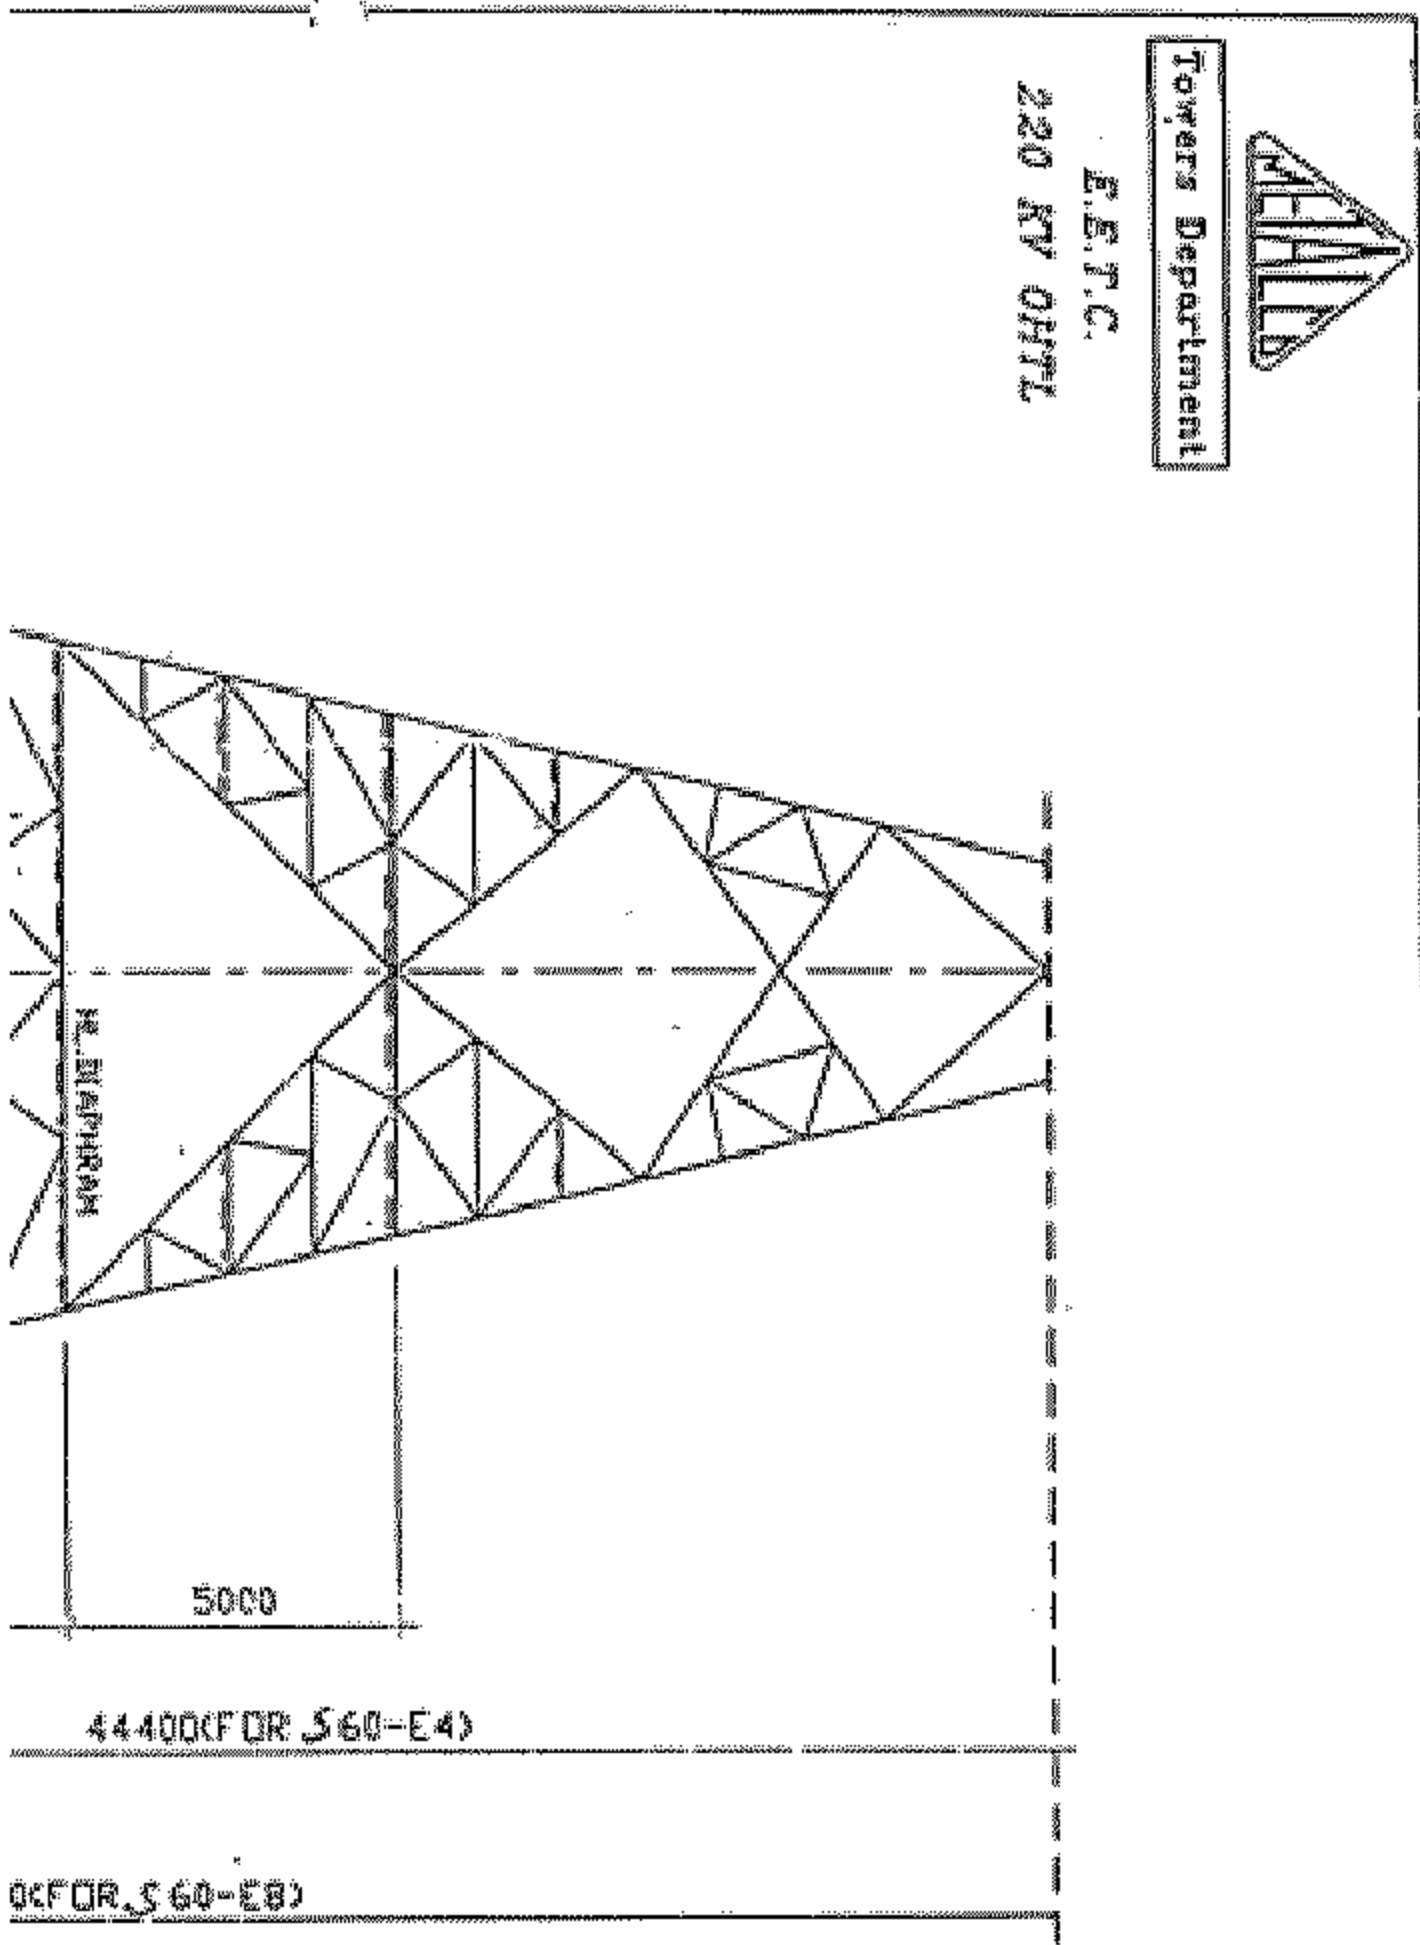


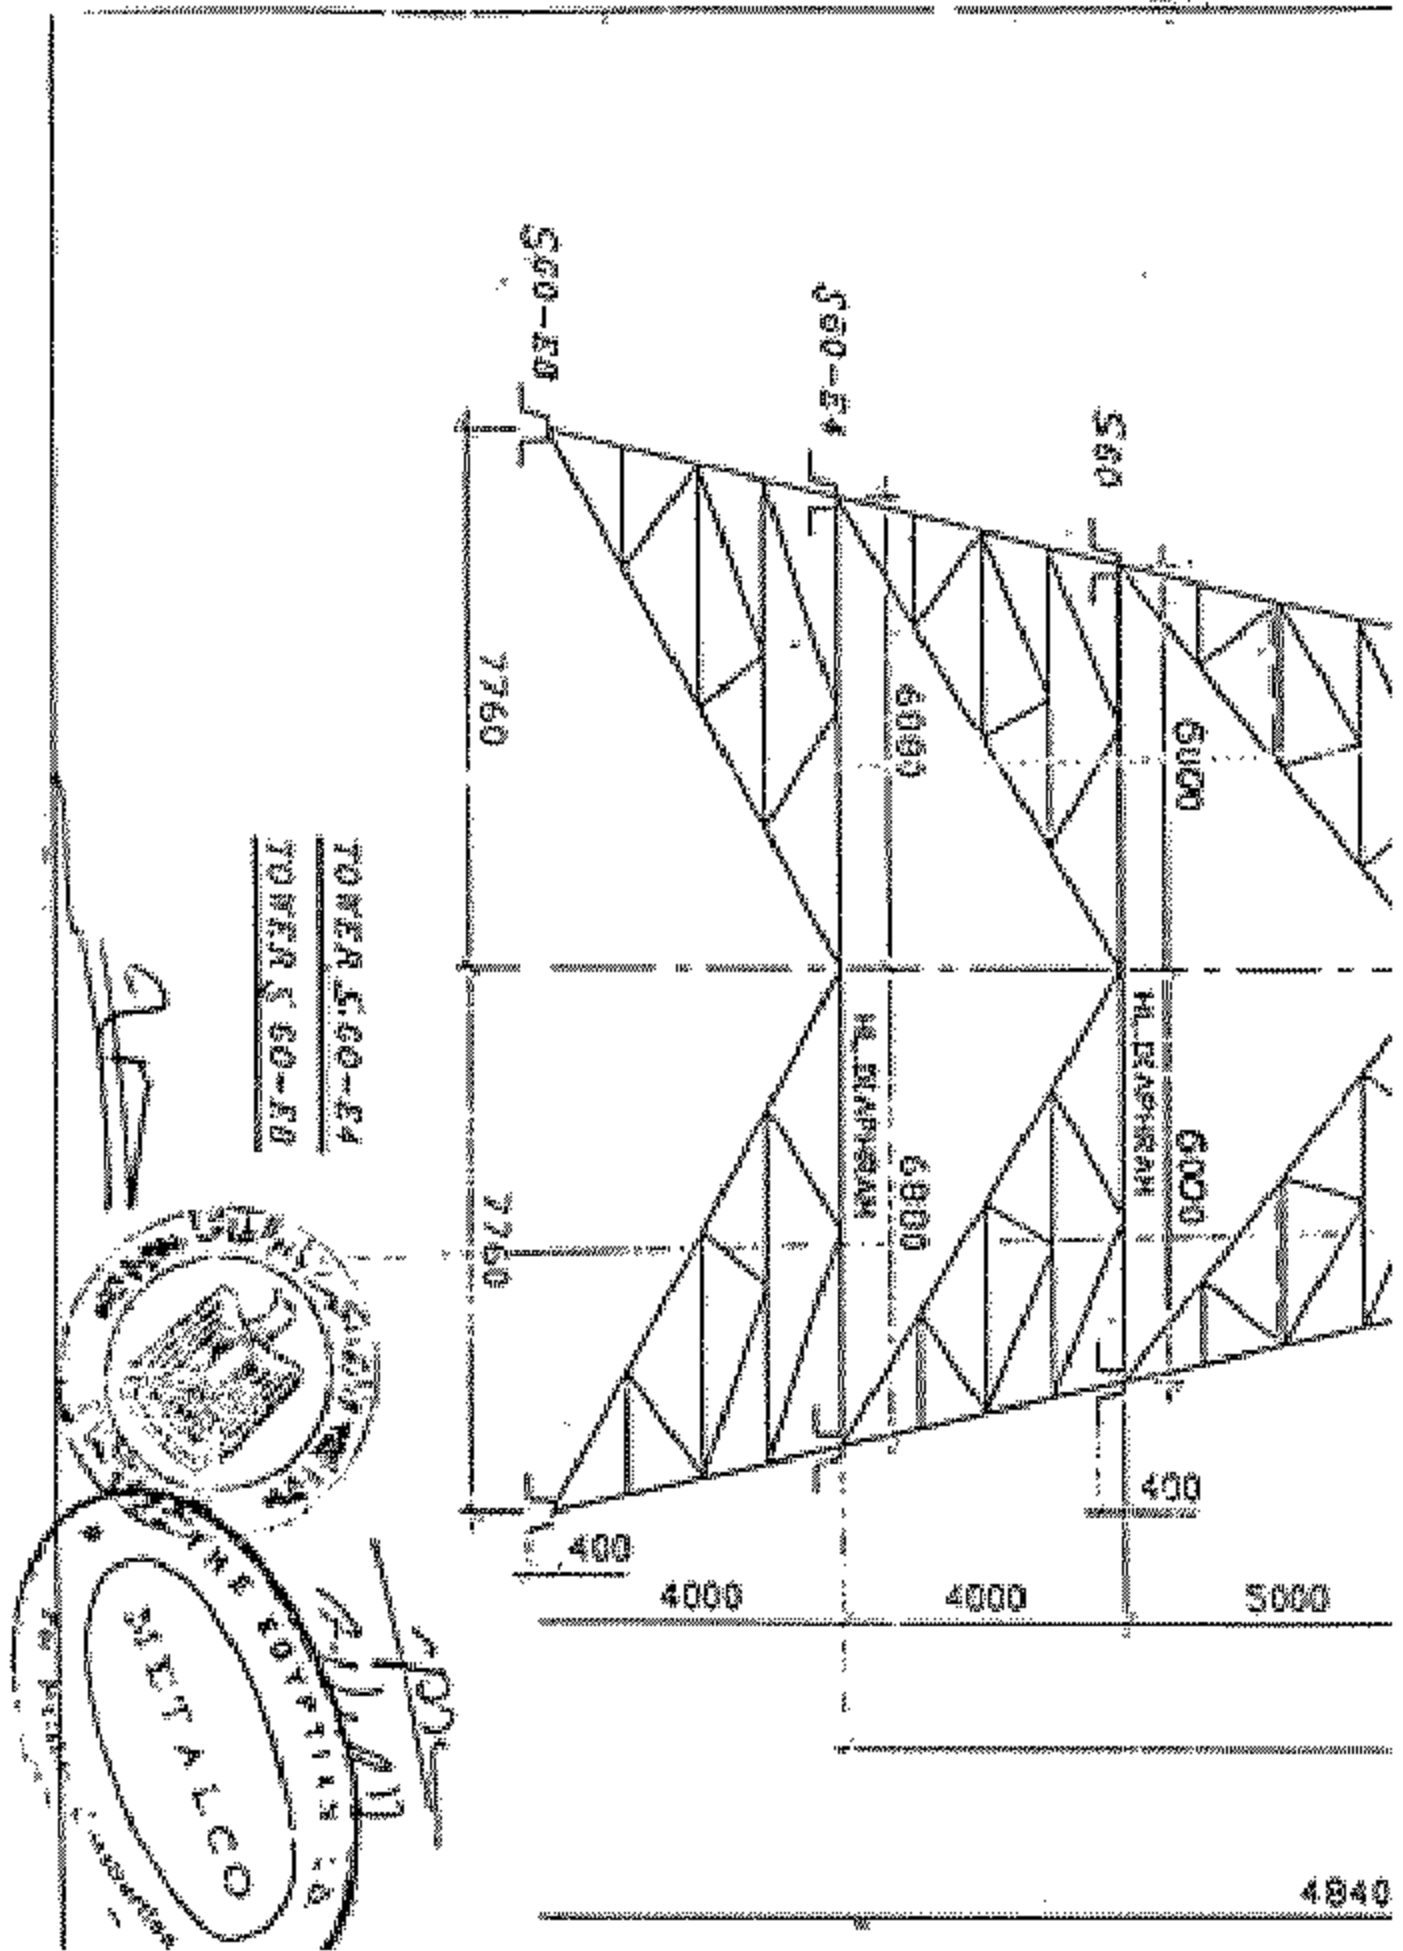






Transmission Department

E.E.T.C.
220 KV OHTL

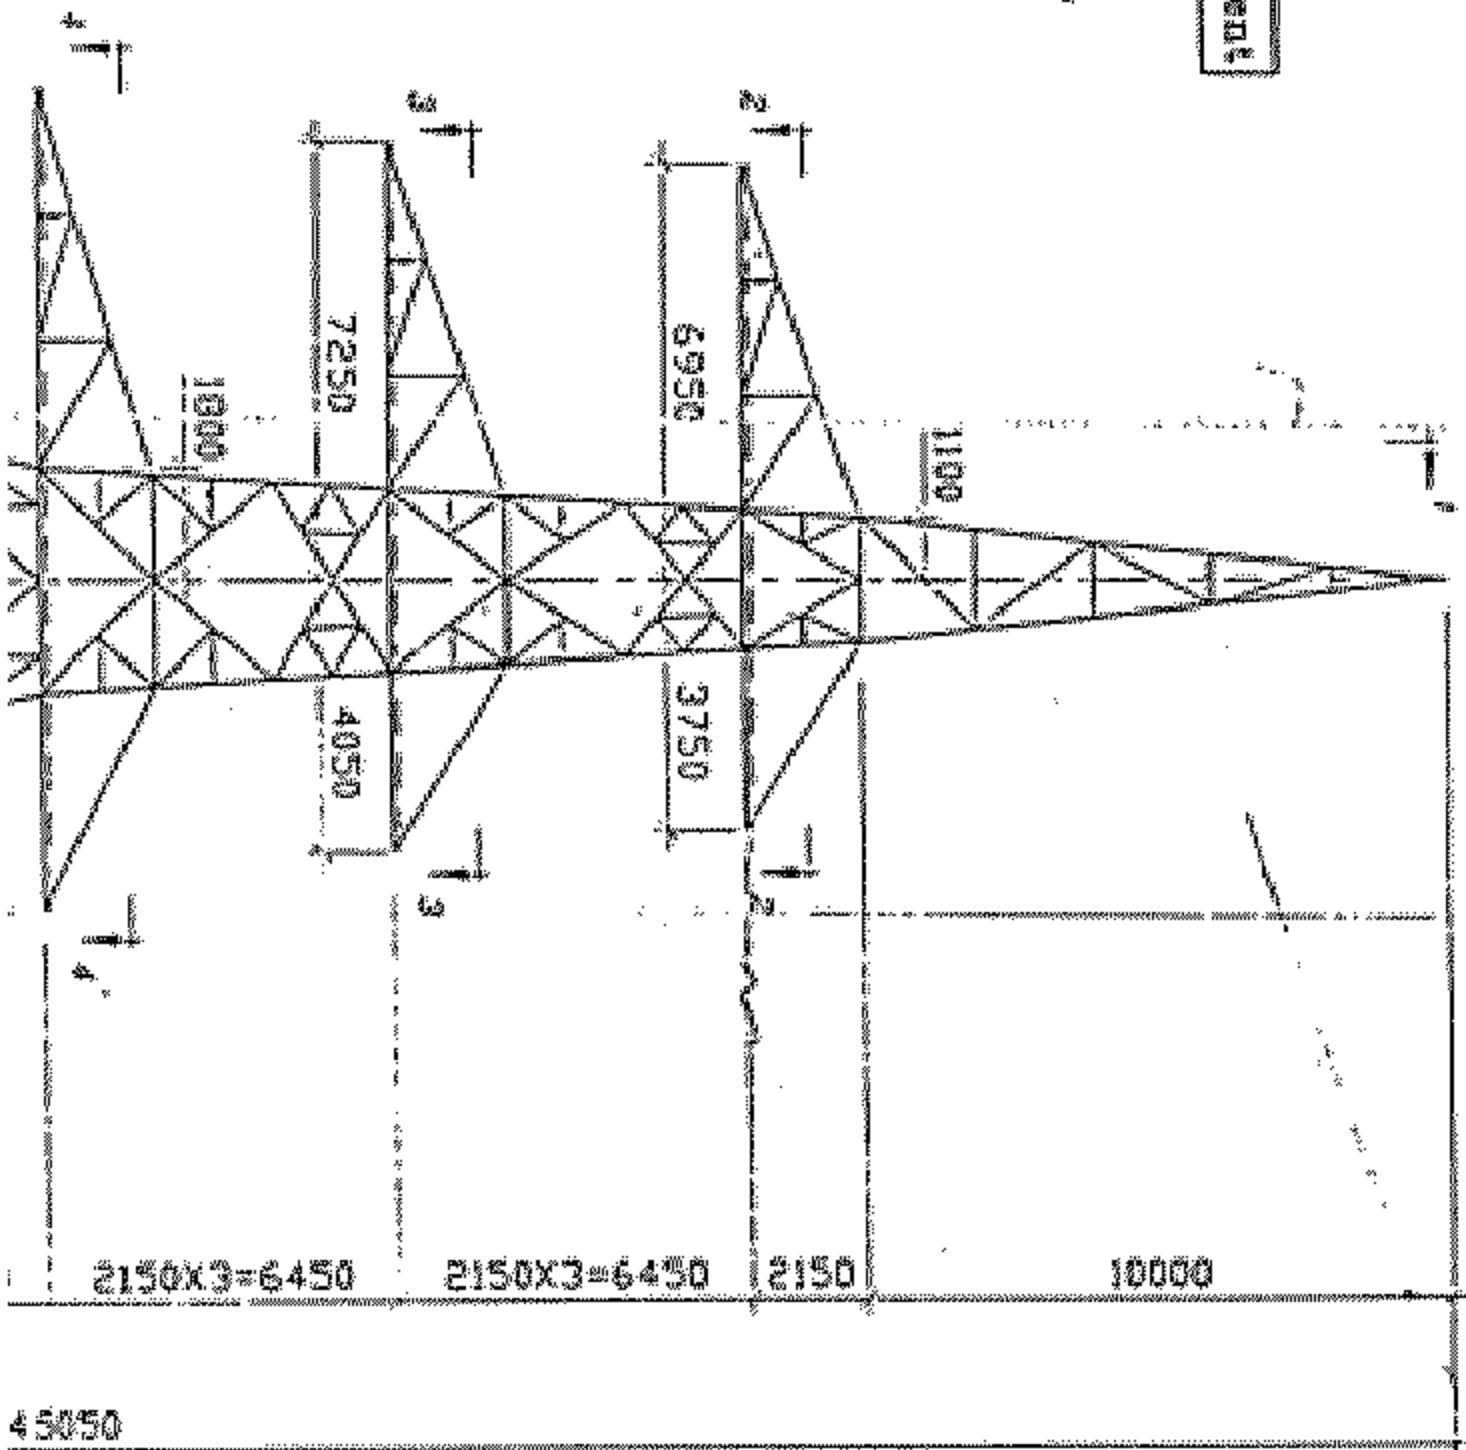

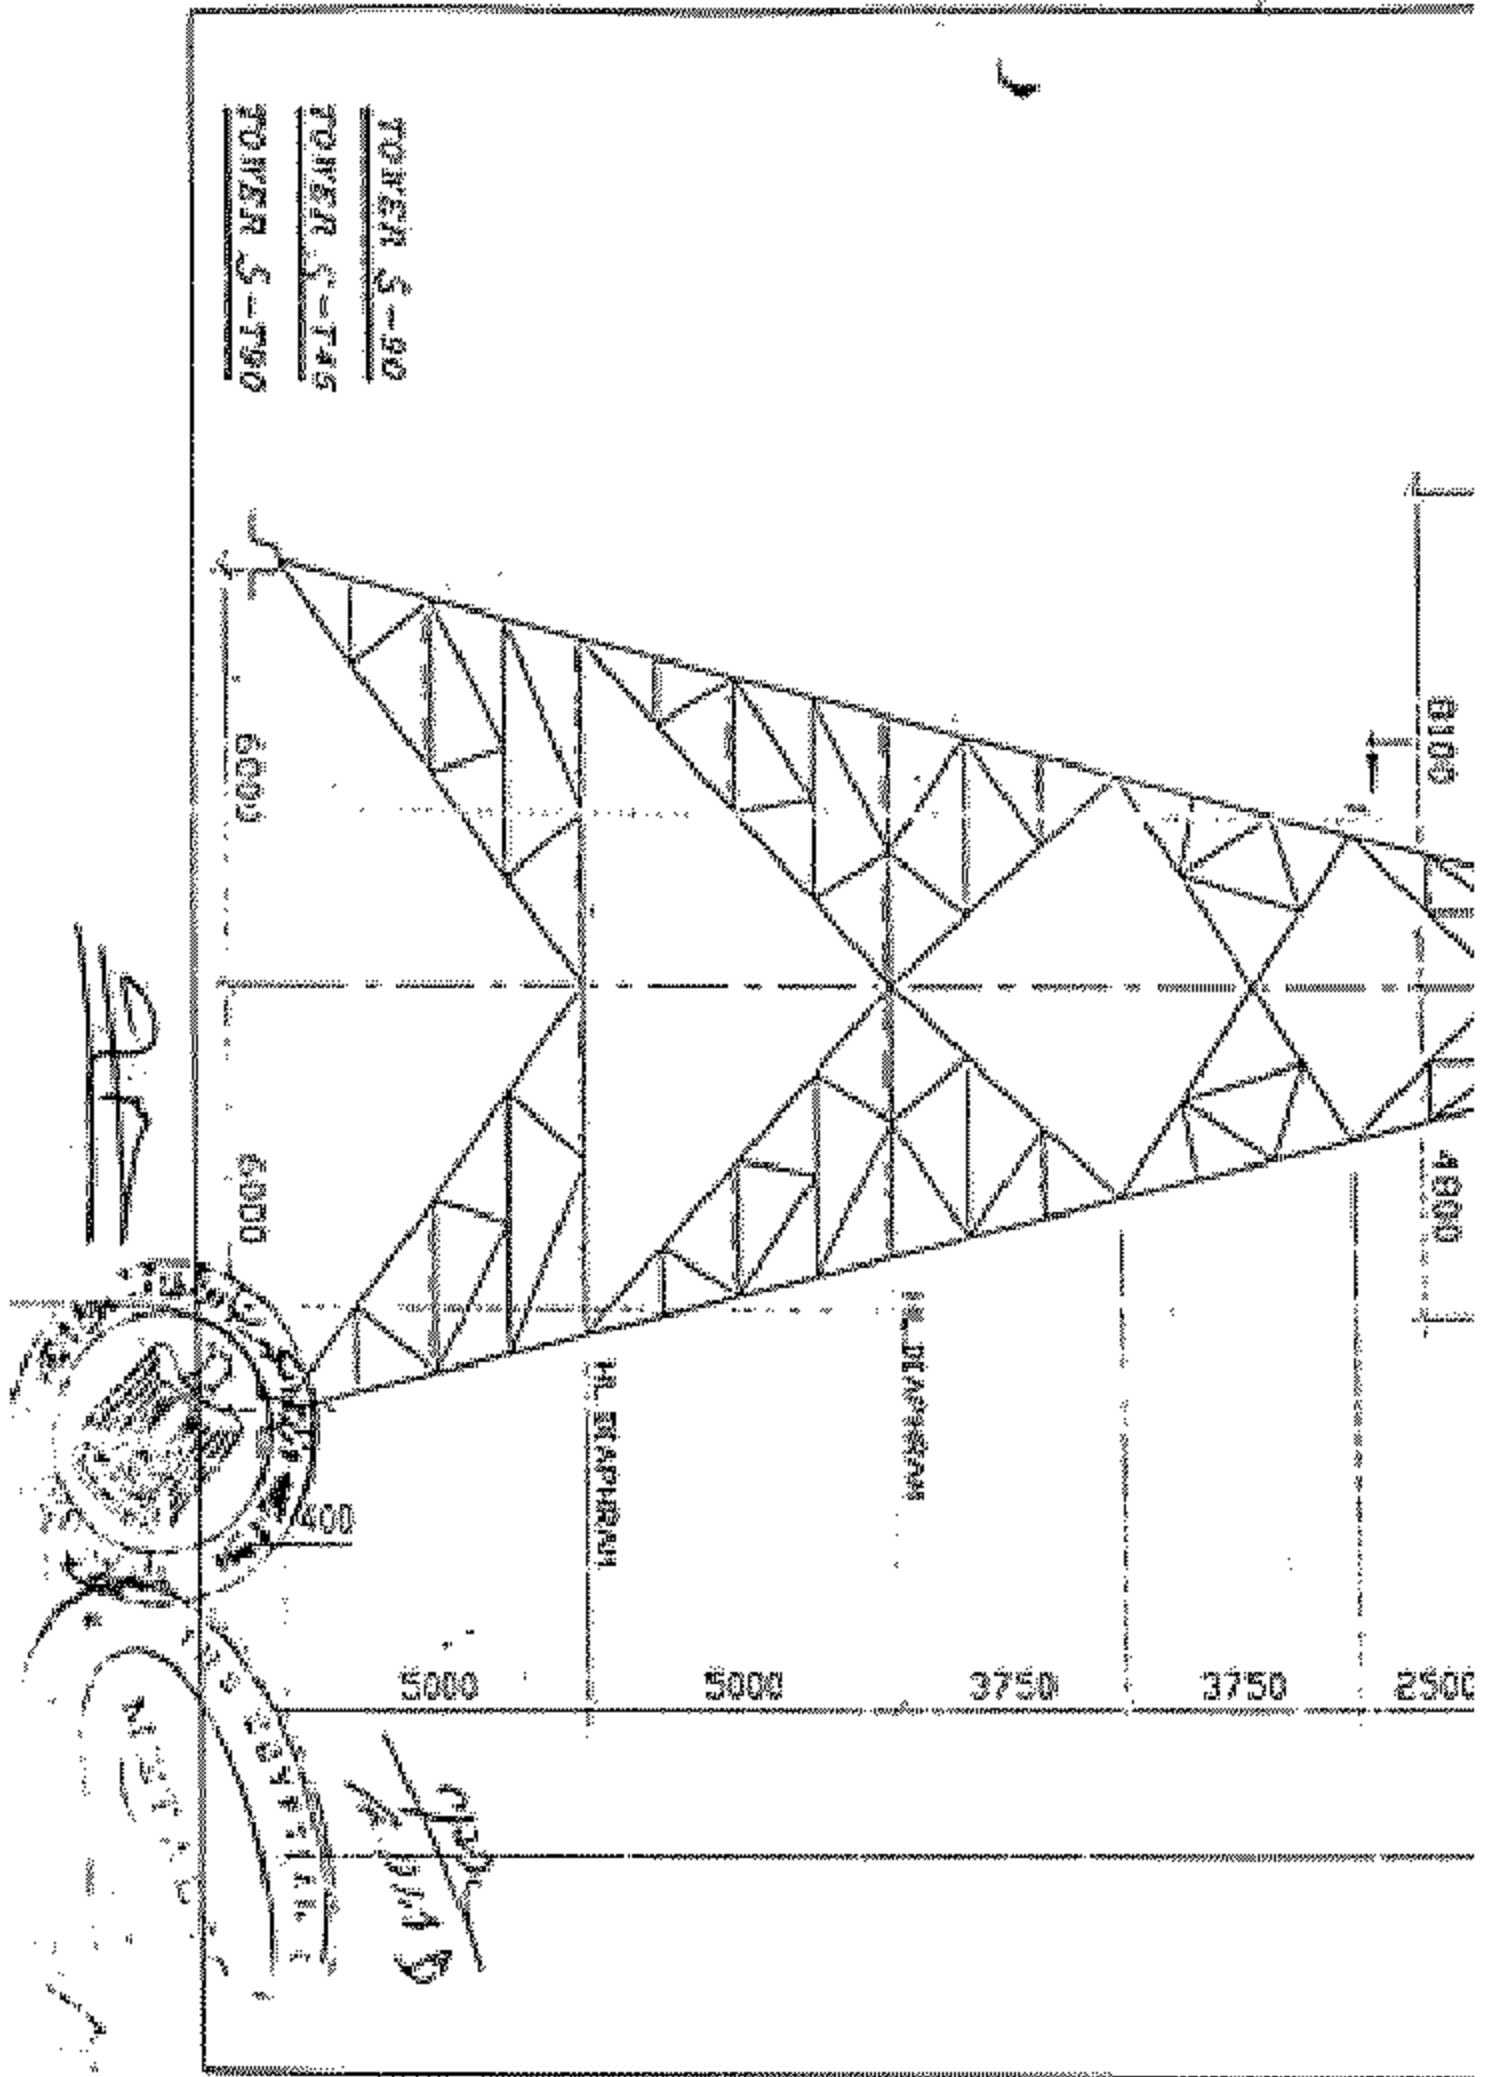

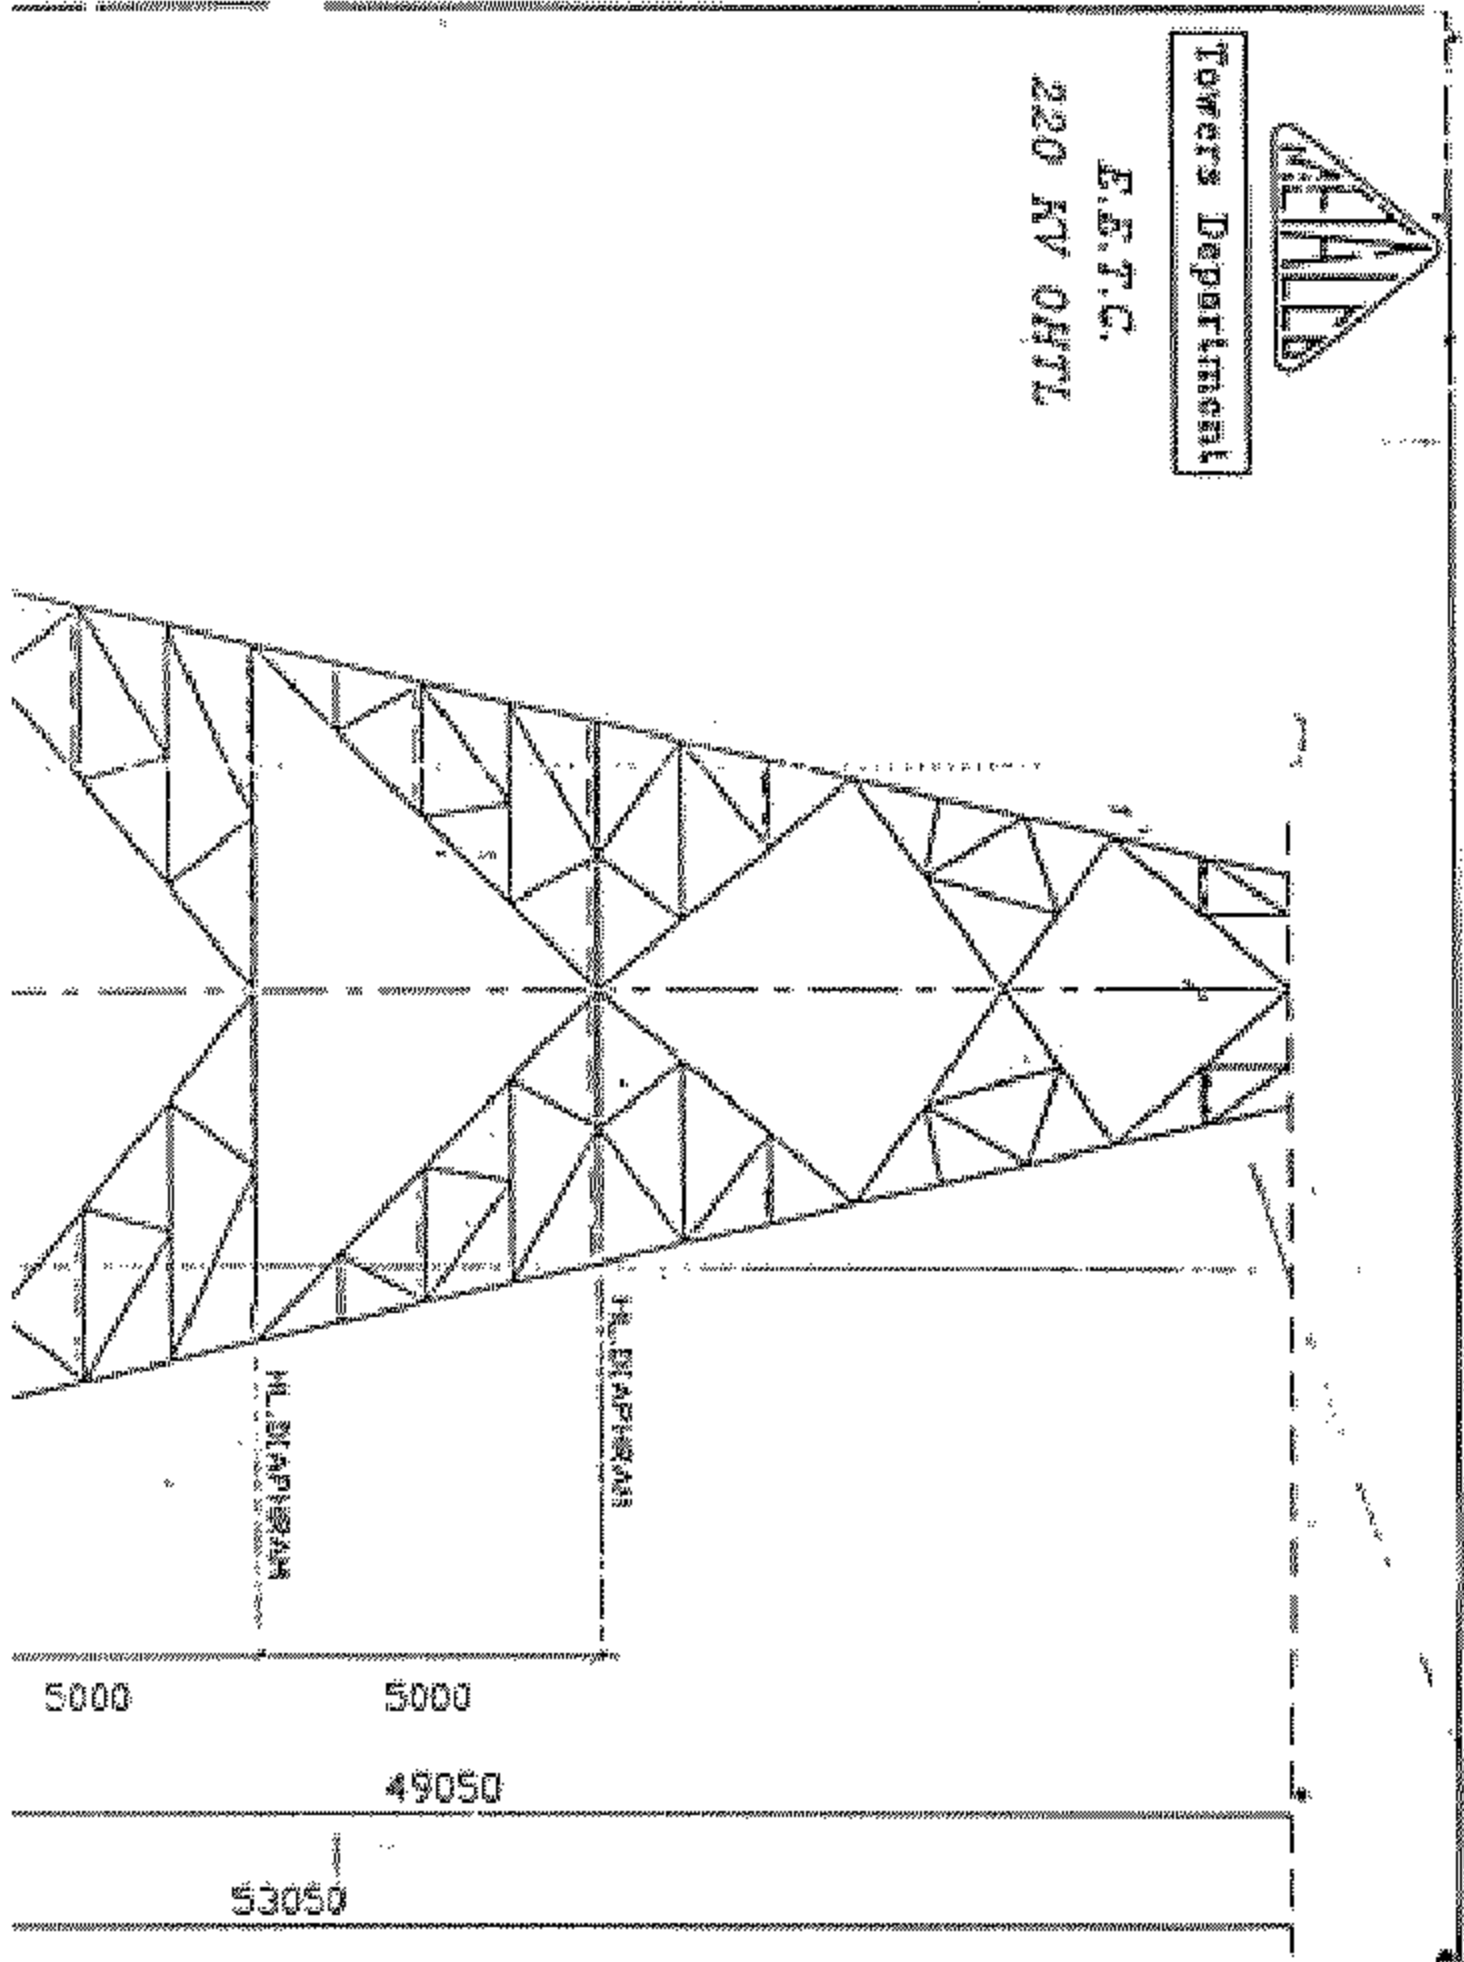


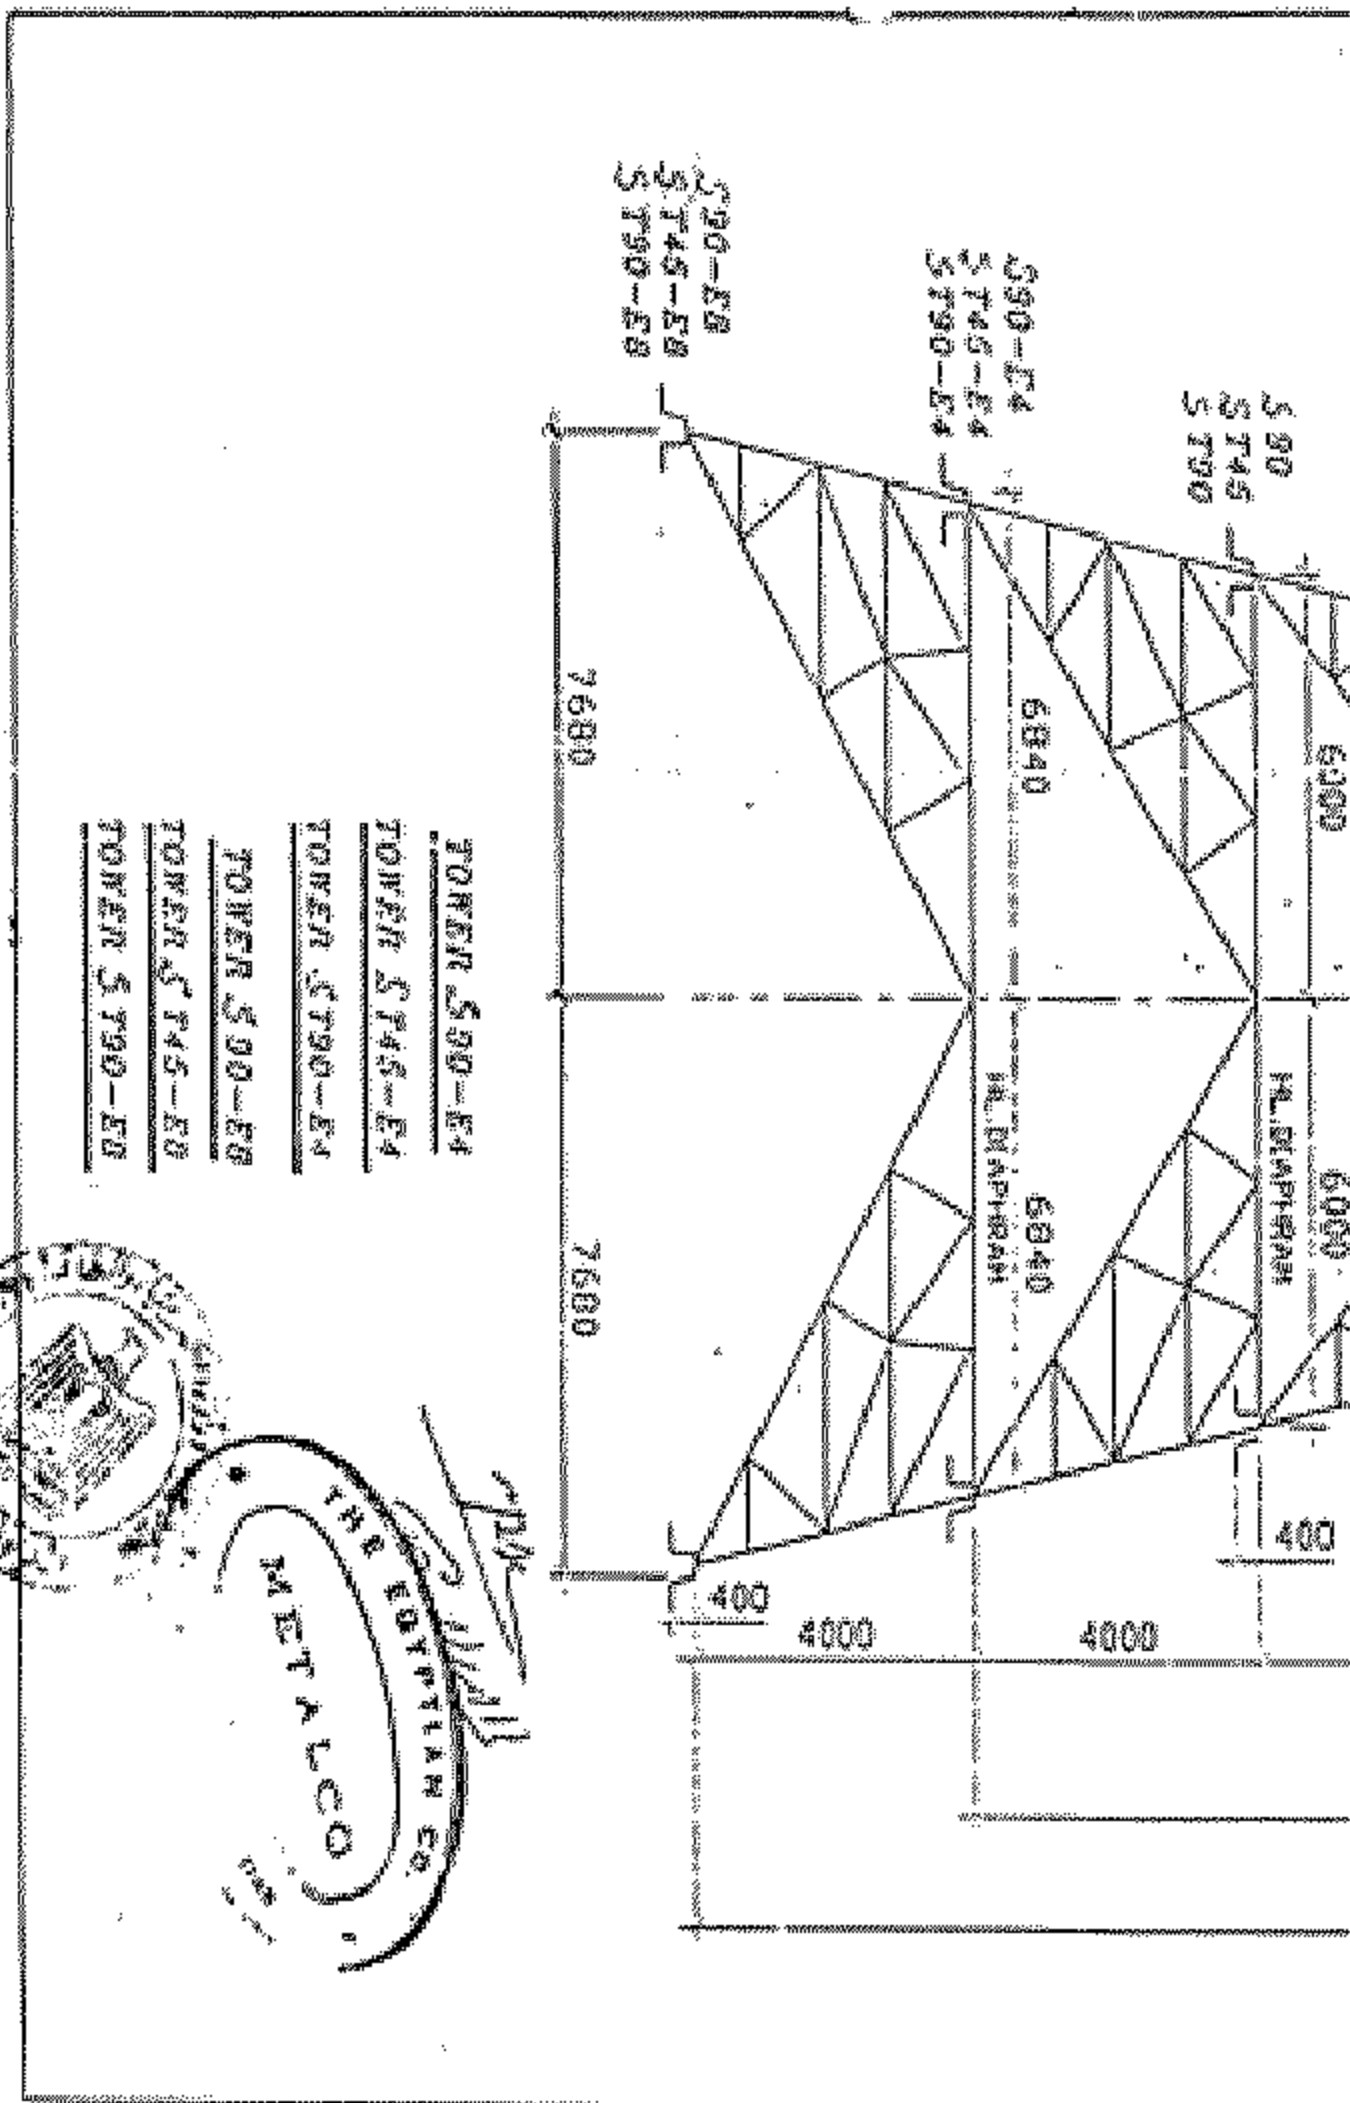

Handwritten signature: *El-Masry*

Official stamp: **THE EGYPTIAN CO. TAETA LCO**

مسار الاتجاه للخط الكهربائي القاهري
 مسار الاتجاه للخط الكهربائي نيوغالب / ١
 جمهورية مصر العربية

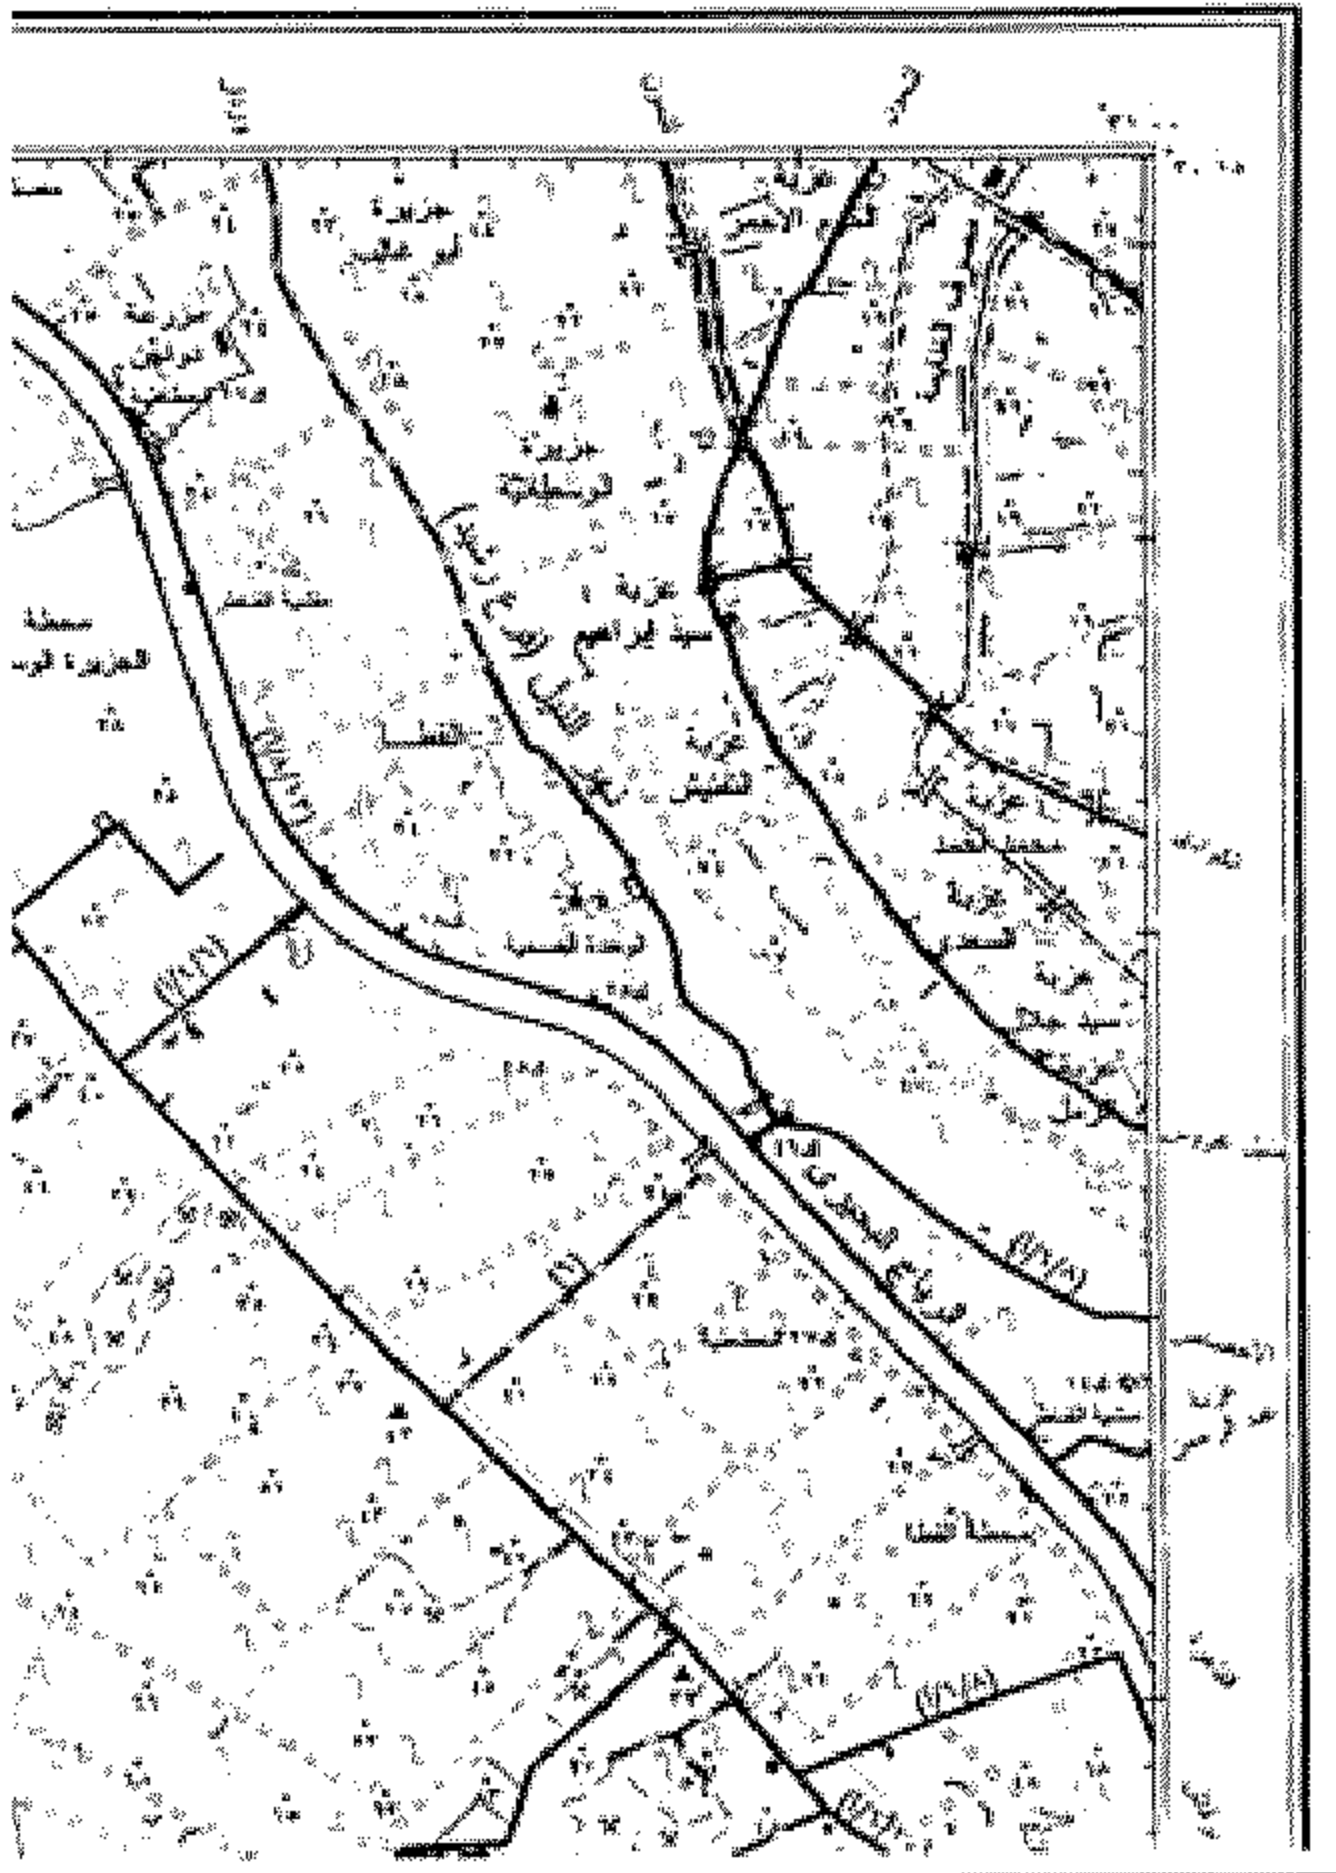

٥٠/١ أبو غالب محمد علي

ساعات محمد علي

قارة

