

## وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرار وزارى رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠١٨

صادر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨

### وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛

وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨ ؛

### قرر:

**مادة ١ -** يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (٩، ٢٦) لعملية إنشاء خط طامية / كيما فارس ، جهد ٦٦ ك.ف مزدوج الدائرة ثنائى الموصل بمحافظة الفيوم بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى :

م	رقم البرج	طراز البرج	الأبعاد بالمتر لكل برج	الارتفاع بالمتر	عدد الأرجل	المحافظة
١	٩	E+5	٣,٢٥ × ١٤ × ١٢,٥	٣٥,٦	٤	الفيوم
٢	٢٦	E	٣,٢٥ × ١٣,٨٧ × ١١,٨٧	٣٠,٦	٤	

أعمال حفر القواعد للبرجين .

أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للبرجين .

أعمال العزل بالبيوتامين للبرجين .

تركيب الحديد العلوى للبرجين .

أعمال تركيب العازلات وشد الموصلات بملحقاتها .

**مادة ٢ -** ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية وعلى جميع


المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

دكتور / محمد شاكر المرقبى


كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين  
على تنفيذ عملية إنشاء خط طامية / كيما ن فارس  
جهد ٦٦ ك.ف مزدوج الدائرة ثنائى الموصل  
بمحافظة الفيوم

م	الاسم	العنوان	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر الكلية بالمتر
١	غبريال حنا سمعان توما	٢٥ ش صبرى البكباشى مدينة الفيوم	٩	E + 5	٣,٢٥ × ١٤ × ١٢,٥
٢	السيد محمد أحمد جويده	أبو عيطة مركز سنورس	٢٦	E	٣,٢٥ × ١٣,٨٧ × ١١,٨٧

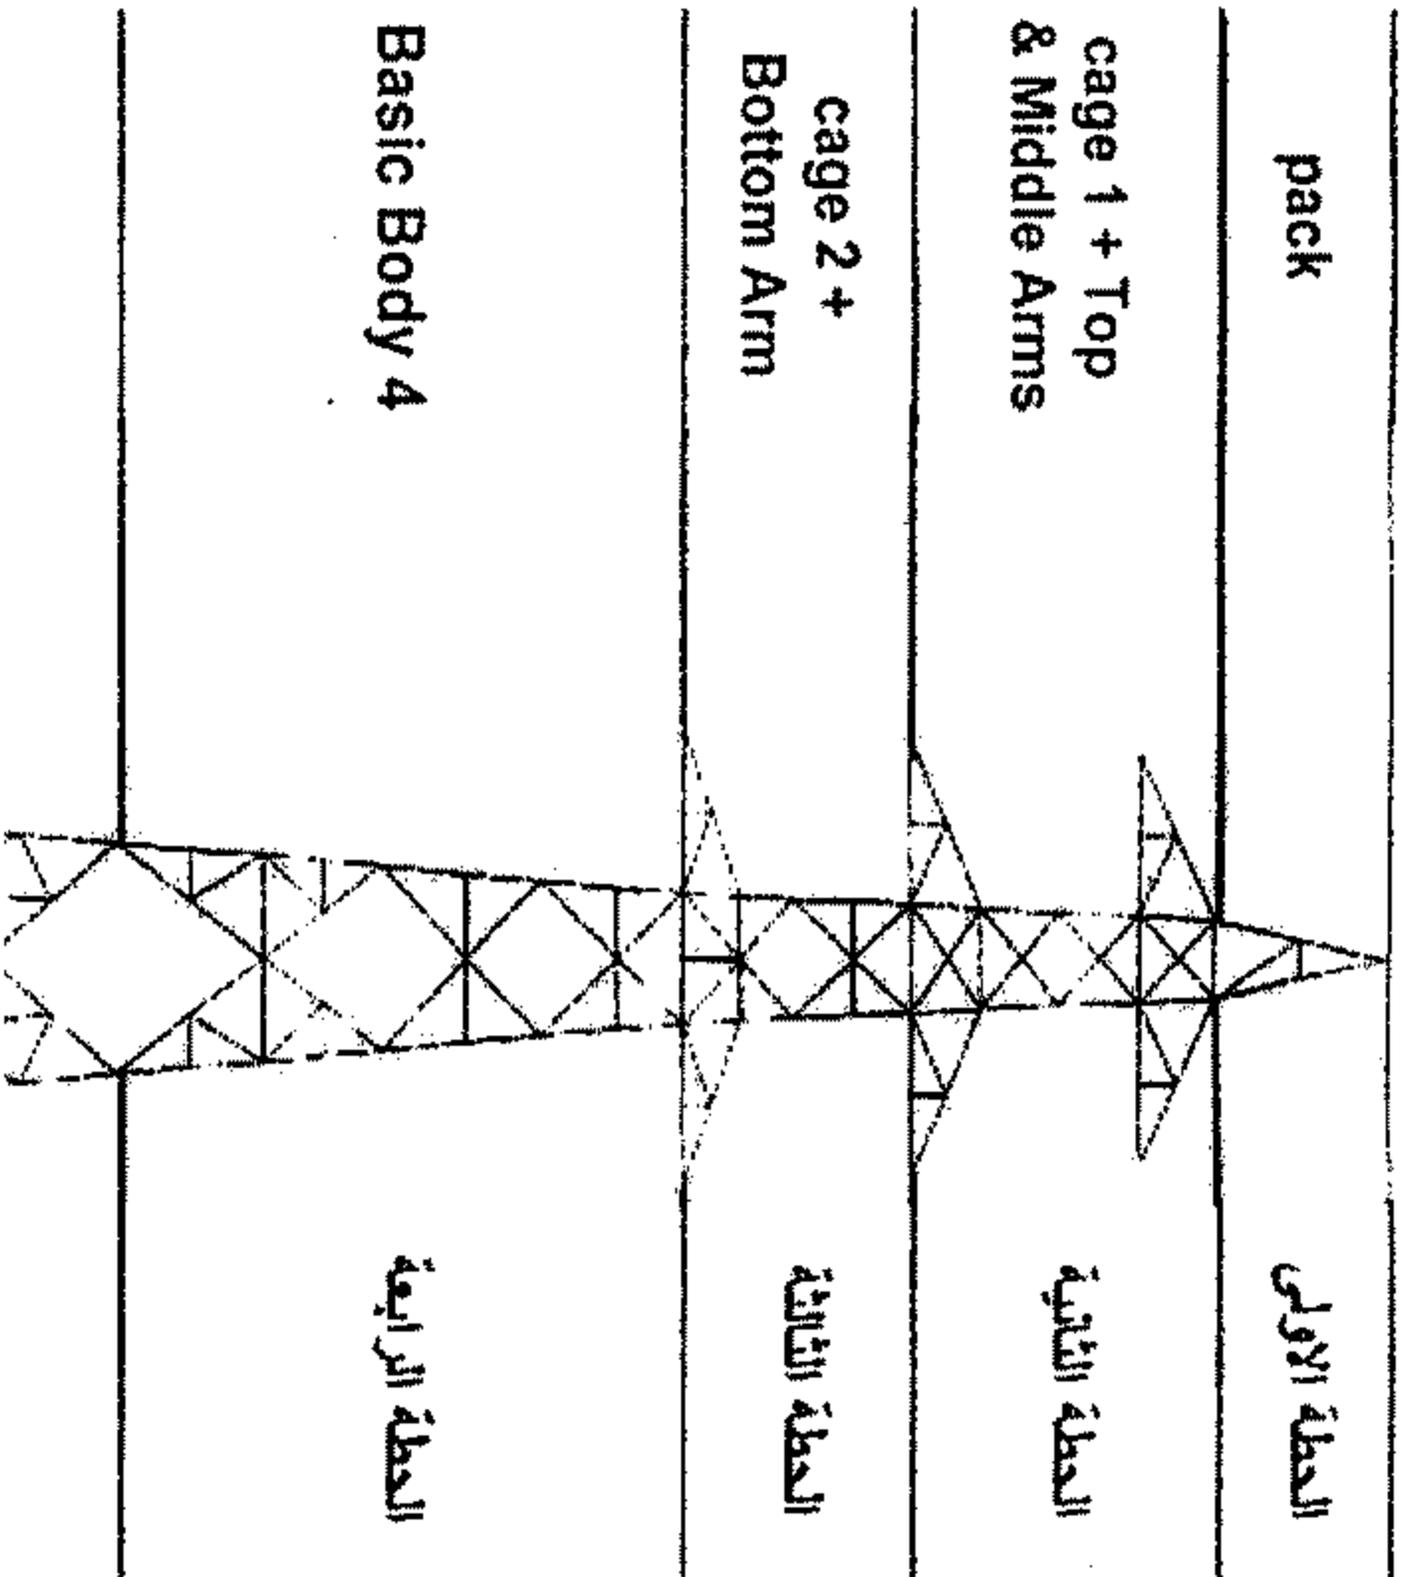

Basic Body 5

Basic Body 6

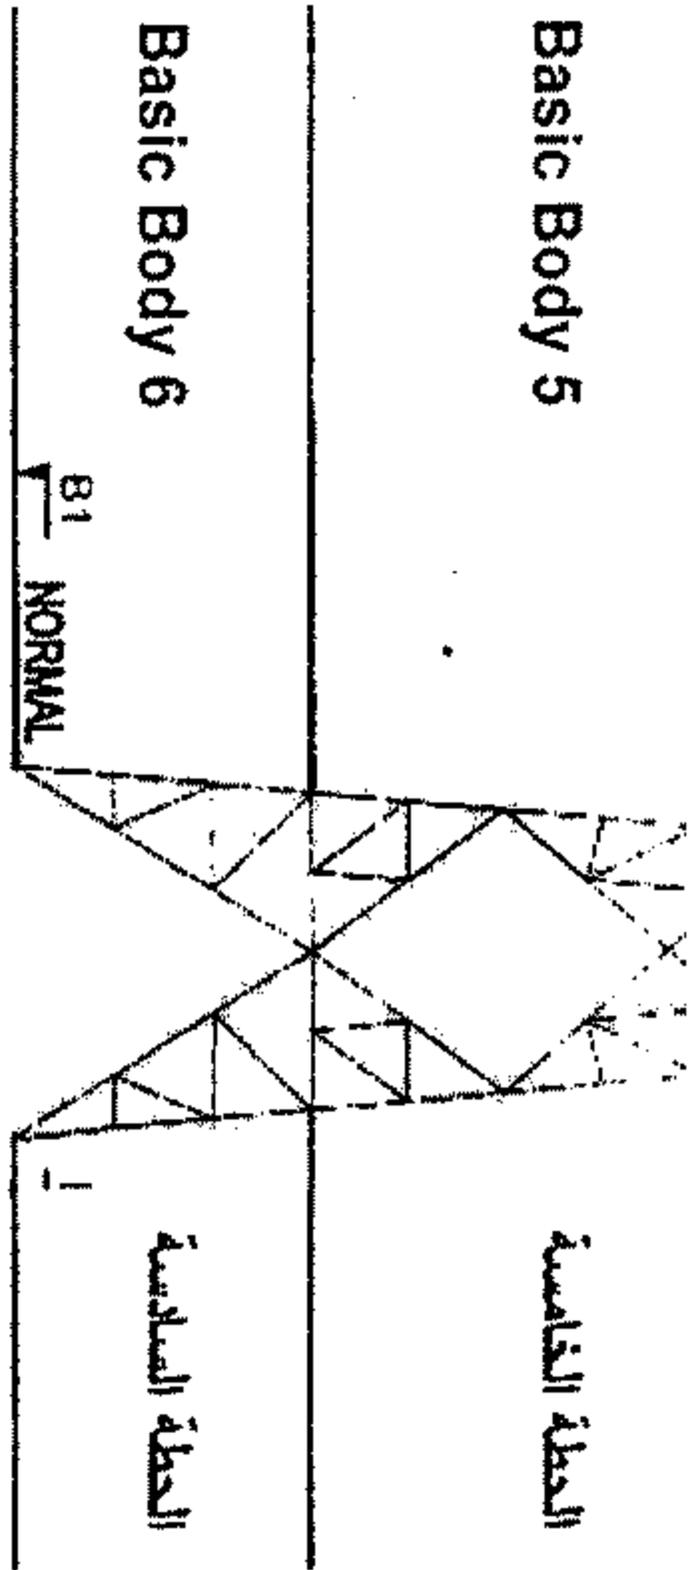


برج طراز E



عائشة كمال

٢٠١٨

Handwritten signature and date: ٢٠١٨

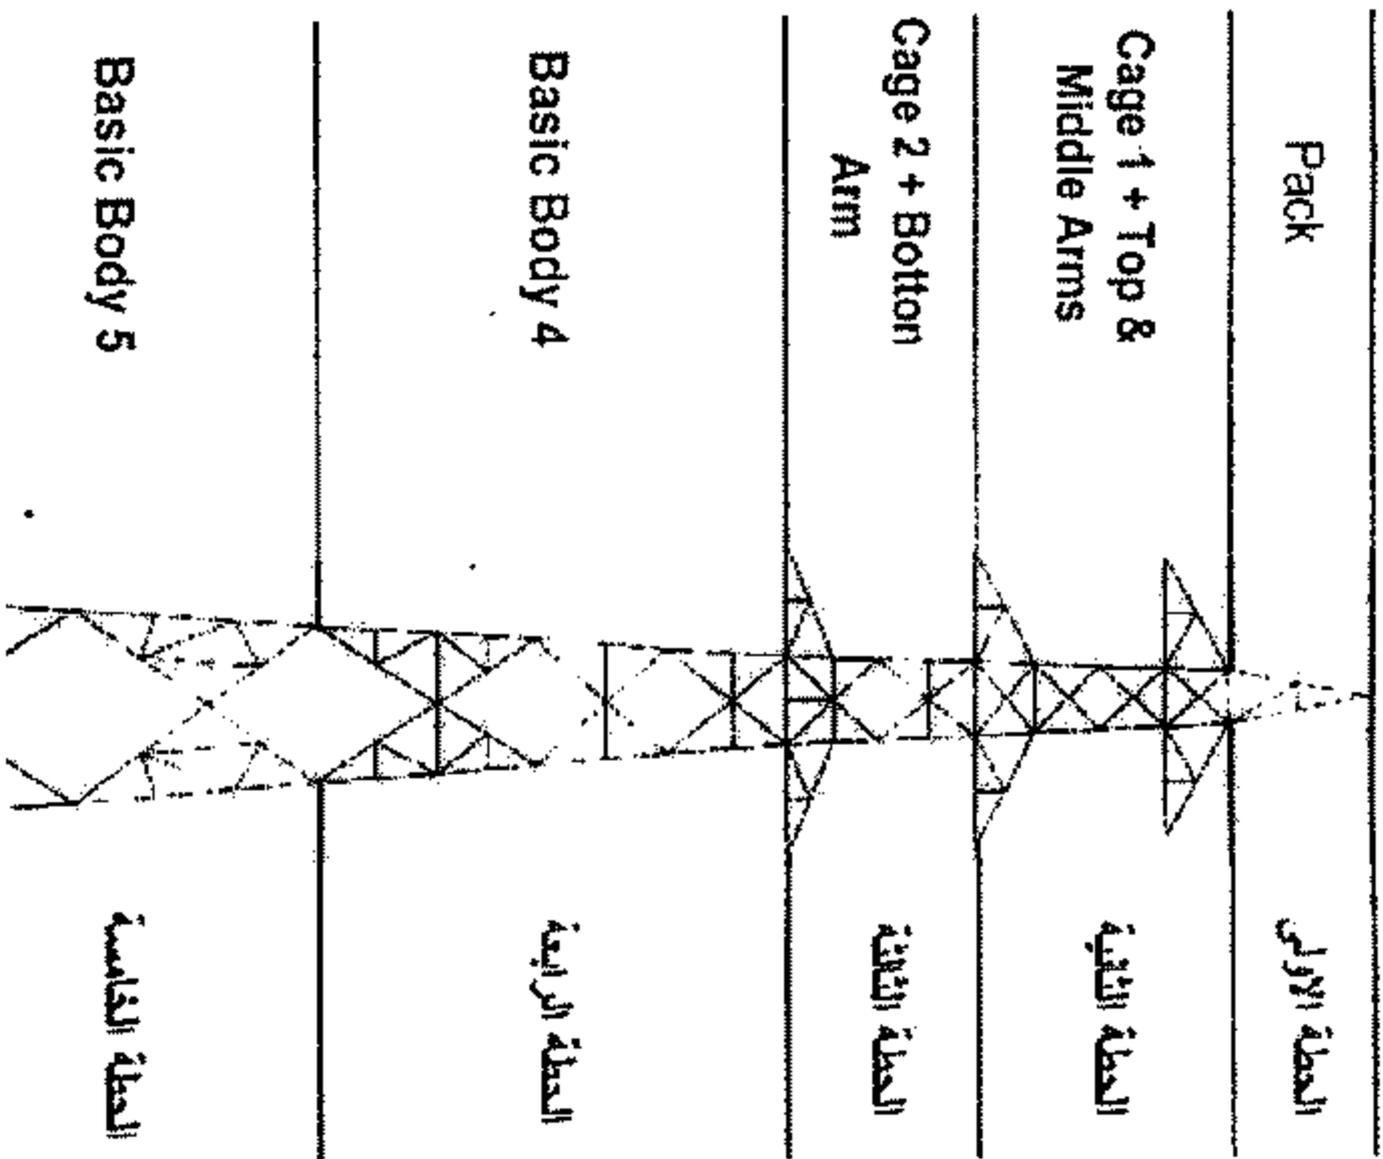


Basic Body 6	B1 NORMAL TONNER	الحطة السالسة
Basic Body 7	5m BODY EXTN.	الحطة السابعة



**برج طراز E+5**

علاء الحكيم

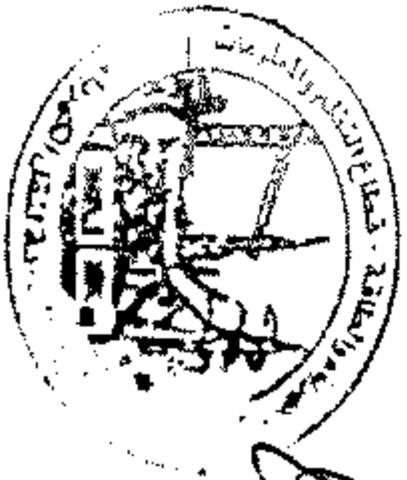

علاء الحكيم  
 ٢٠١٨  
 ٢٢٥



