

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

قرار وزارى رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٨

صادر بتاريخ ٢٠١٨/٥/٣١

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛

وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٩ ؛

قرر :

مادة ١ - تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٩٣ ، ٩٤ ، ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، ٢٢٤ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٣٦٢) بخط أبو المطامير / وادى النطرون جهد ٥٠٠ ك.ف ، وتنفيذ وإقامة وشد موصلات الأبراج أرقام (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١) لخط وادى النطرون / ٦ أكتوبر جهد ٥٠٠ ك.ف بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها الخطان طبقاً للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى :

١- خط أبو المطامير / وادى النطرون جهد ٥٠٠ ك.ف .

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل
١	٨	W60	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
٢	٩	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣	١٠	W2 E6	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤
٤	١١	W30 E6	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
٥	١٢	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
٦	١٣	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٧	١٤	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
٨	١٥	W2 E6	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل
٩	١٦	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
١٠	١٧	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
١١	١٨	WA E6	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤
١٢	١٩	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
١٣	٢٠	W2 E6	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤
١٤	٢١	W2 E12	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
١٥	٢٢	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
١٦	٢٣	W30 E6	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
١٧	٢٤	W30 E9	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
١٨	٣٦	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
١٩	٣٧	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٠	٣٨	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢١	٣٩	W30	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤
٢٢	٤٠	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٣	٤١	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٤	٤٢	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٥	٤٣	W2 E6	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٦	٤٤	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٧	٩٣	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٨	٩٤	WA	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٢٩	٢٠٦	WA	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣٠	٢٠٧	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣١	٢٢٤	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣٢	٢٣٢	W60	٣,٦٠×٣٥×٣٥	٤
٣٣	٢٣٣	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣٤	٣٦٠	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٣٥	٣٦١	W60 E3	٤,٥×٣٥×٣٥	٤
٣٦	٣٦٢	WT60	٤,٥×٣٥×٣٥	٤

٢- خط وادى النطرون / ٦ أكتوبر جهد ٥٠٠ ك.ف .

م	رقم البرج	طراز البرج	أبعاد الحفر بالمتر	عدد الأرجل
١	١	WT60	٤,٥×٣٥×٣٥	٤
٢	٢	W60	٤,٥×٣٥×٣٥	٤
٣	٣	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٤	٤	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٥	٥	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٦	٦	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٧	٧	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٨	٨	W2 E3	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
٩	٩	W2 E9	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤
١٠	١٠	W2	٣,٦٠×٢٥×٢٥	٤
١١	١١	W2 E9	٣,٦٠×٣٠×٣٠	٤

أعمال حفر لكل برج .

أعمال إحلال للتربة .

أعمال خرسانة عادية ومسلحة لكل برج .

أعمال عزل بالبيوتامين لكل برج .

أعمال ردم من تربة الحفر .

تركيب حديد الأبراج العلوى .

أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج .

مادة ٢ - ينشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية وعلى جميع

المختصين تنفيذه .

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء

الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ الأبراج وشد الموصلات لخط أبو المطامير / وادى النطرون جهد ٥٠٠ ك.ف .

اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ	رقم البرج	طراز البرج	المنطقة الواقع بها البرج
السادة/ مزرعة النيل السيد المهندس/ هشام الحصرى وآخرين	٨-٩-١٠-١١-١٢-١٣-١٤-١٥-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣	- W2 - W60 - W30E6 - W2E6 - W2E3 - W2E12 - W2E6 - W2E12 - W2E12 - W2E12 - W2E12 - WAE6 - W2E12 - W2E6 - W30E6 - W2	محافظة الإسكندرية الكيلو ٦٥ غرب الطريق الصحراوى
السادة/ مزرعة لمار السيد المهندس/ طلعت مصطفى وآخرين	٢٤-٣٦-٣٧-٣٨-٣٩-٤٠-٤١-٤٢-٤٣-٤٤	- W2 - W30E9 - W30 - W2 - W2 - W2E3 - W2E3 - W2 - W2E6 - W2	محافظة الإسكندرية الكيلو ٧٥ غرب الطريق الصحراوى - طريق النصر
السادة/ شركة العزة للمقاولات السيد المهندس/ أحمد حافظ السجيني وآخرين	٩٣-٩٤	WA - W2	محافظة البحيرة - مركز وادى النطرون - طريق العلمين - طريق قاعدة اللواء محمد نجيب - شركة العزة للمقاولات
السيد المستشار/ بحيرى سيد بحيرى وآخرين	٢٠٦-٢٠٧	W2 - WA	محافظة البحيرة - مركز وادى النطرون - الريست هاوس - طريق أمن الدولة
السيد الأستاذ/ عاطف حسين بدران وآخرين	٢٢٤	W2	محافظة البحيرة مركز وادى النطرون - الريست هاوس - أرض الأهرام - خلف دير الأنبا بشوى
السيد الدكتور/ محمد أحمد نصار وآخرين	٢٣٢	W60	محافظة البحيرة - مركز وادى النطرون - الريست هاوس - أرض الأهرام - خلف دير الأنبا بشوى

اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ	رقم البرج	طراز البرج	المنطقة الواقع بها البرج
السيد الأستاذ/ عبد الله محمود ناصر وآخرين	٢٣٣	W2E3	محافظة البحيرة – مركز وادى النطرون – الريست هاوس – أرض الأهرام – خلف دير الأنبا بشوى
السيد الأستاذ/ حسين محمود إسماعيل وآخرين	٣٦٠	W2E3	محافظة الجيزة الكيلو ٦٨ غرب منطقة ٢٠ غرب الطرق الصحراوى بجوار محطة محولات وادى النطرون
السيد الأستاذ/ محمد مختار أبو باشا وآخرين	٣٦٢-٣٦١	W60E3 – WT60	محافظة الجيزة الكيلو ٦٨ غرب منطقة ٢٠ غرب الطريق الصحراوى بجوار محطة محولات وادى النطرون


كشف بأسماء

الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ الأبراج وشد الموصلات لخط وادى النطرون /
٦ أكتوبر جهد ٥٠٠ ك.ف .


اسم صاحب الأرض والمعترض على التنفيذ	رقم البرج	طراز البرج	المنطقة الواقع بها البرج
السيد الأستاذ/ محمد مختار أبو باشا وآخرين	٧-٦-٥-٤-٣-٢-١	WT60 – W60 – W2E3 – W2 – W2 – W2 – W2	محافظة الجيزة الكيلو ٦٨ غرب منطقة ٢٠ غرب الطريق الصحراوى بجوار محطة محولات وادى النطرون
السيد/ الشركة العربية للتنمية الزراعية السيد المهندس/ خالد محمد عوض وآخرين	١١-١٠-٩-٨	W2 – W2E9 – W2E3 – W2E9	محافظة الجيزة الكيلو ٦٨ غرب منطقة ٢٠ غرب الطريق الصحراوى بجوار محطة محولات وادى النطرون


رئيس قطاع مشروعات غرب الدلتا


مهندس / طارق أحمد سلام

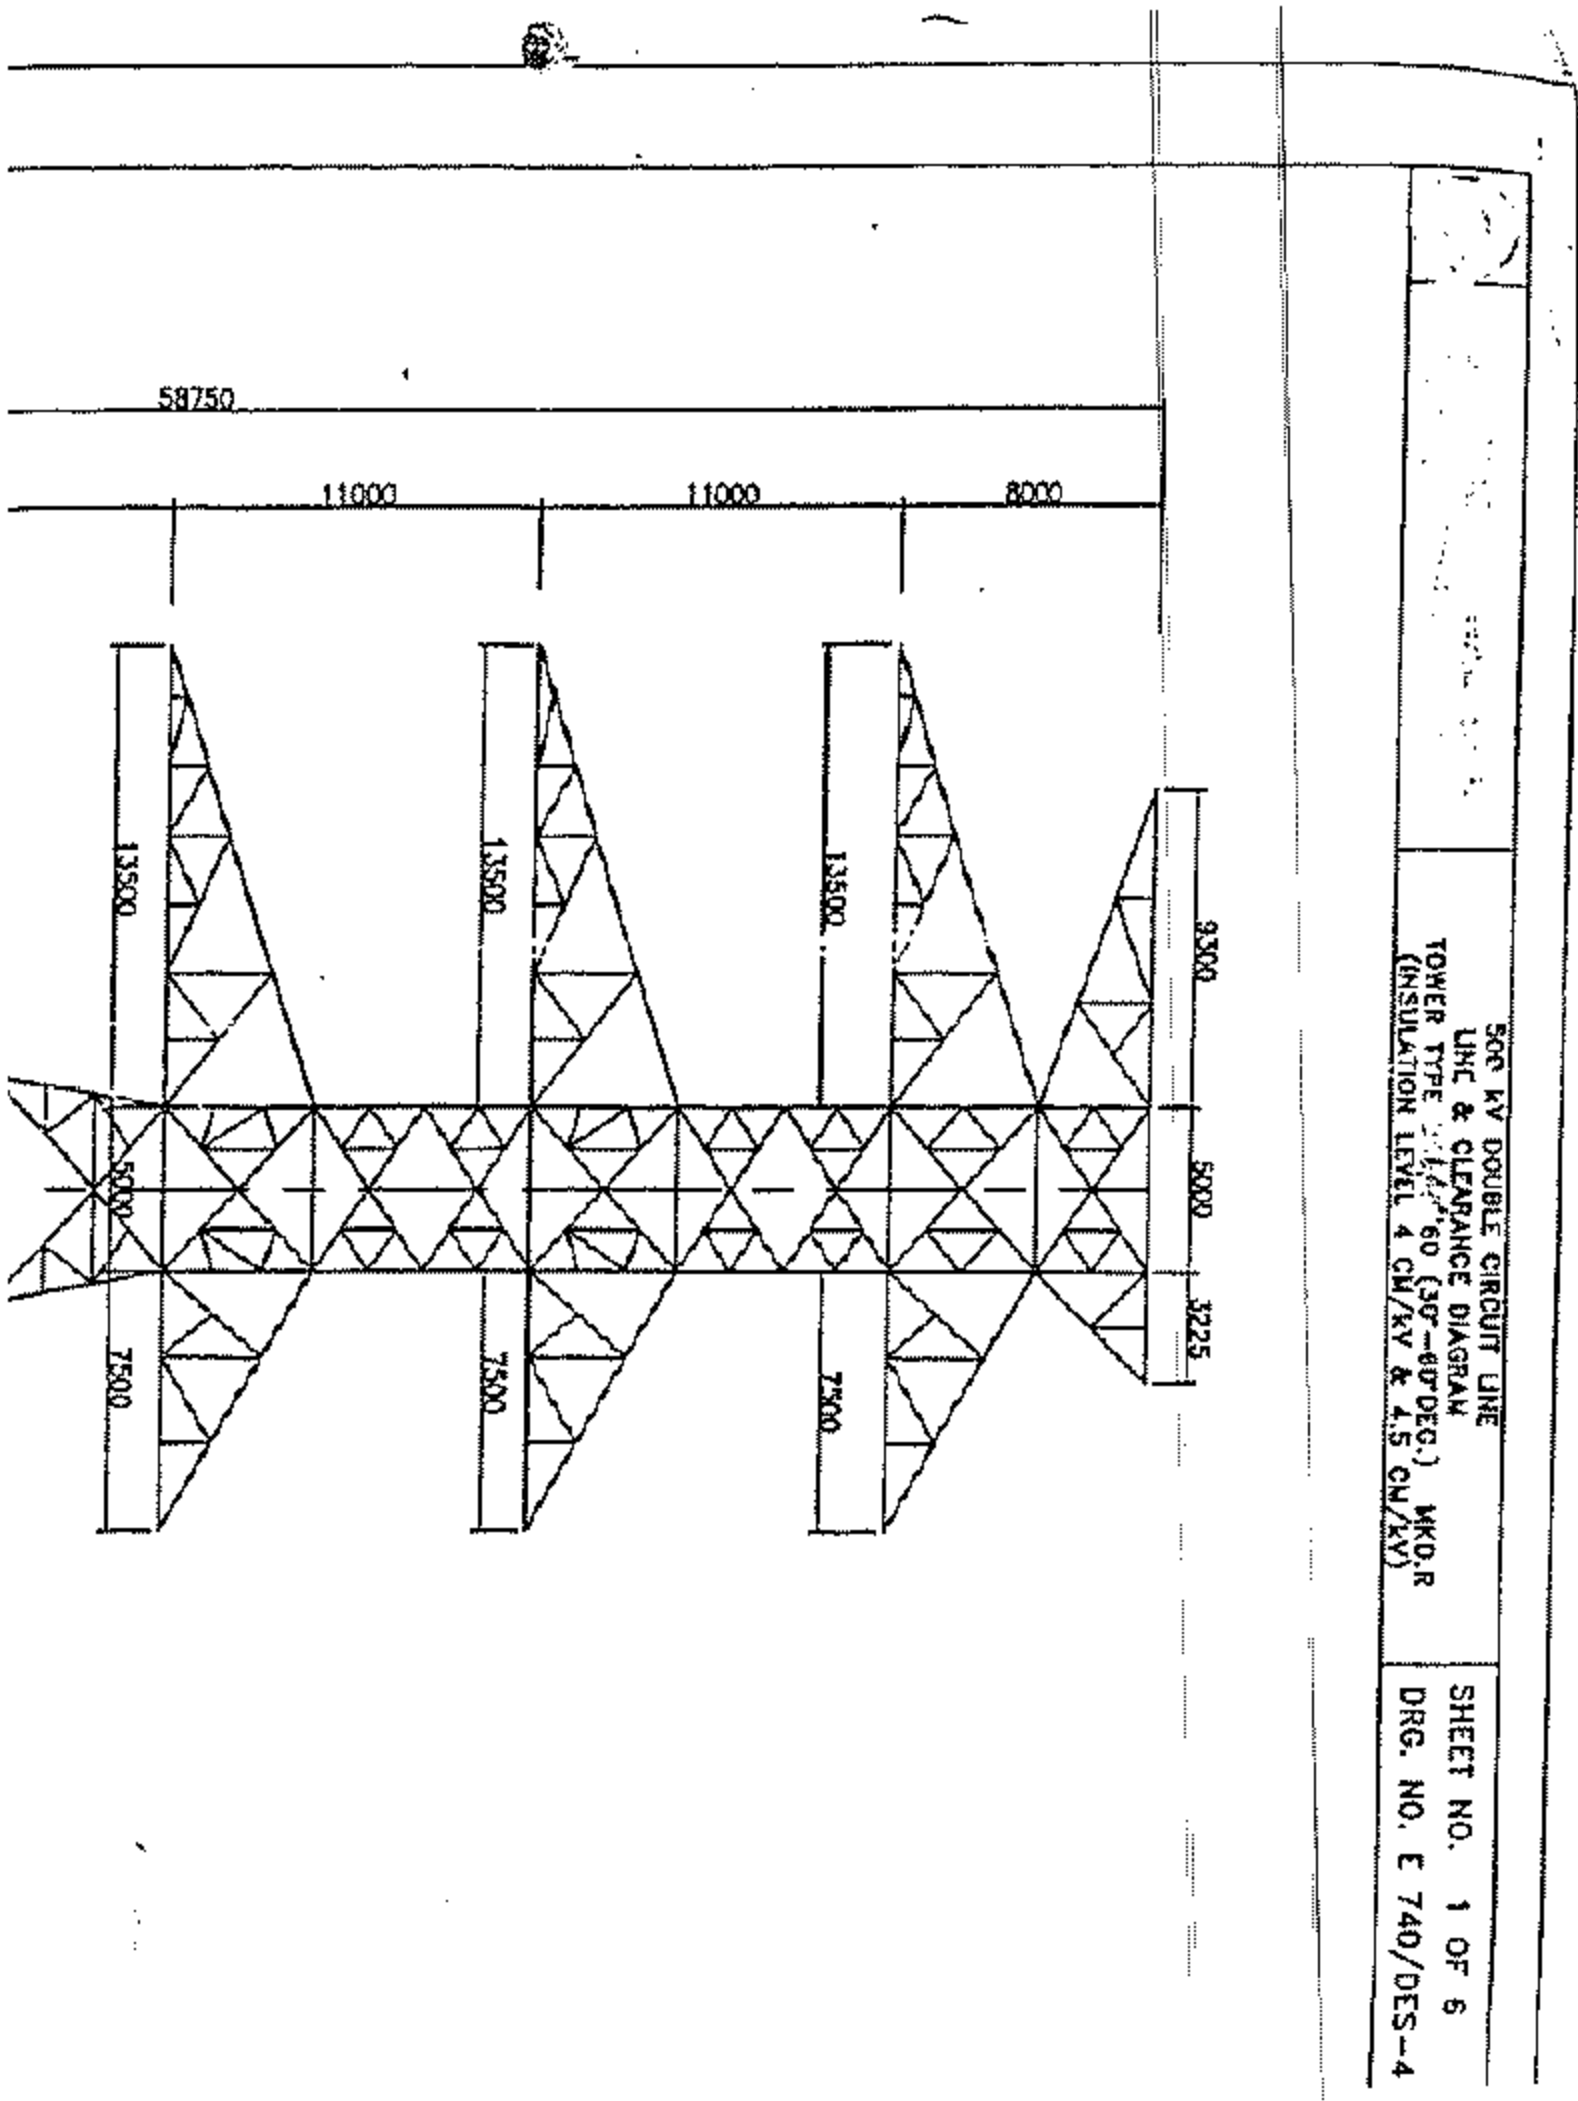


المرد ١٢٧ تاريخ ٢٠١٨
قرارد ١٥٠٠

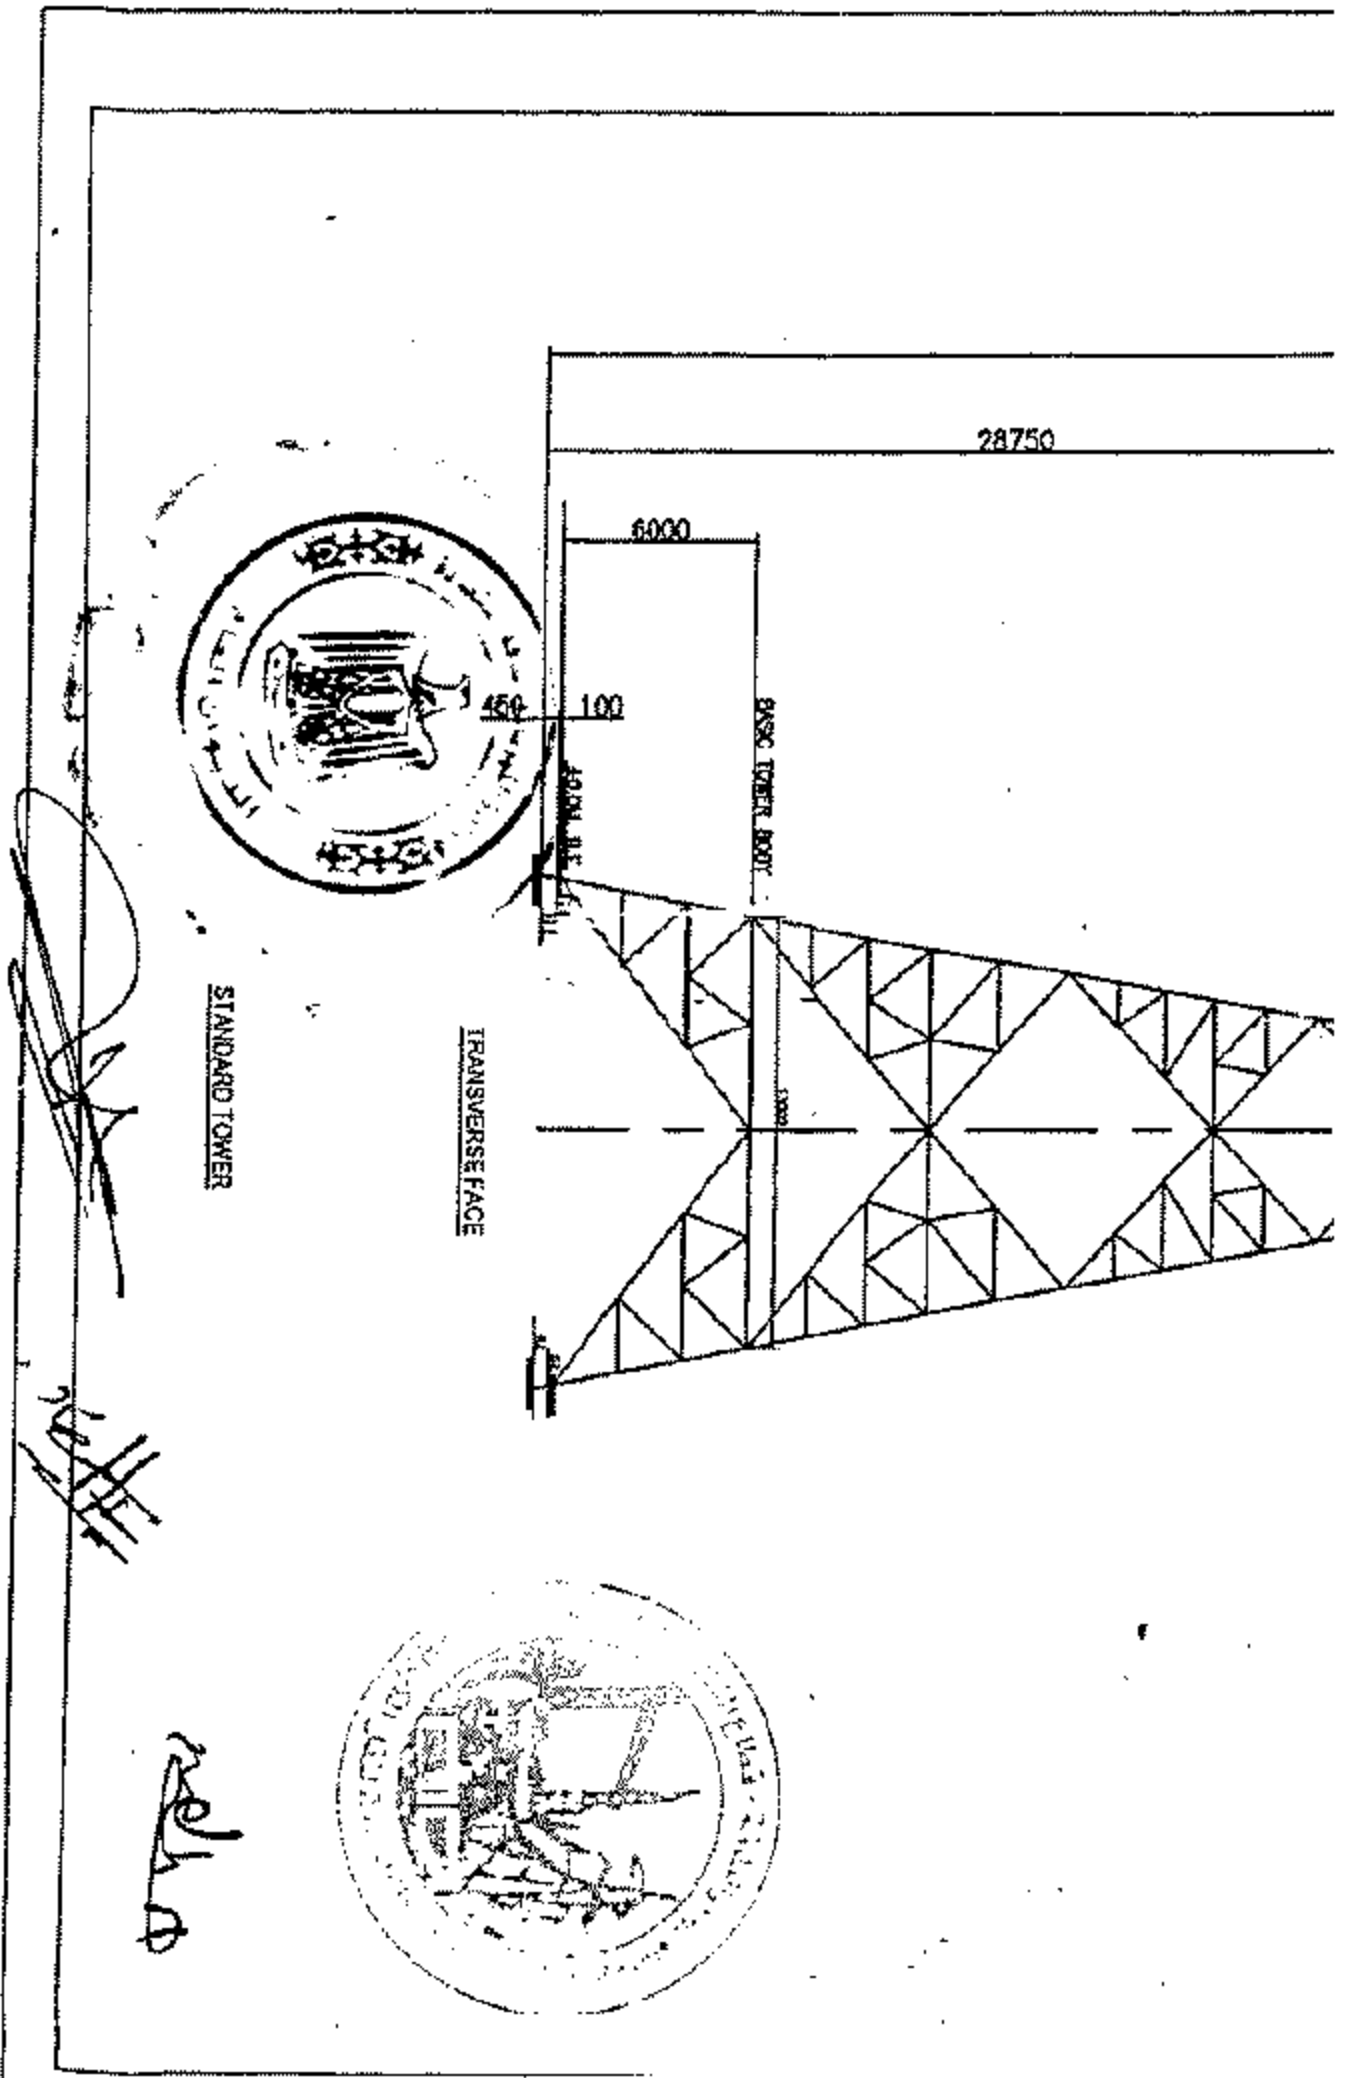

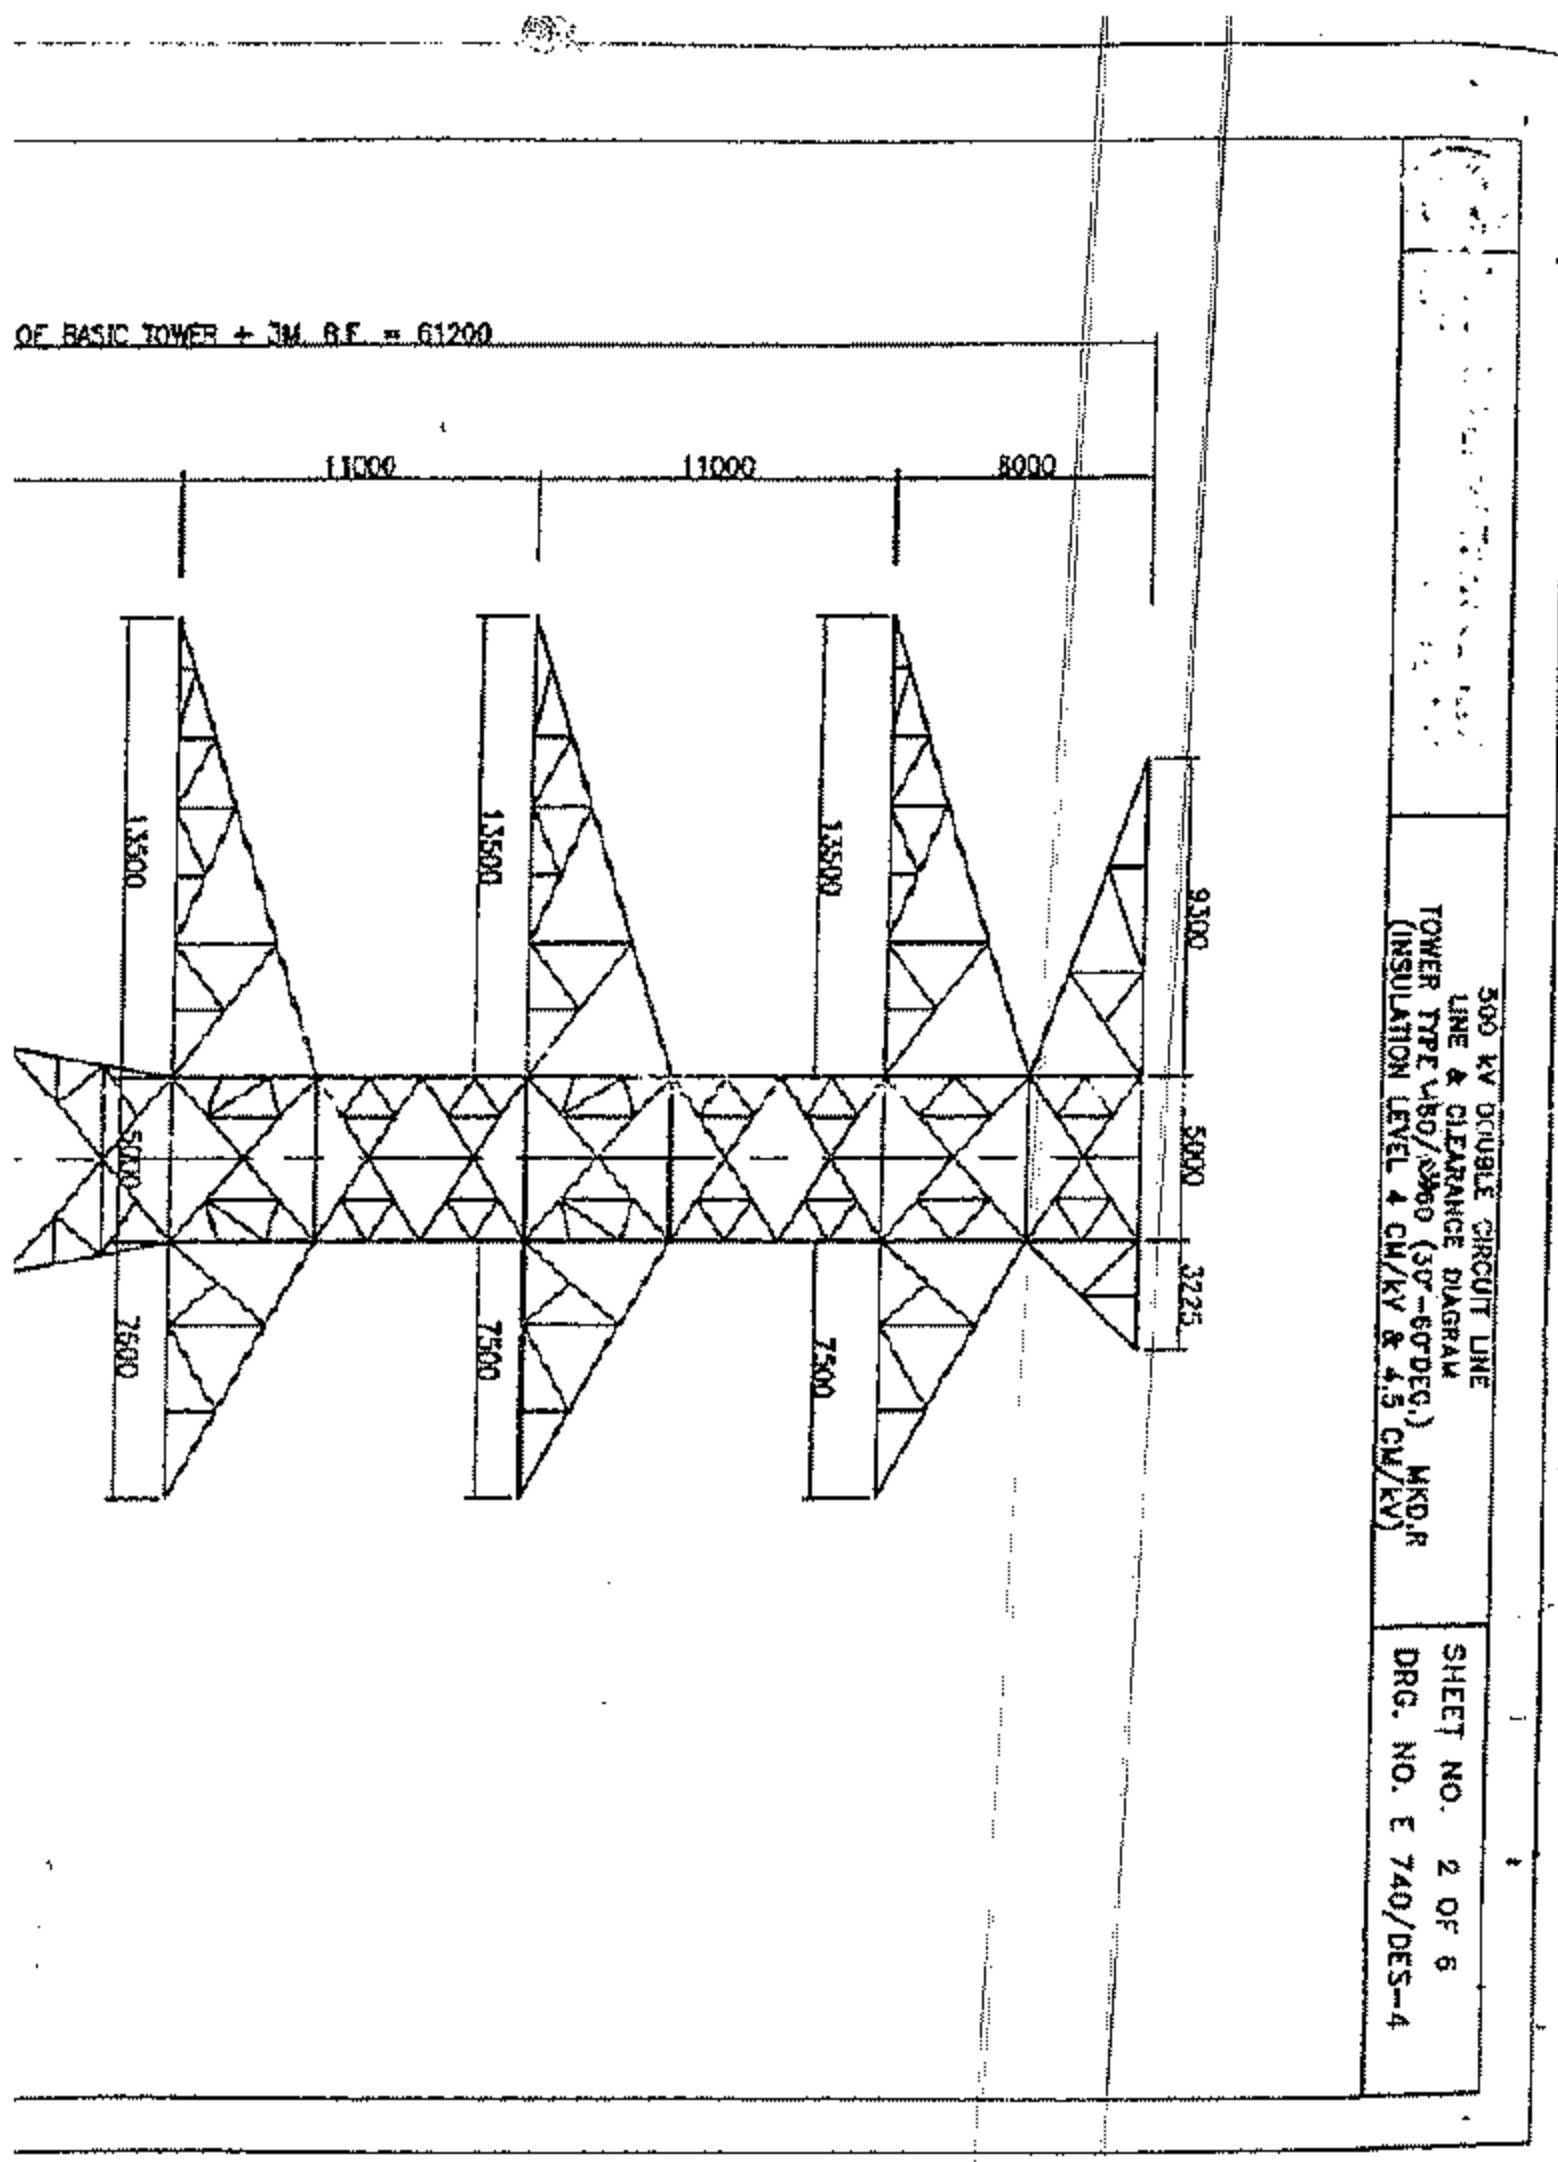


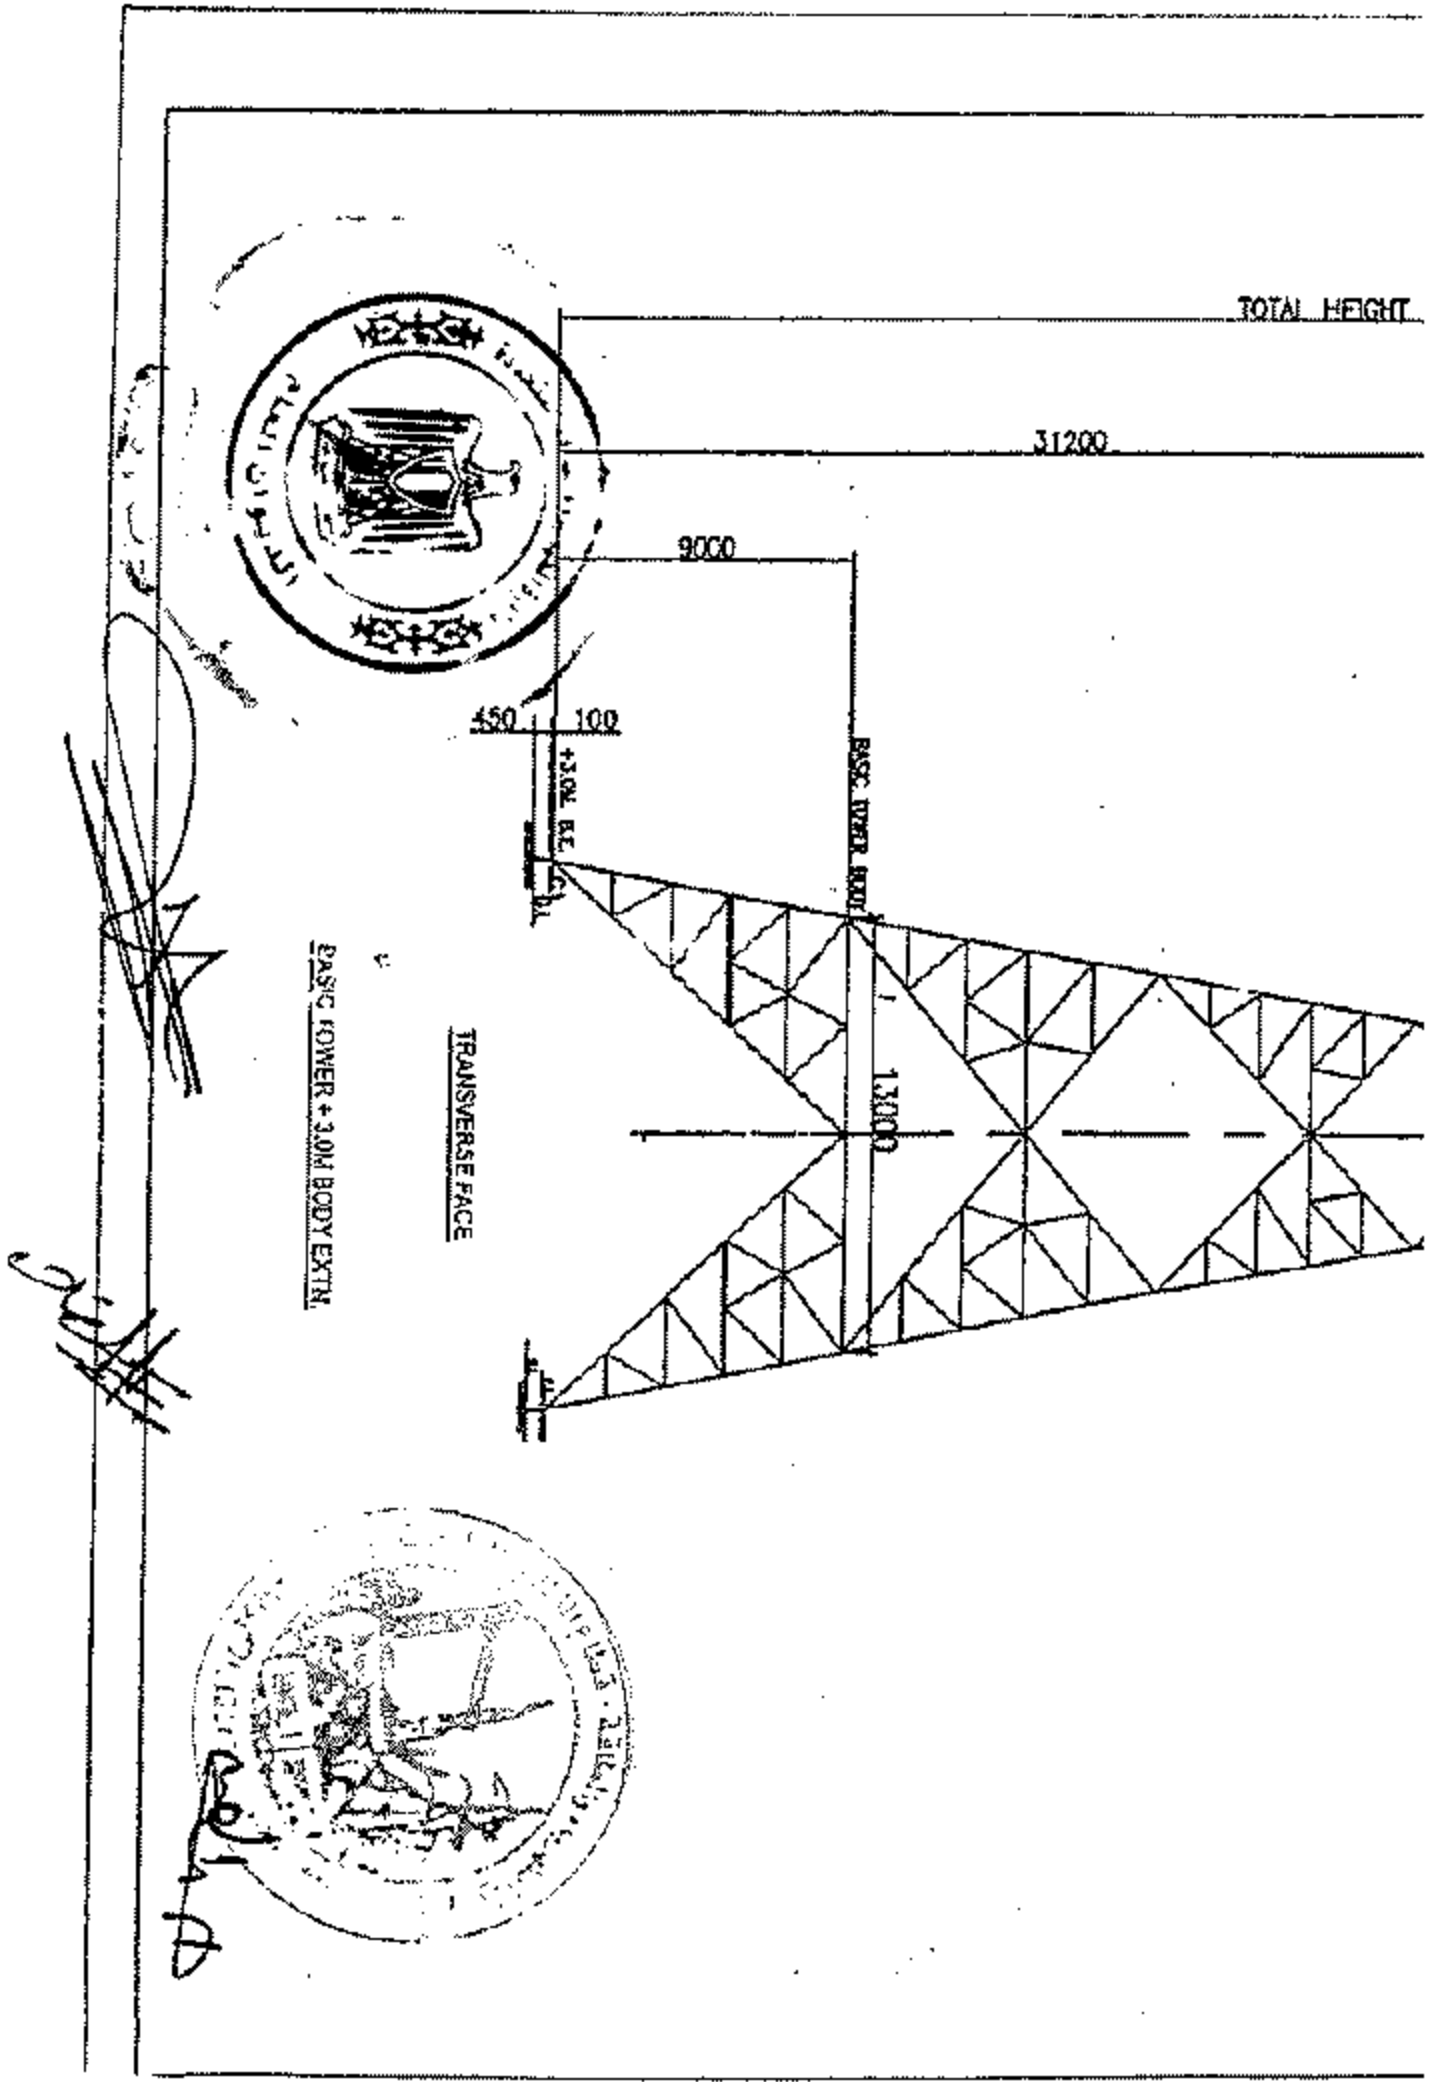


BASIC TOWER = 62250

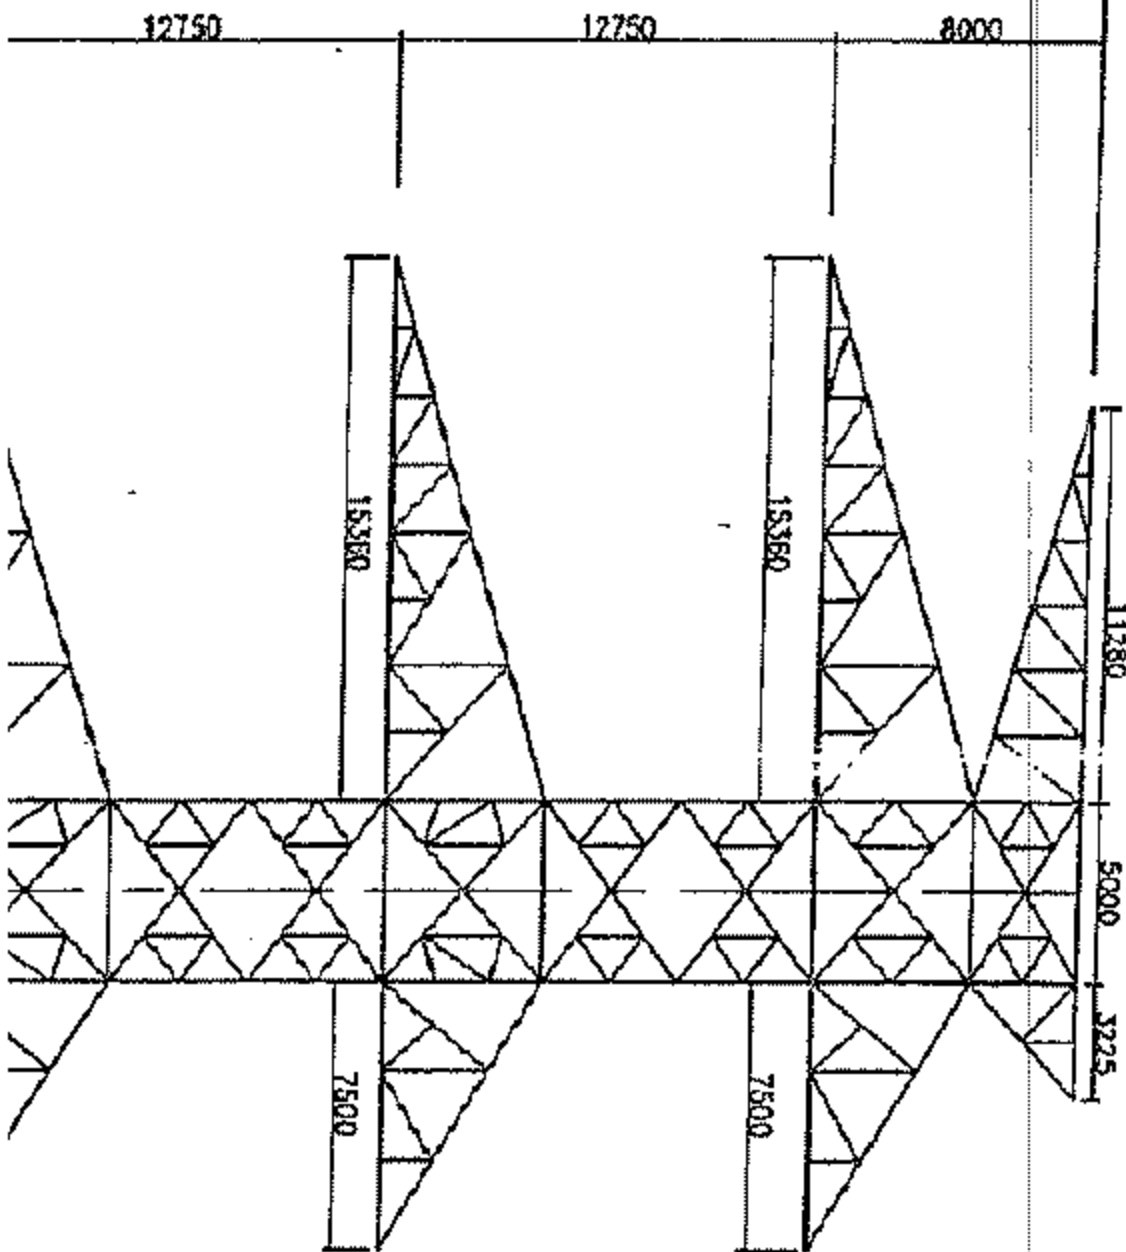

SHEET NO. 1 OF 6
DRG. NO. E 710/DEC-18

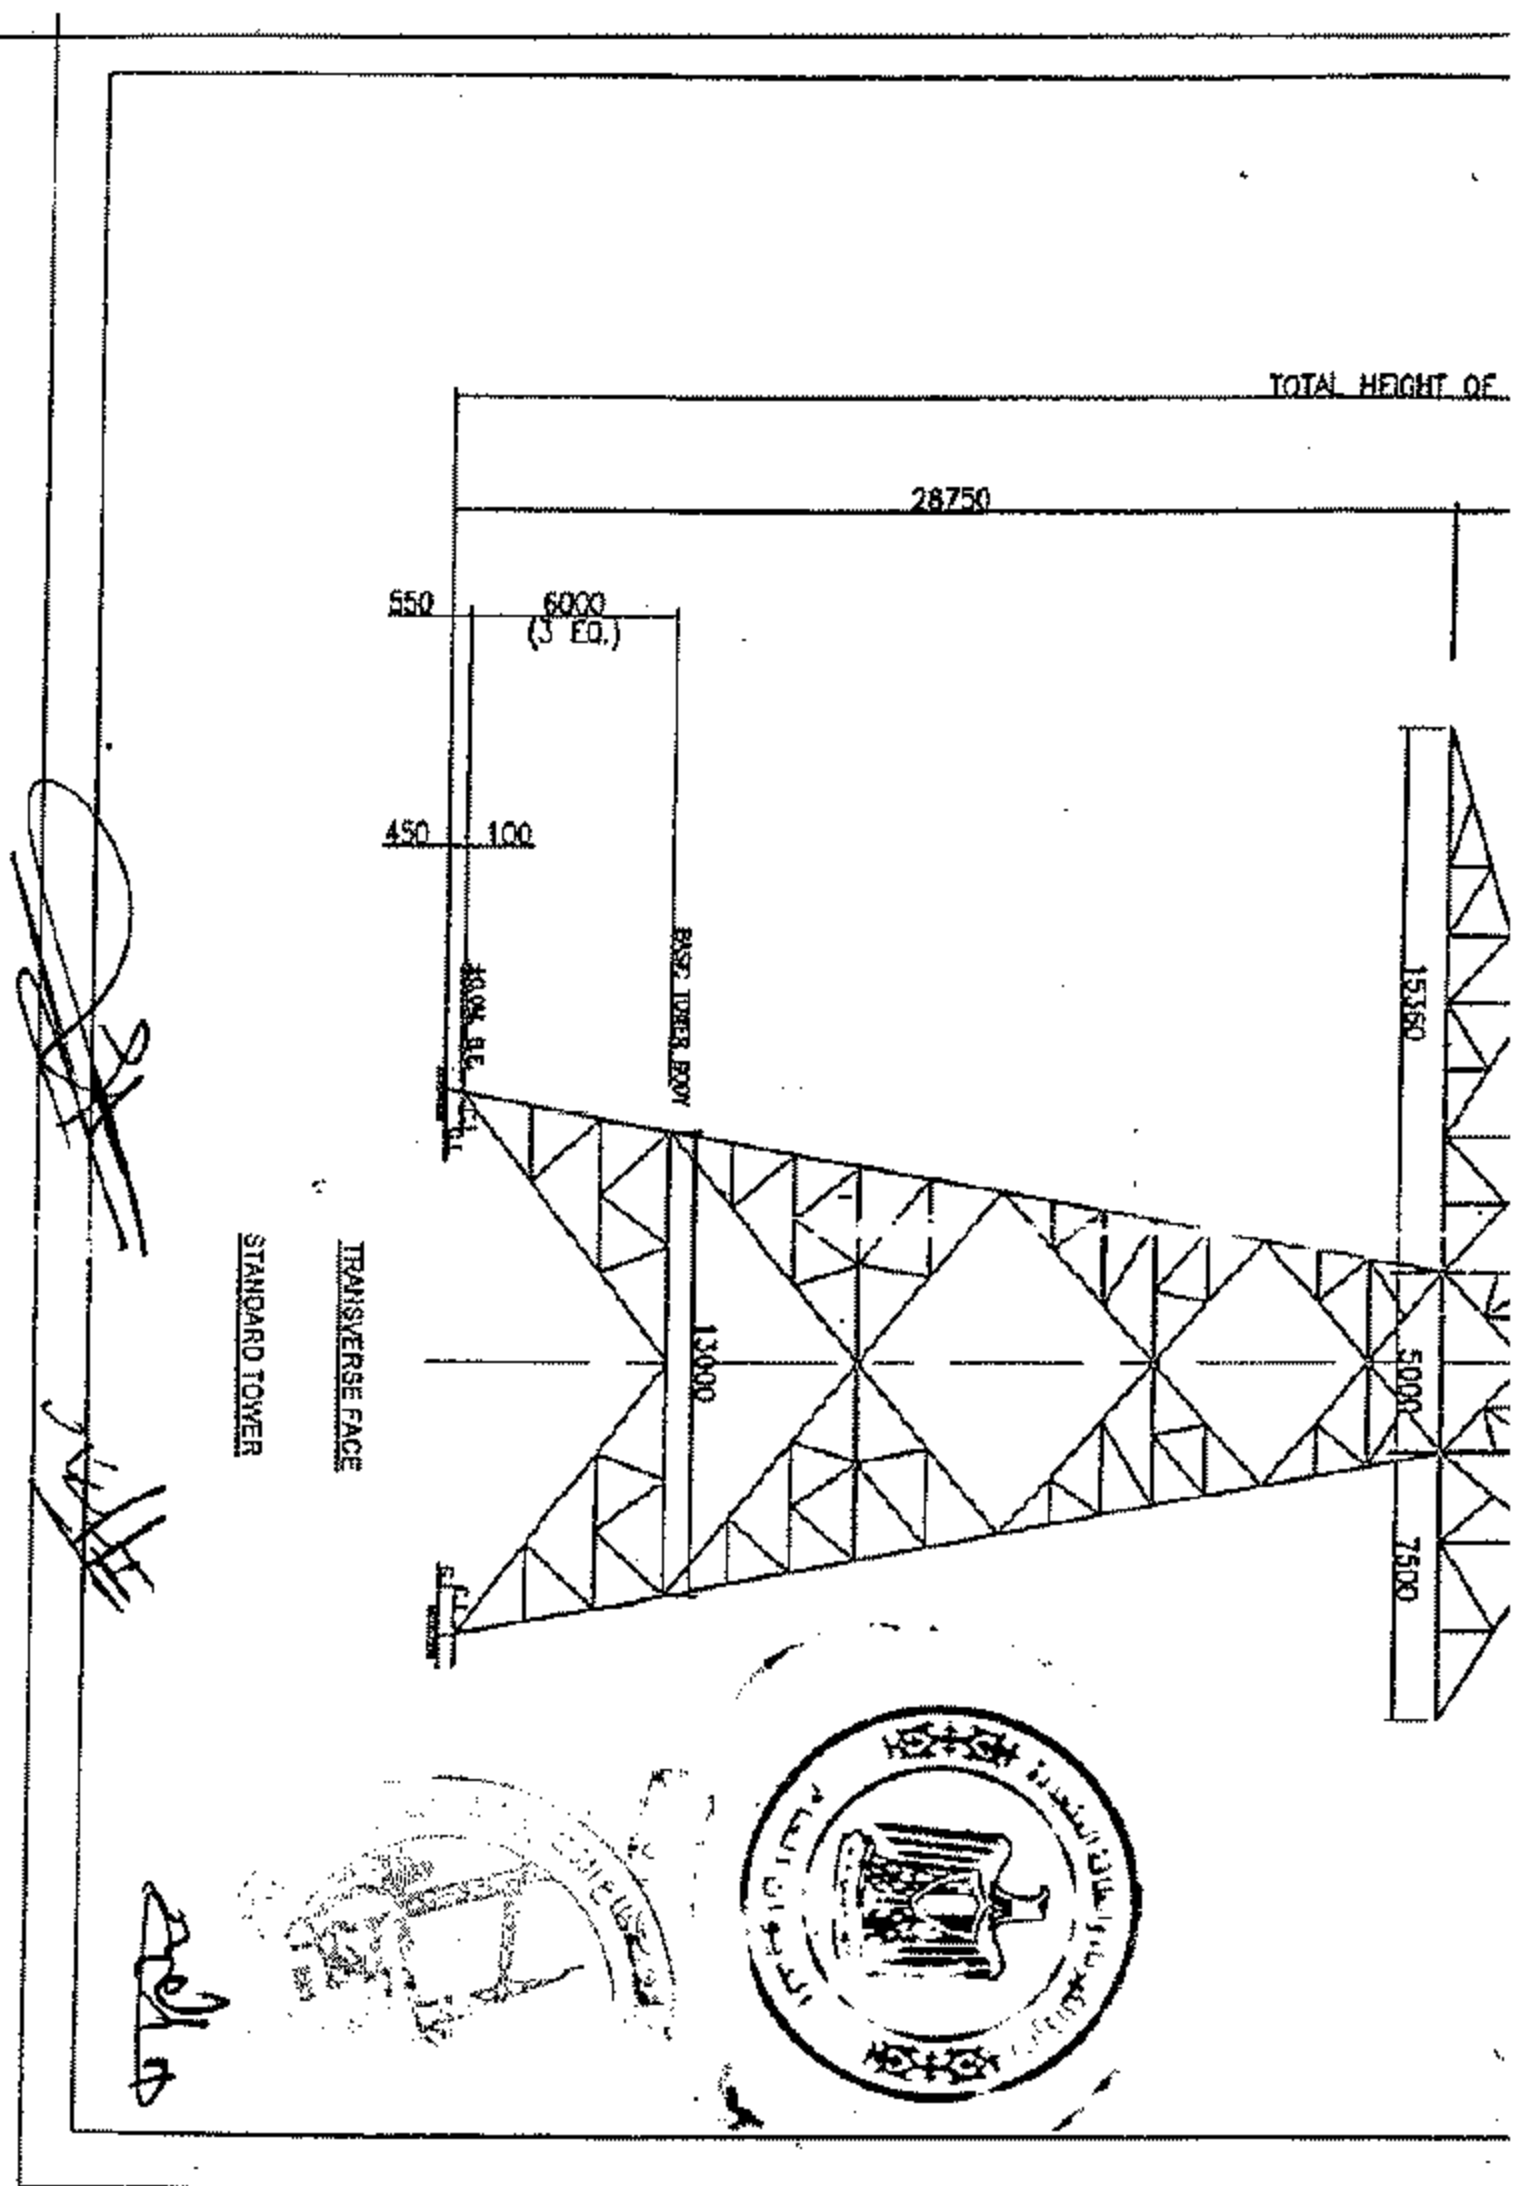


T OF BASIC TOWER = 57750

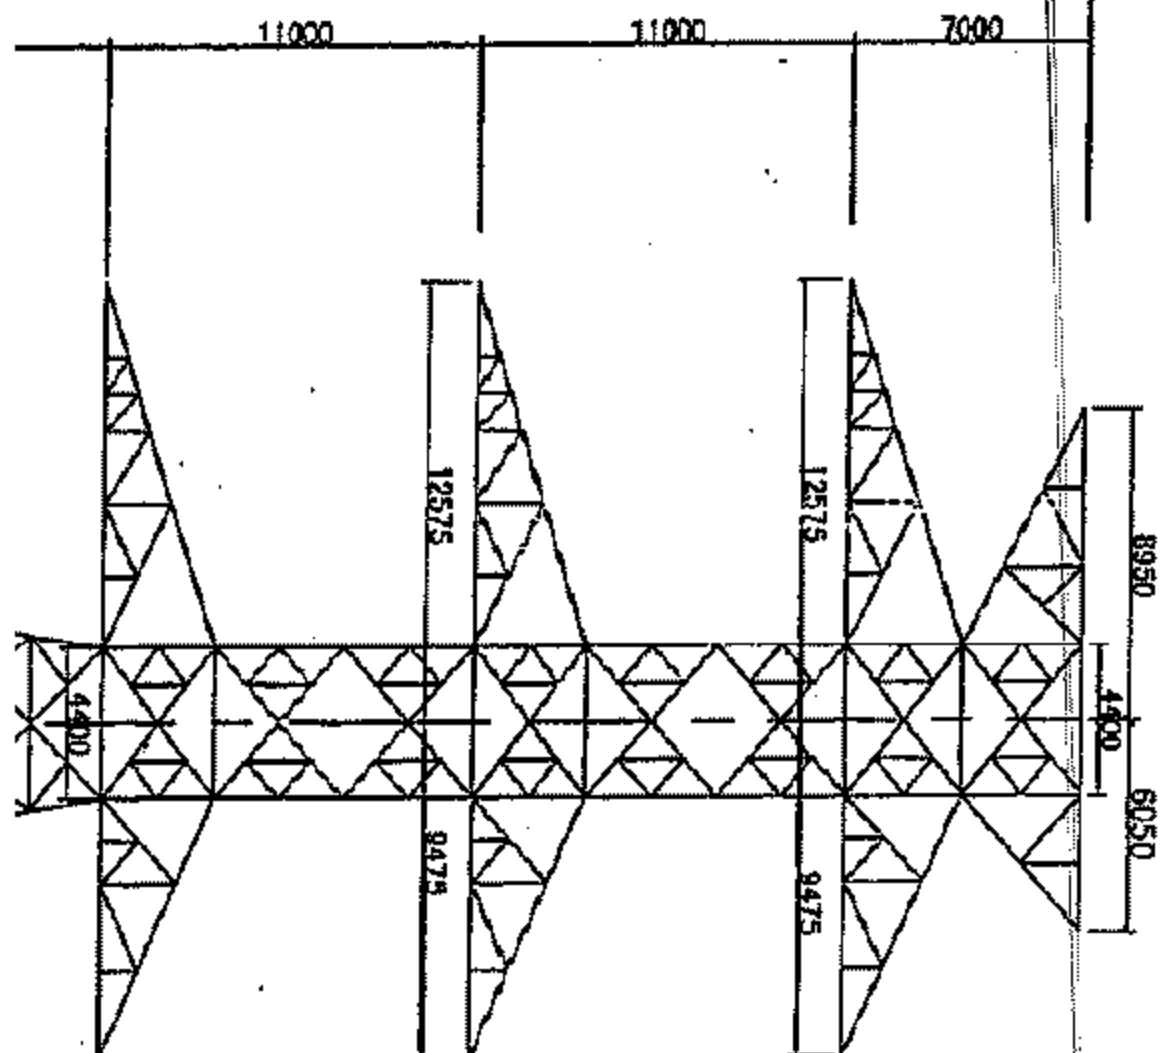


500 kV DOUBLE CIRCUIT LINE
LINE & CLEARANCE DIAGRAM
TOWER TYPE L2, 30" (0-30 DEG.) MKD.0
(INSULATION LEVEL 4 CM/kV & 4.5 CM/kV)

SHEET NO. 1 OF 6
DRG. NO. E 740/DES-3

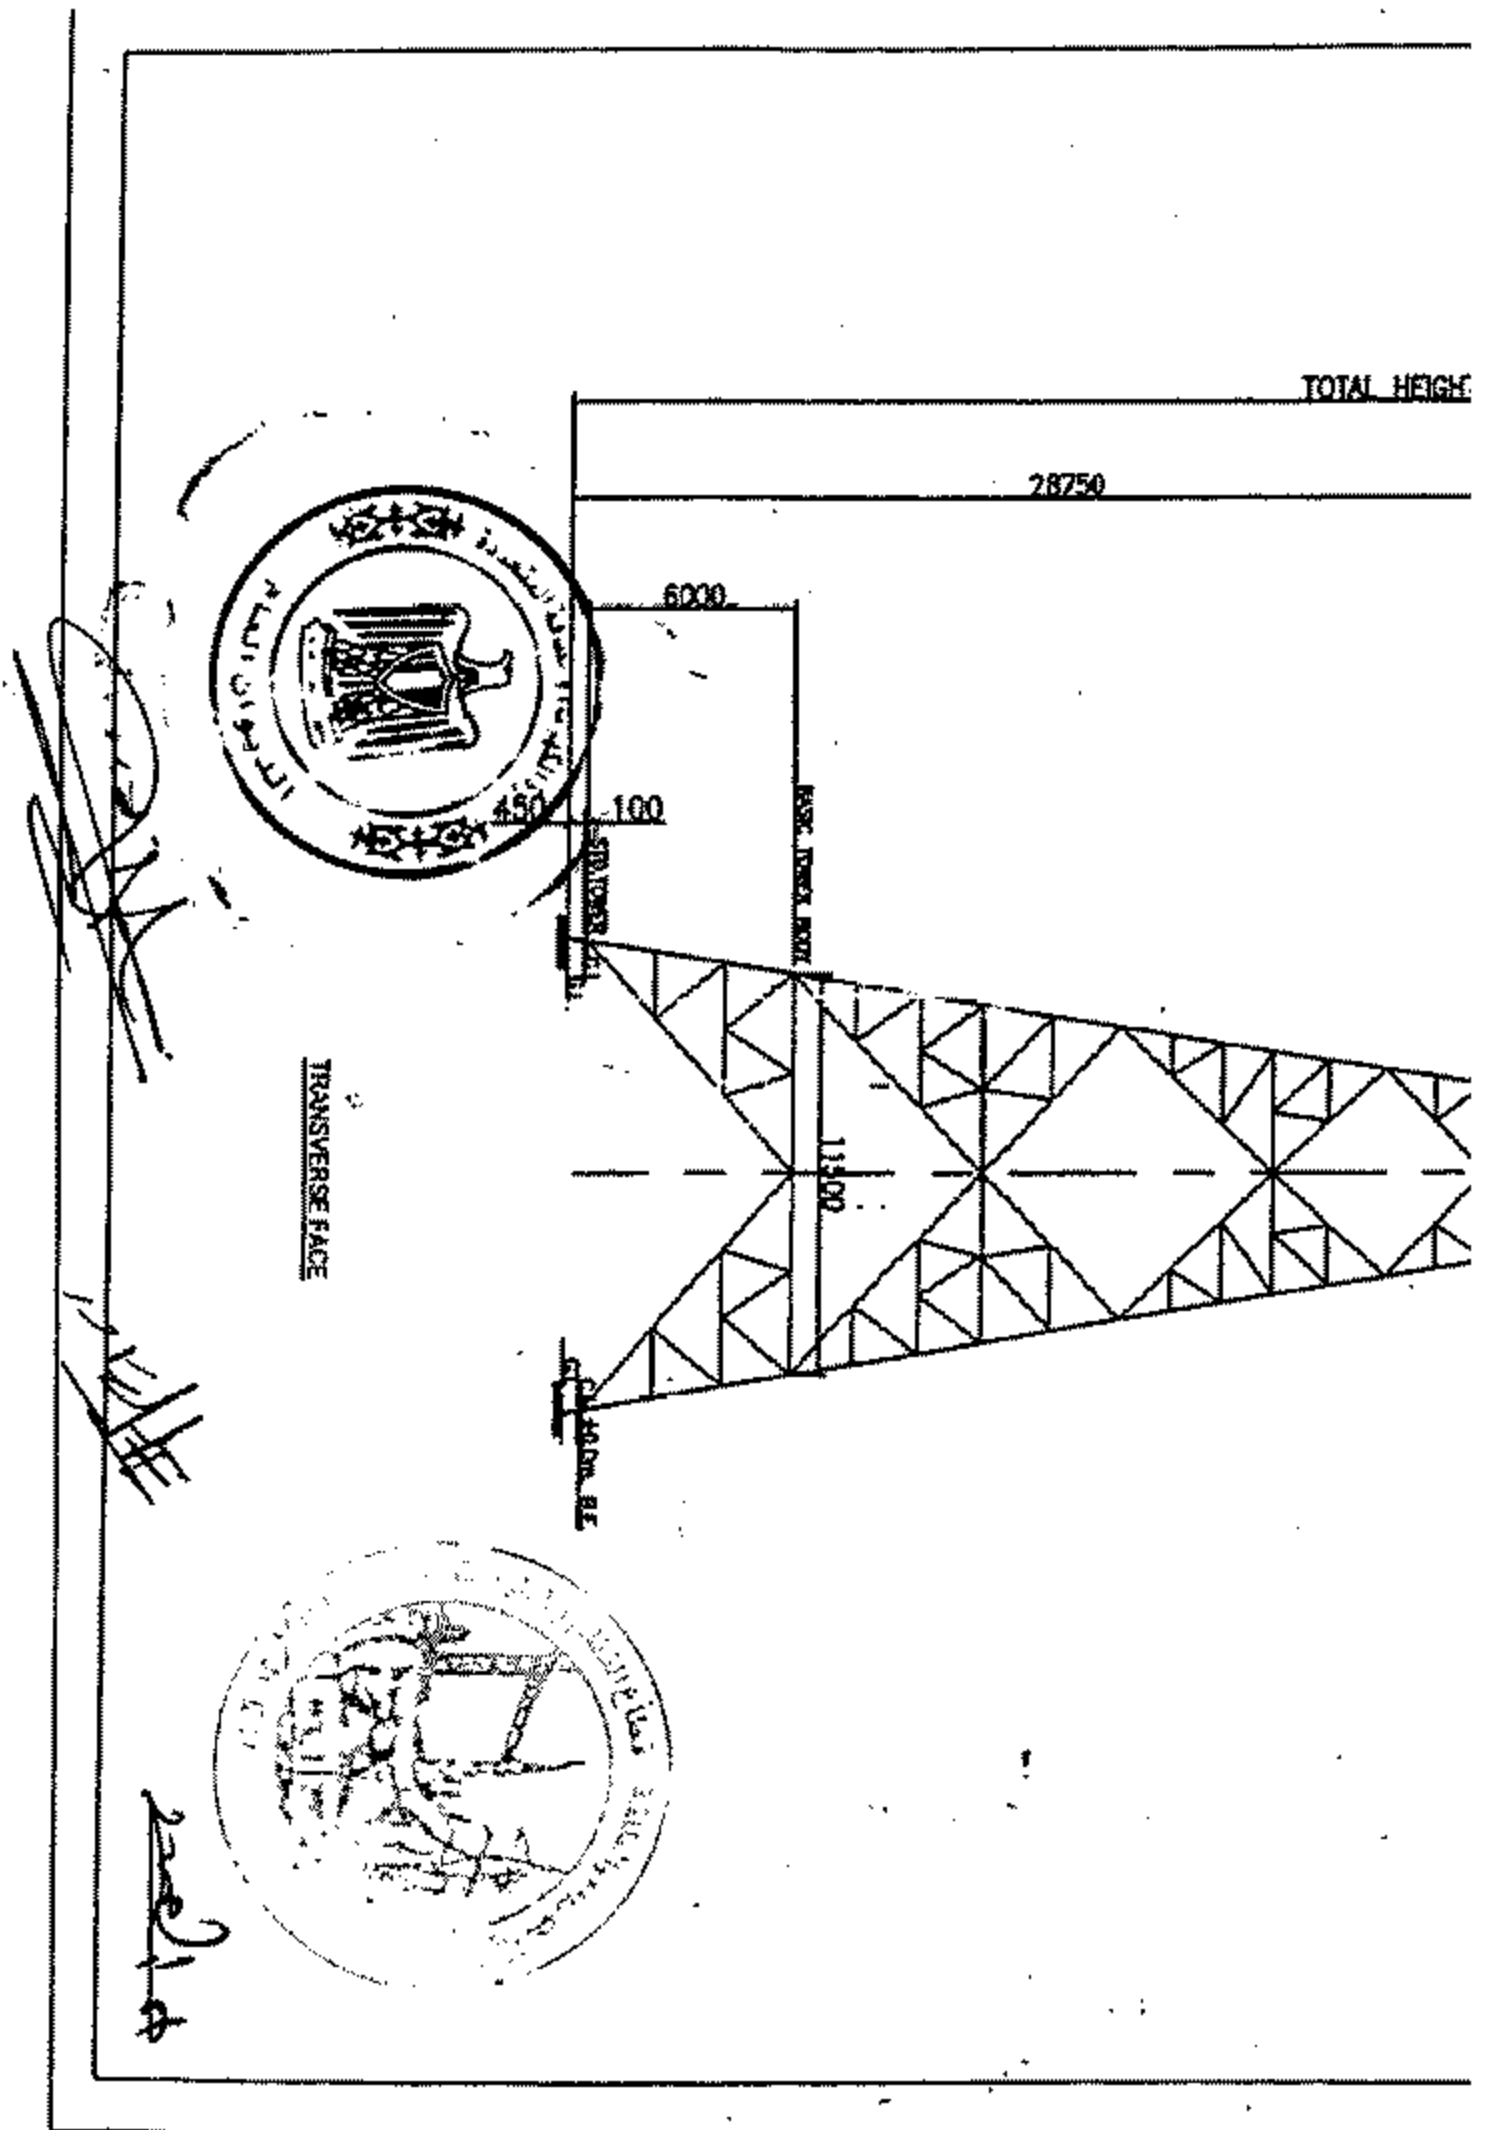


2 TOWER + 6H. B.F. = 53200

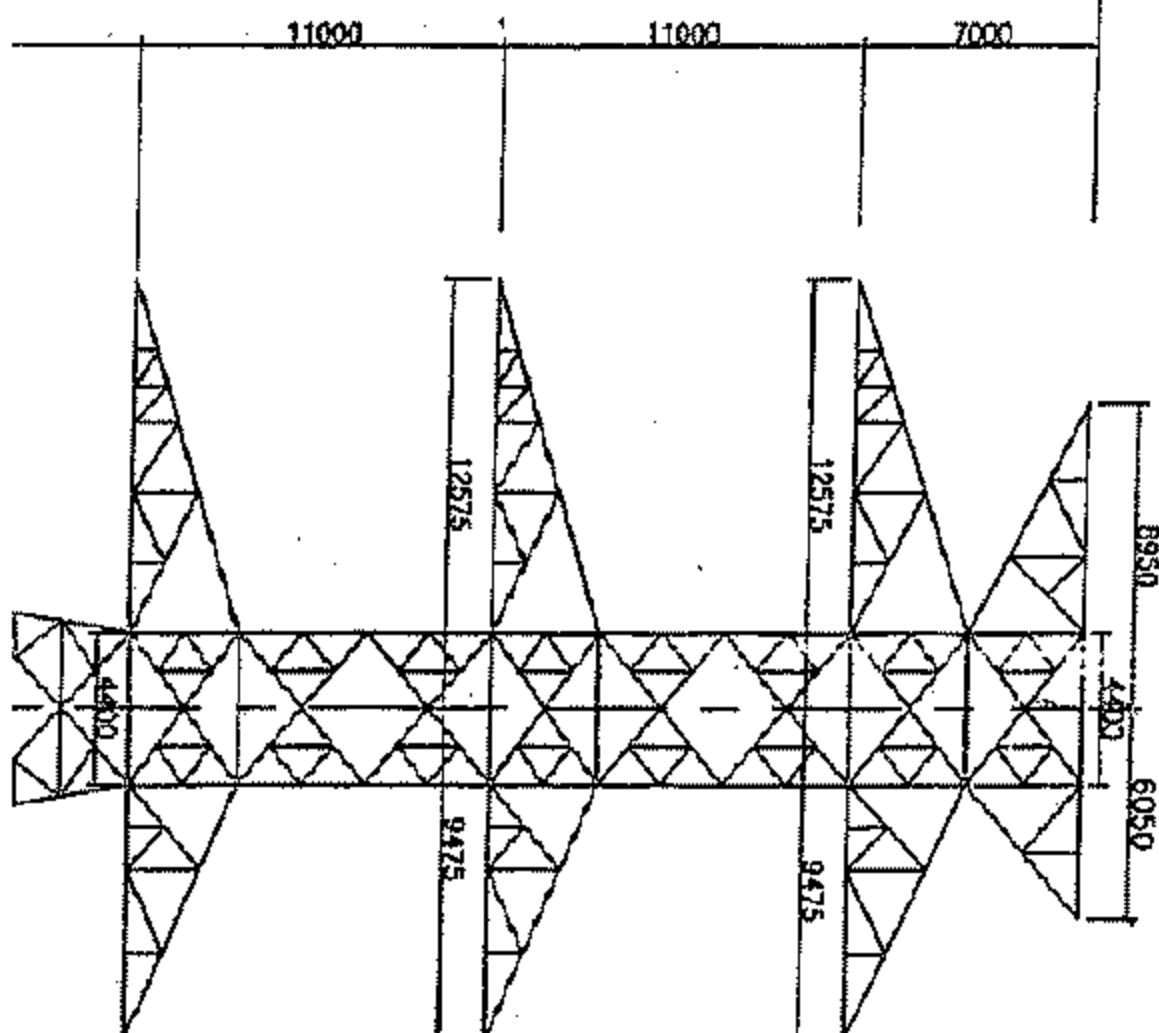


500 kV DOUBLE CIRCUIT LINE
LINE & CLEARANCE DIAGRAM
TOWER TYPE "310/4050" (0°-30° DEG.) MKD.0
(INSULATION LEVEL 4 CM/kV & 4.5 CM/kV)

SHEET NO. 3 OF 6
DRG. NO. E 740/DES-3

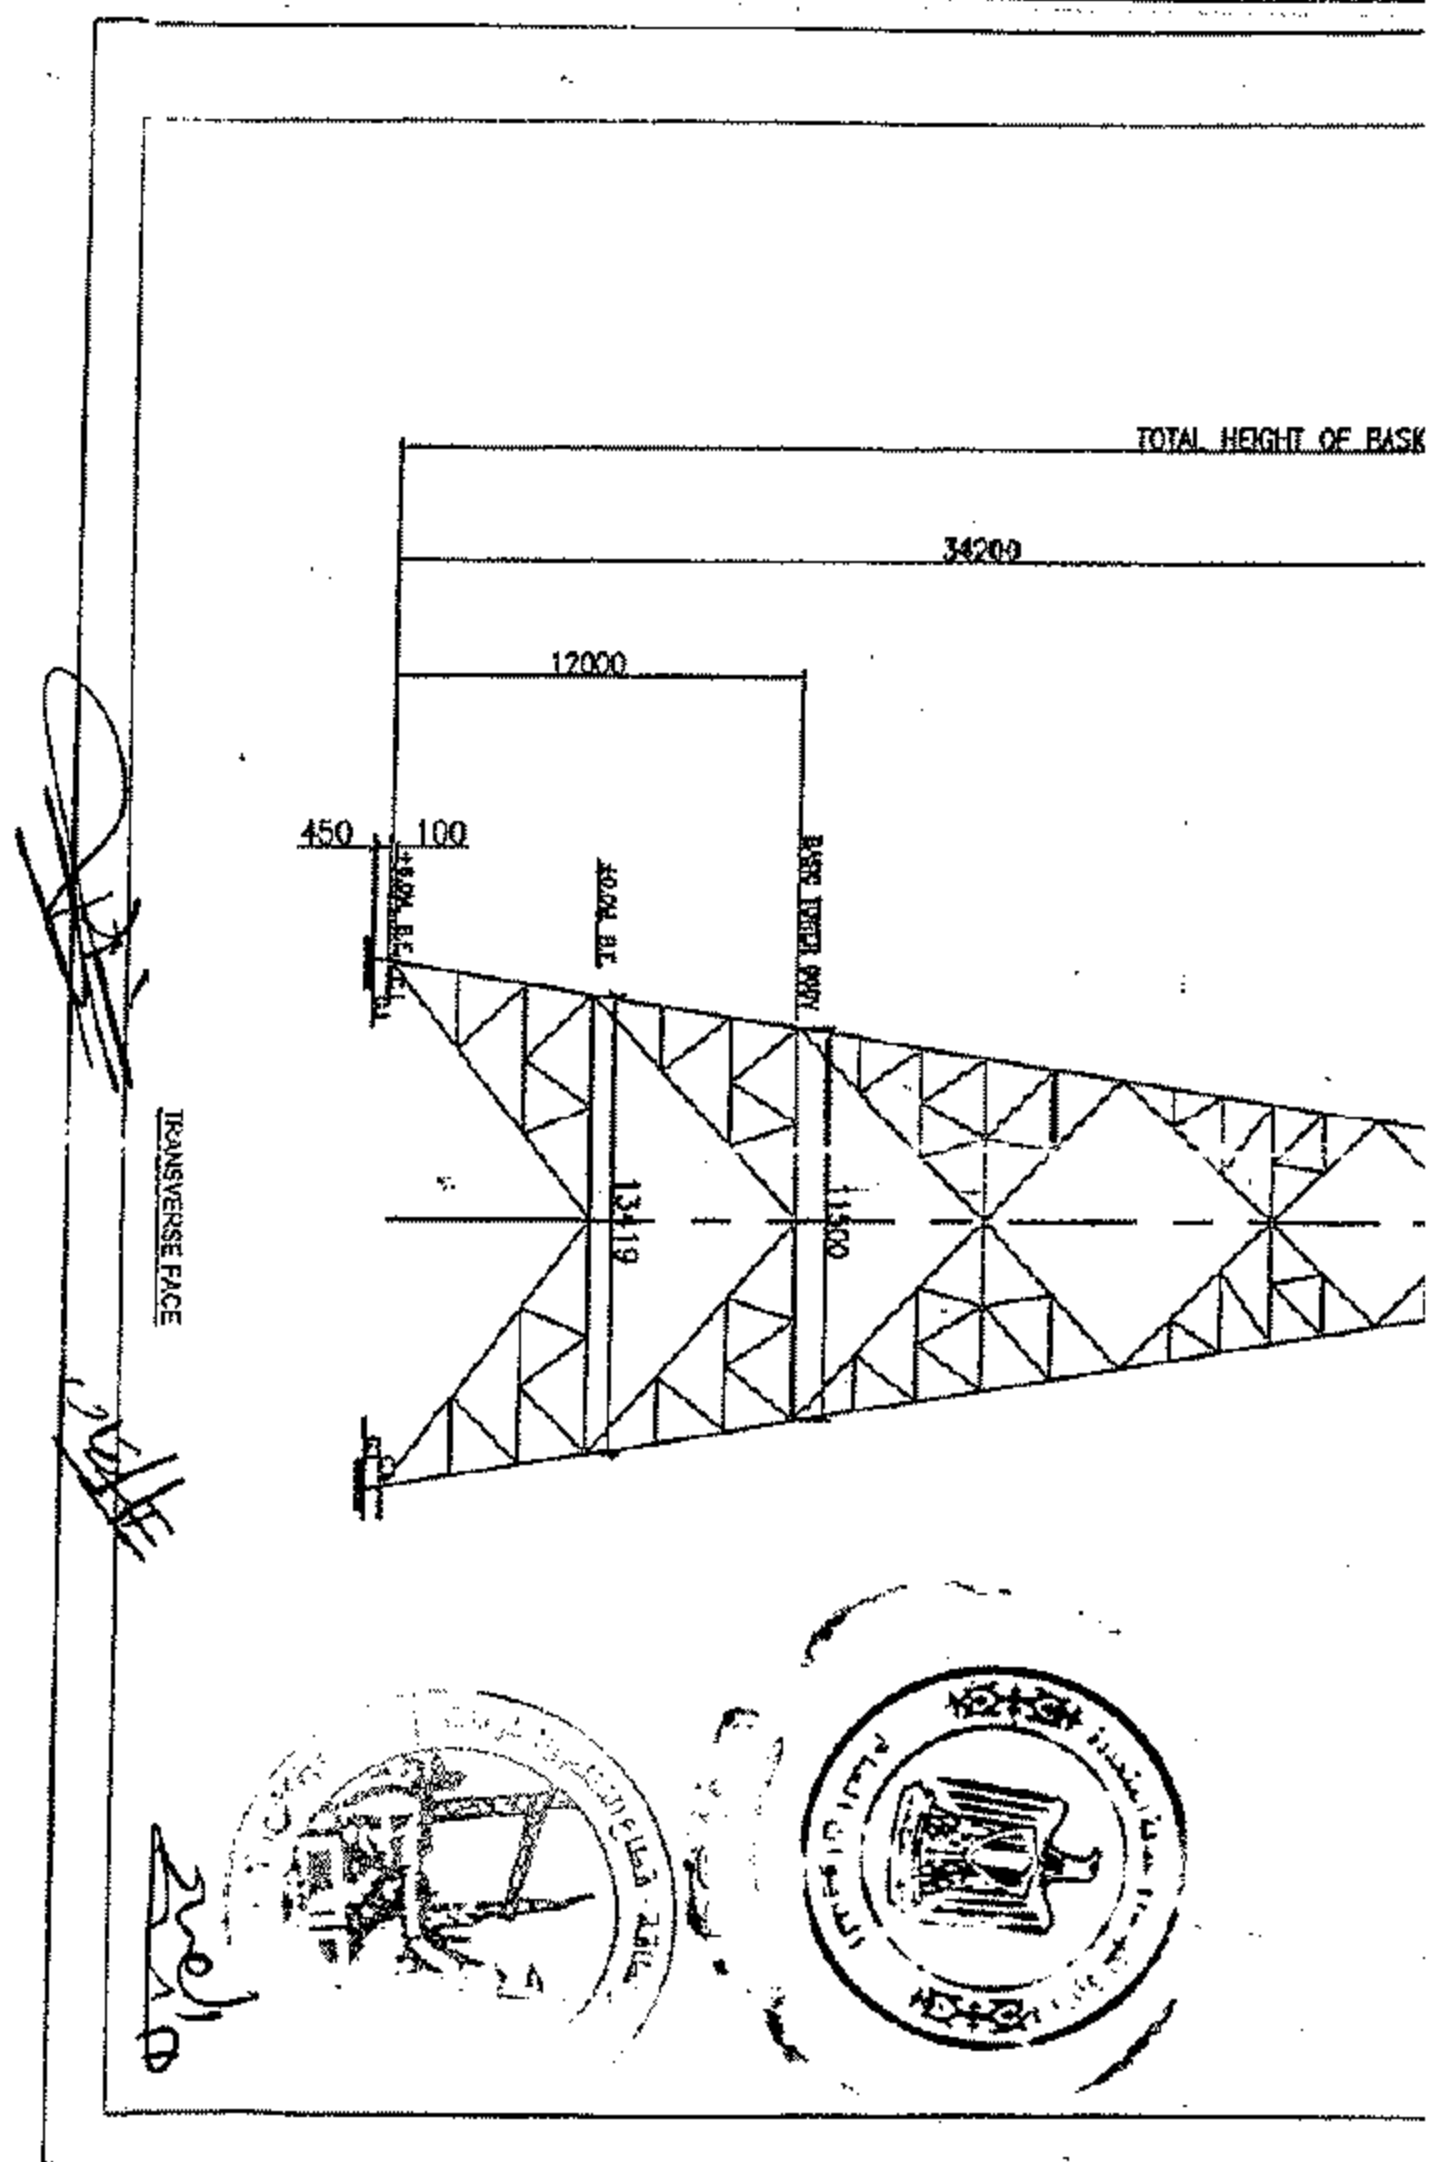


ER +9.0M. R.F. = 66200

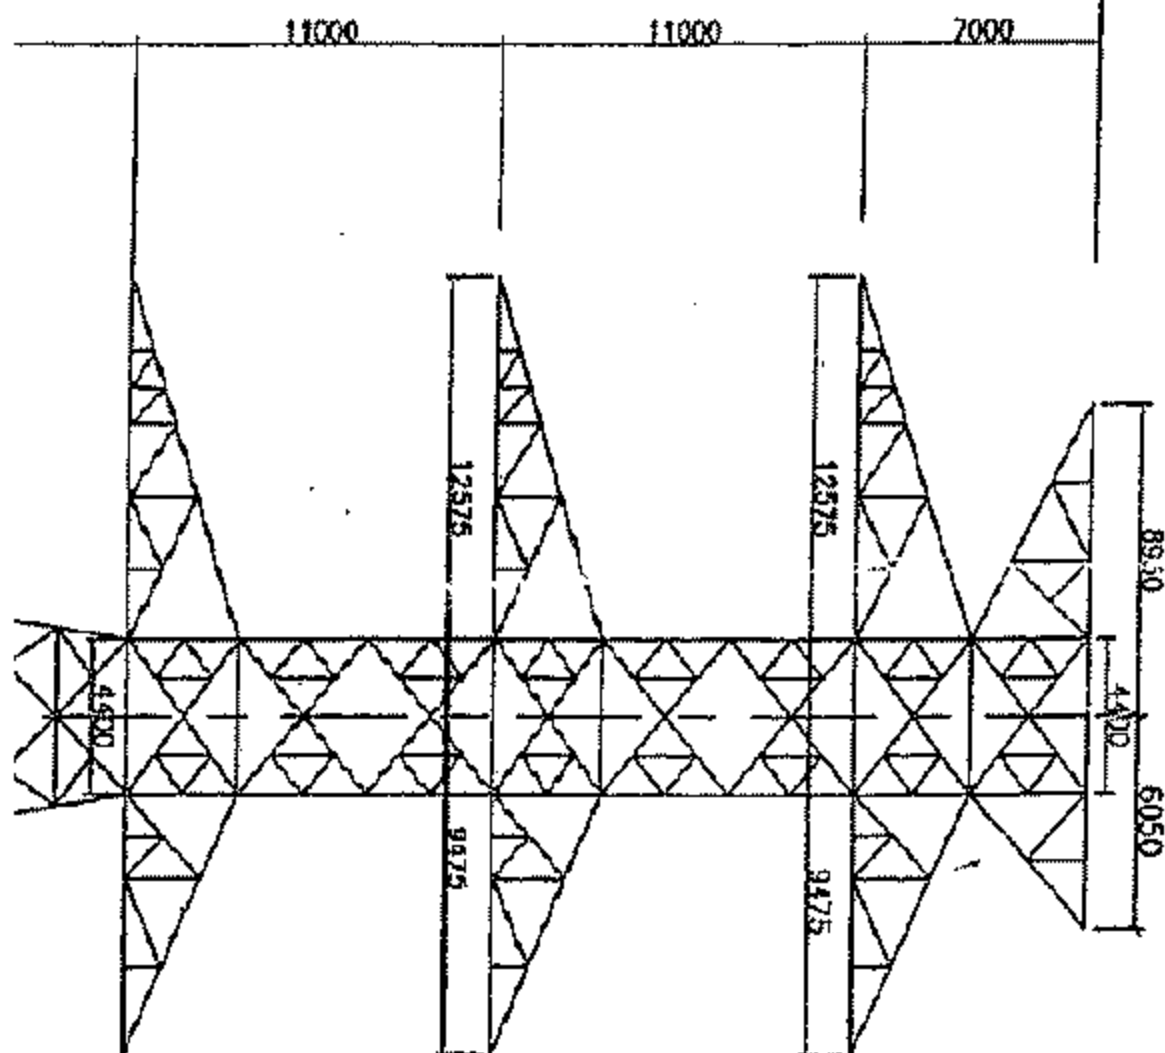



300 kV DOUBLE CIRCUIT LINE
LINE & CLEARANCE DIAGRAM
TOWER TYPE V430/450 (0°-30° DEG.) MKO.D
(INSULATOR LEVEL 4 CM/kV & 4.5 CM/kV)

SHEET NO. 4 OF 6
DRG. NO. E 740/DES-3

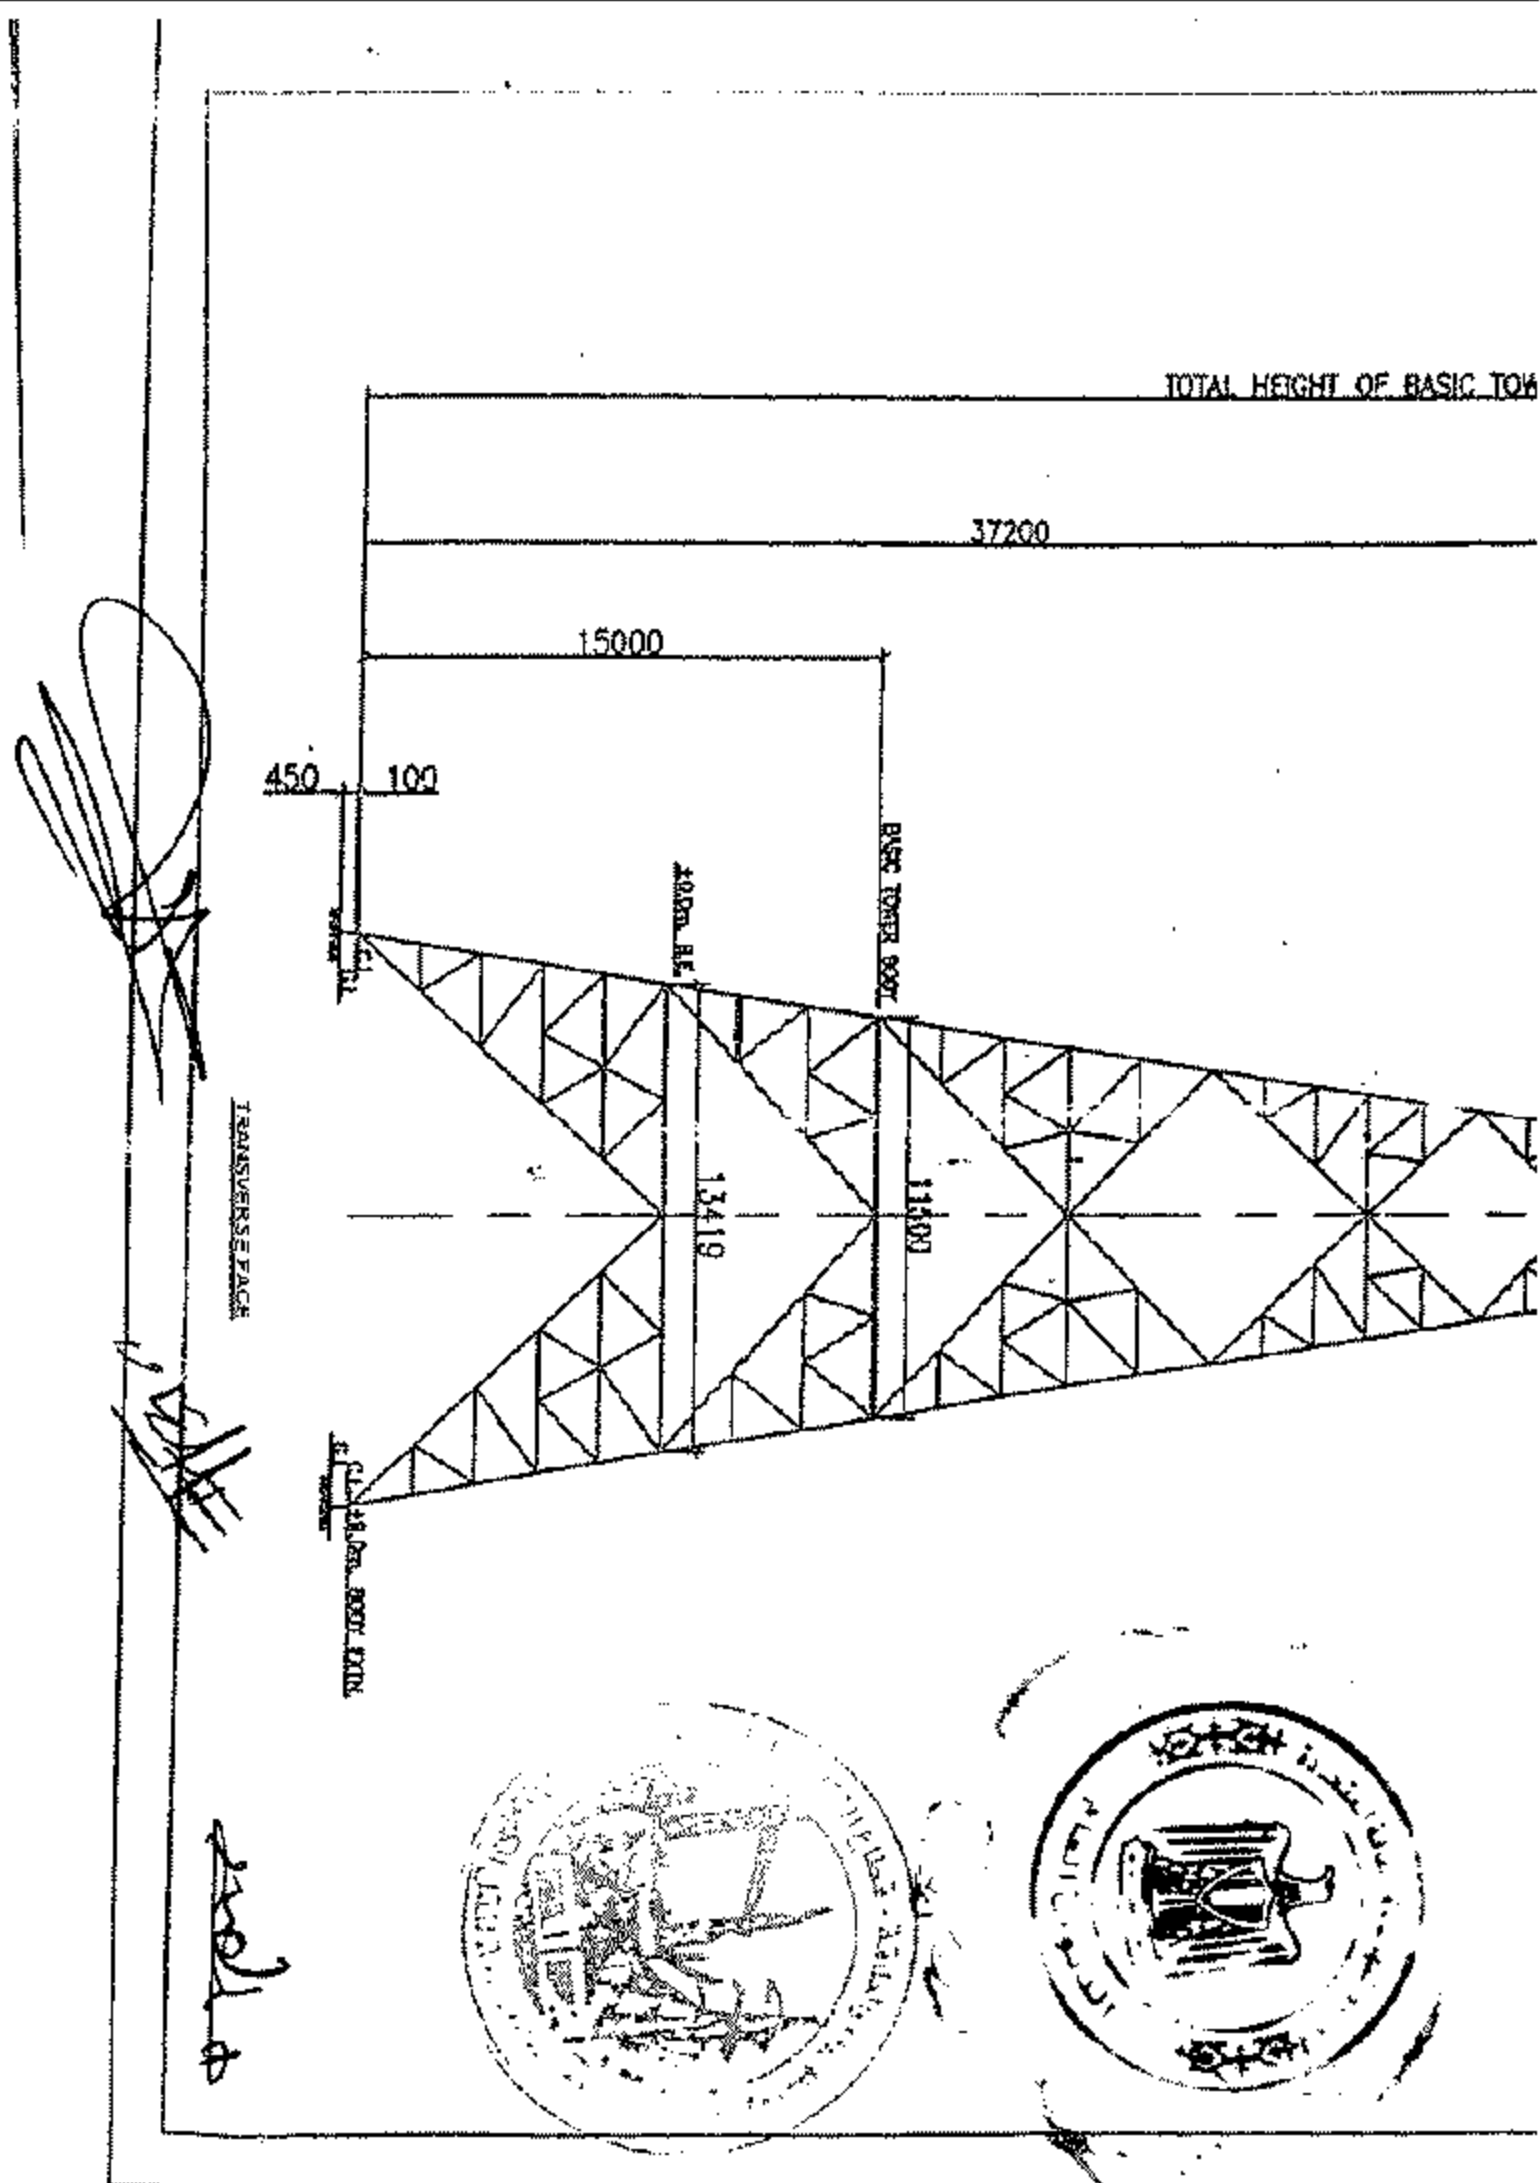


TOTAL HEIGHT OF BASIC TOWER = 55330

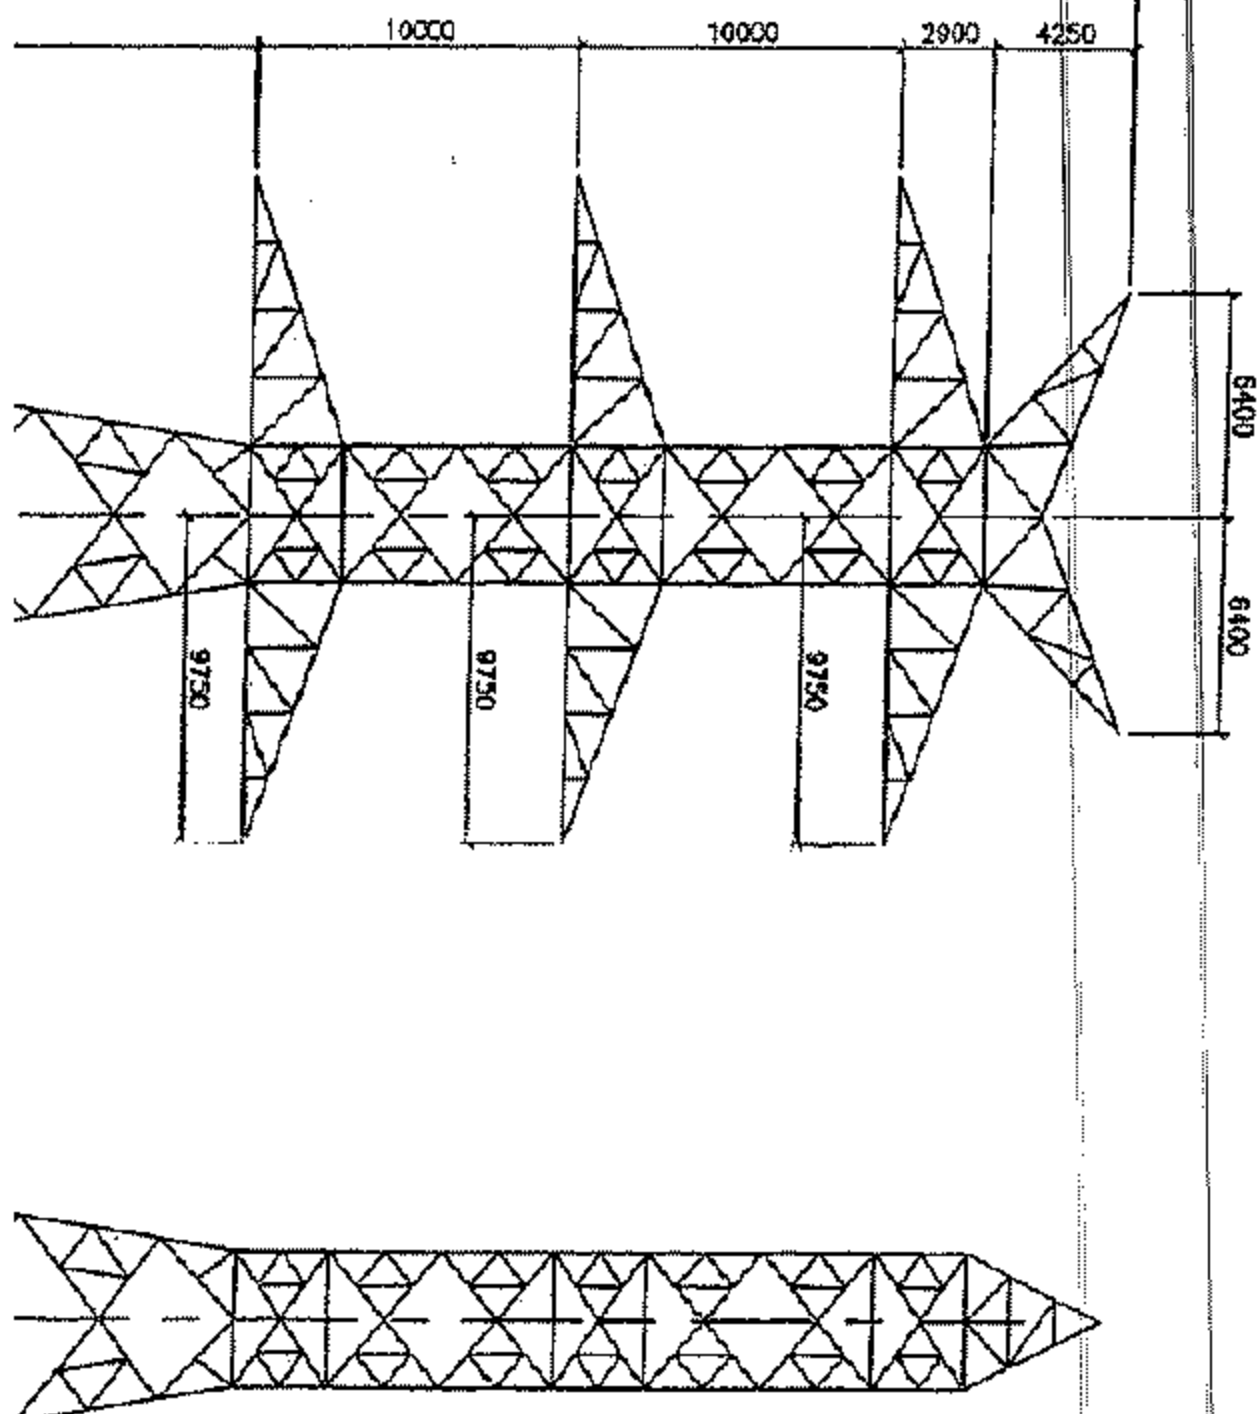

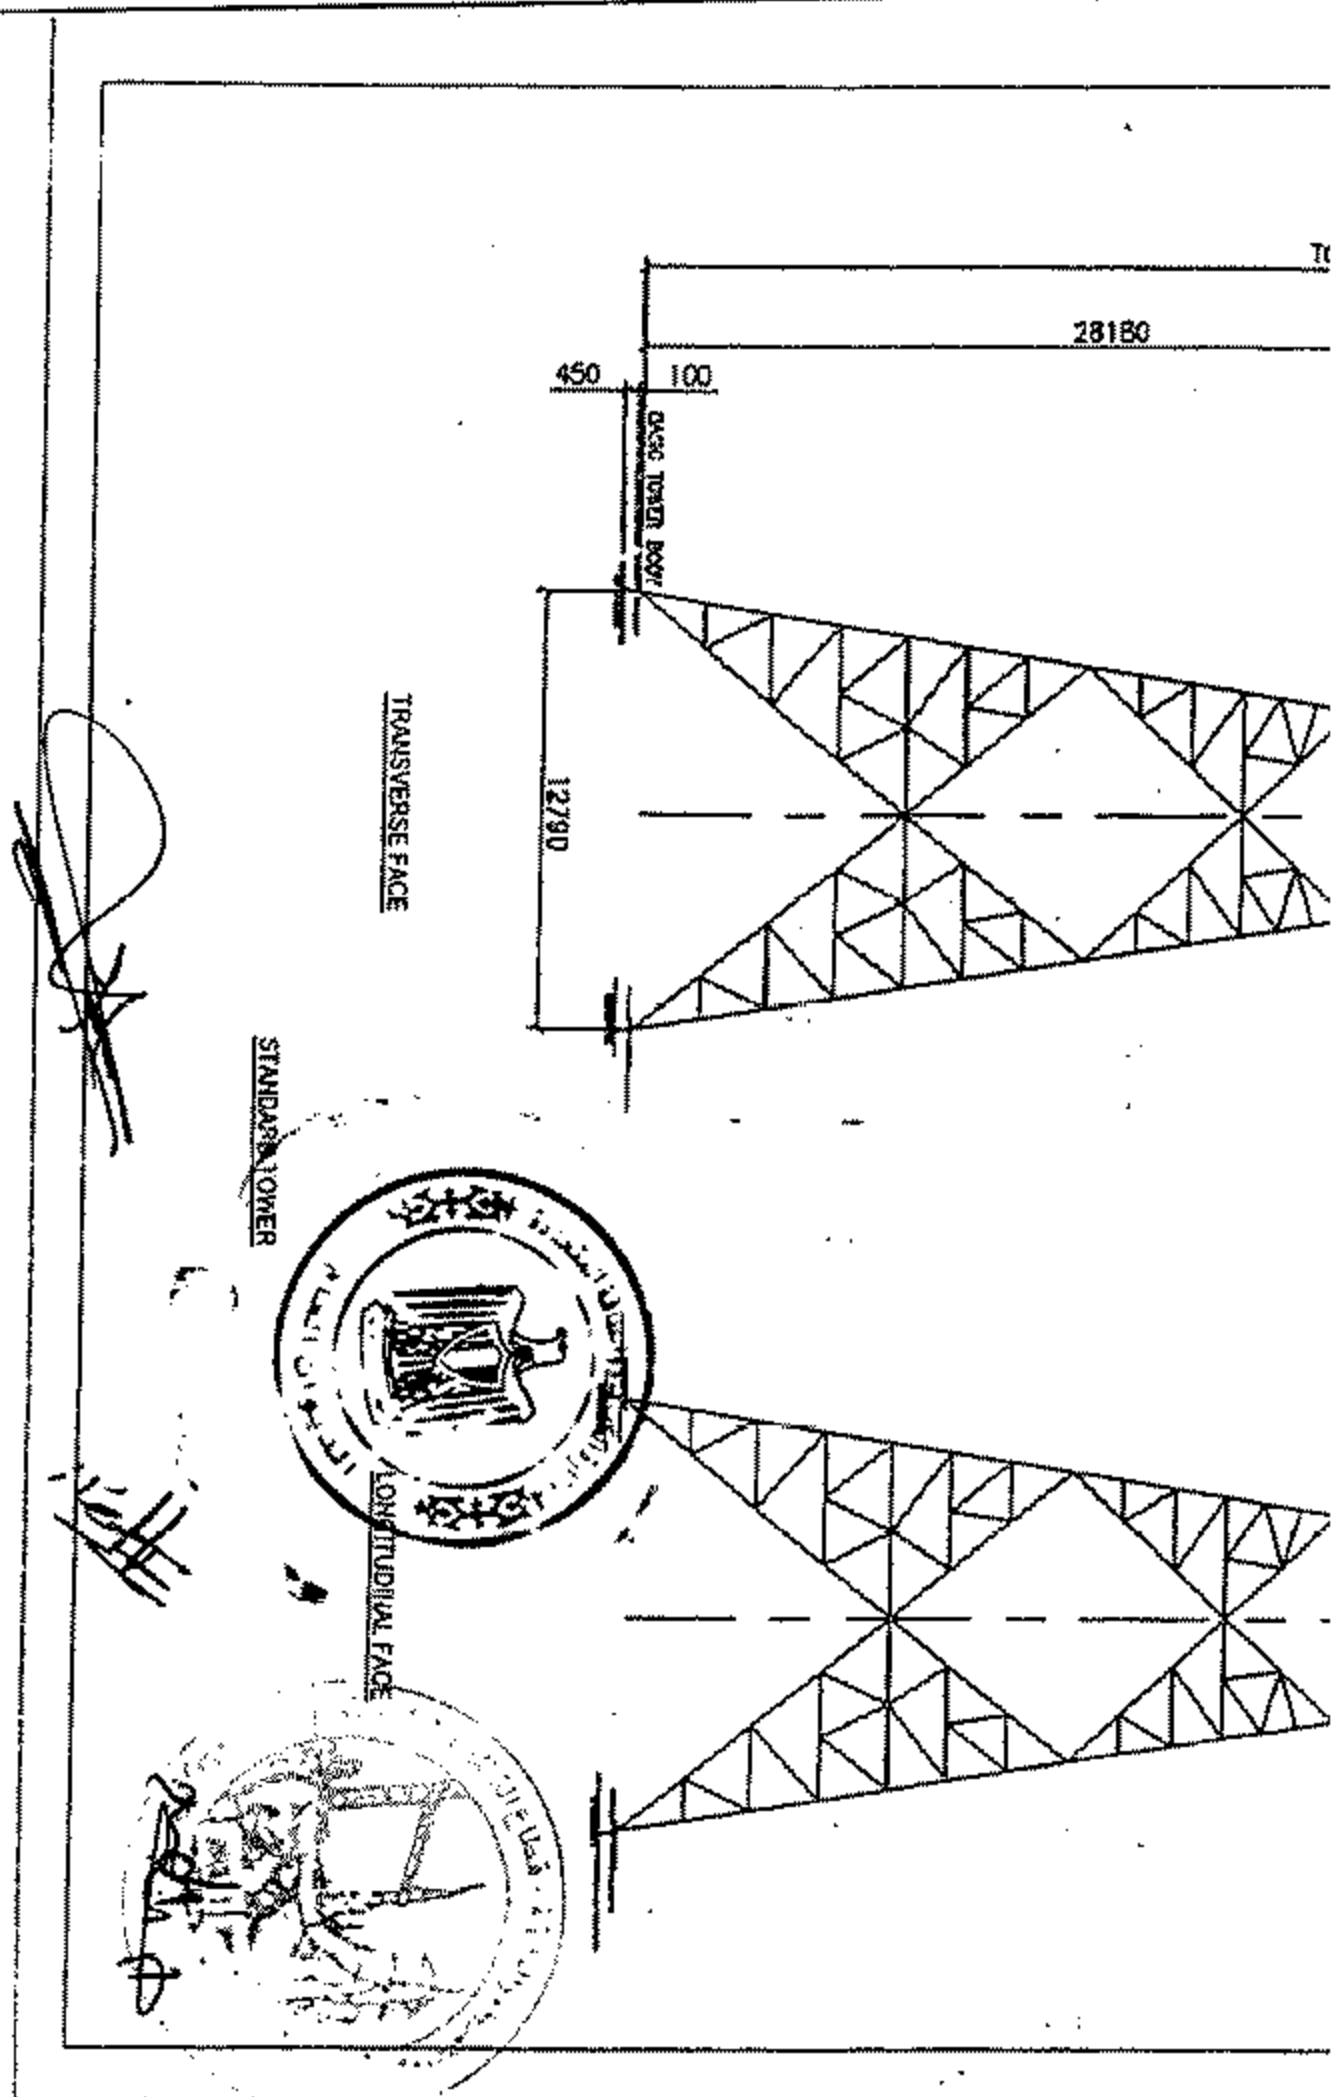



BASIC TOWER + 6.0W.B.F. = 70450

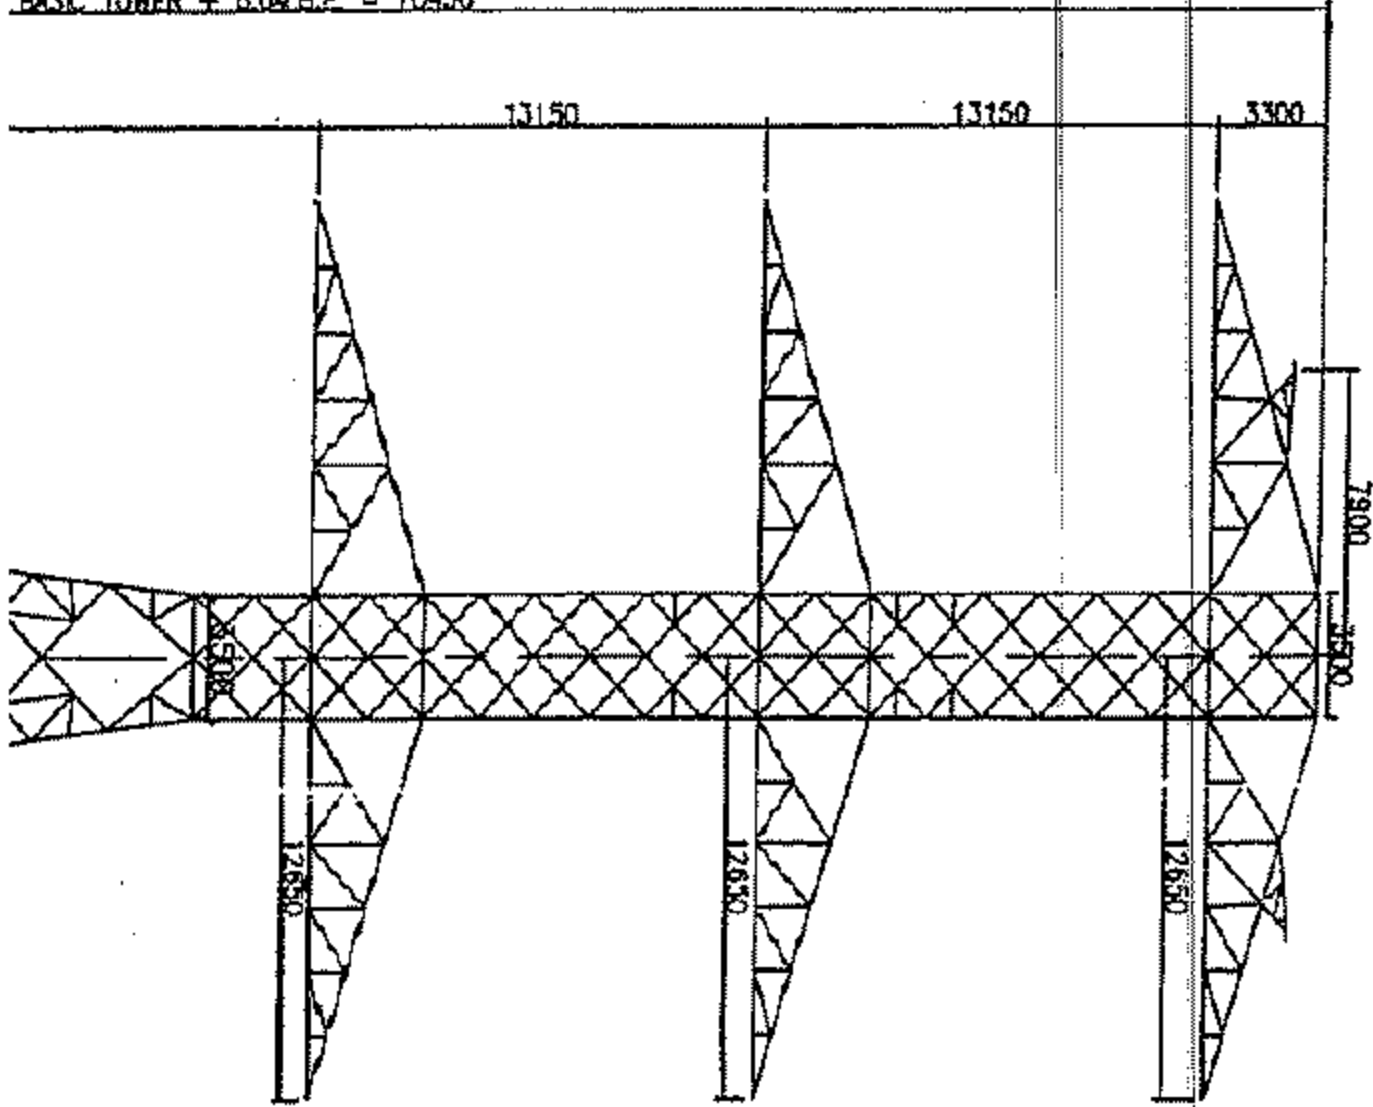



500 kV DOUBLE CIRCUIT LINE
LINE & CLEARANCE DIAGRAM
TOWER TYPE MKD.PA
(INSULATION LEVEL 4.5 CM/KV)


SHEET NO. 3 OF 6
DRG. NO. E 740/DES-11

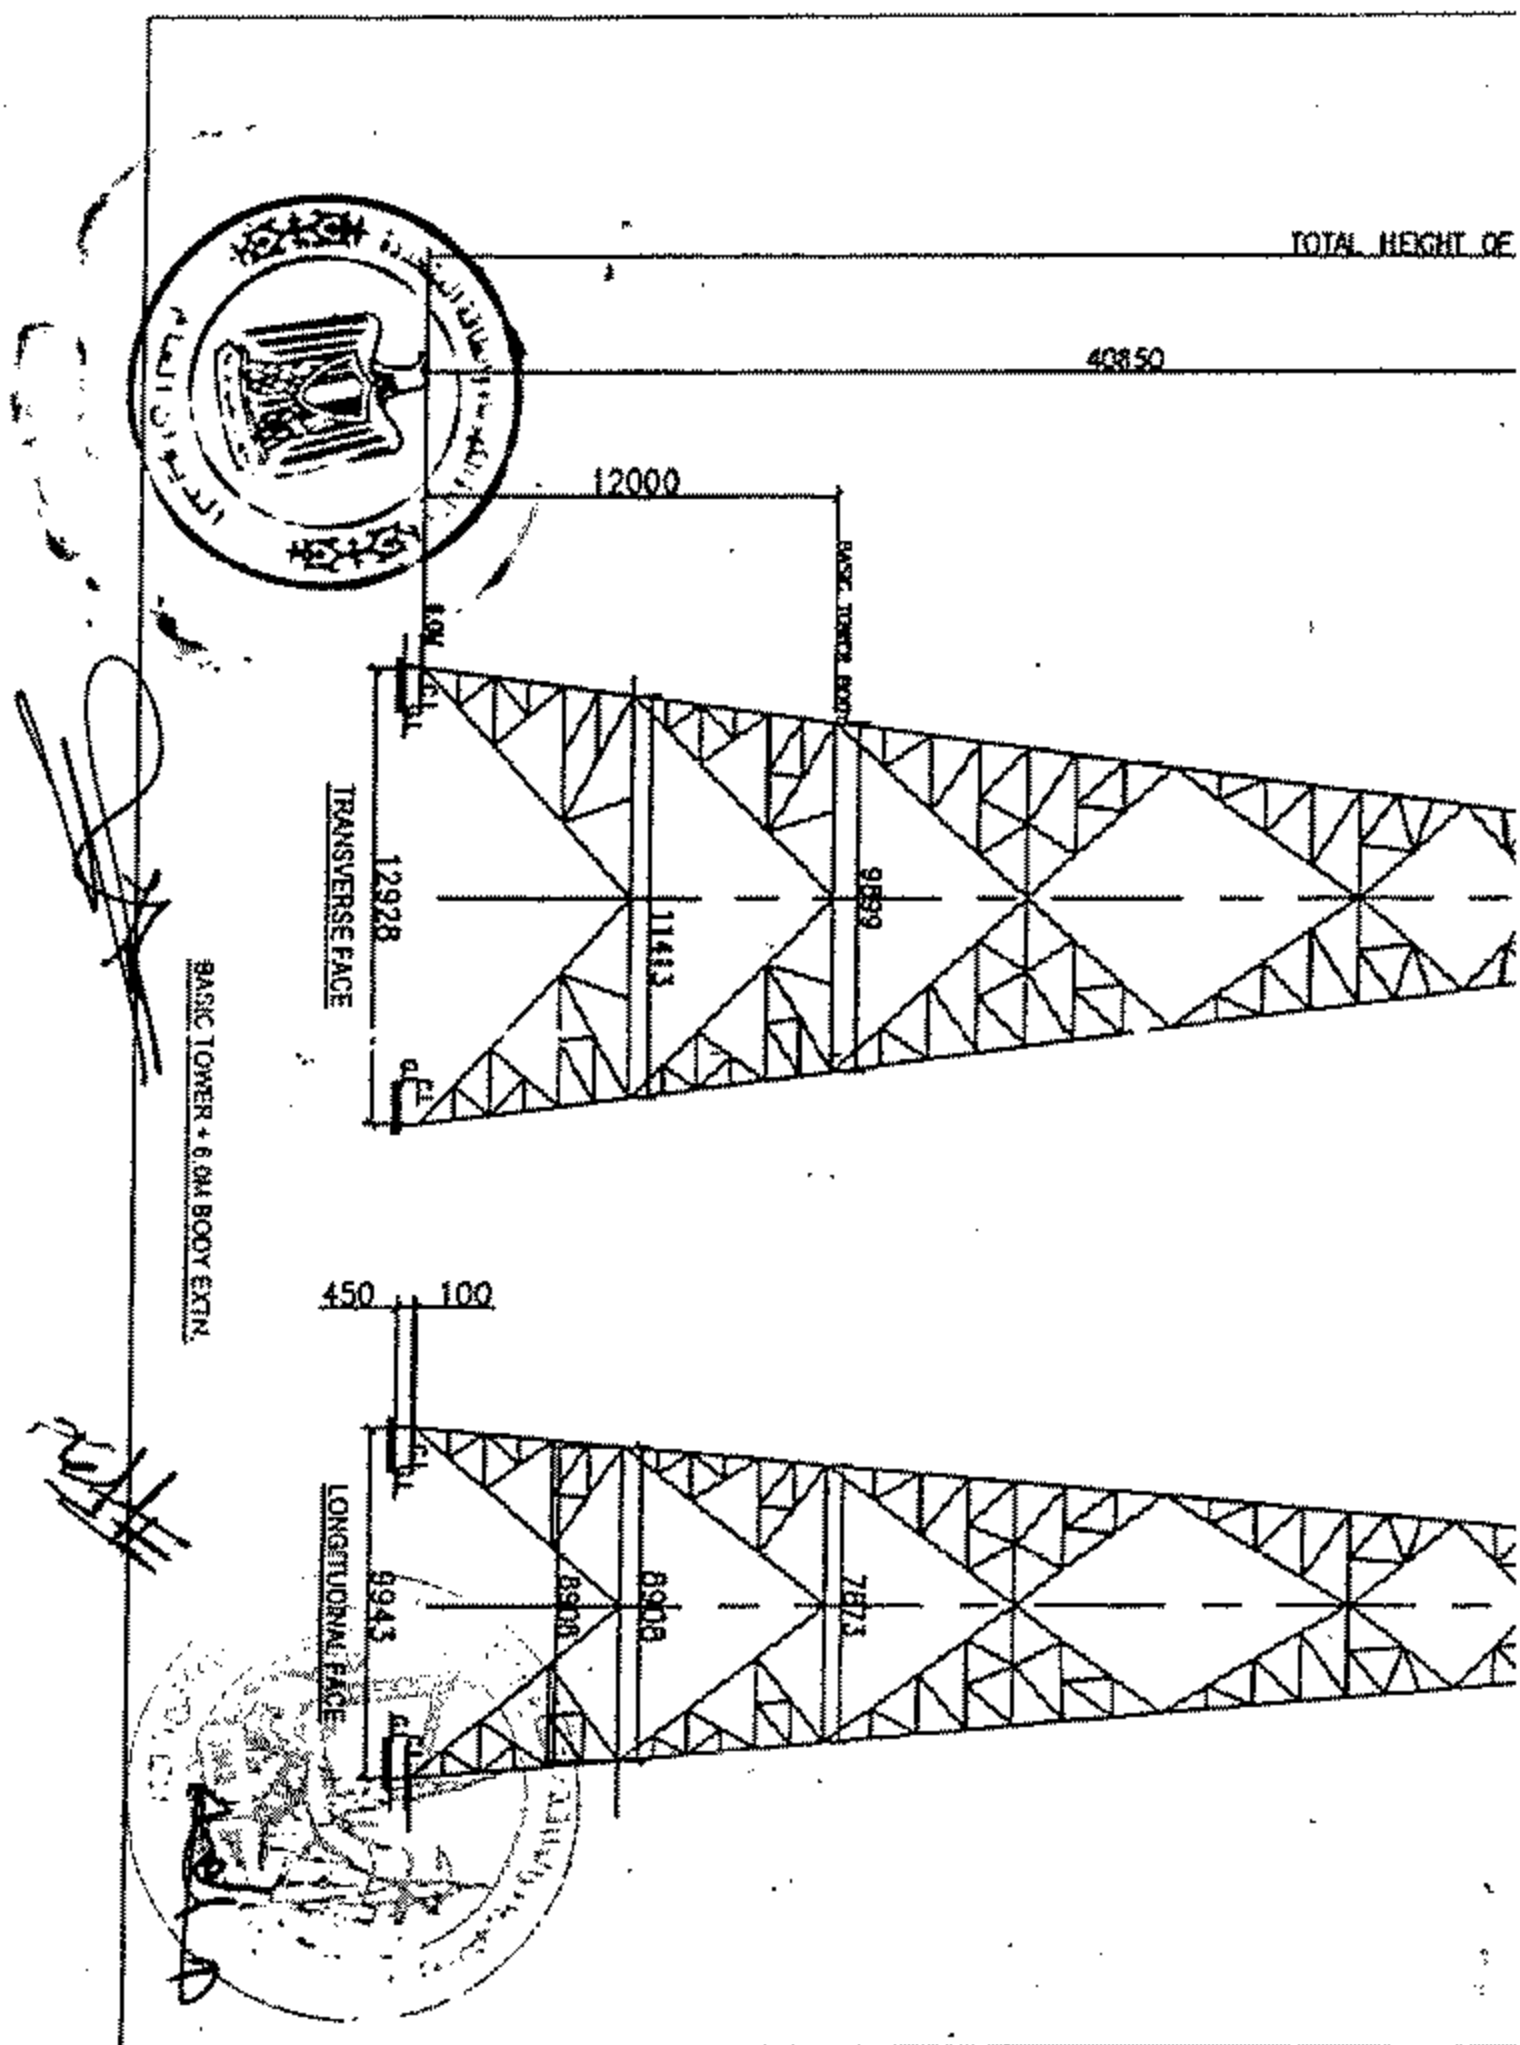


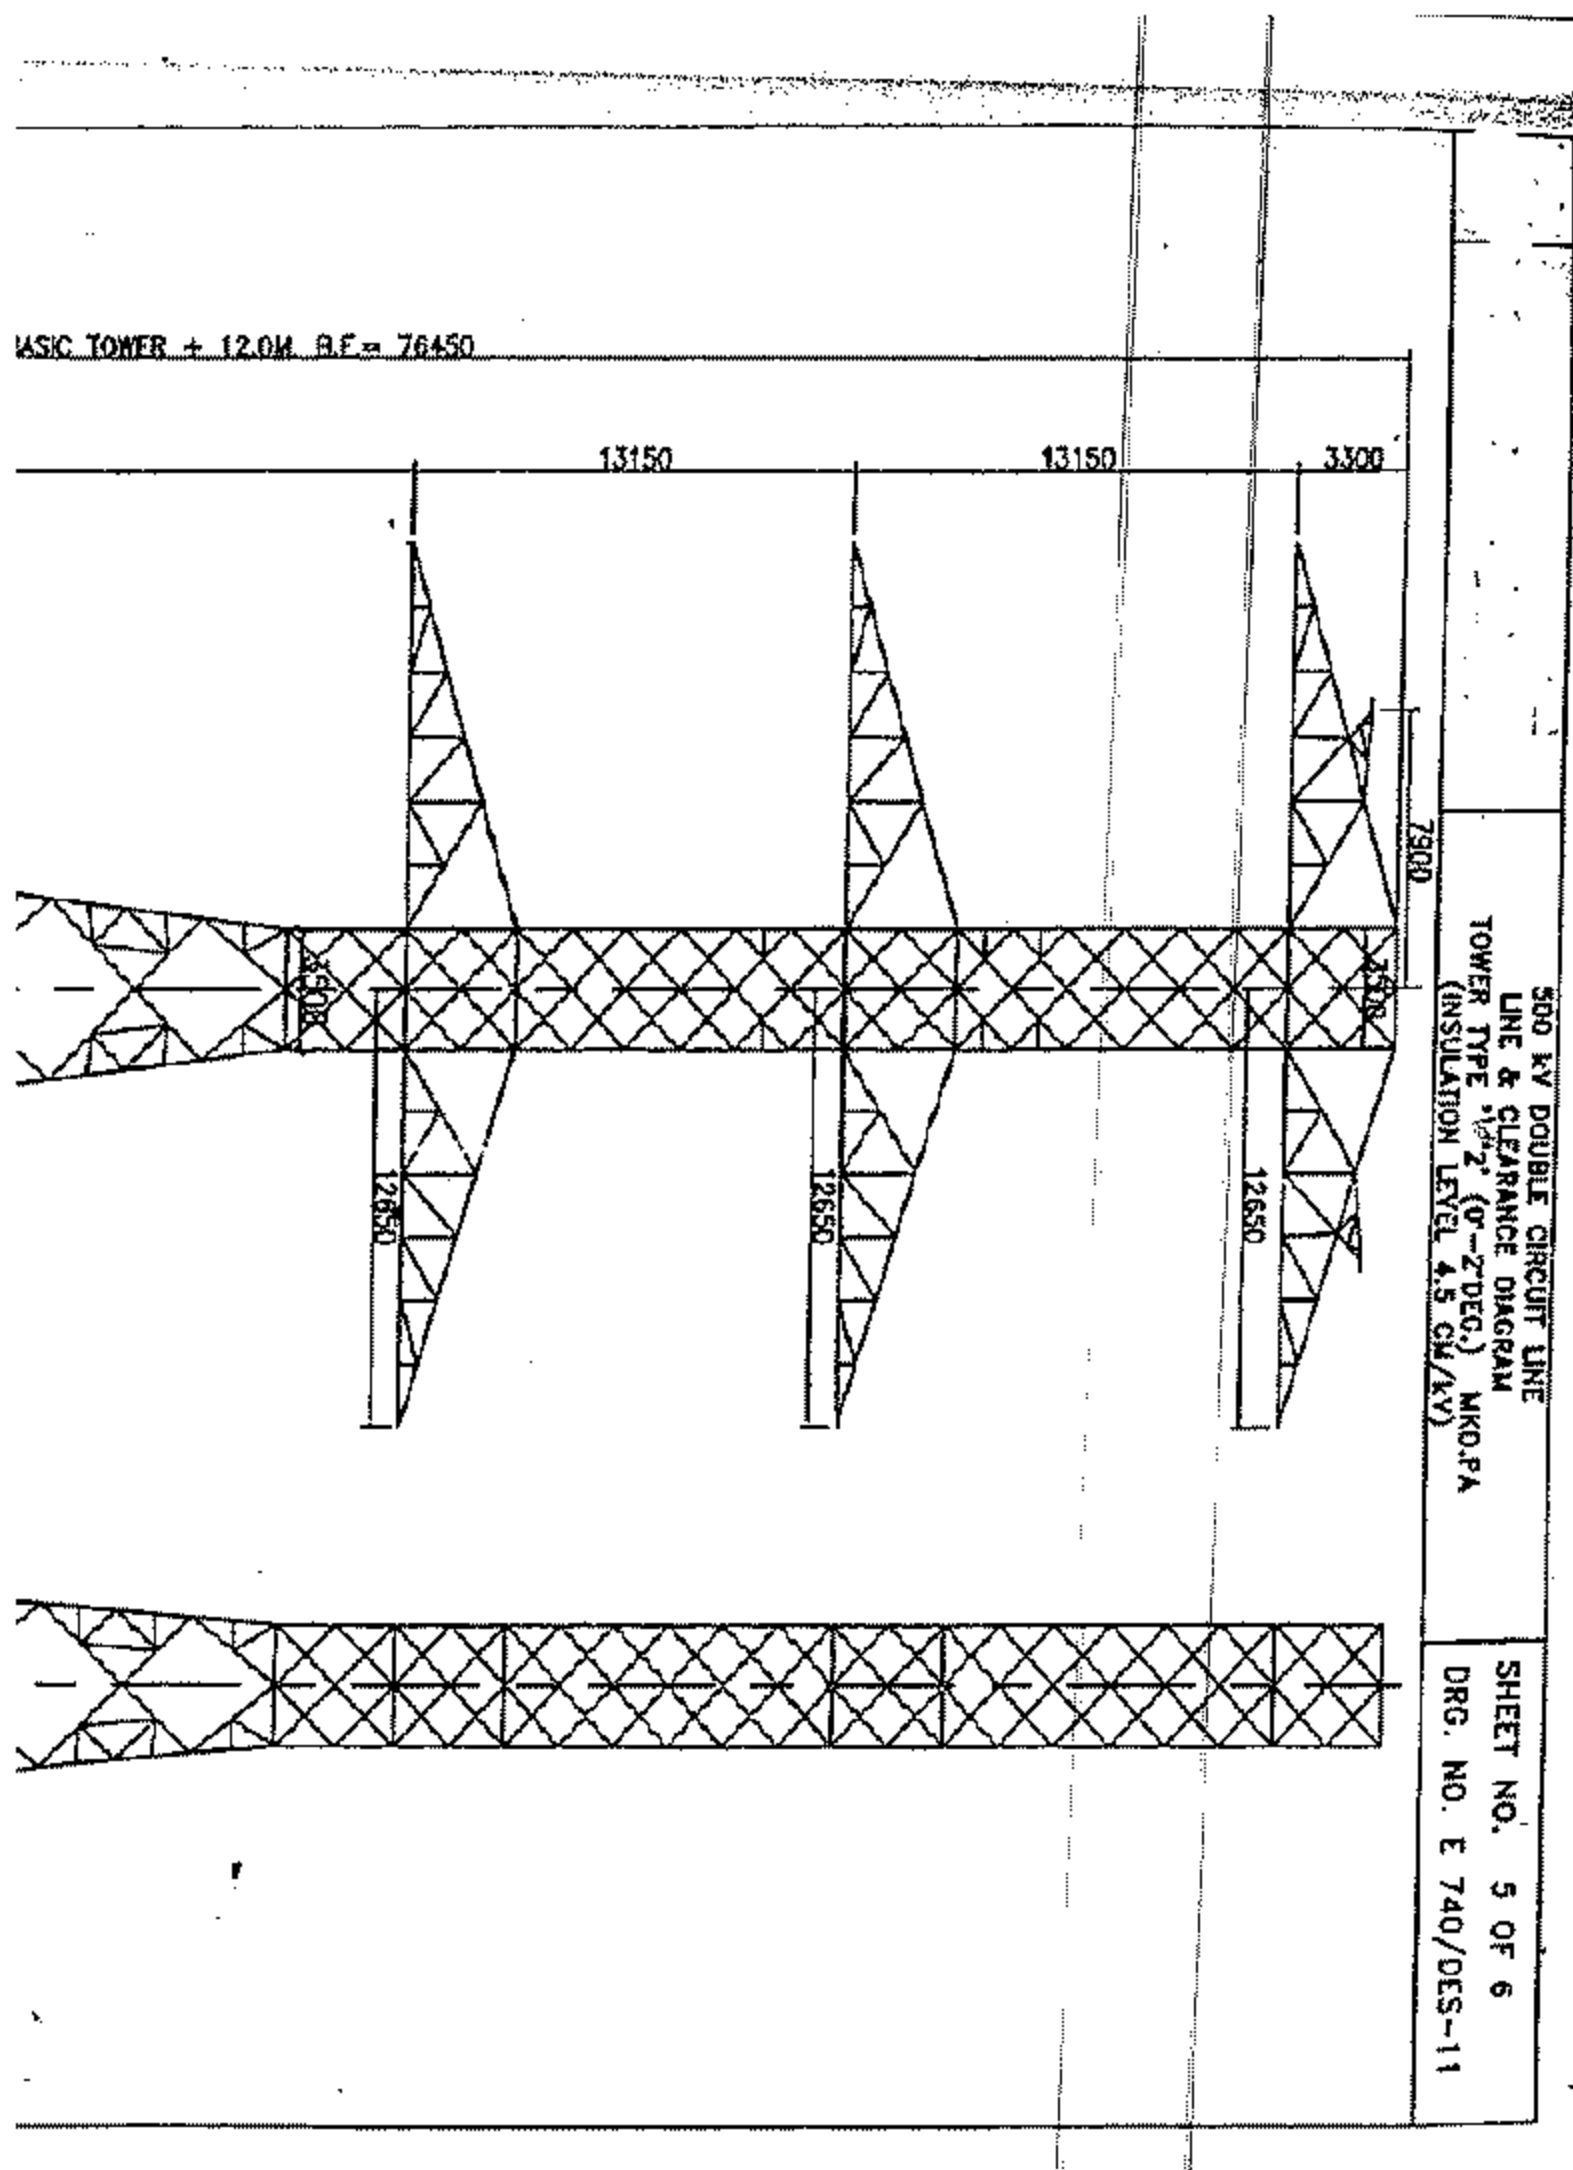


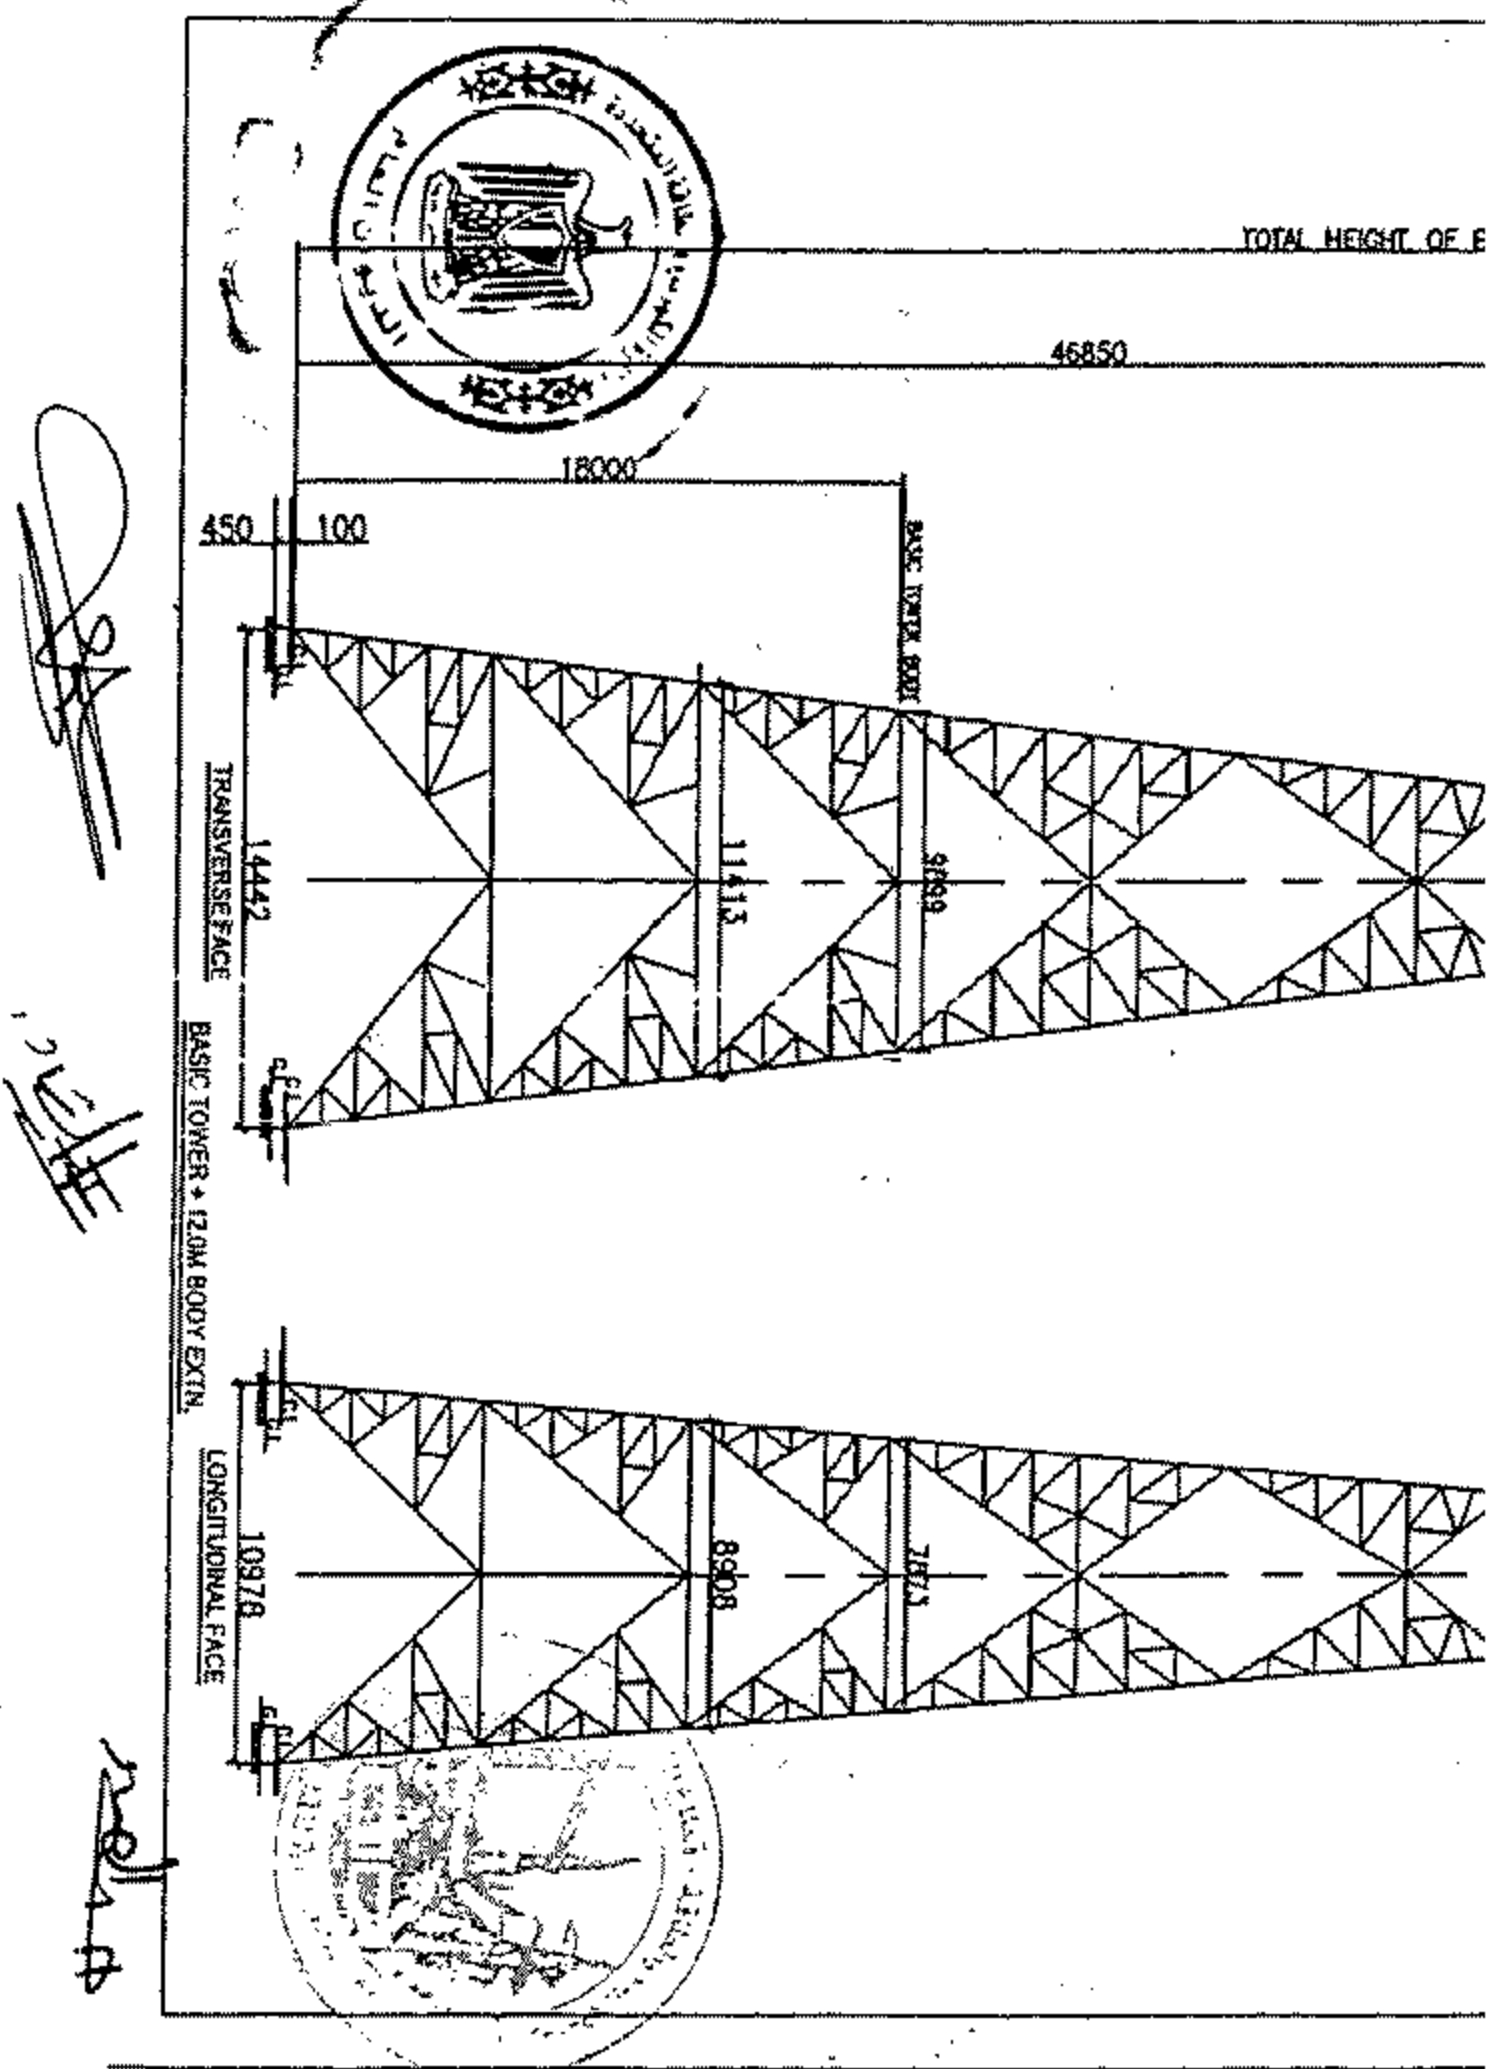


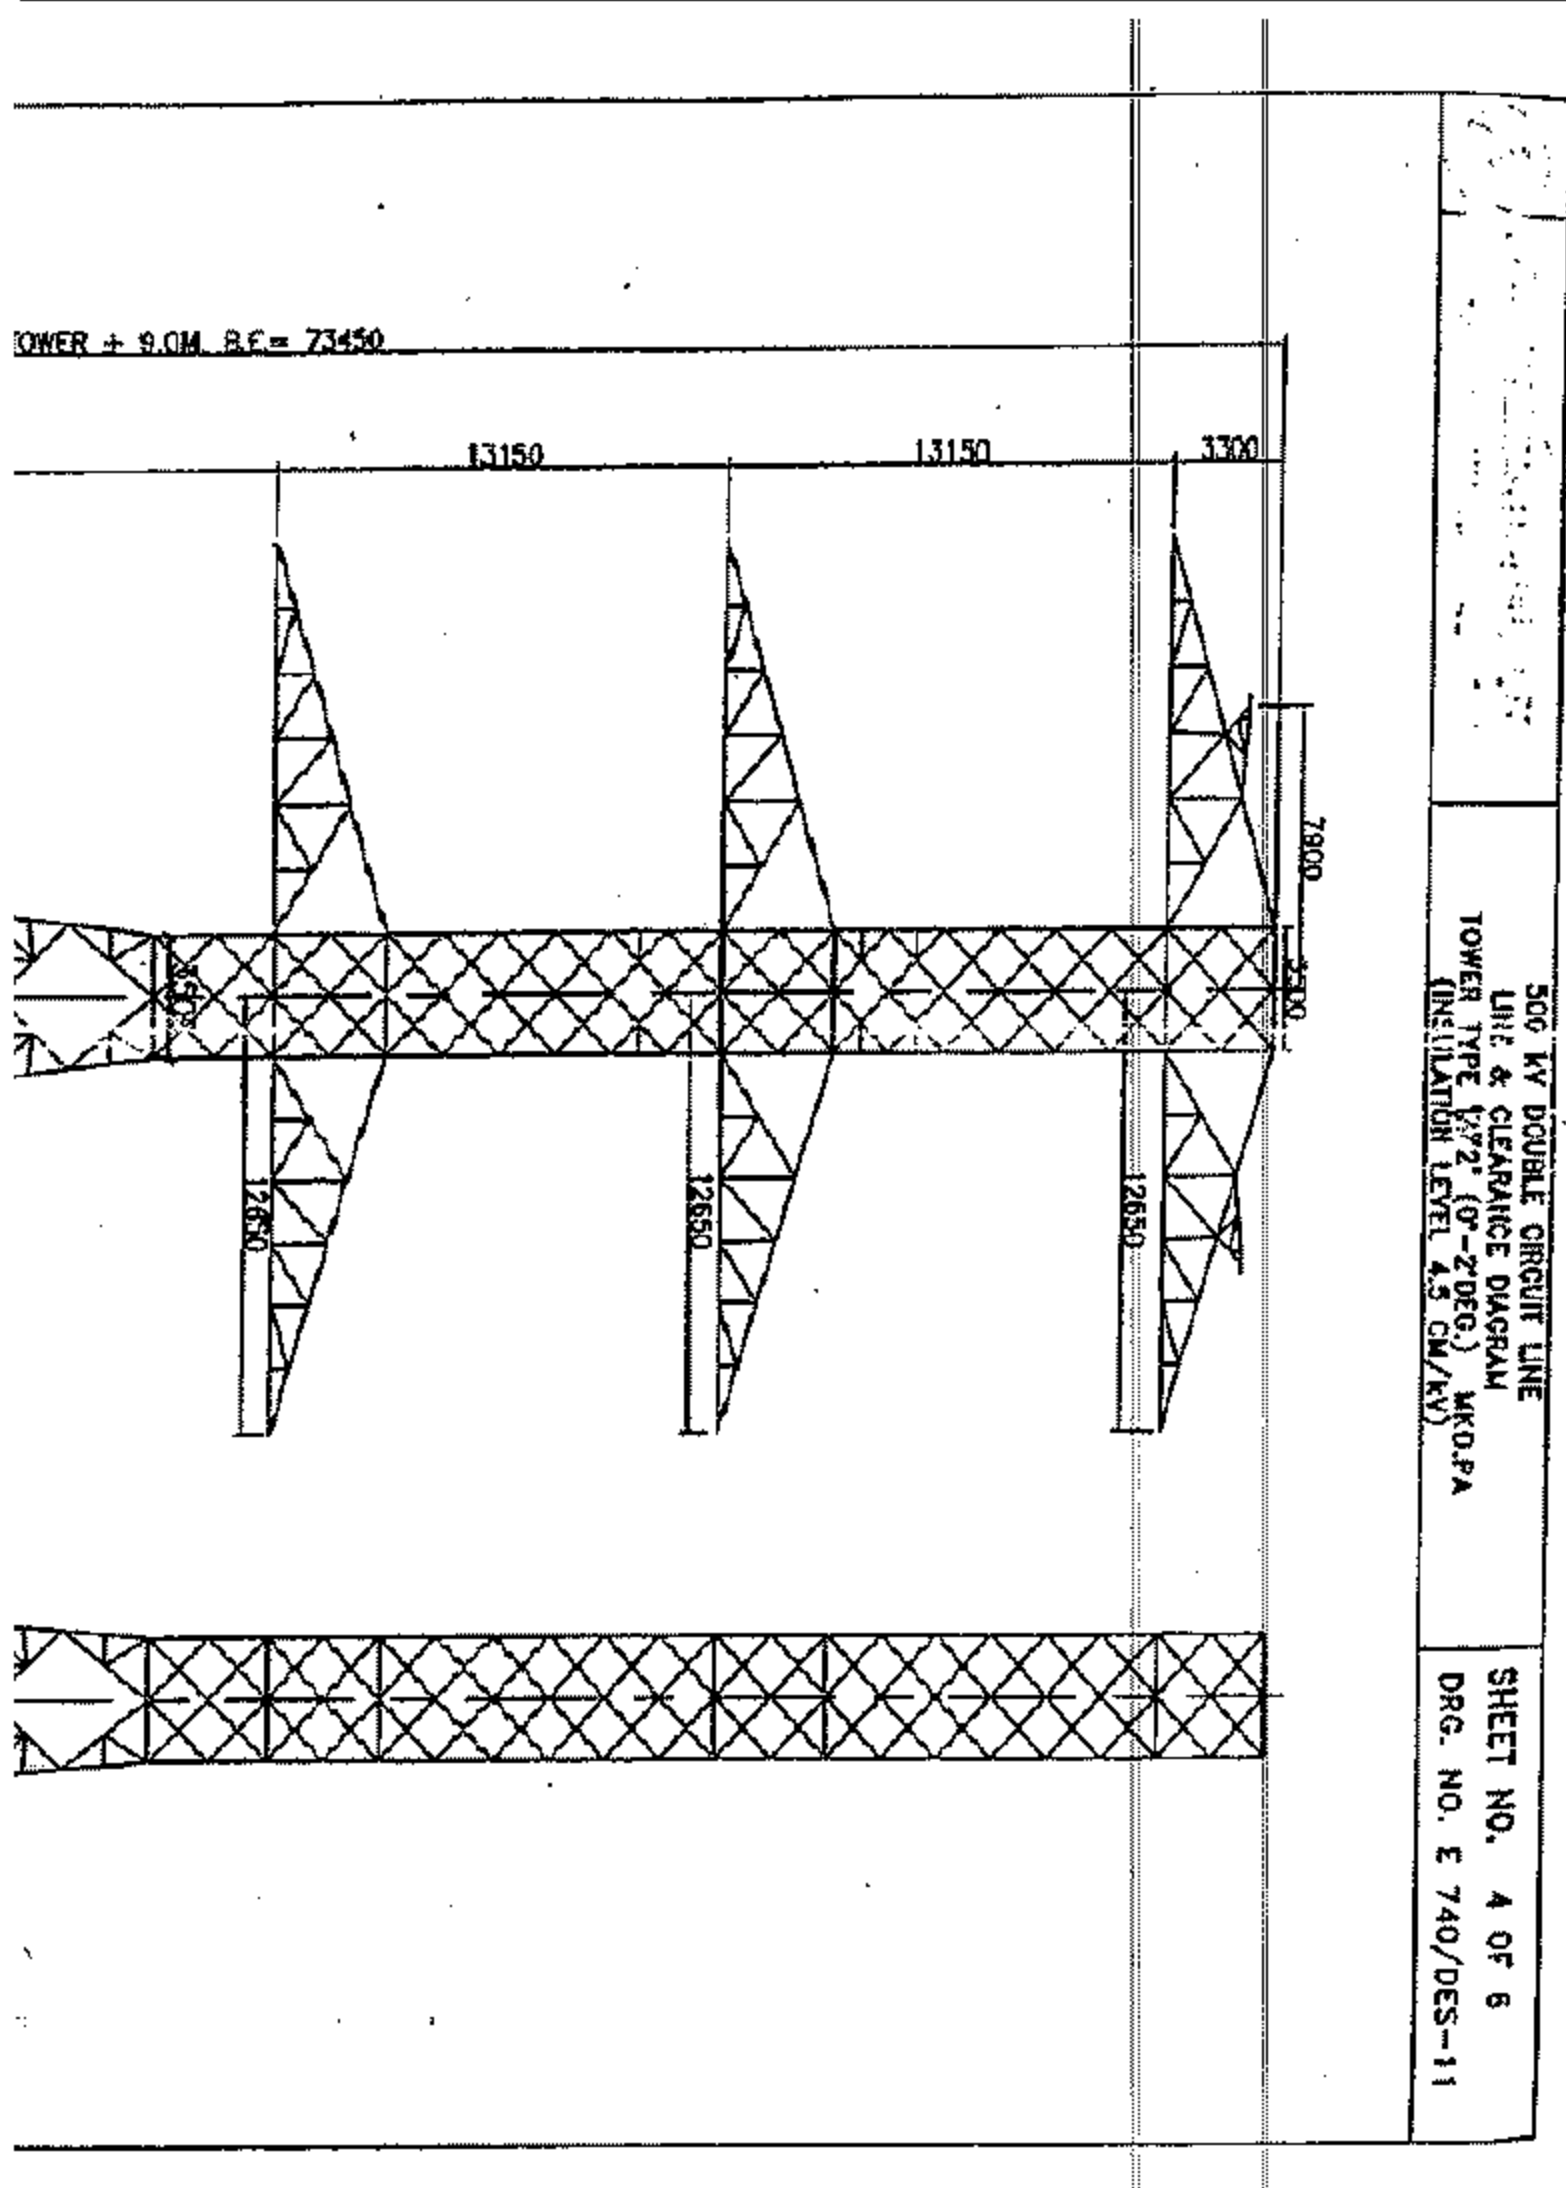

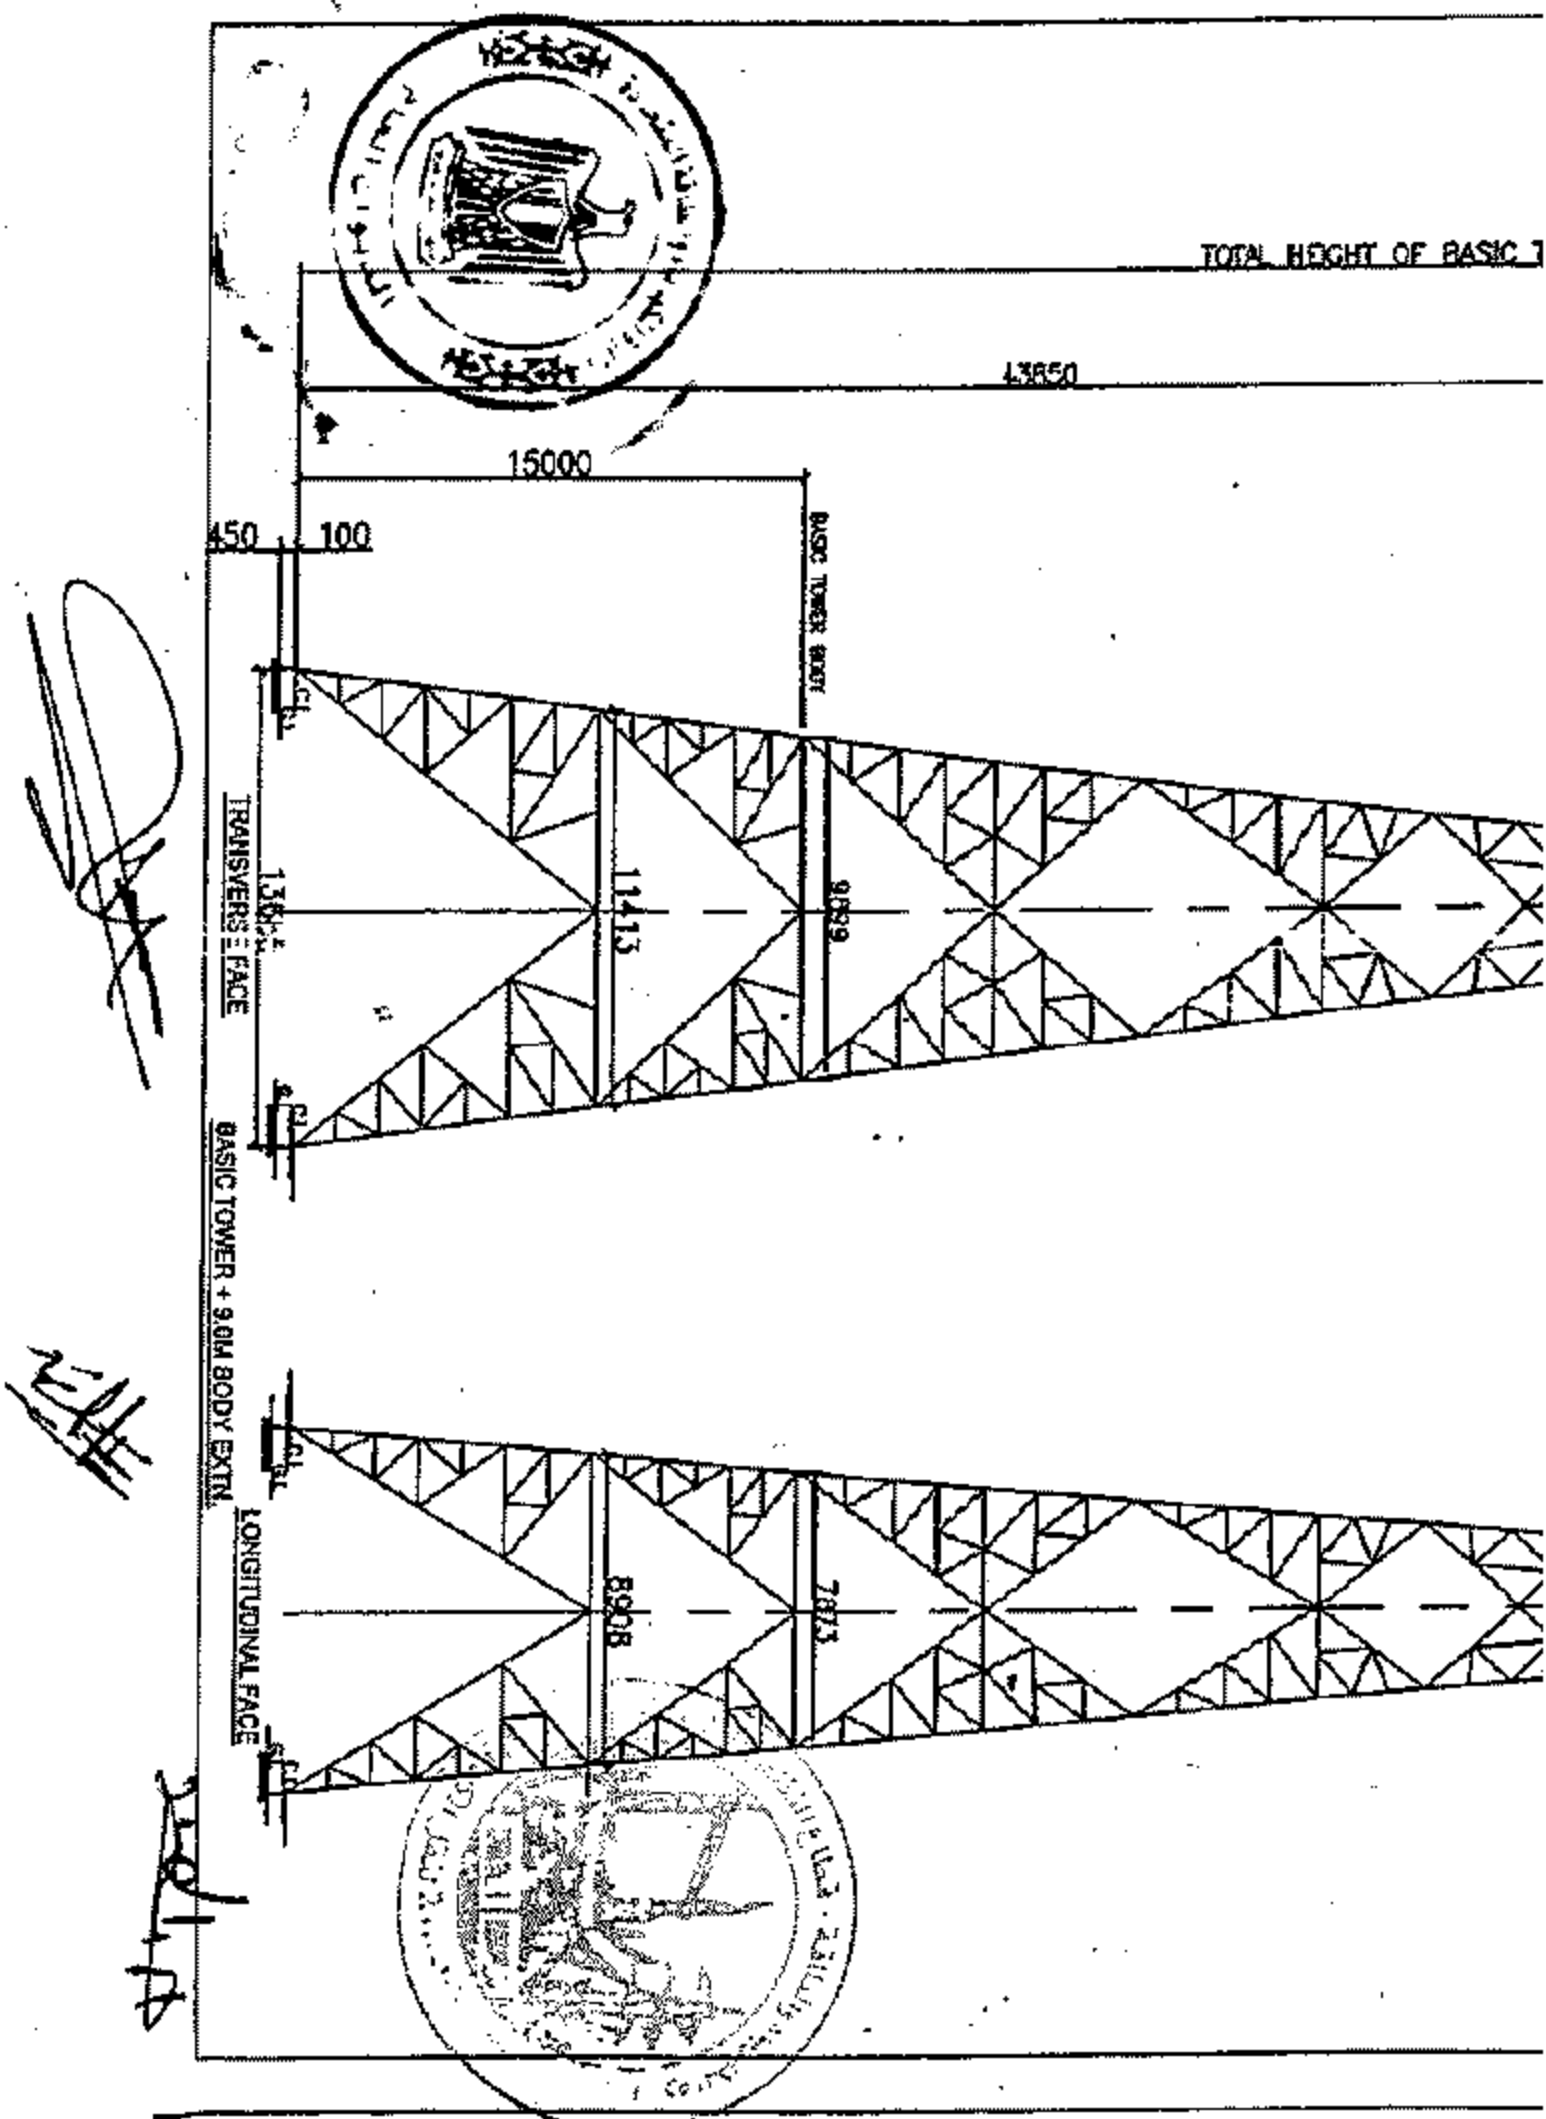

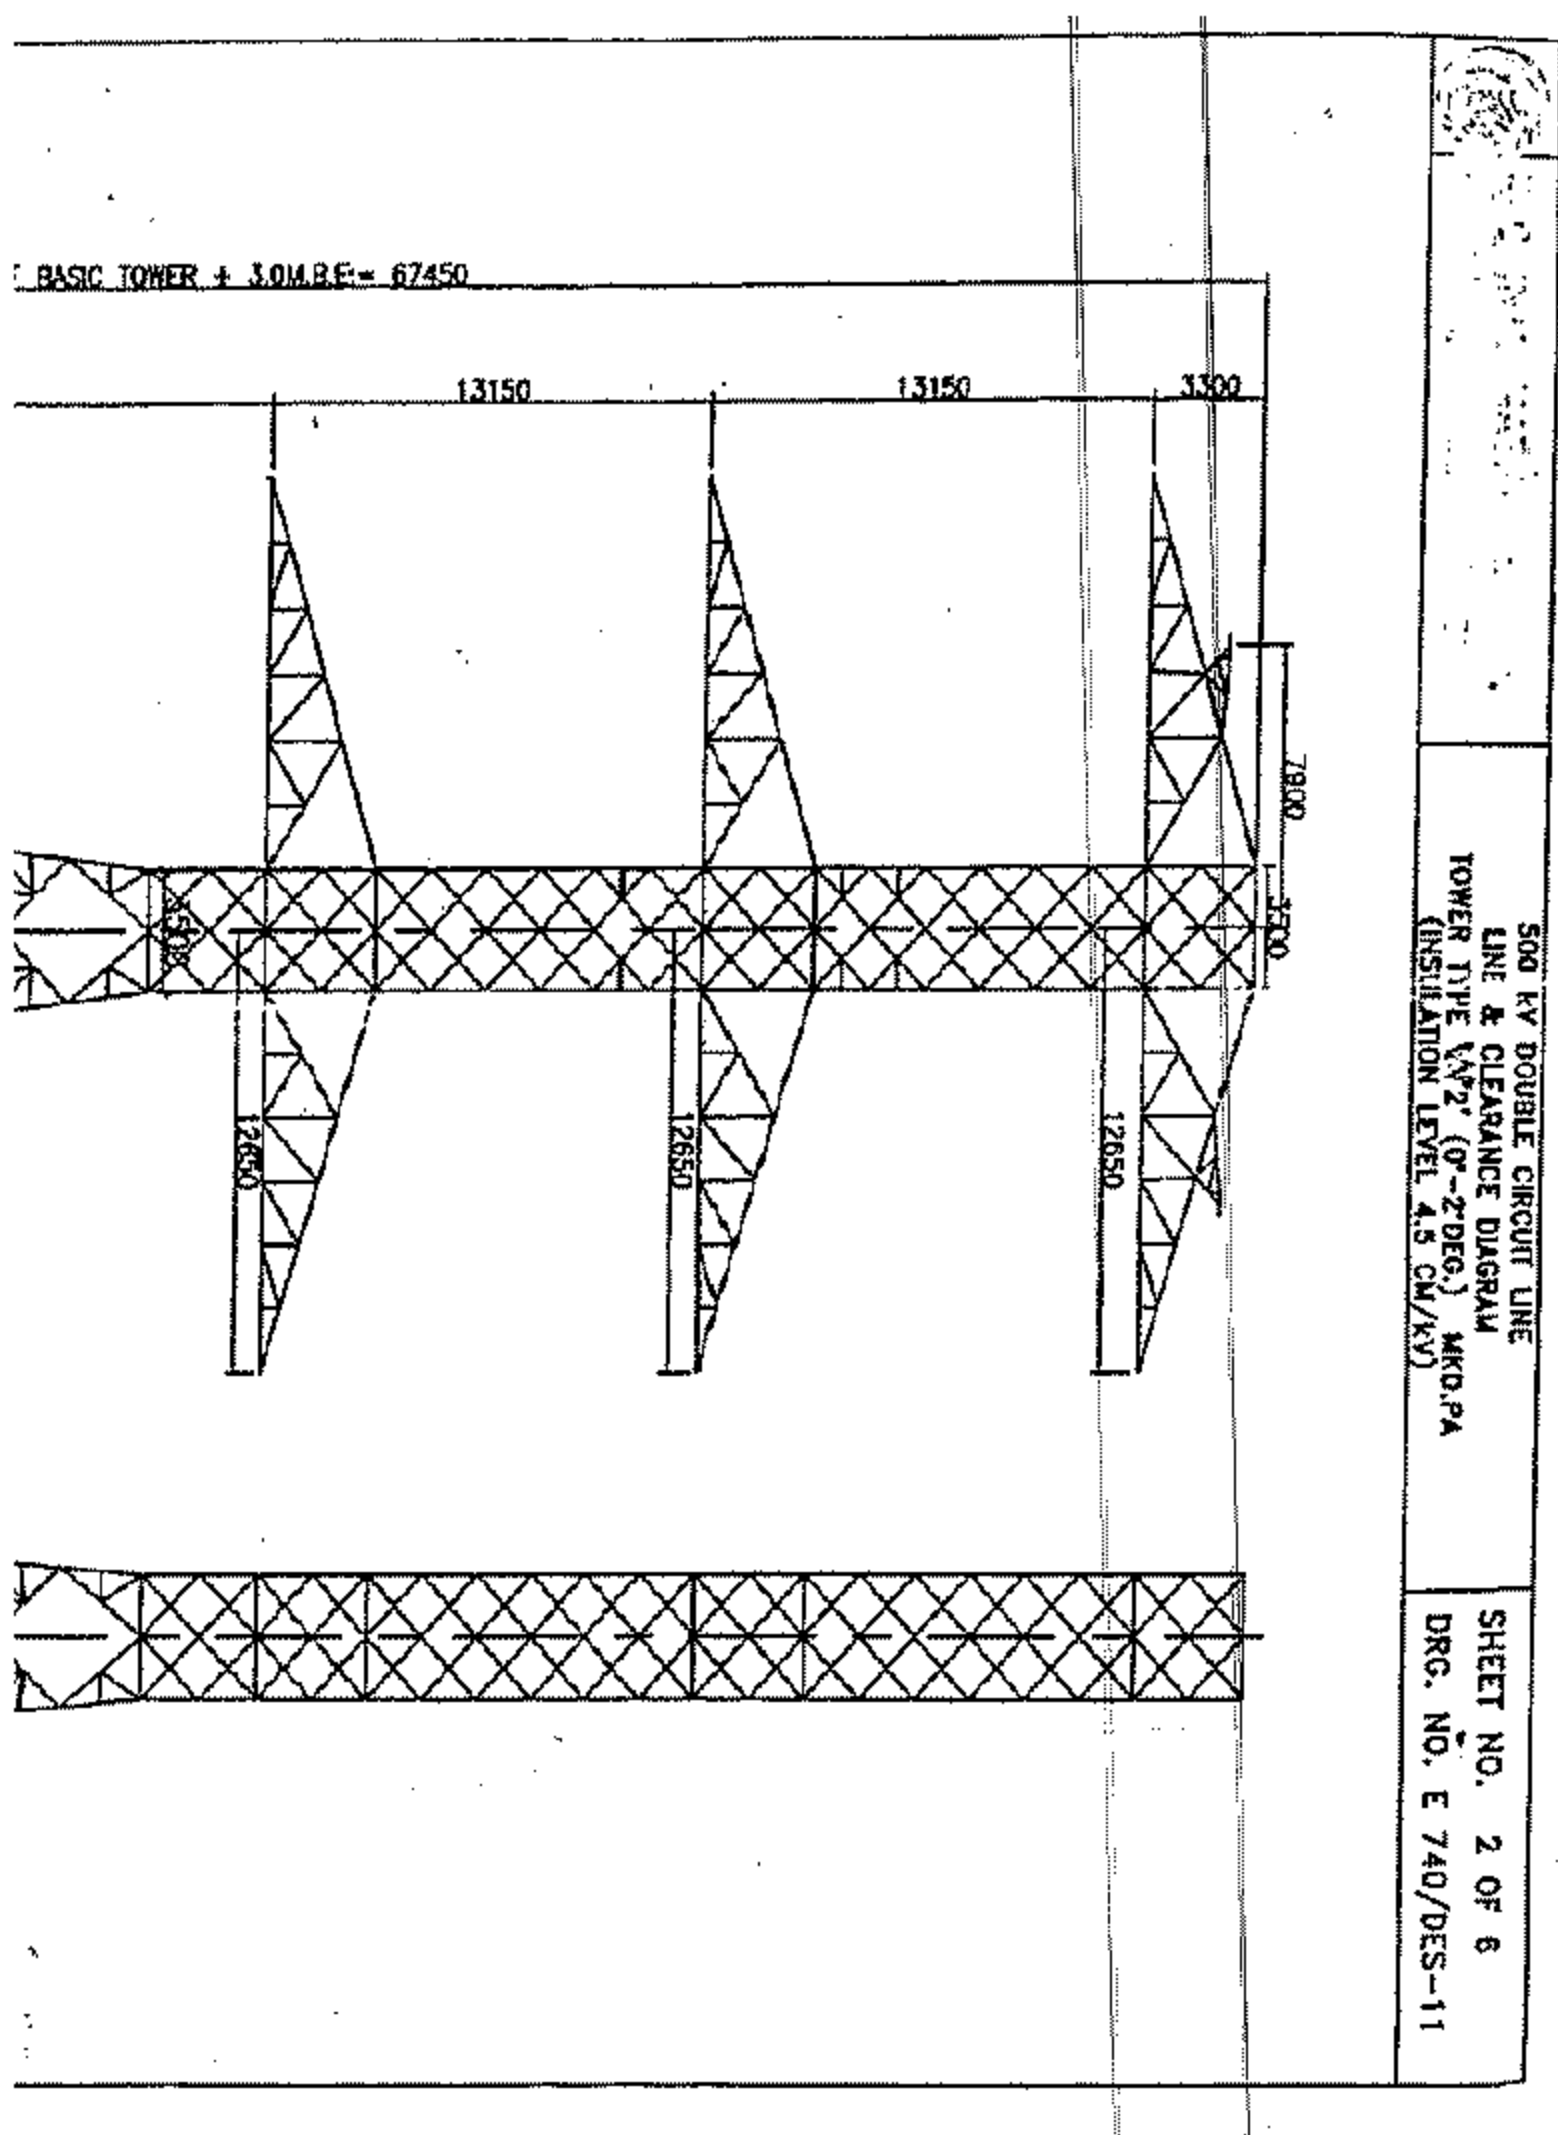


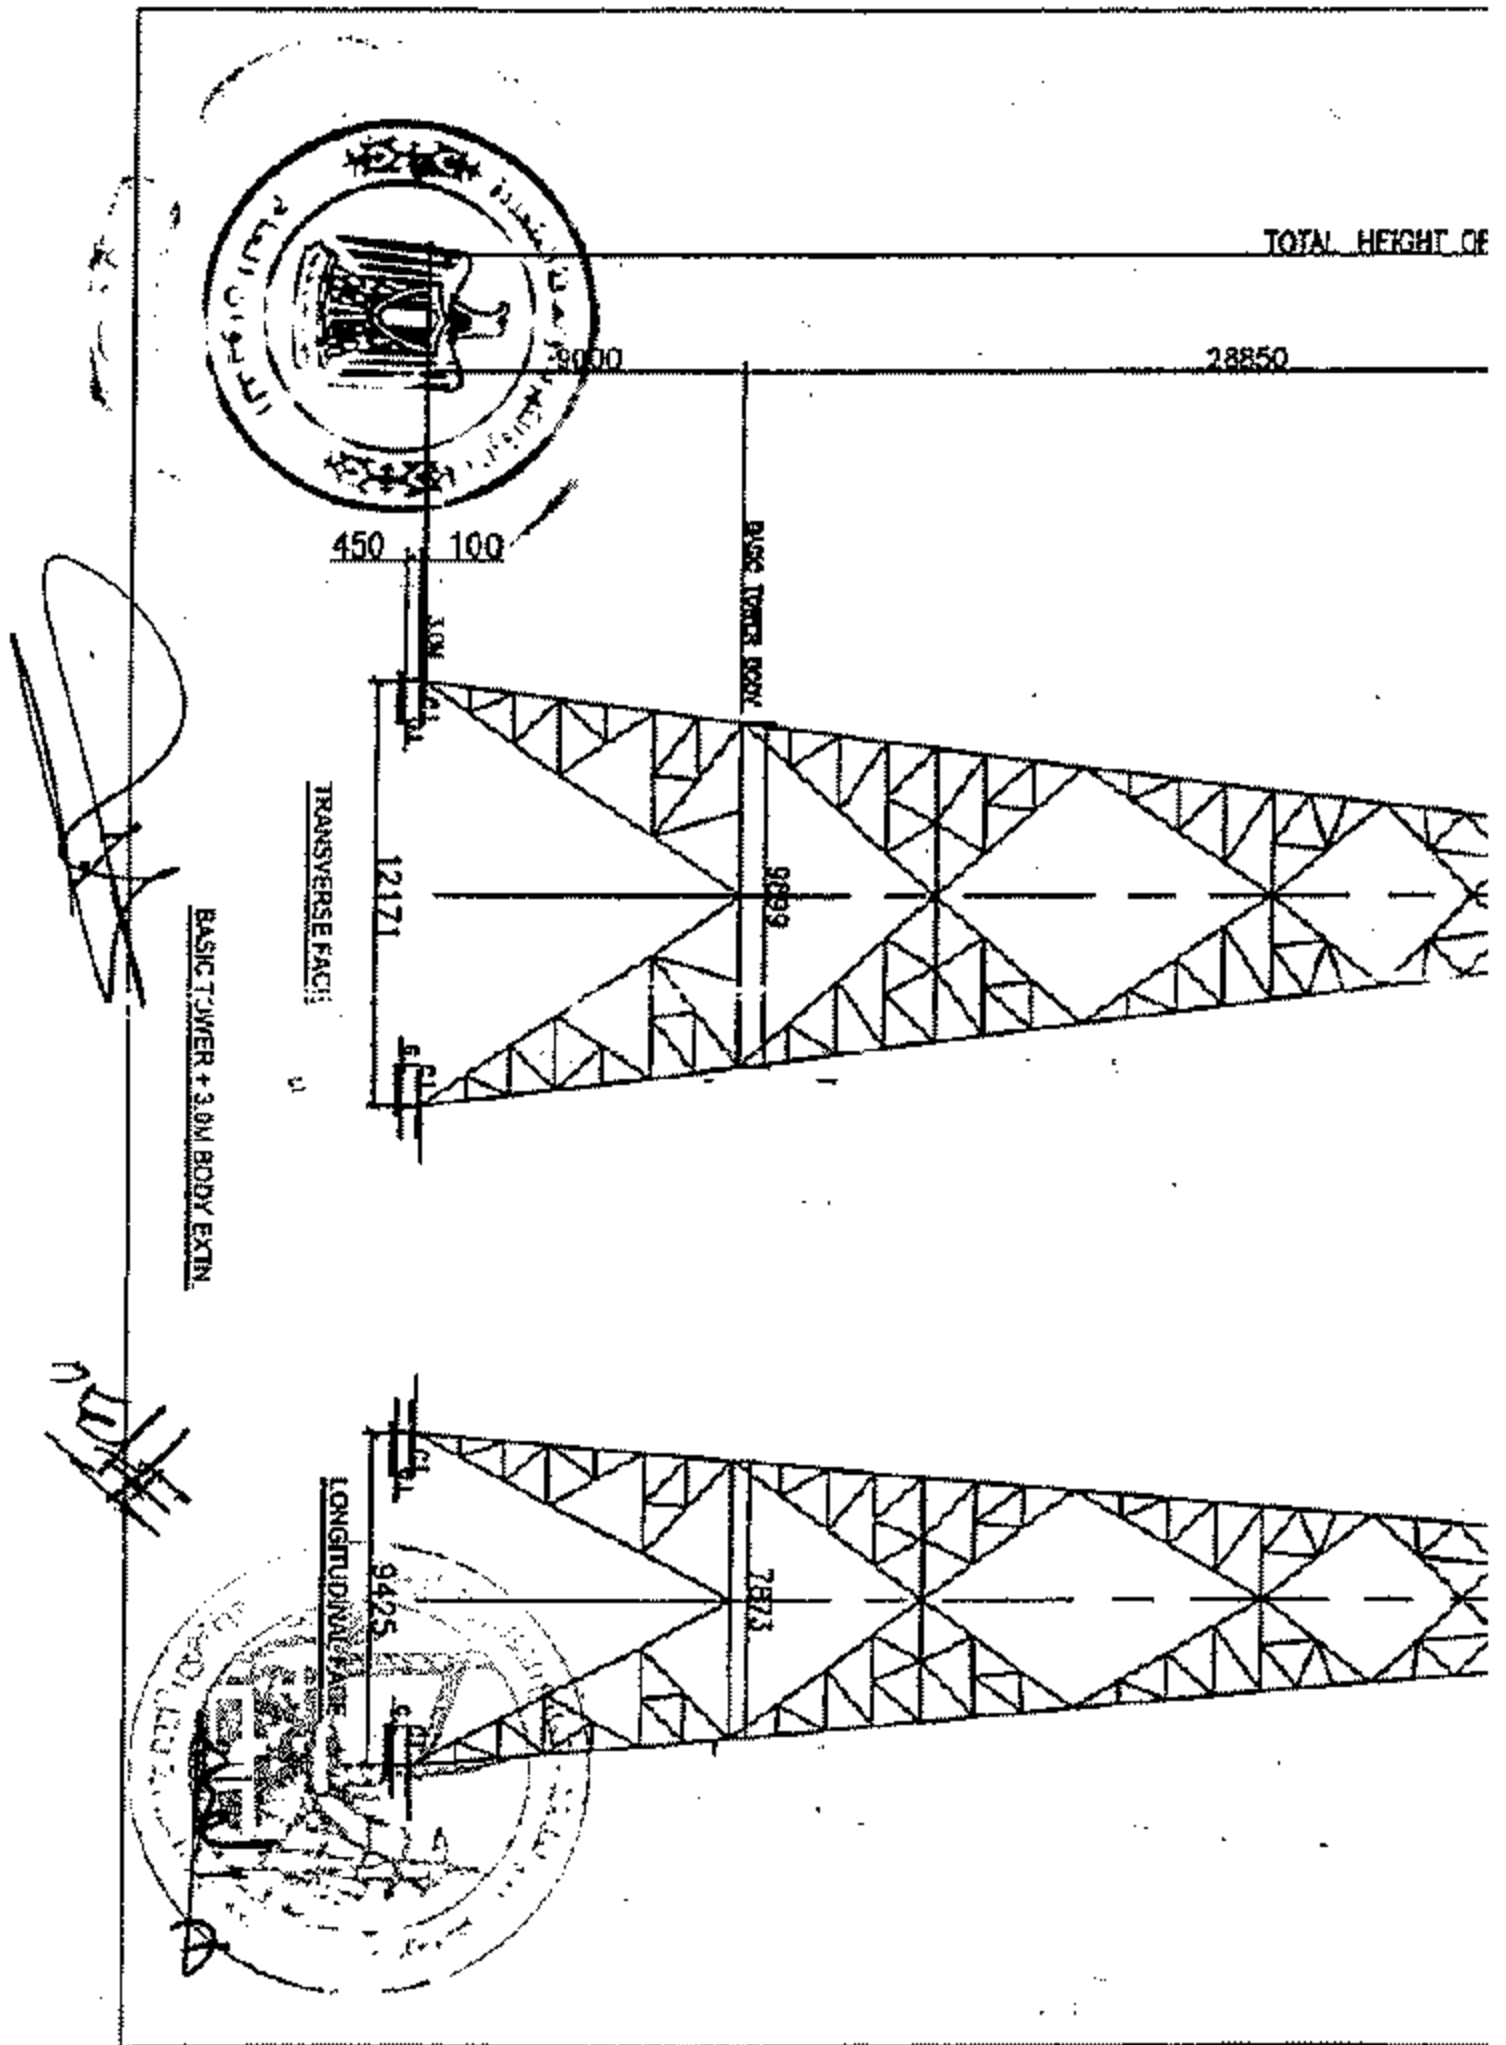


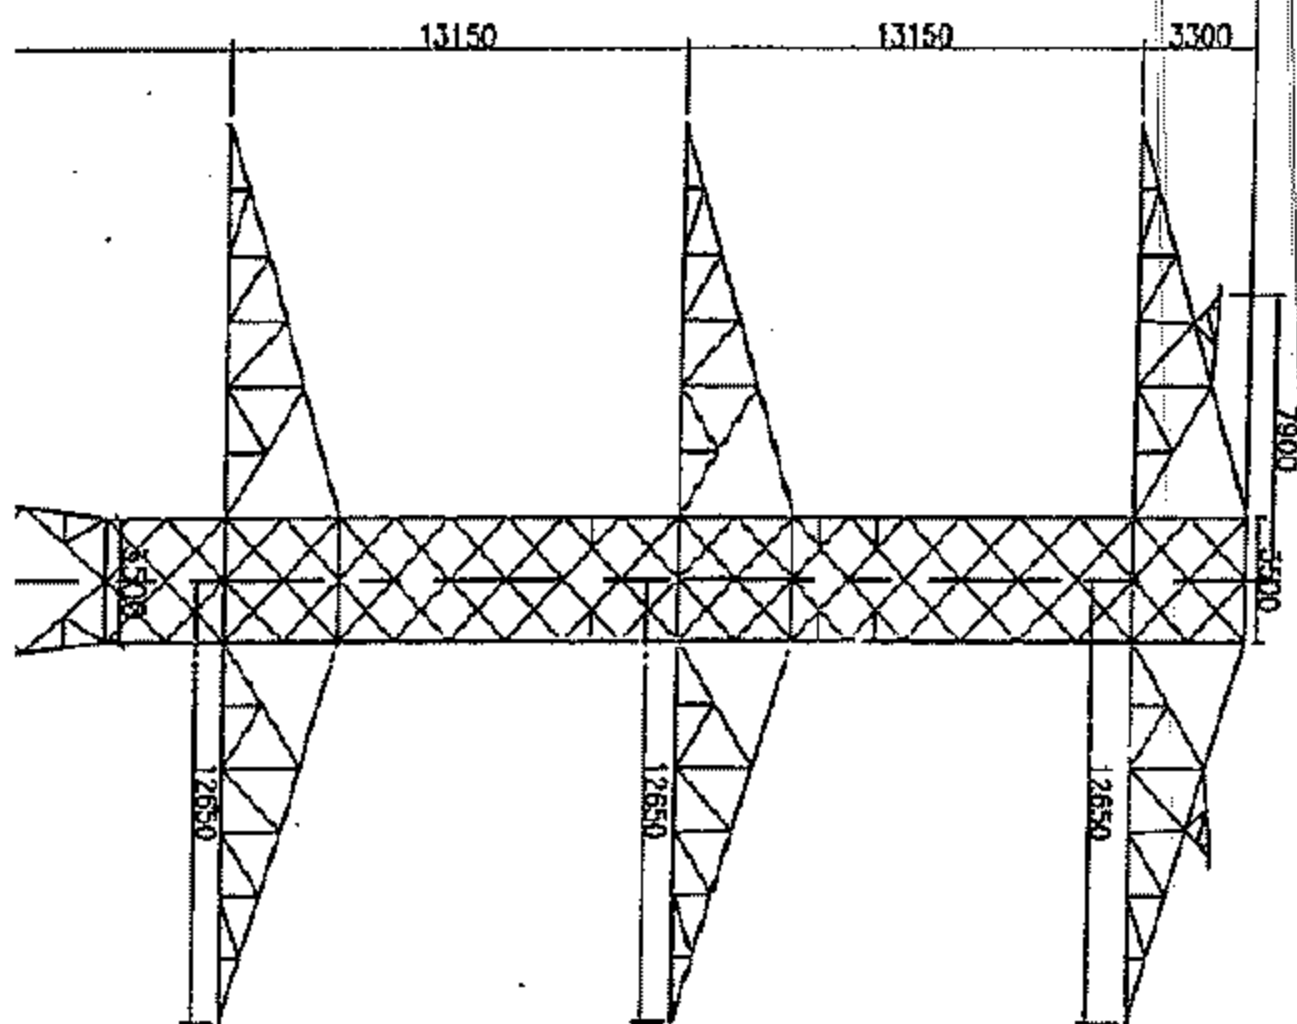



500 KV DOUBLE CIRCUIT LINE
LINE & CLEARANCE DIAGRAM
TOWER TYPE 172 (0-2 DEG.) MKD-PA
(INSULATION LEVEL 4.5 CM/KV)


SHEET NO. 1 OF 6
DRG. NO. E 740/DES-11

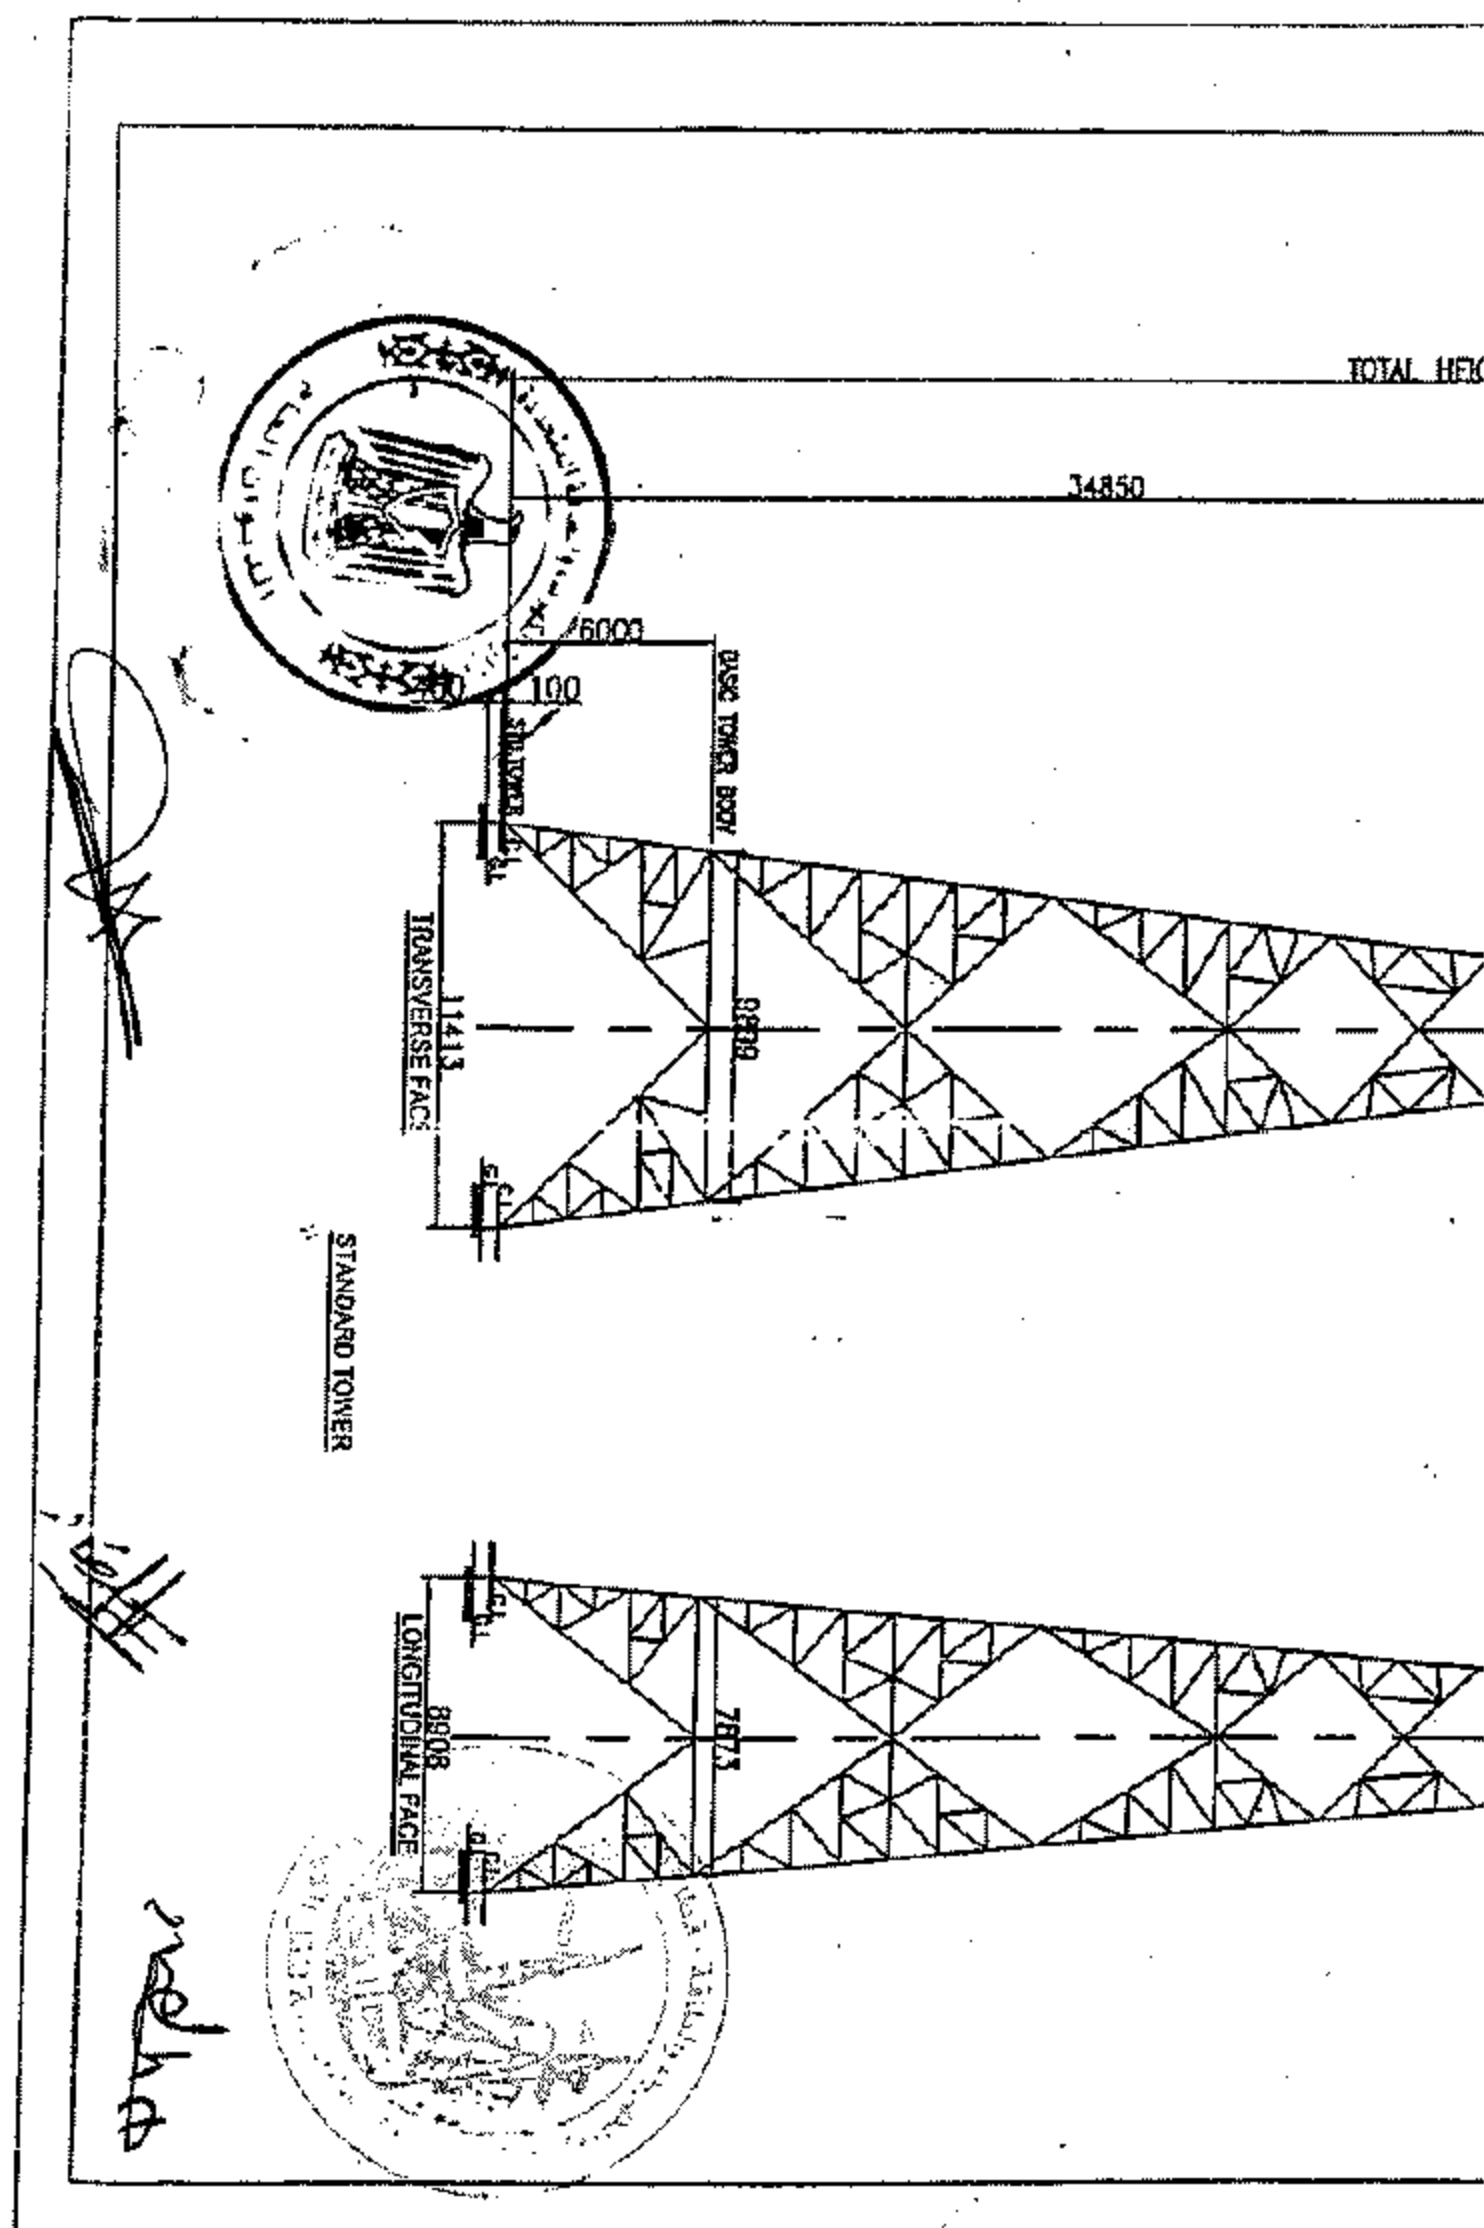


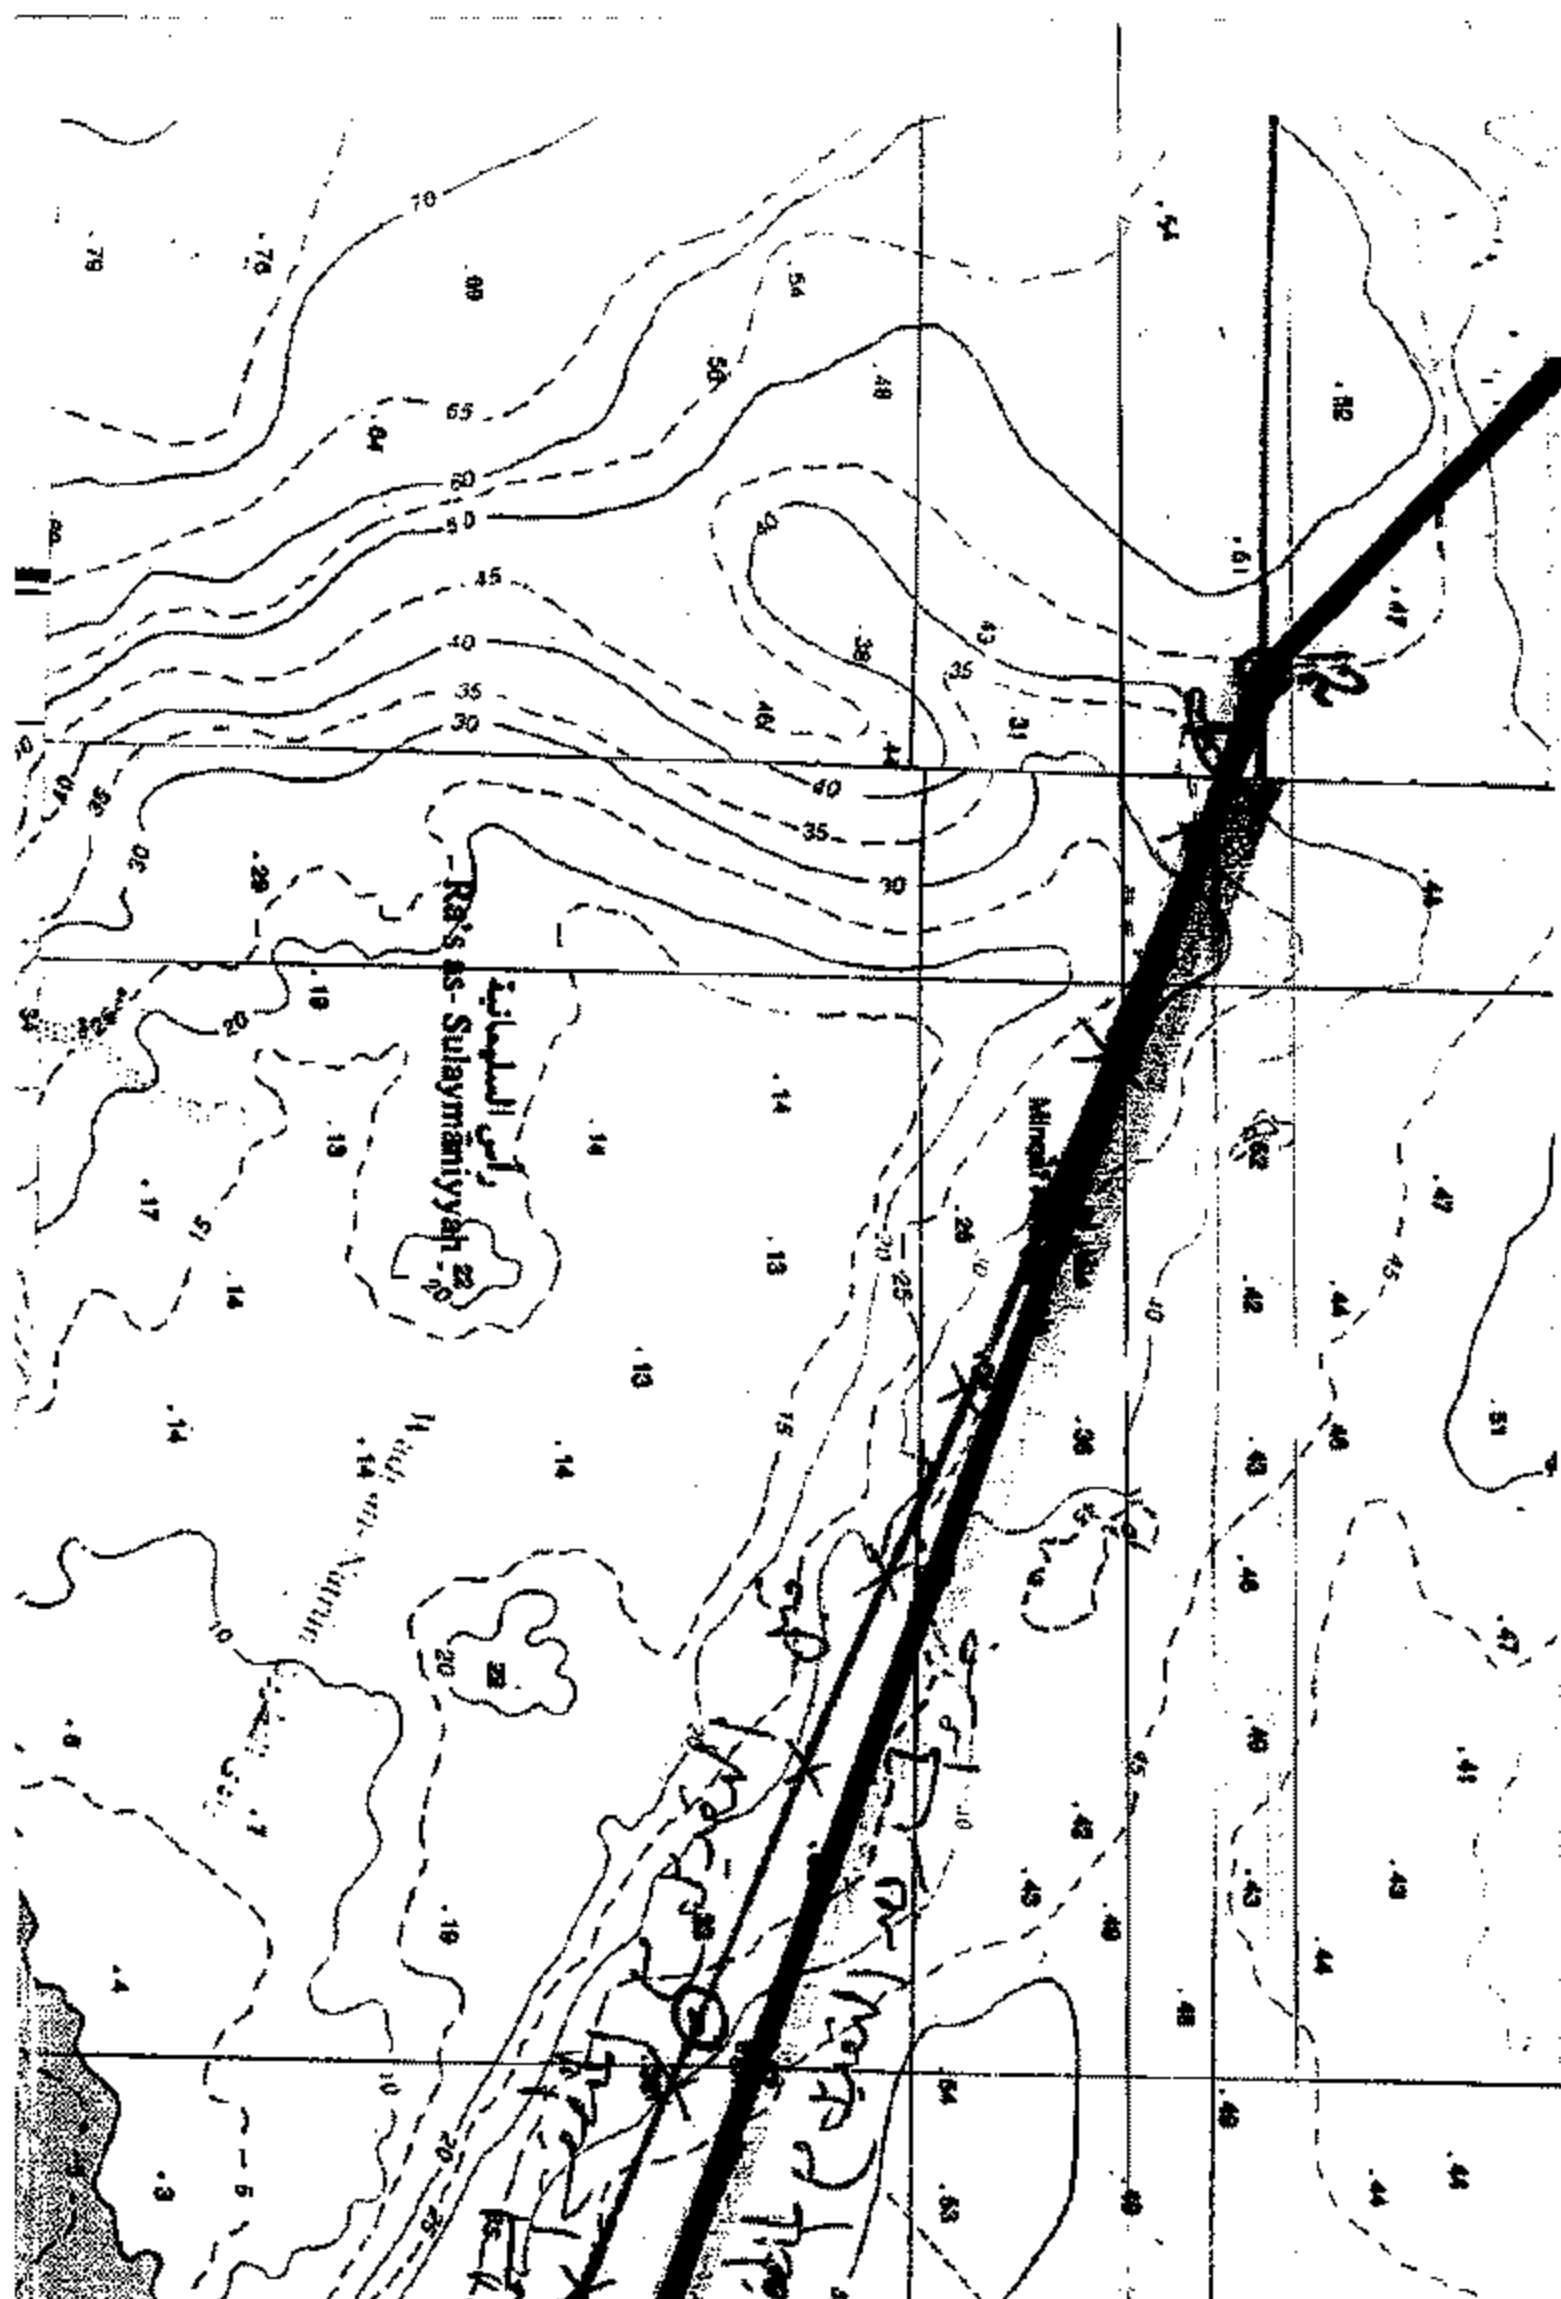


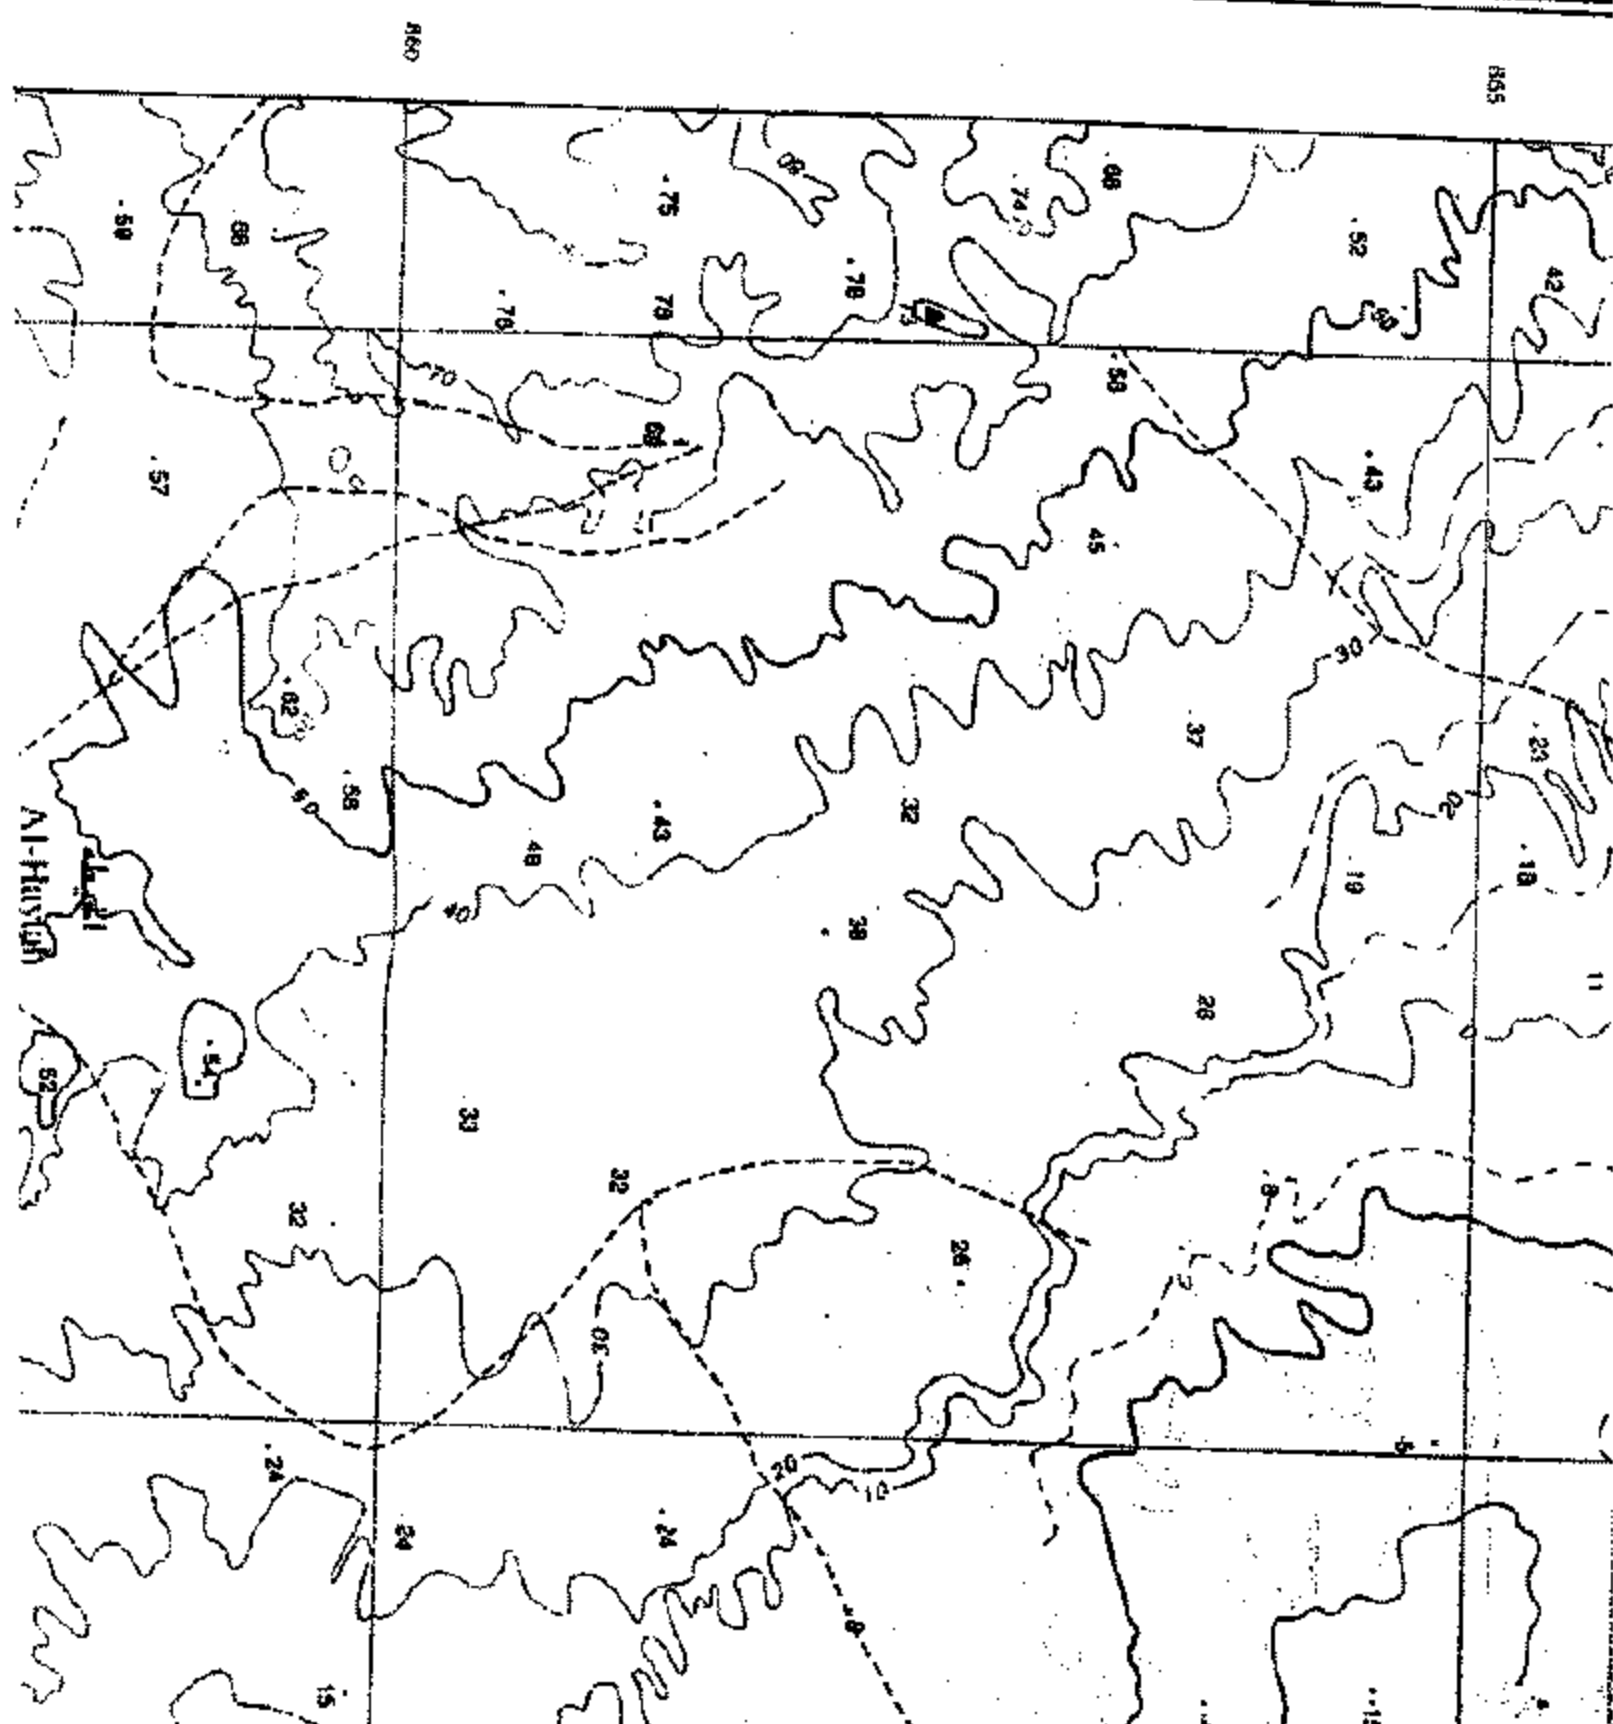


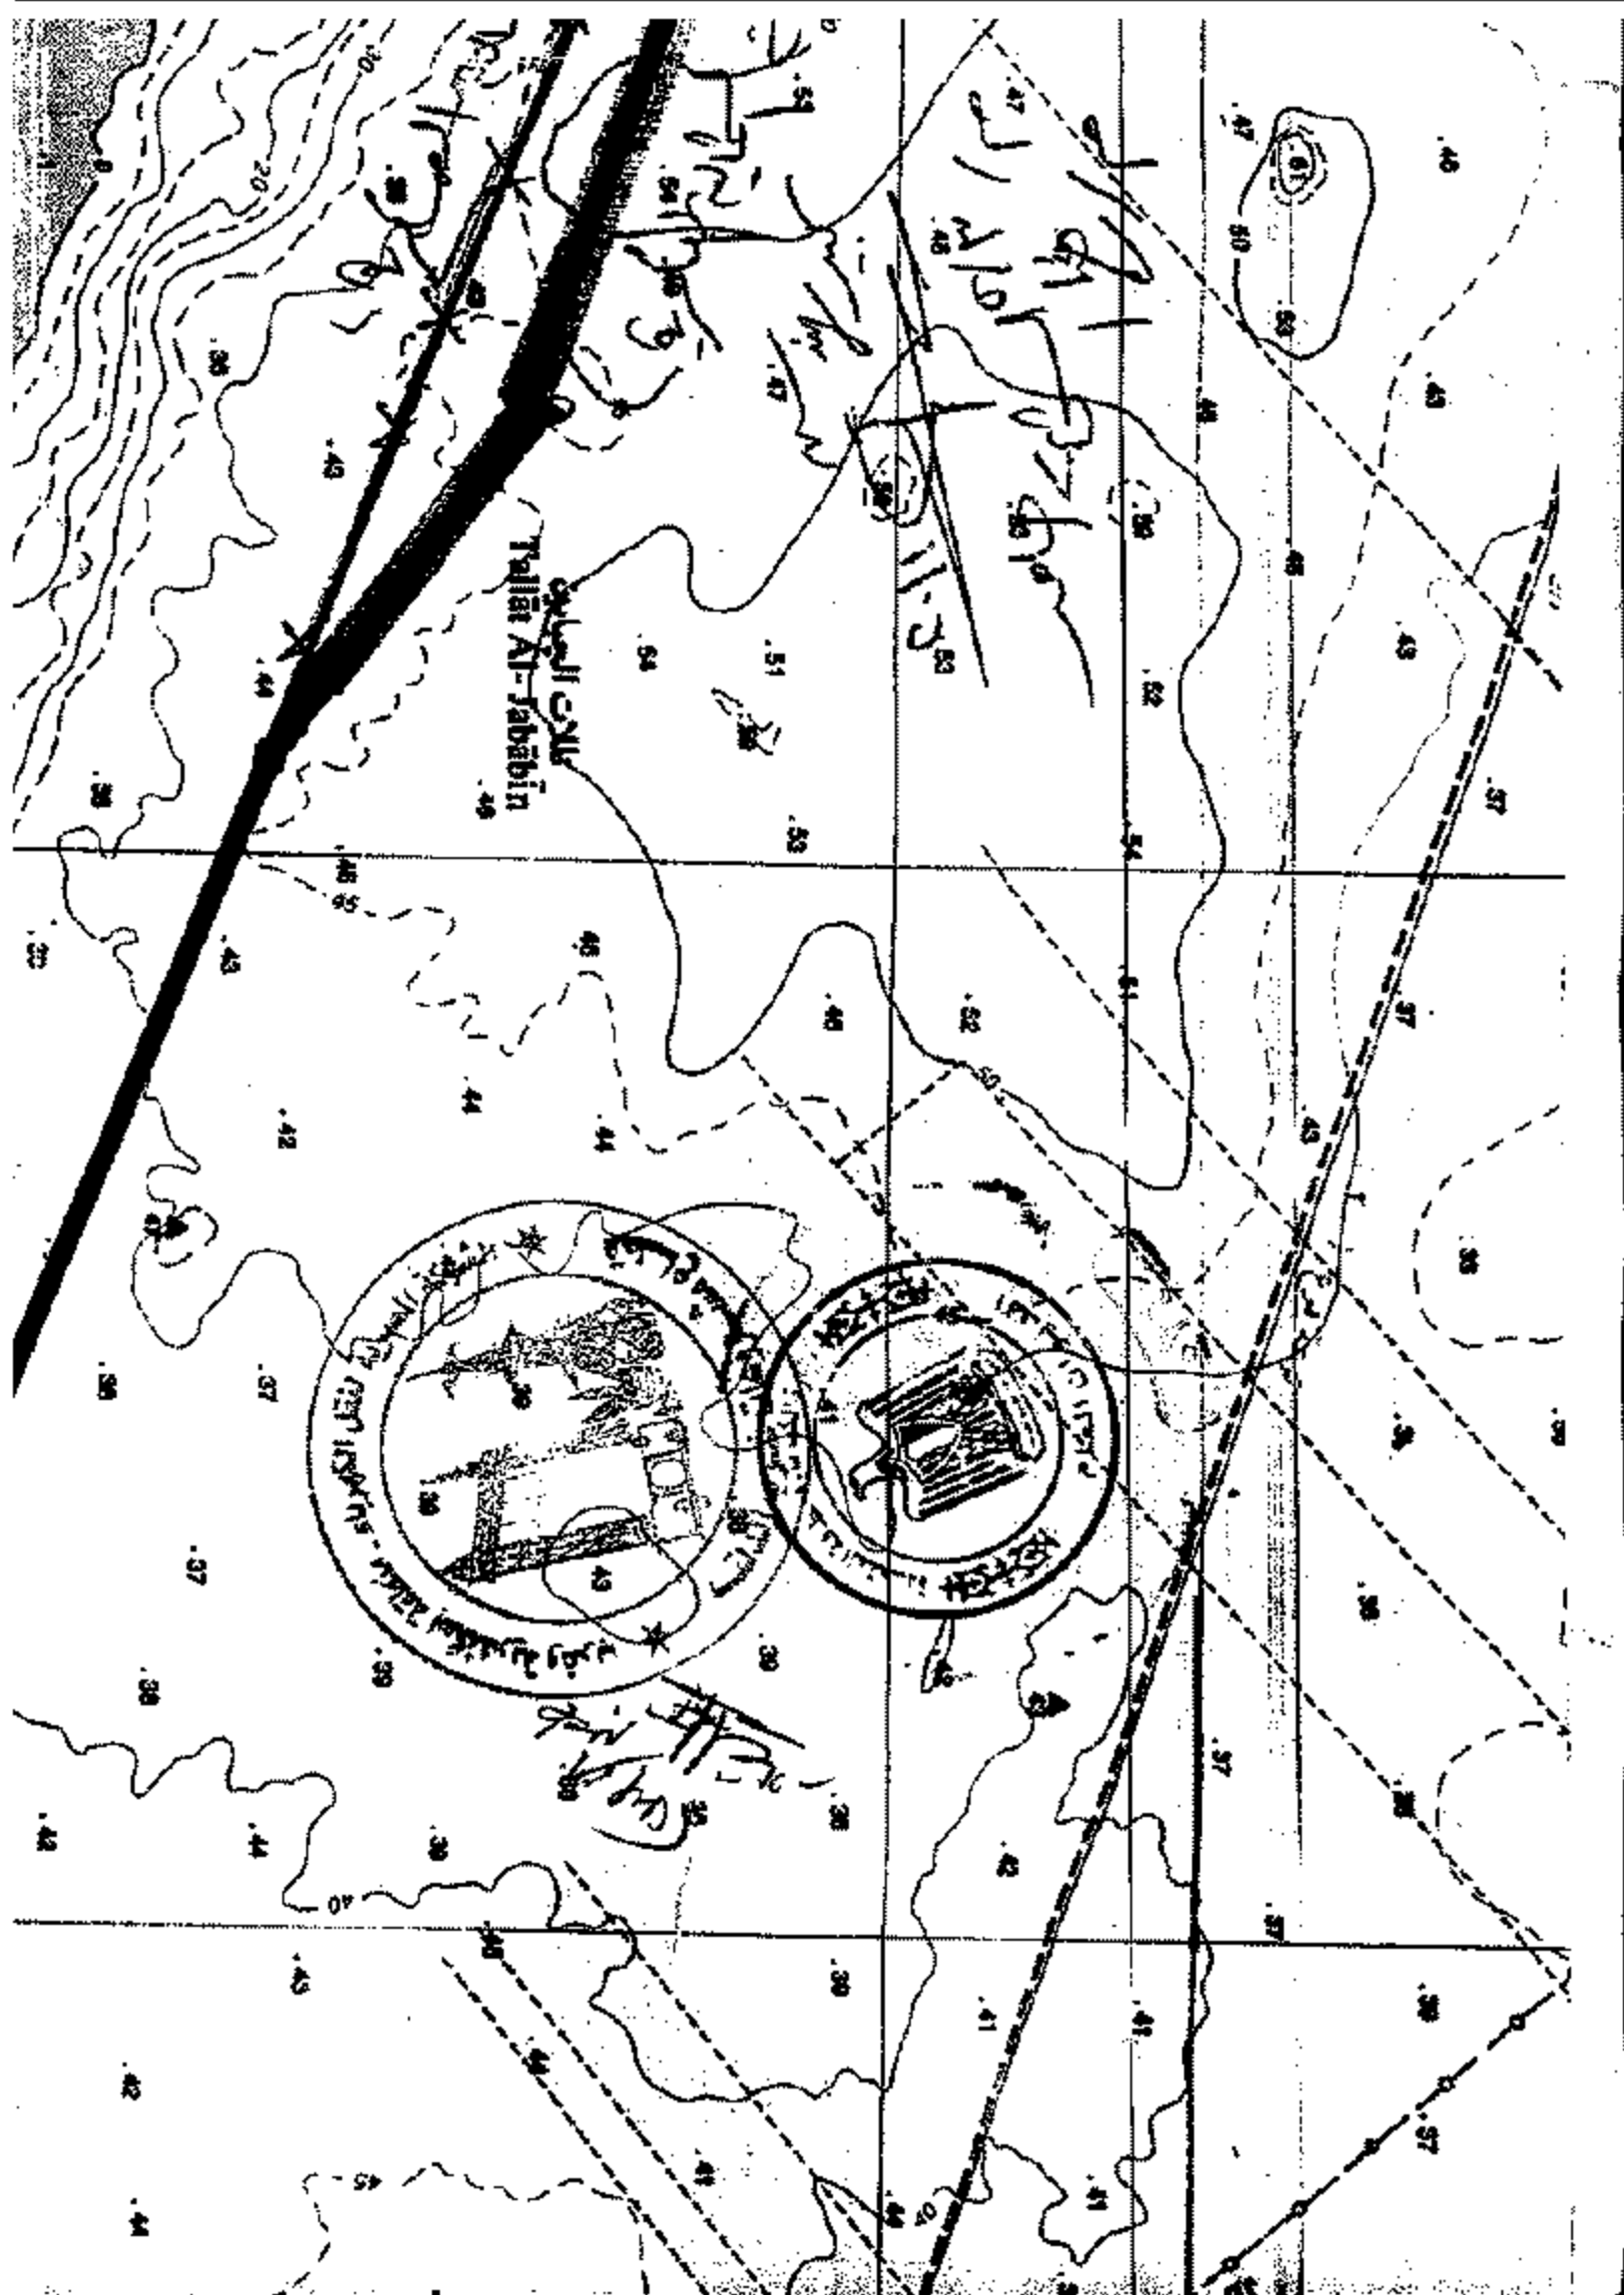


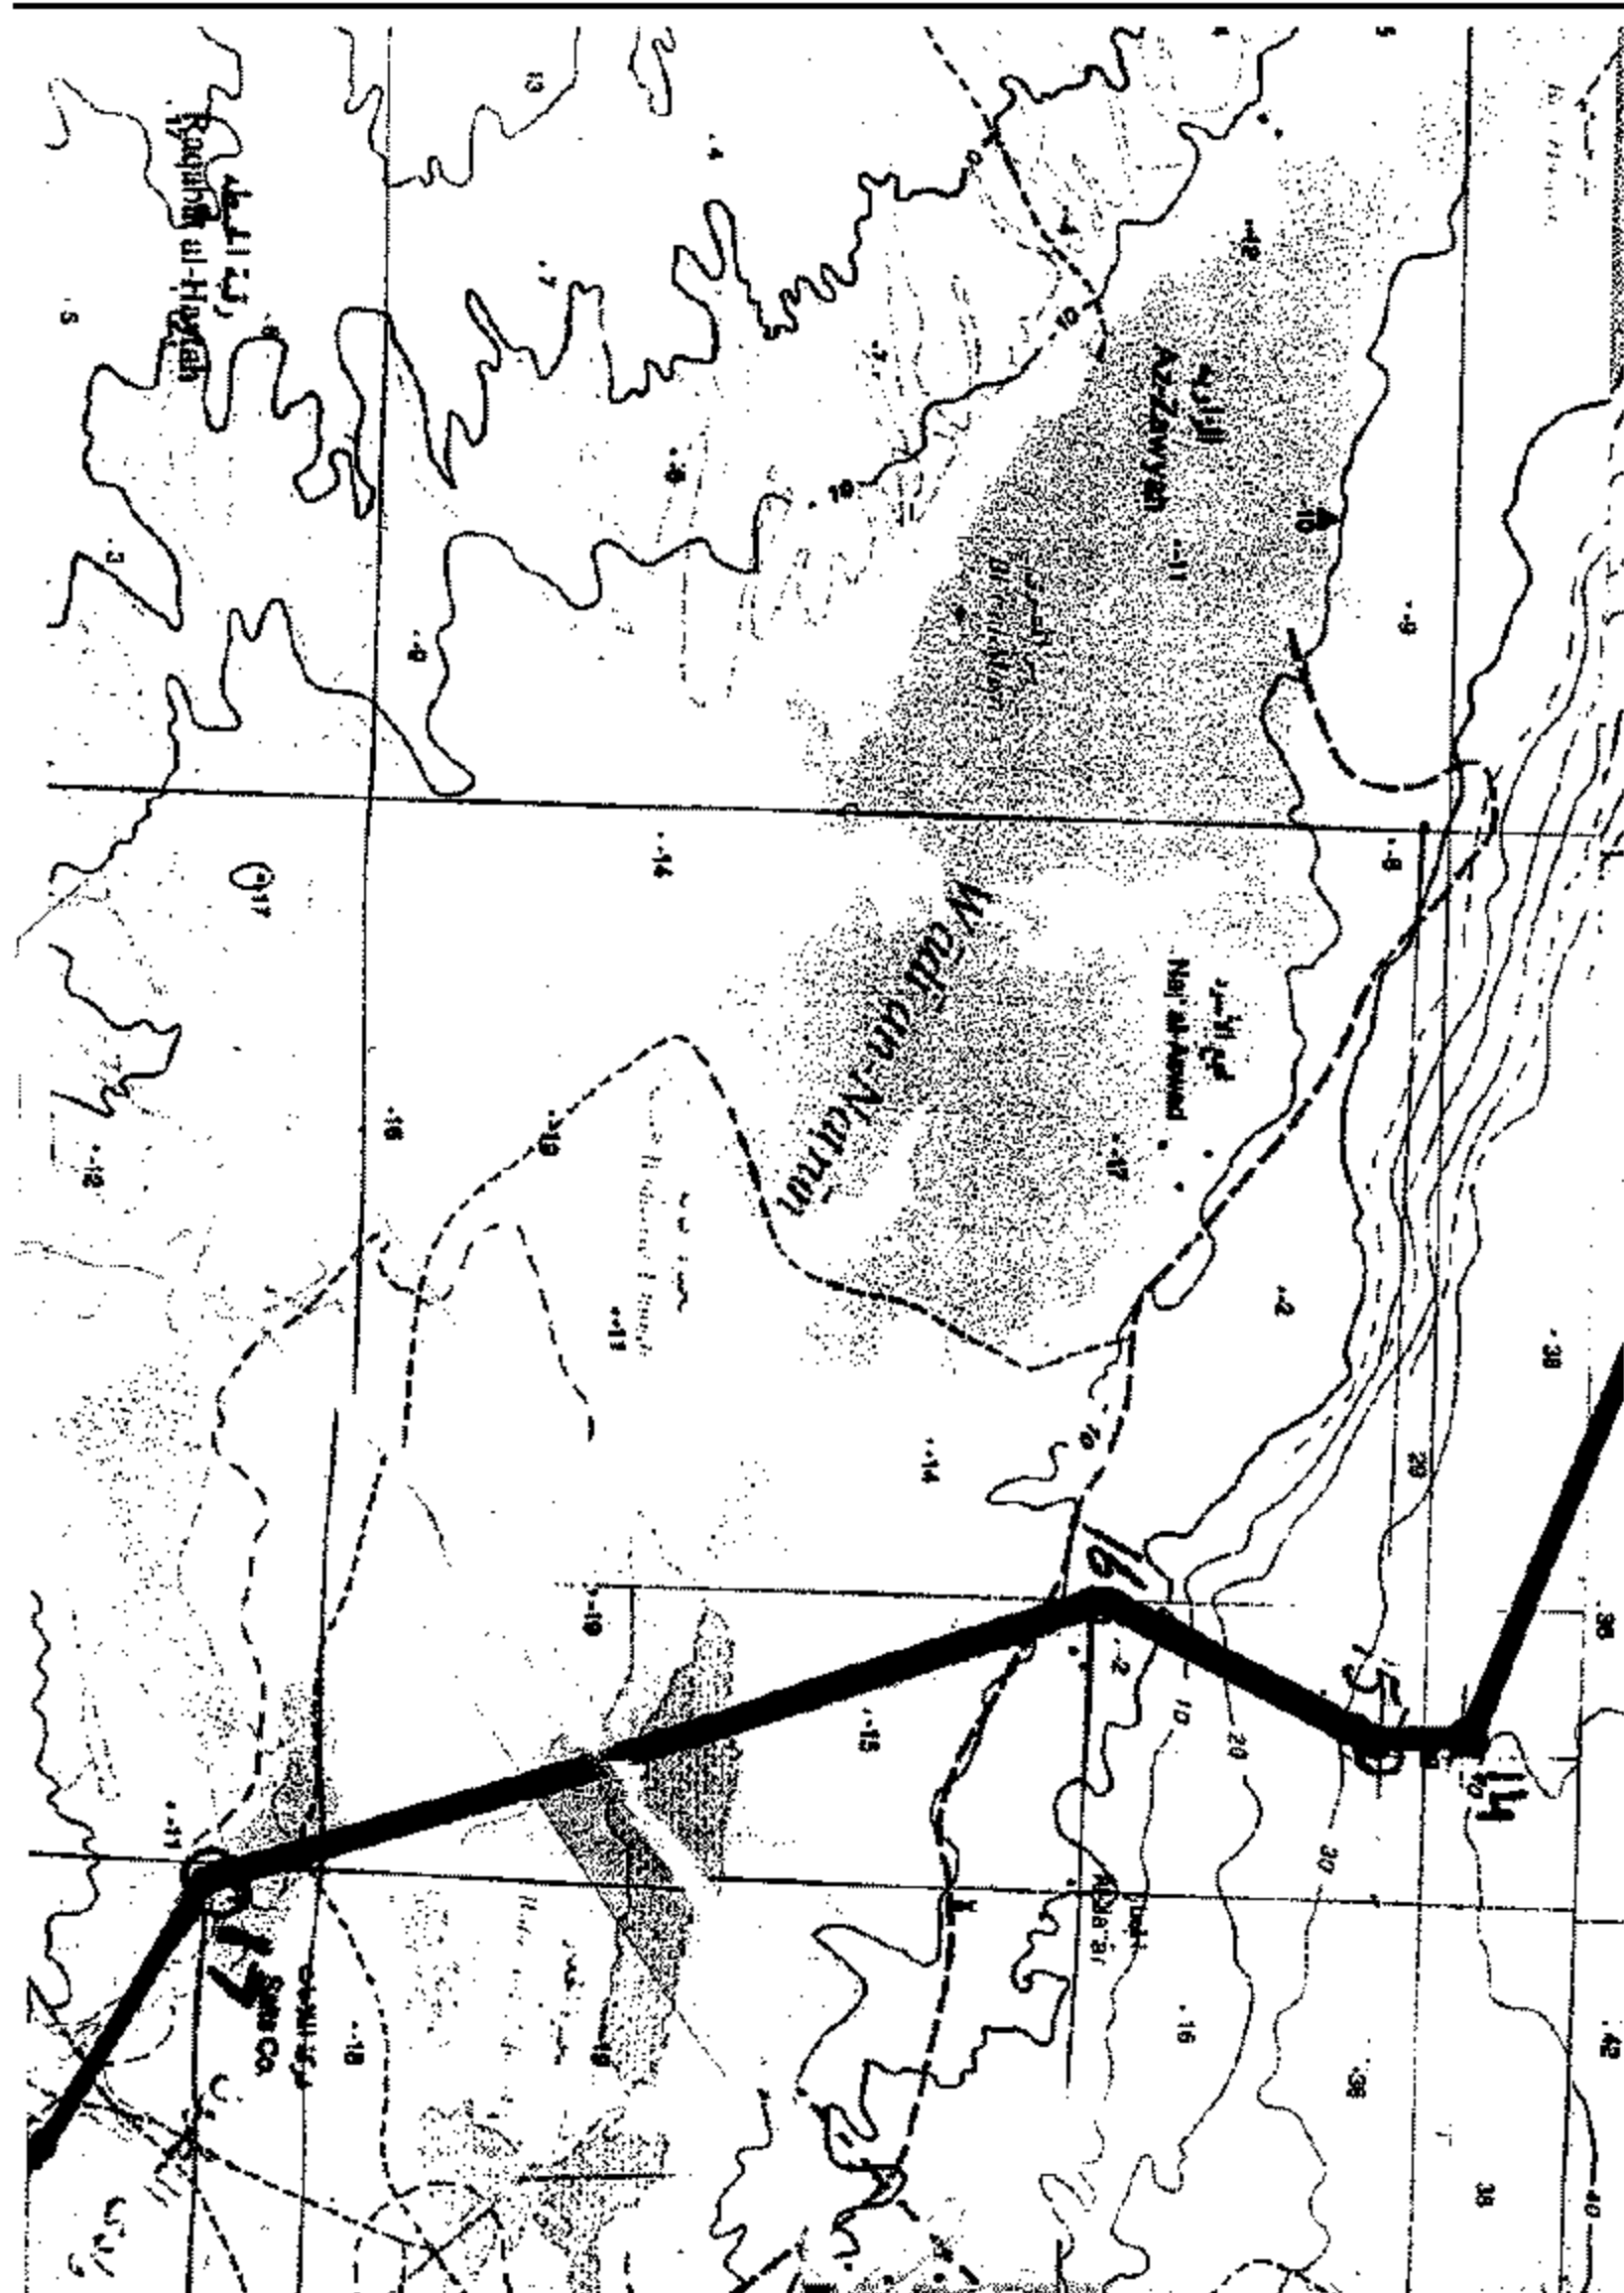


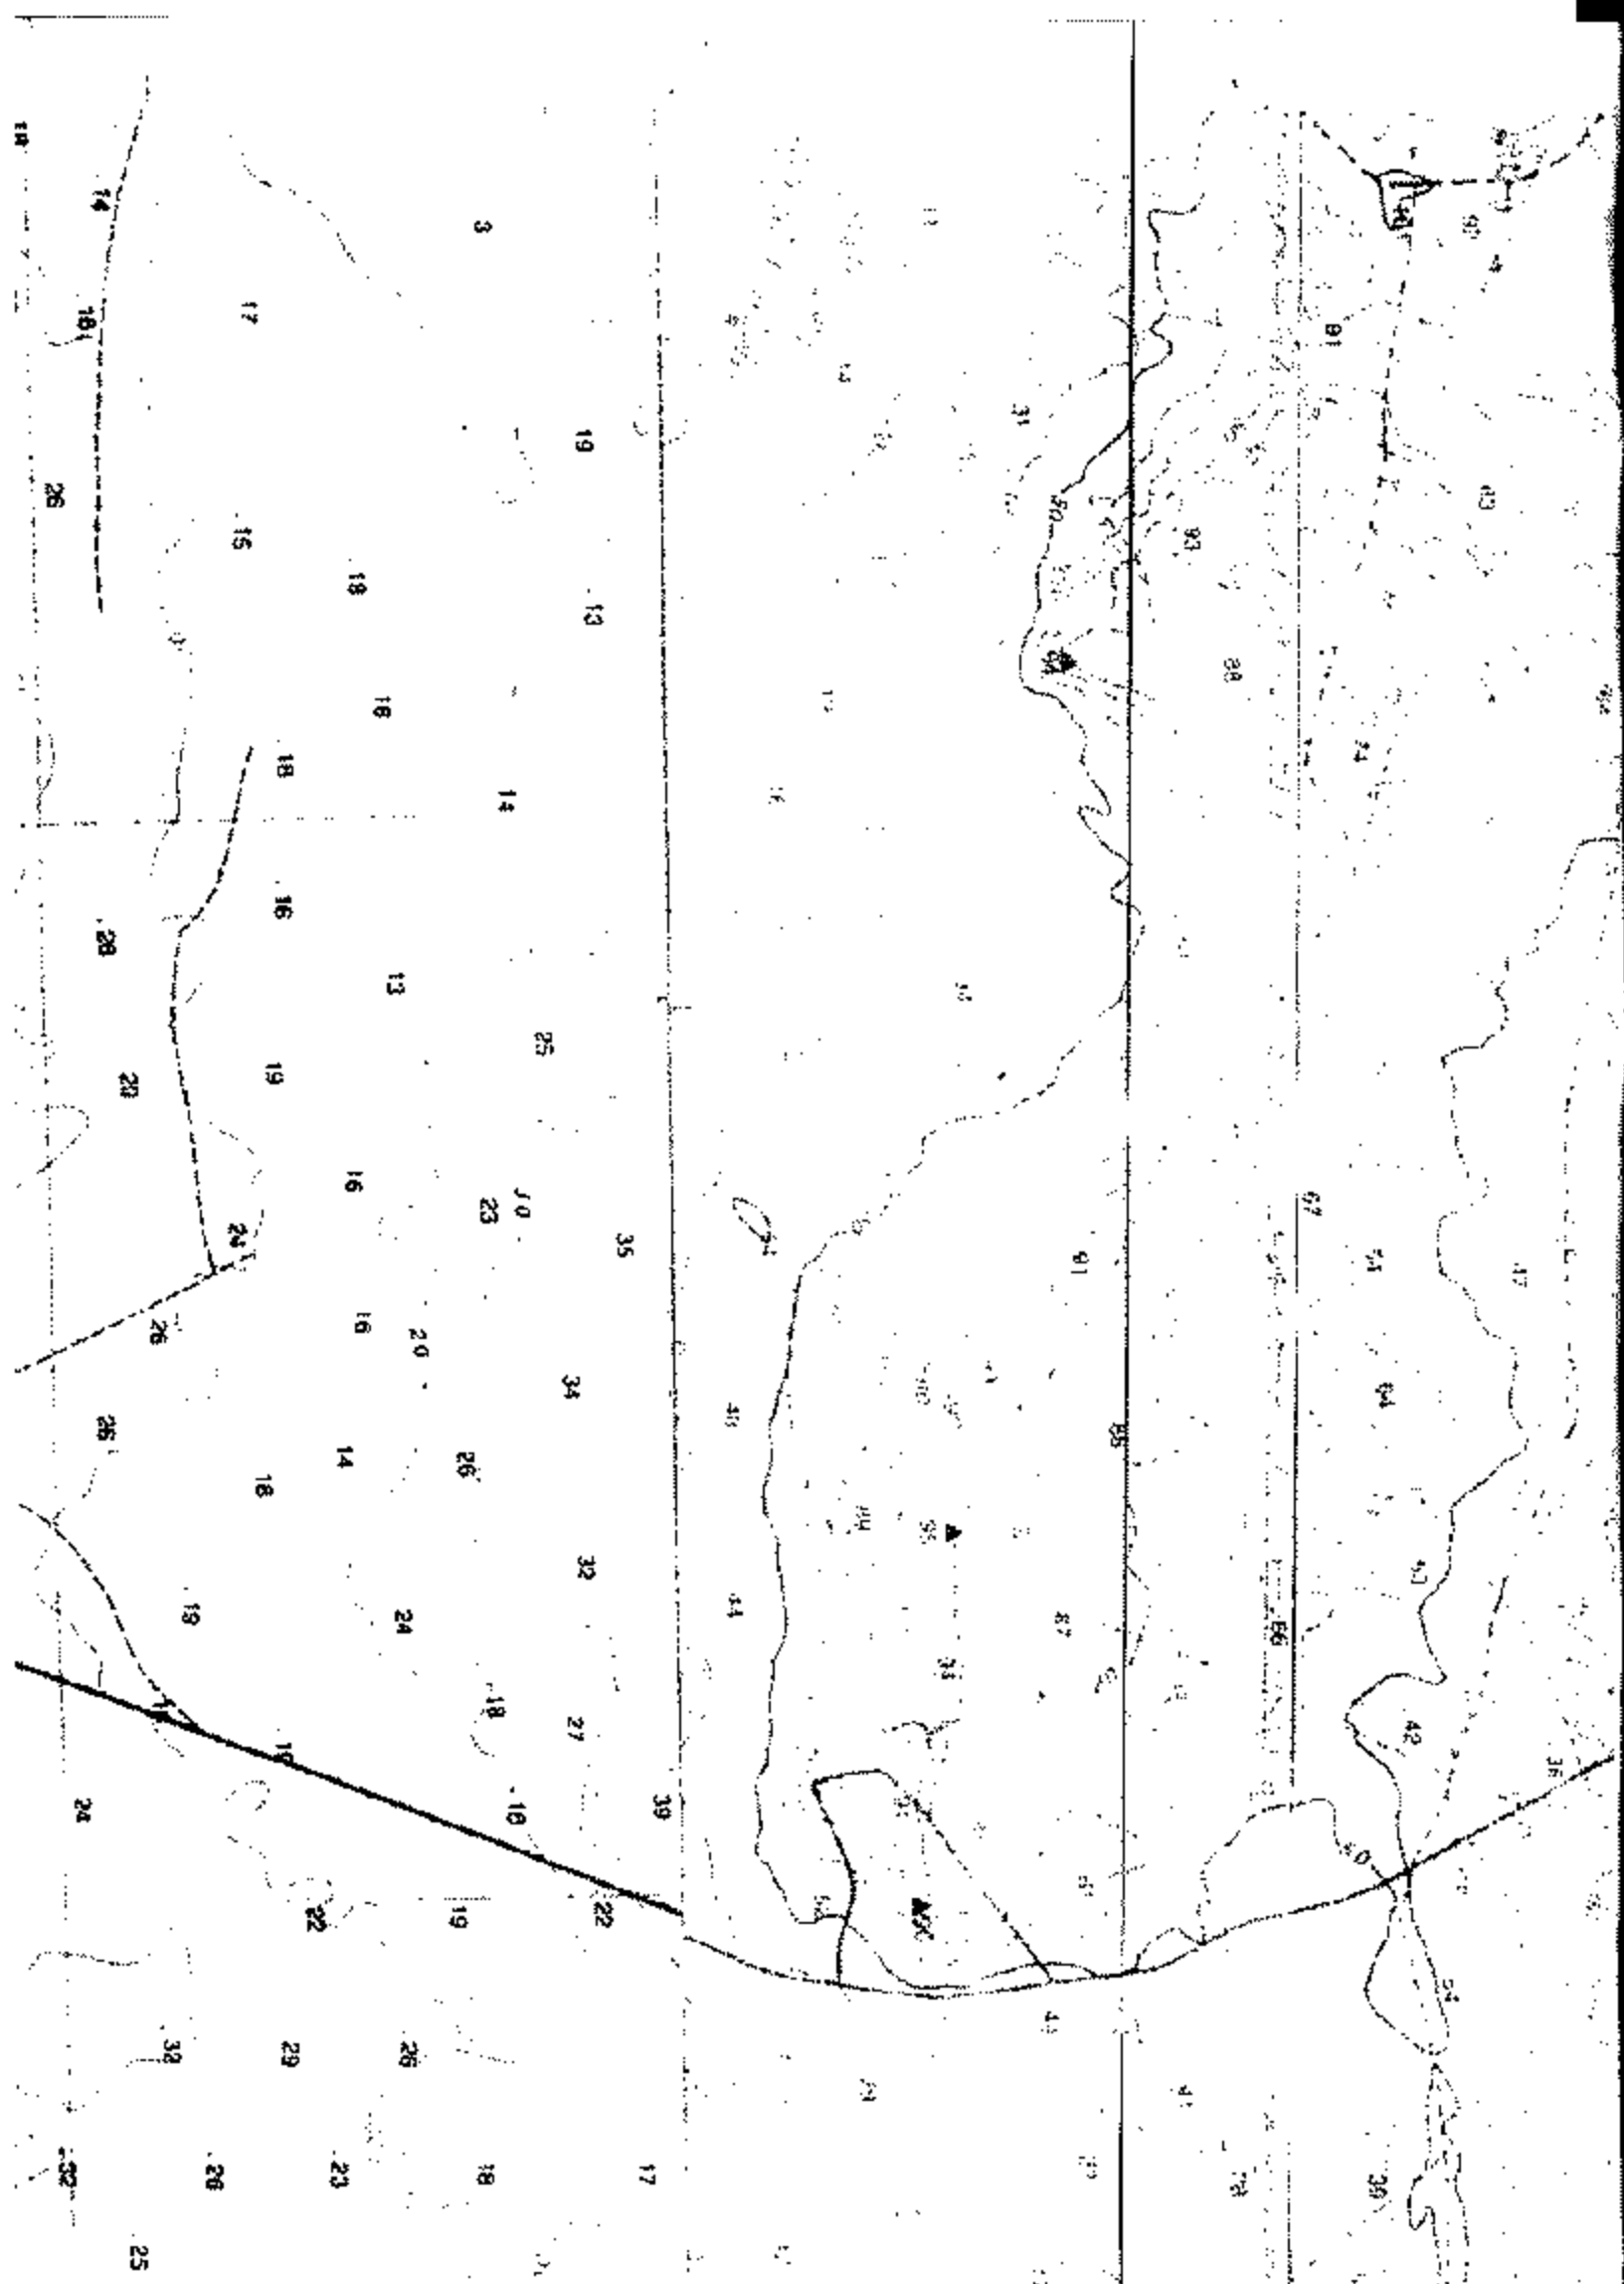


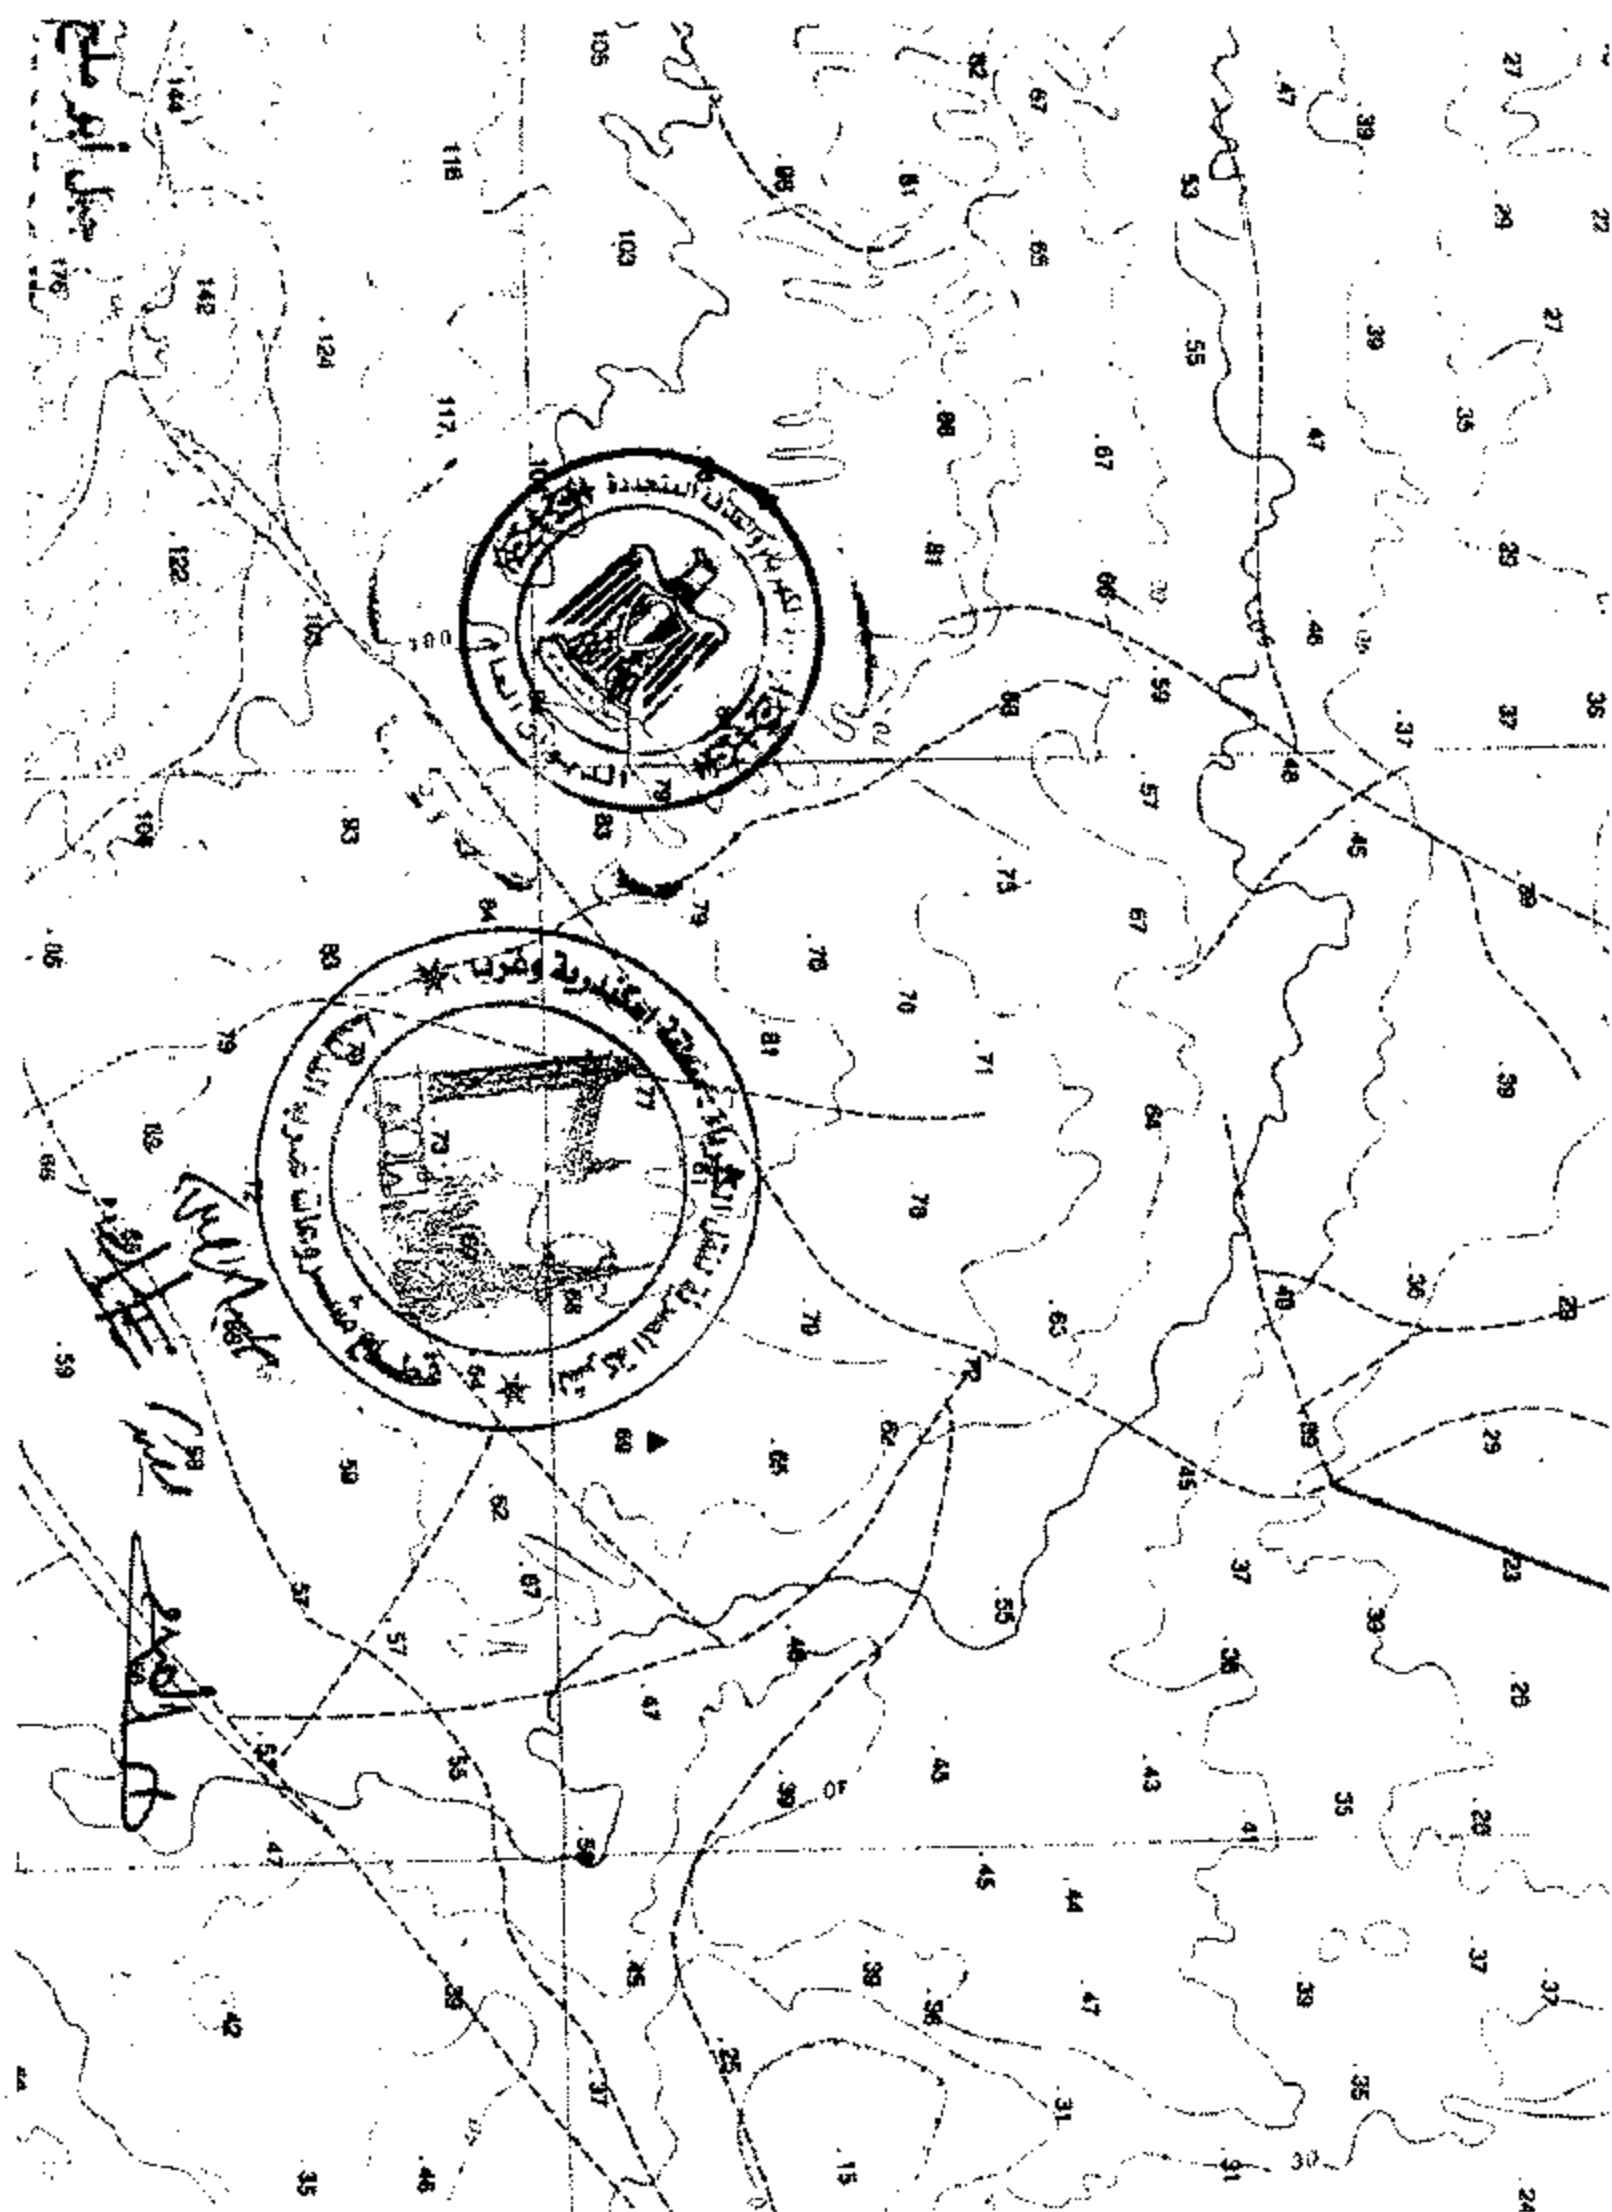


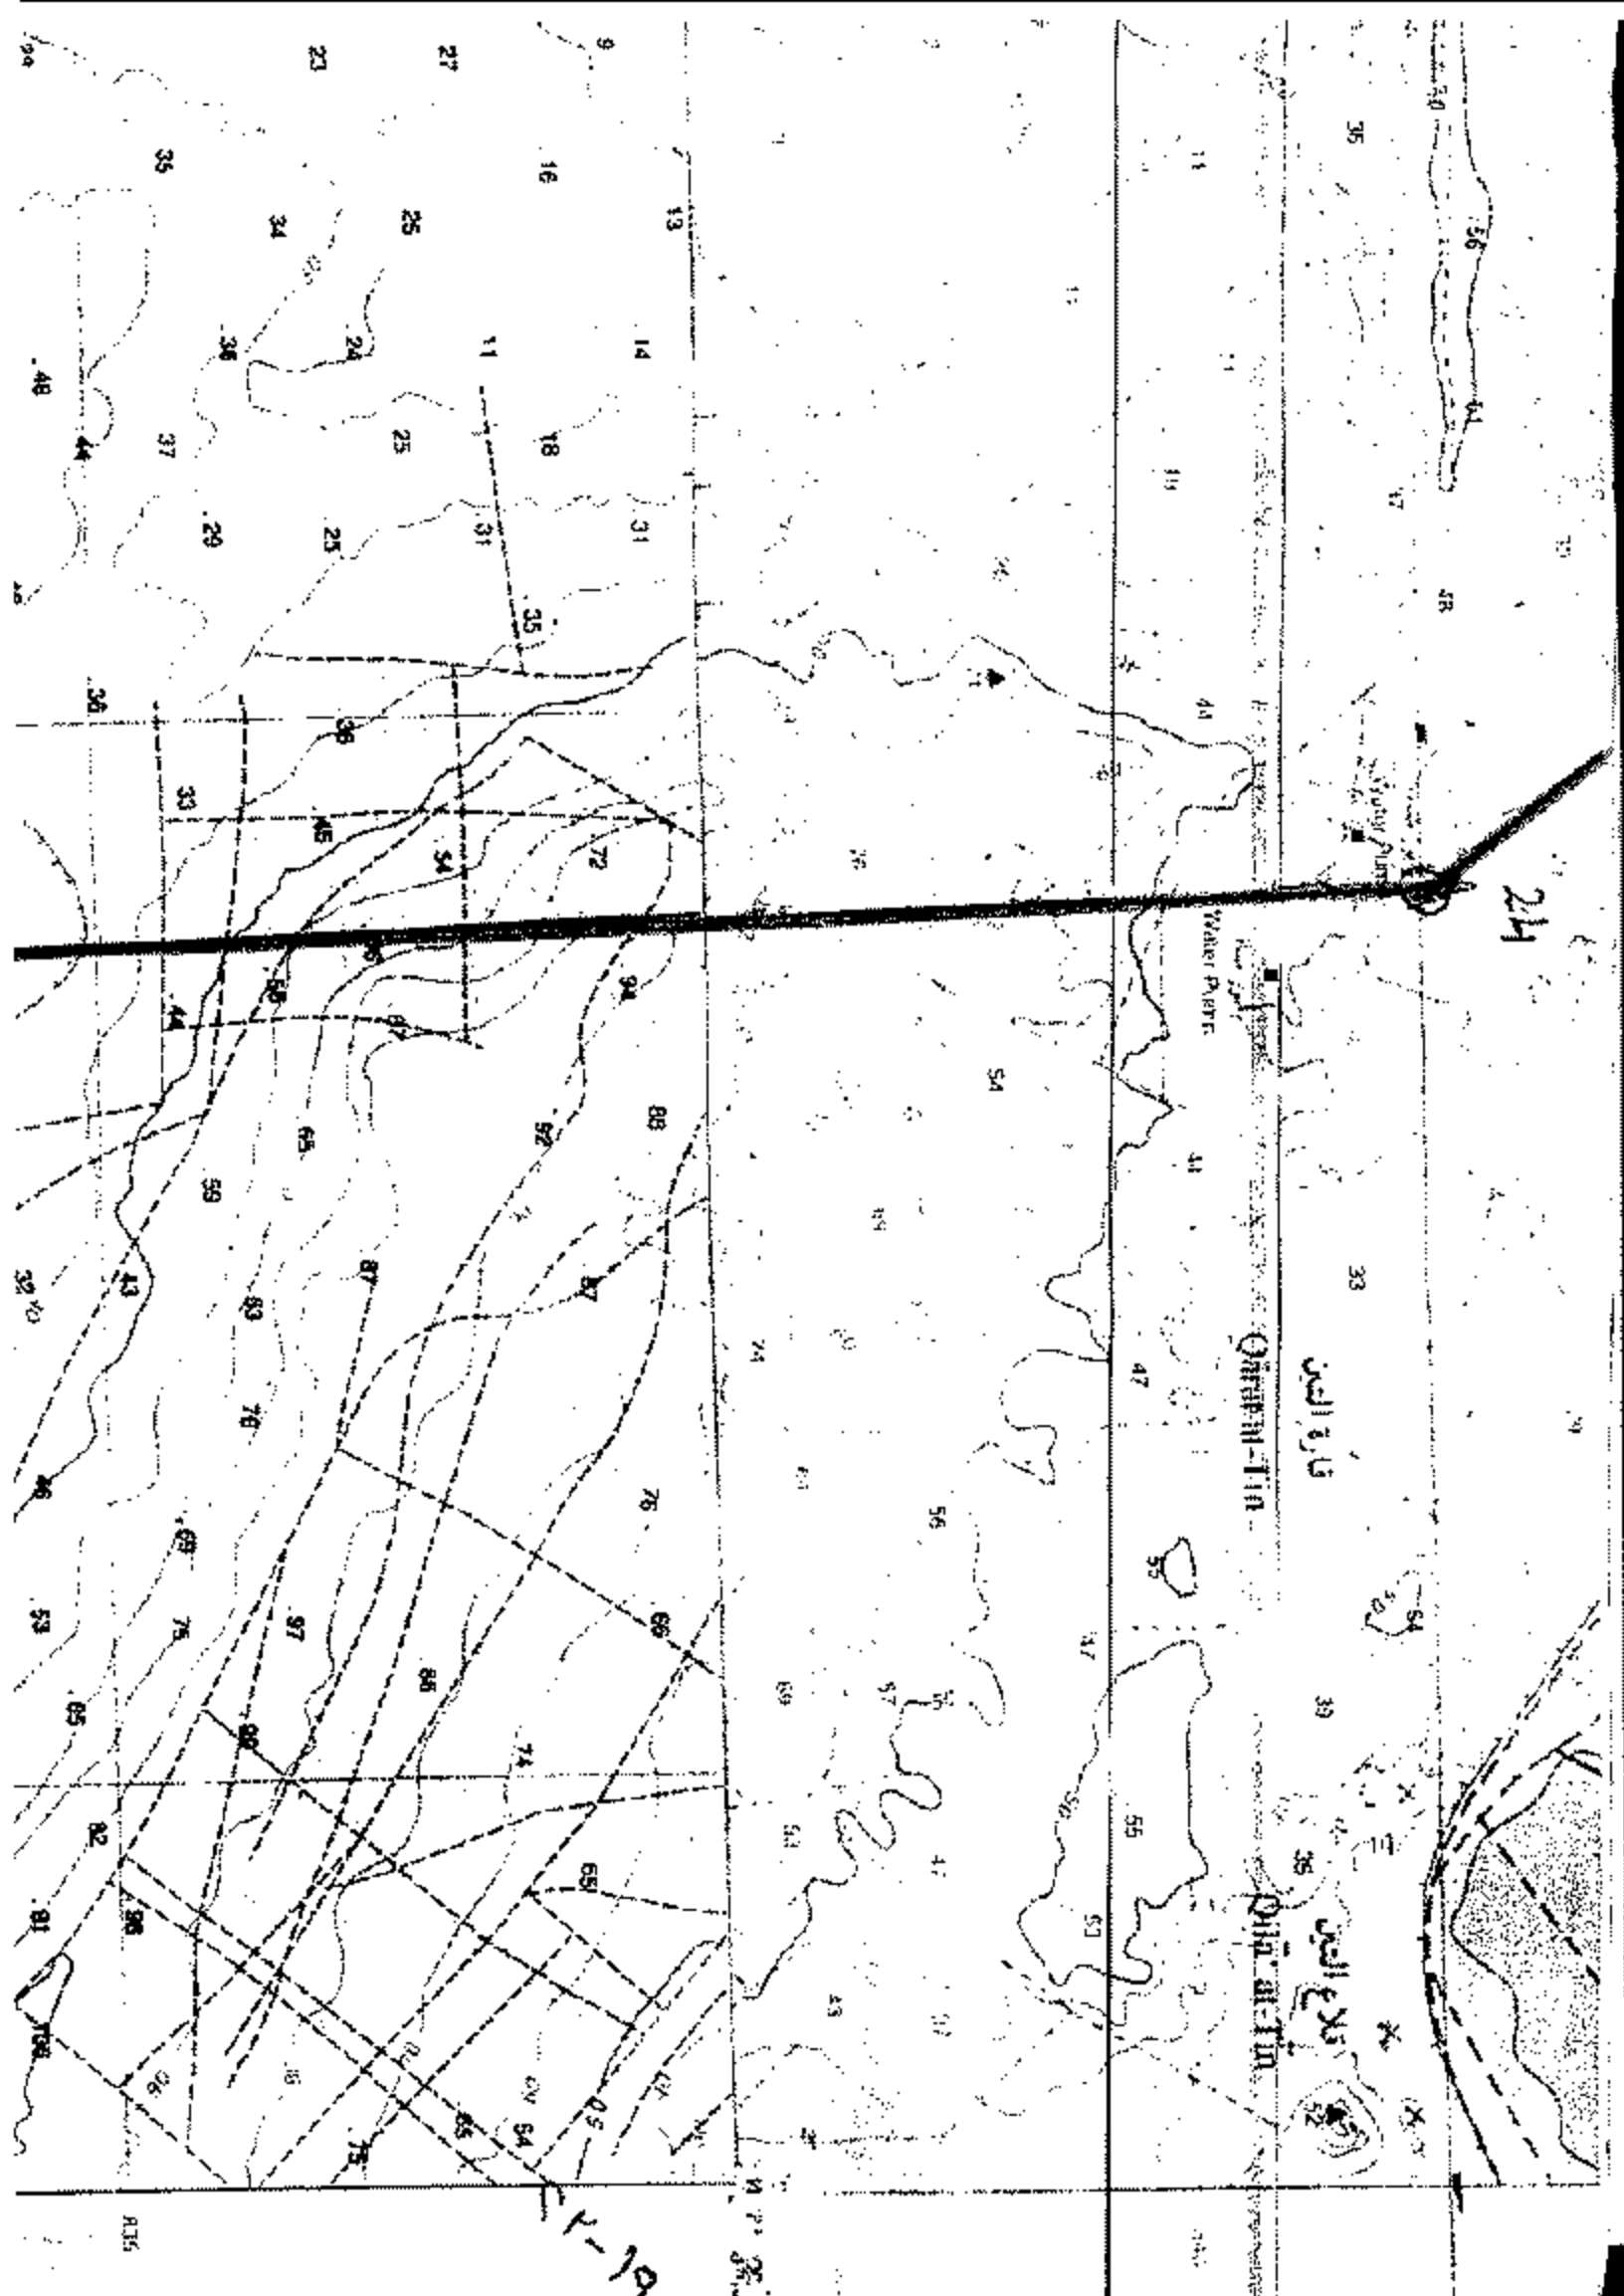

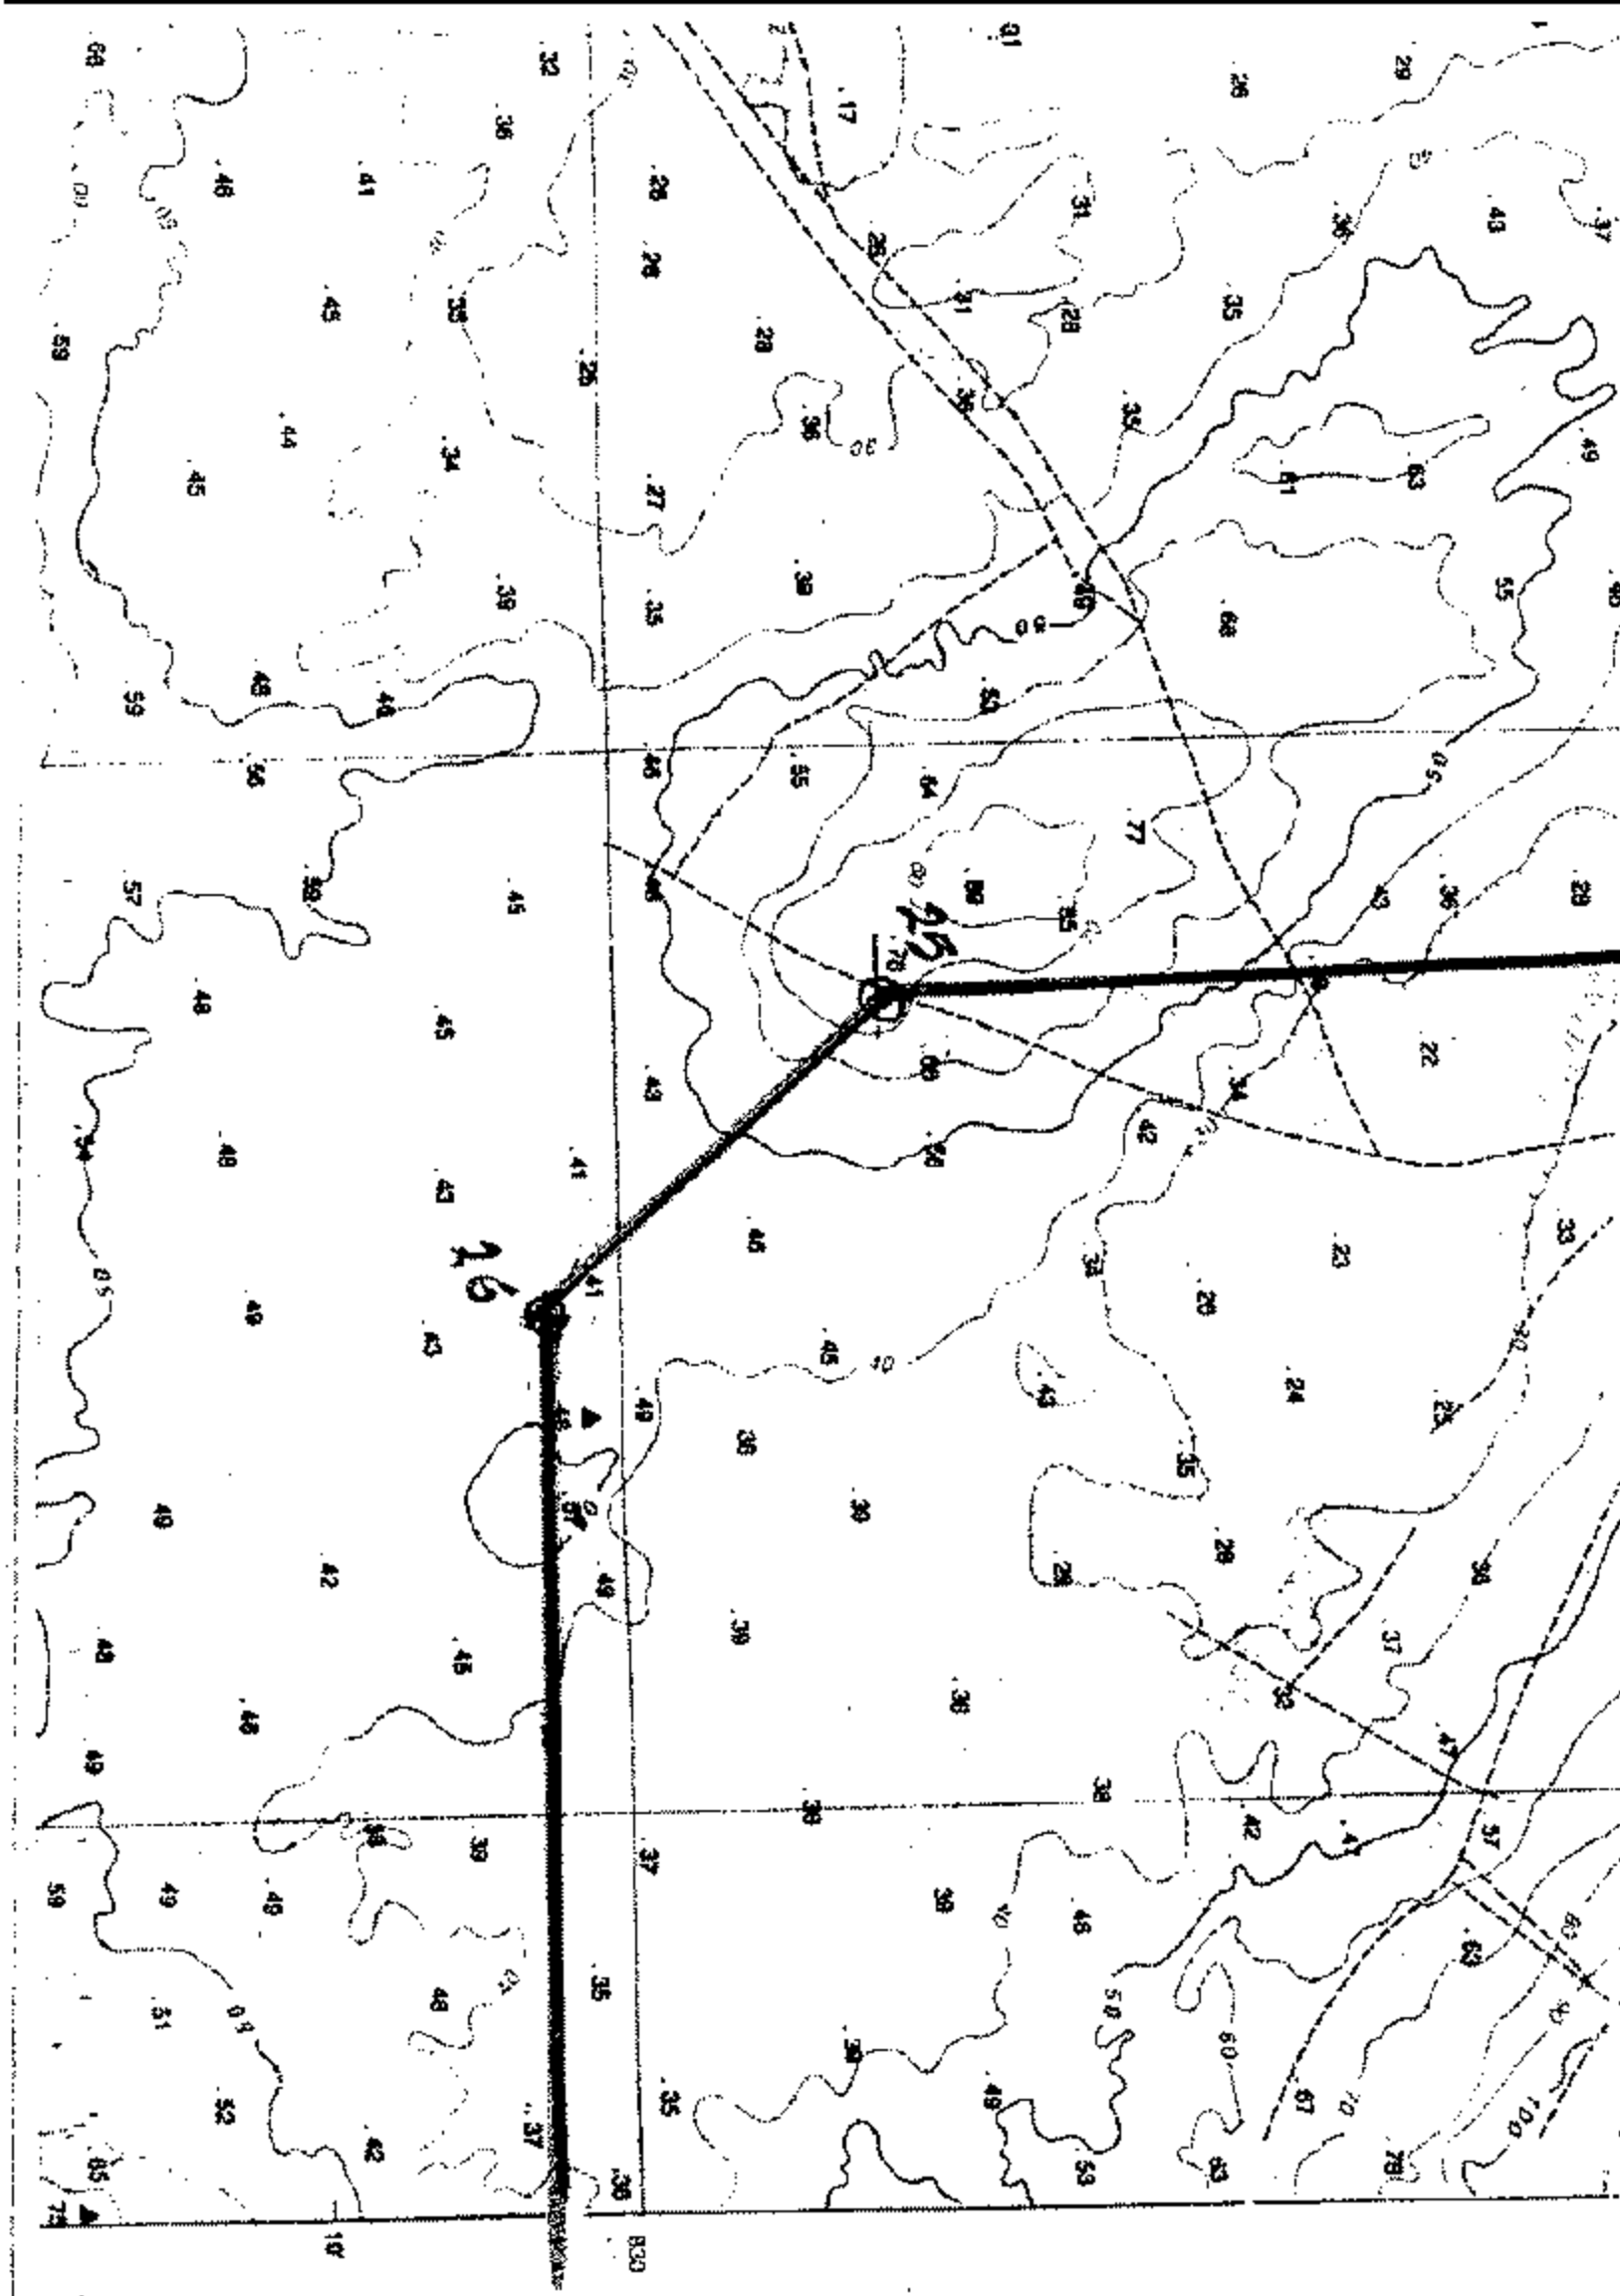

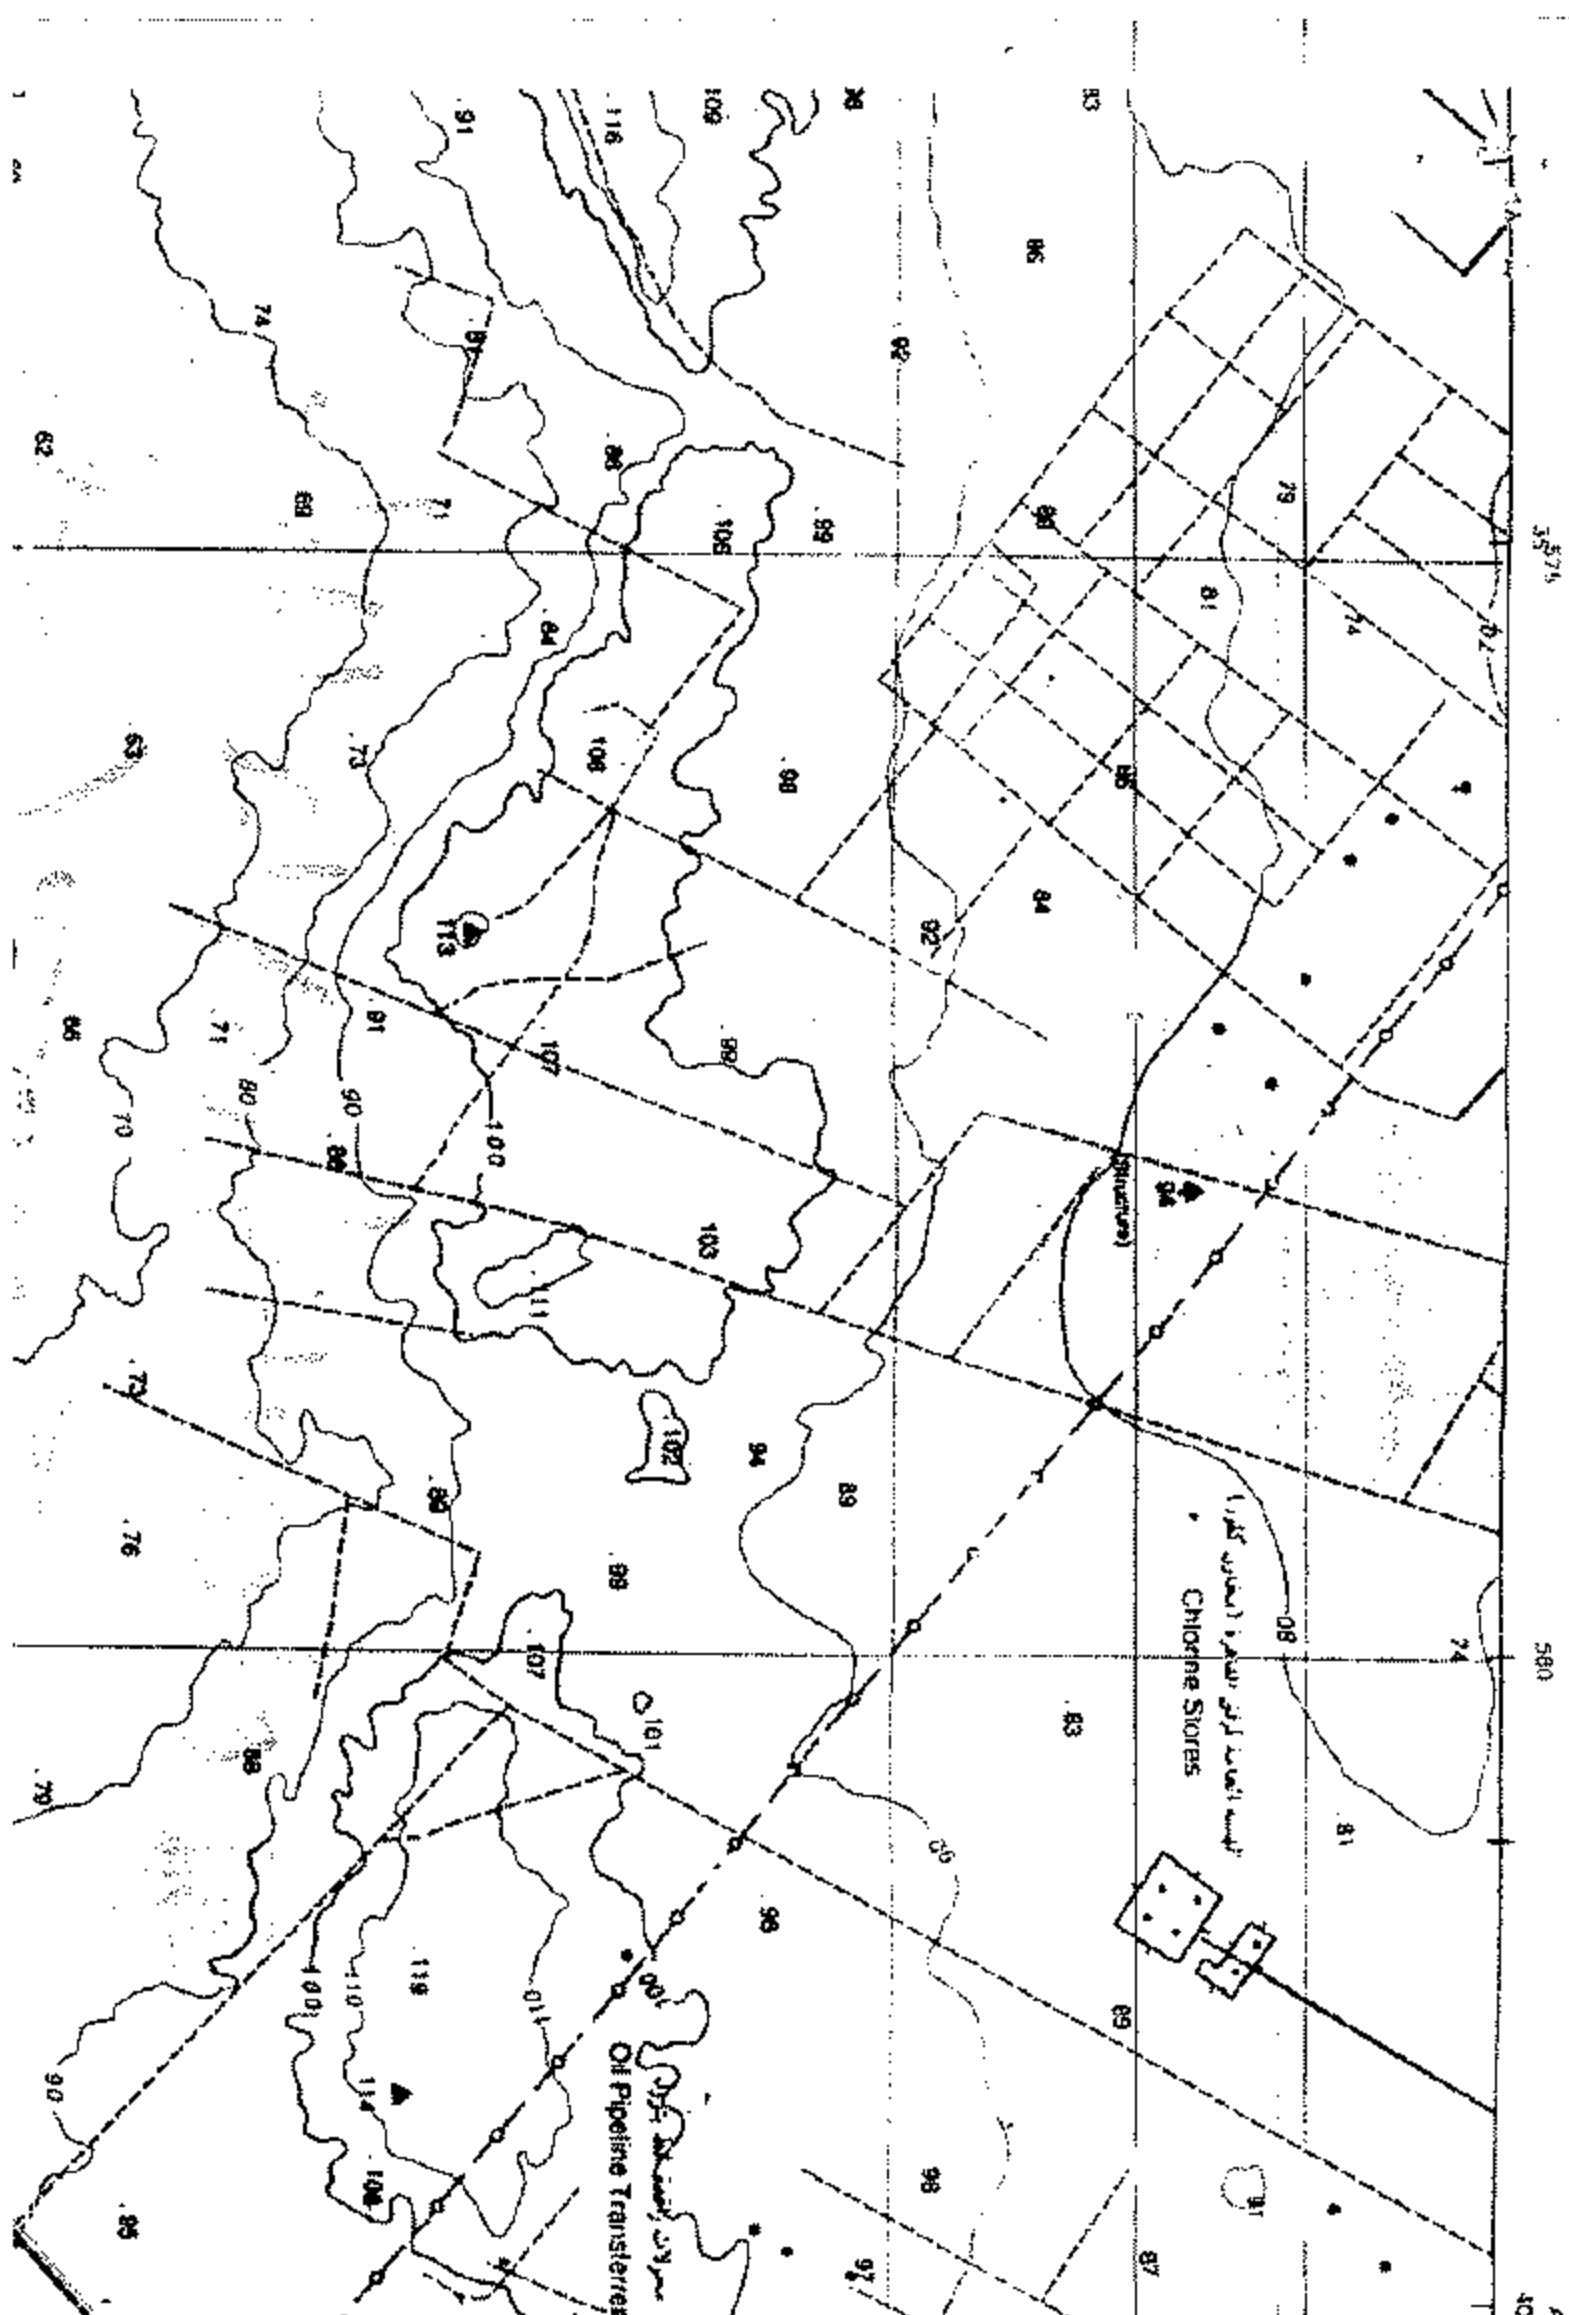

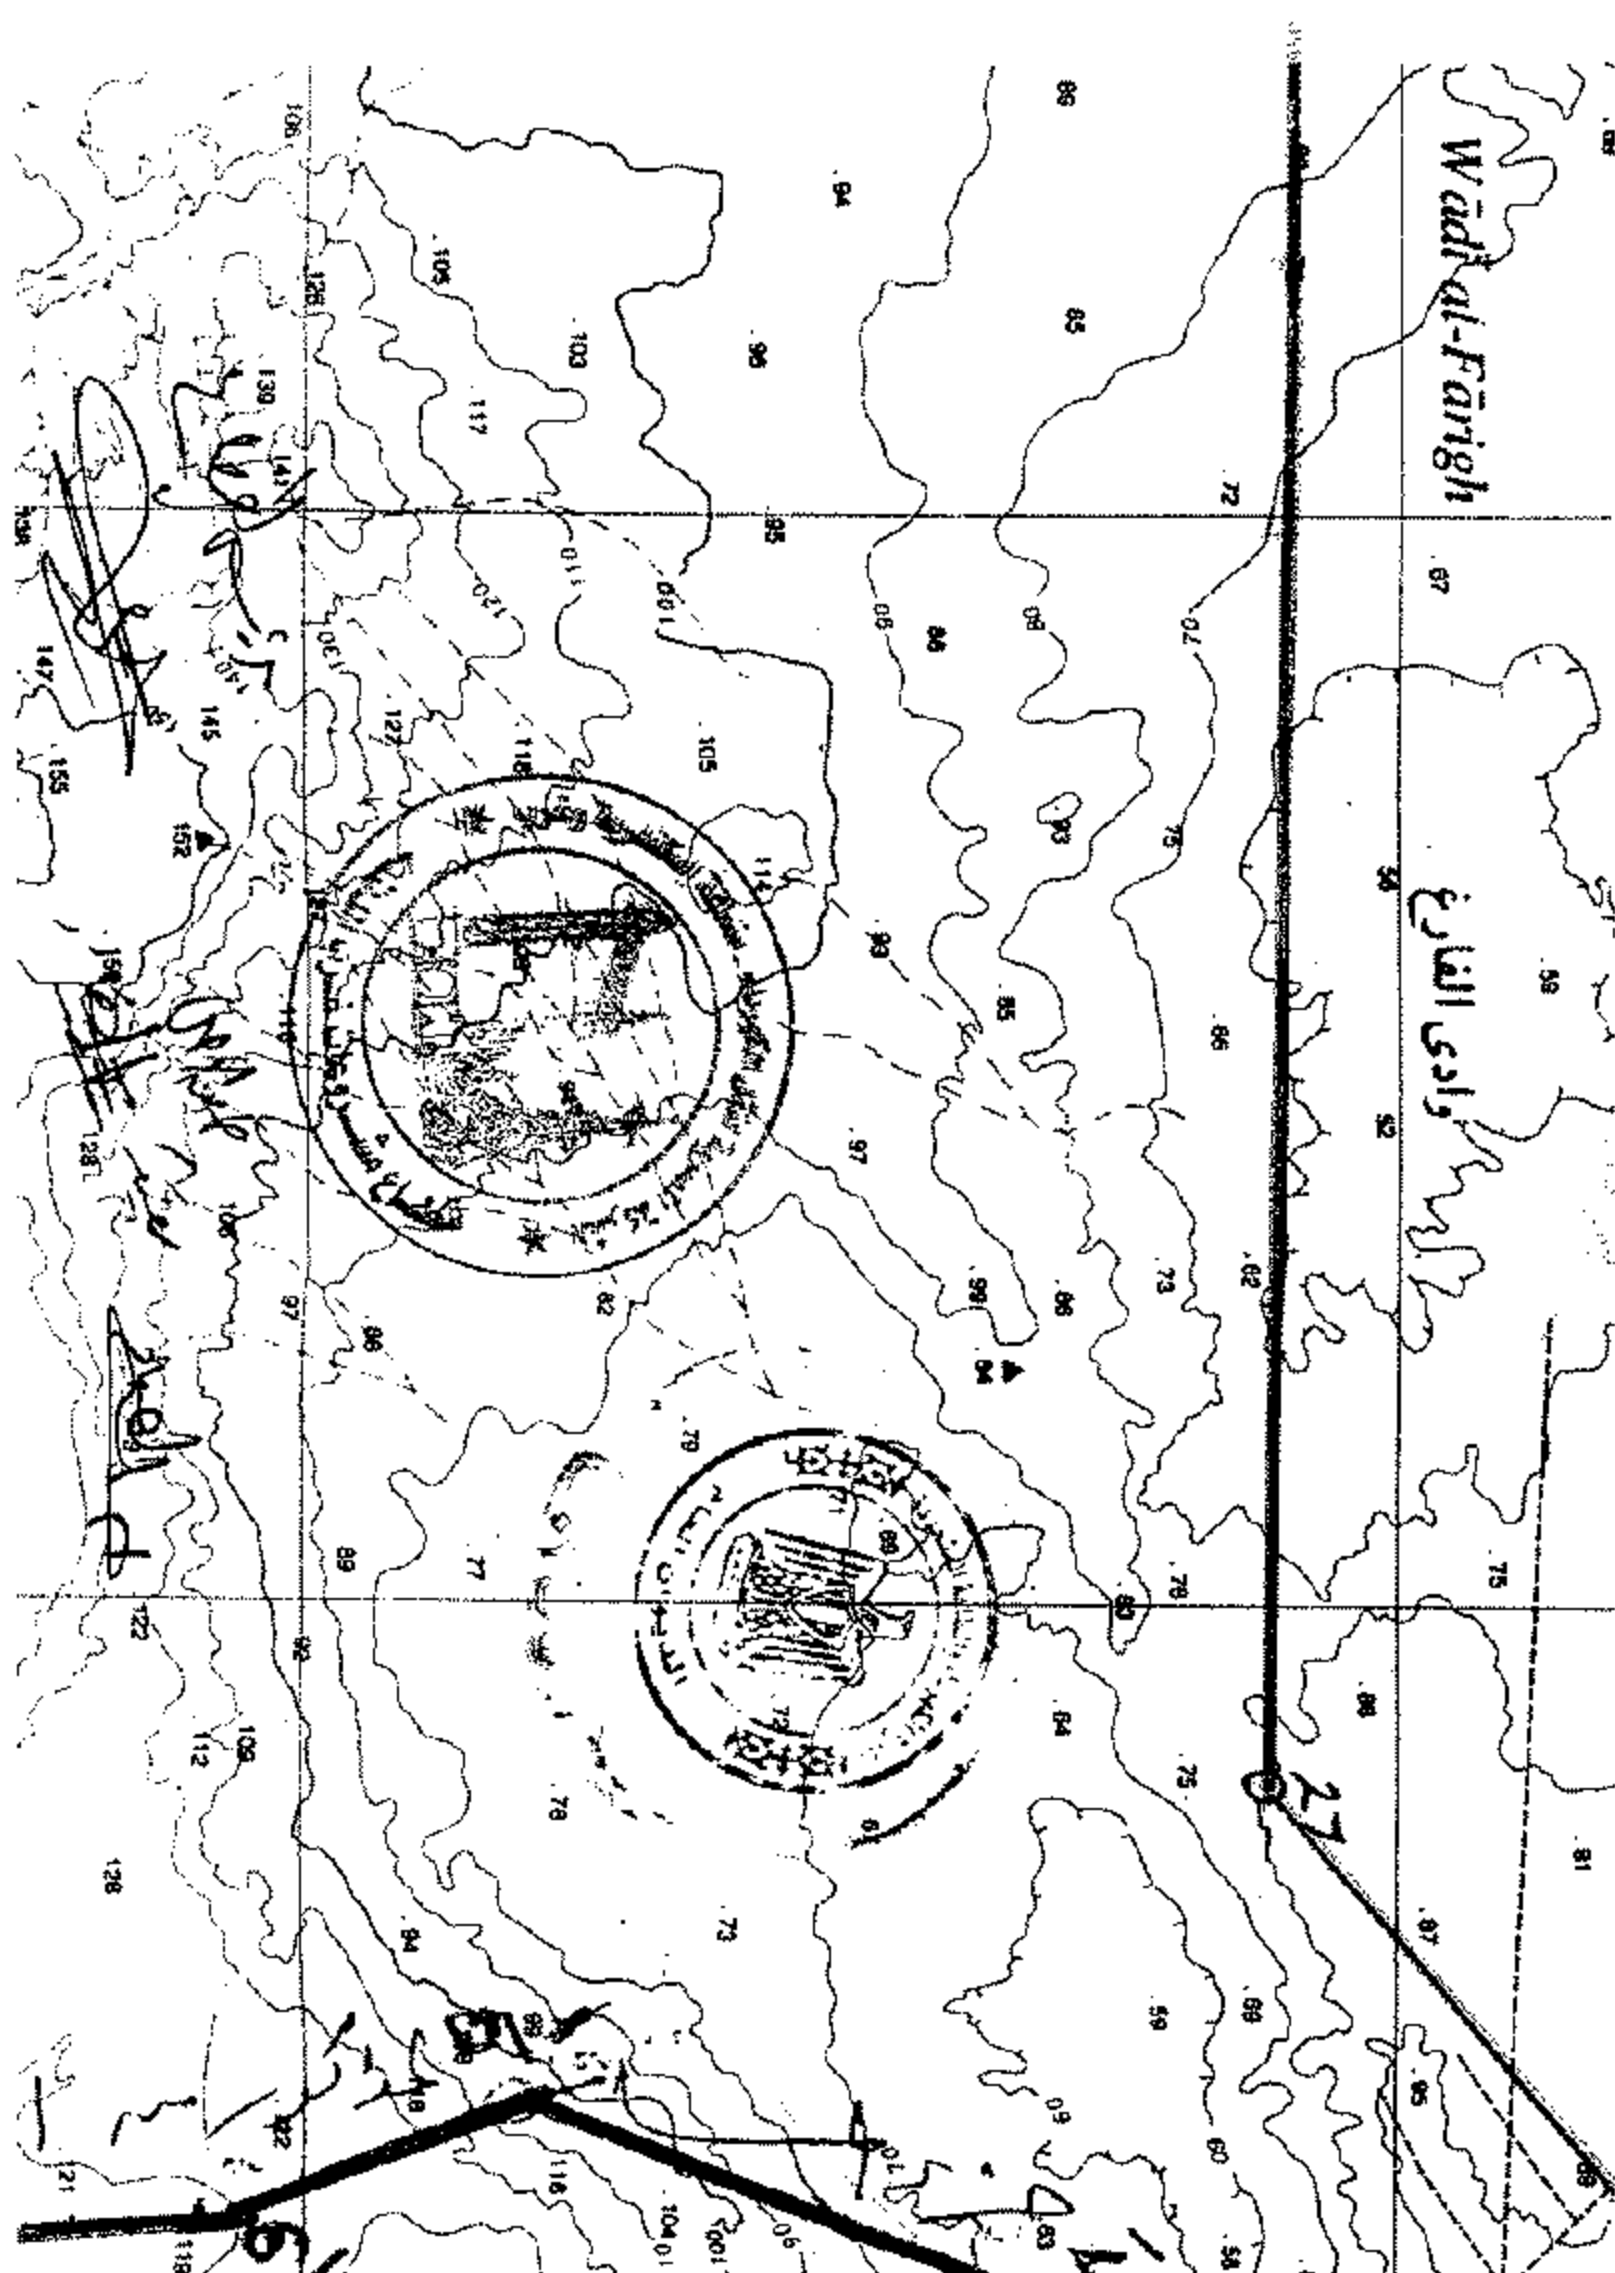

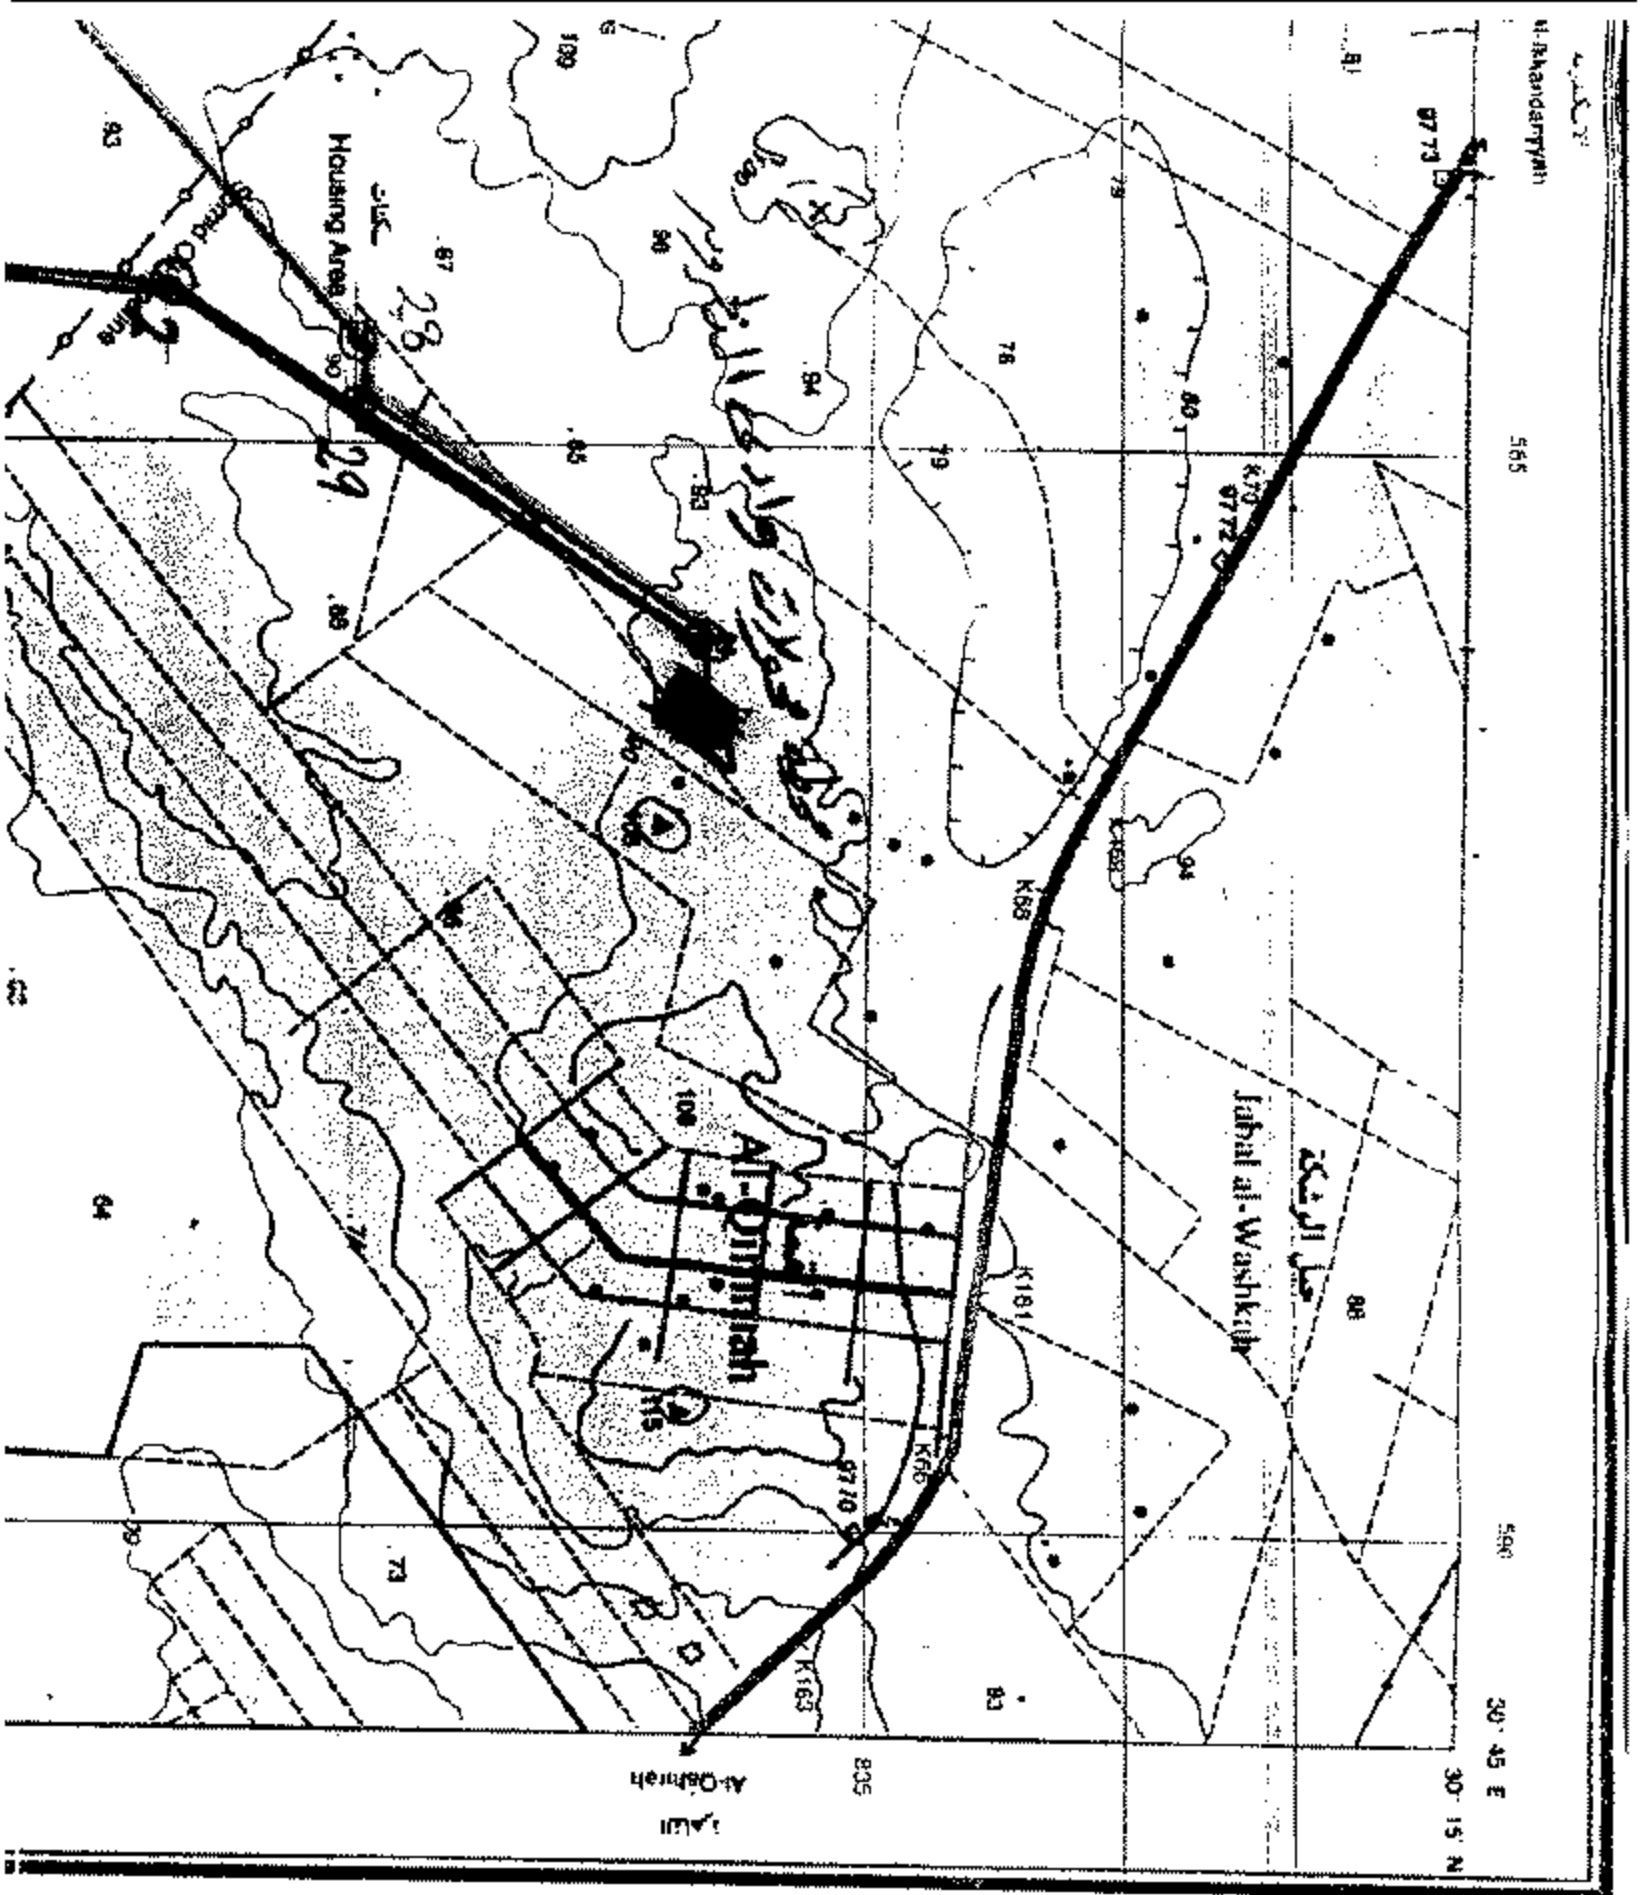

Dual carriage road

Main paved road

Secondary paved road

Unpaved road

Track

Road under construction

Tunnel

(70 km)

Bridge (< 70 km)

(wood)

Culvert

Kilometer marker

single track

Railway double track

stop

station

Built up area

Buildings

Government Buildings

Railway station site


Wall

Wire fence

Shrine / Mosque

Church

Mentioned in text

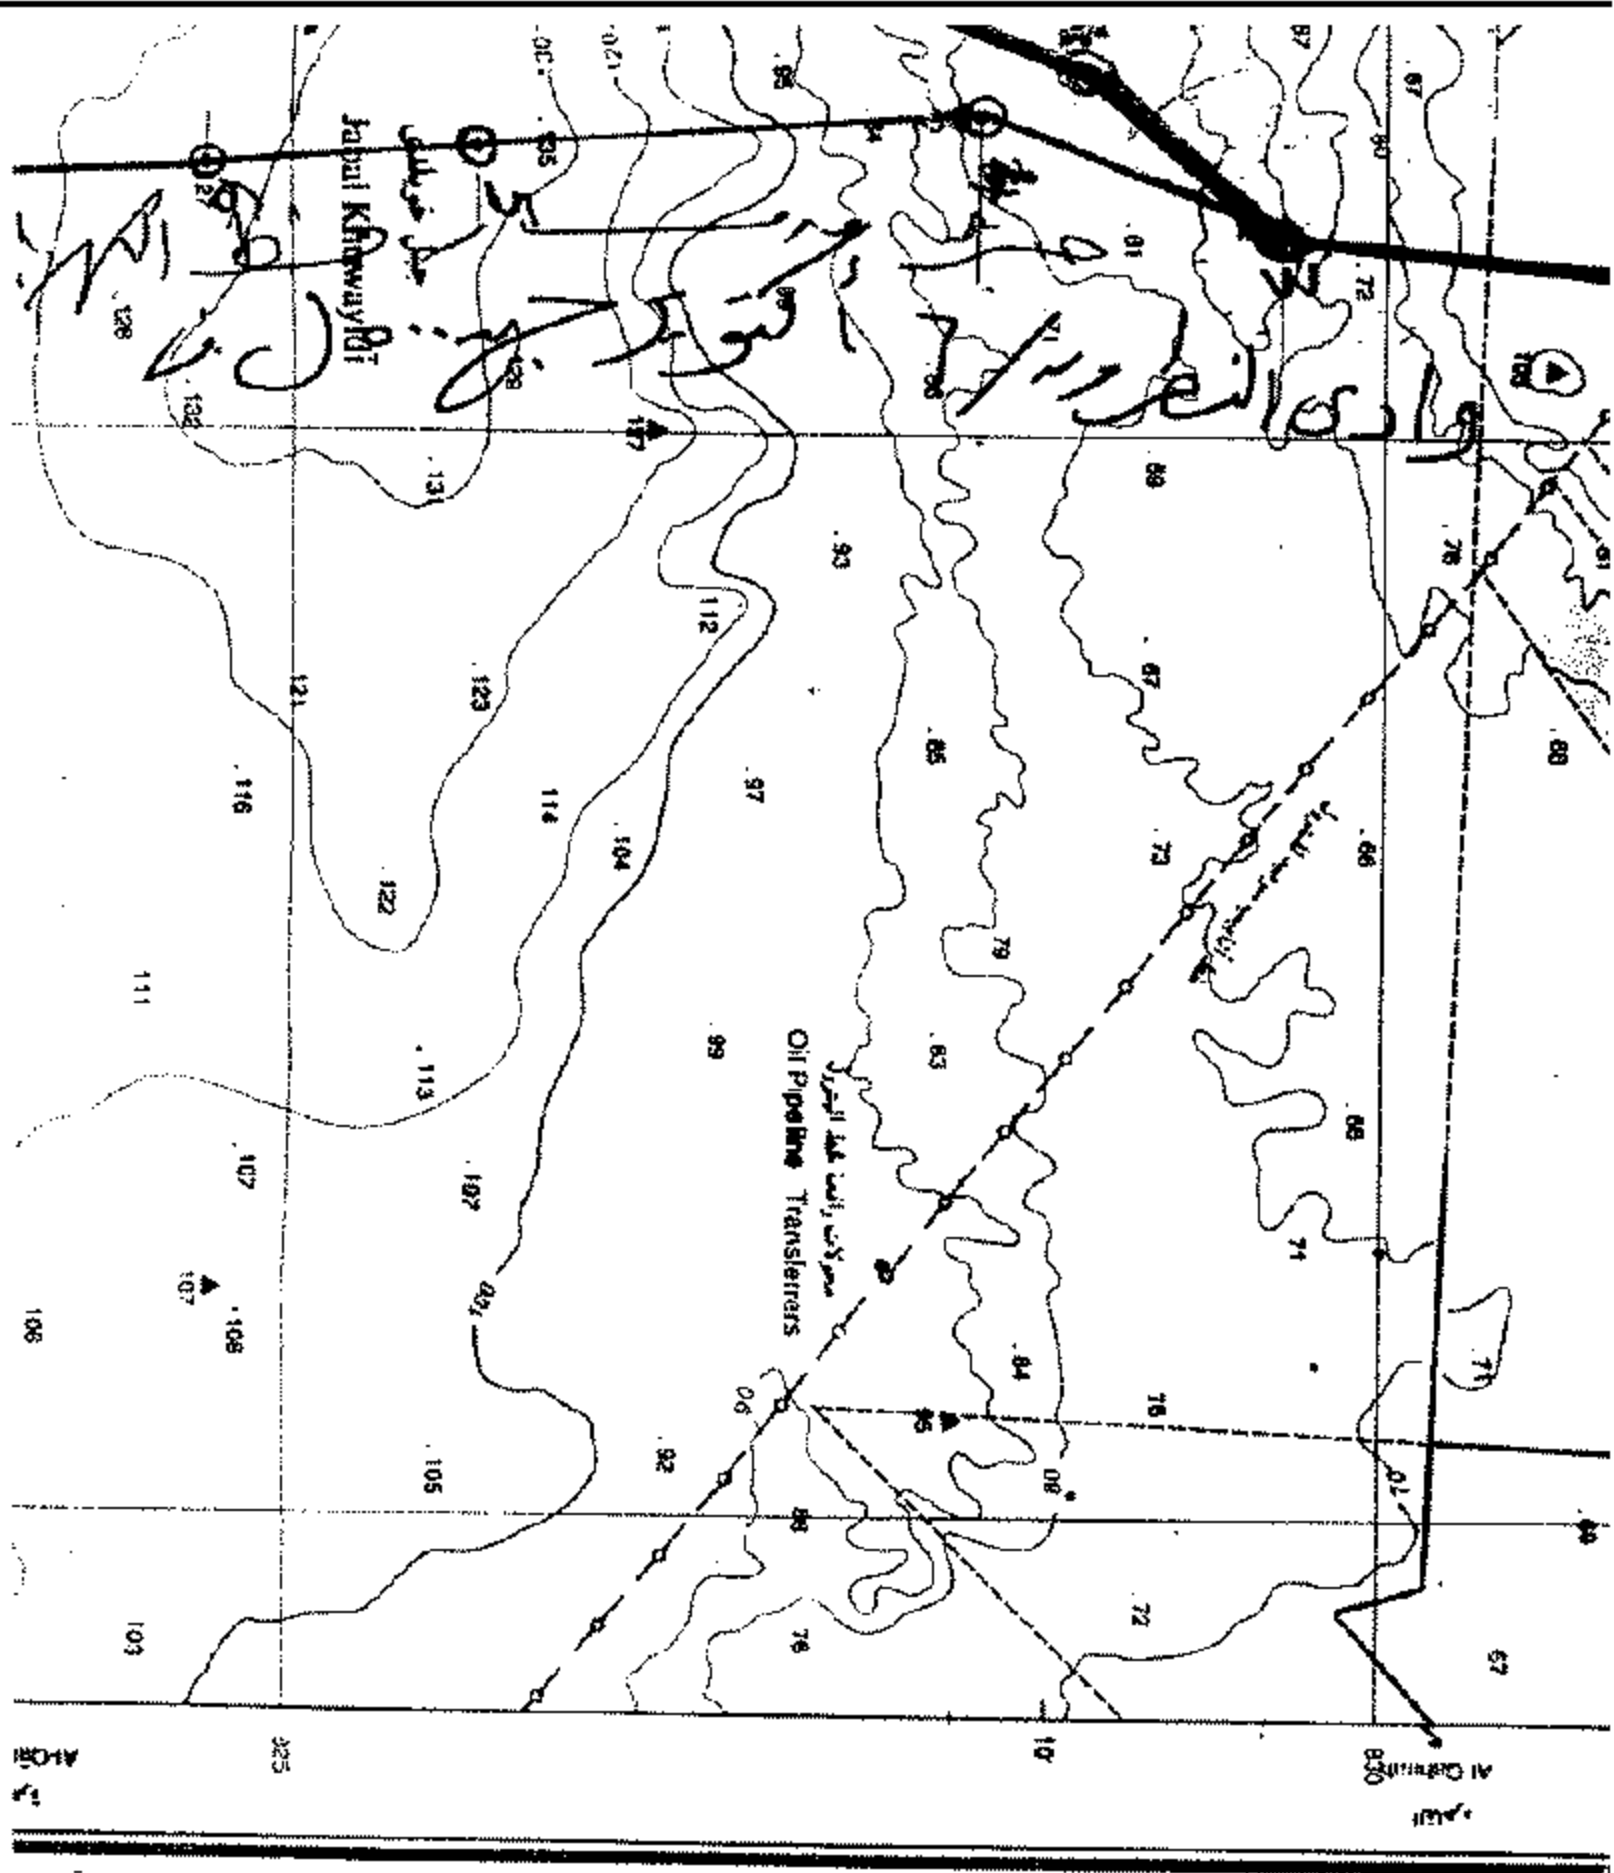

.....	Christian cemetery
.....	Jewish cemetery
.....	Hospital
.....	Police station
.....	Fire station
.....	Post and telegraph office
.....	School
.....	Historical monument
.....	Mining site
.....	Quarry
.....	Oil well
.....	Oil Tank
.....	Water tank, Water tower
.....	Electric power line
.....	Radio transmission antenna
.....	Oil or gas pipeline
.....	Water pipeline
.....	Aqueduct or flume
.....	Siphon
.....	Well
.....	Index contour
.....	Base contour

